


CP中間補強金具

概要

CP中間部から上部の補強に対応した応急補強金具

構造

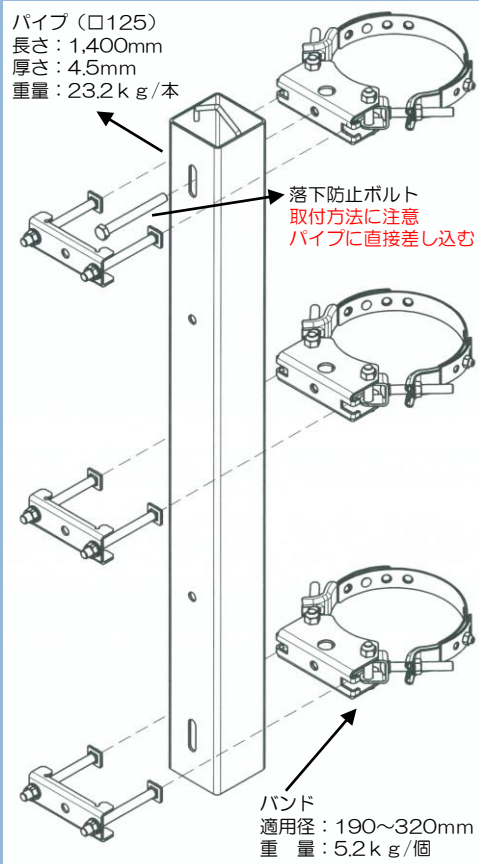

施工例

特徴

- パイプ1本とバンド3個を組み合わせてCPに固定する構造。
- パイプとCP表面の離隔距離を確保しているため、変圧器、低圧線および通信線などの輻輳する装柱に取付が可能。
- 取付方法は、CPの補強部位にパイプの中心を合わせてバンドを固定。
また、既設の装柱状況に応じて、中央のバンド位置を上下にずらして取付けることが可能。
- A、B、C、D型柱への適応が可能。

iwabuchi株式会社 札幌支店

〒003-0808

札幌市白石区菊水8条2丁目3番18号

TEL: (011) 814-2202


FAX: (011) 814-2225

E-mail: sapporo@iwabuchi.co.jp

ともに輝く明日のために。
Light up your future.



適用範囲

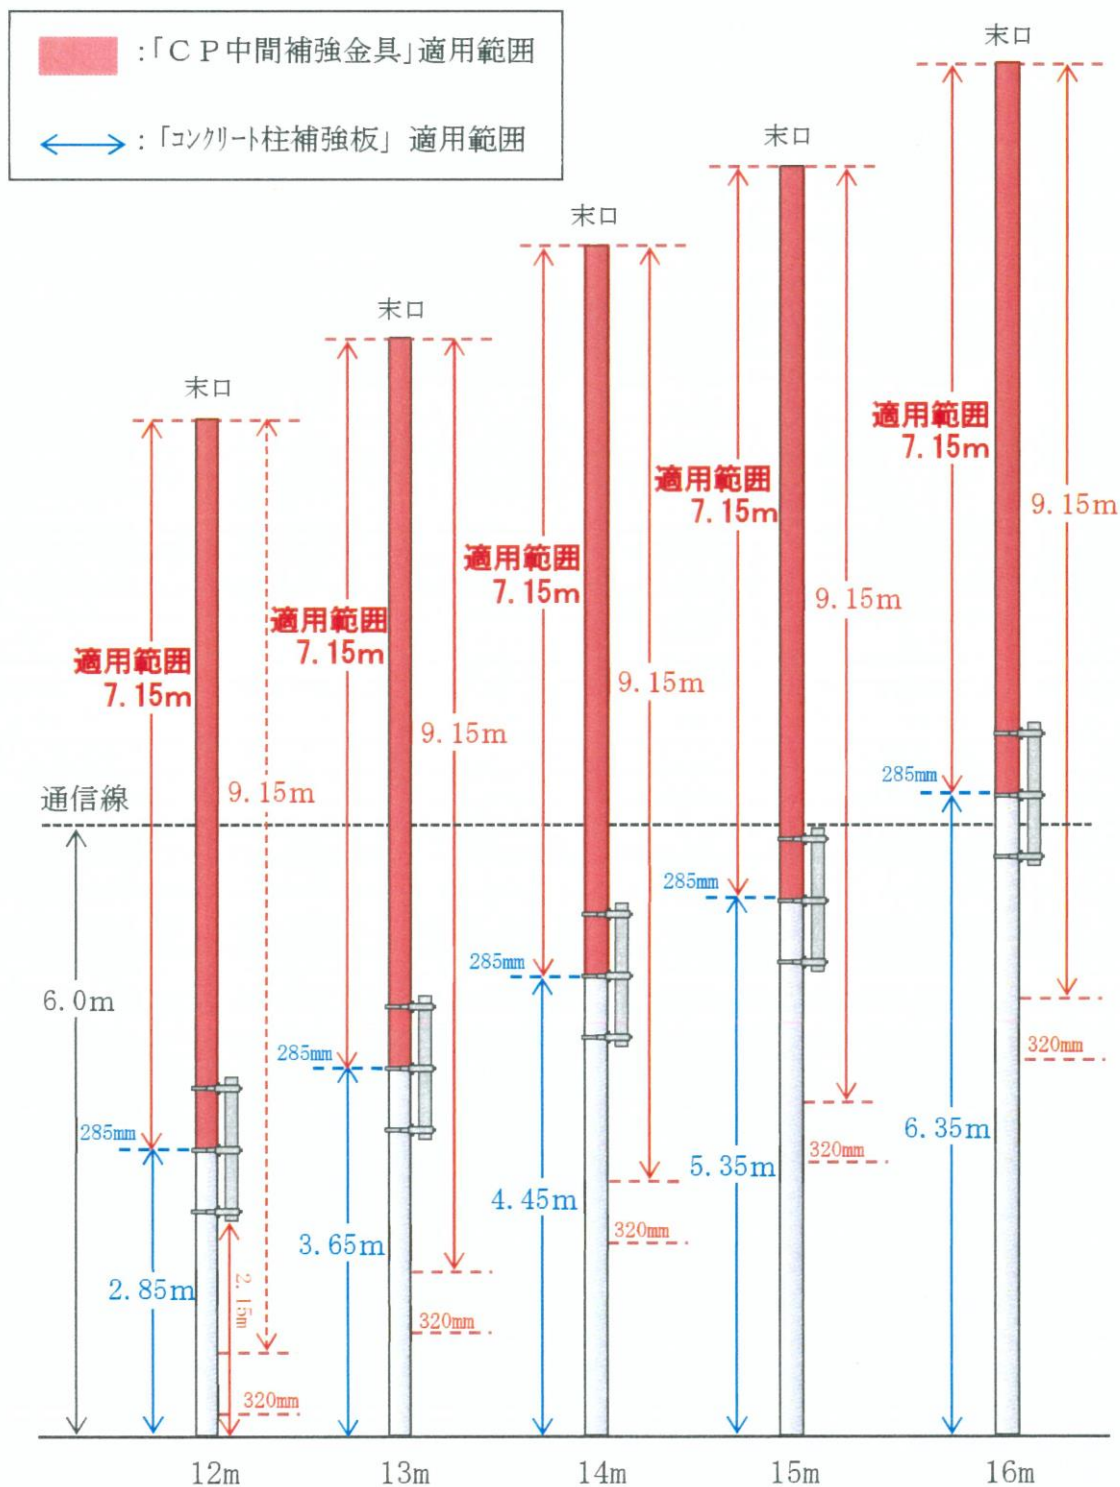

×モ欄