

資料 1 - 5 - 3 4

| 泊発電所 3 号炉審査資料 | |
|---------------|----------------|
| 資料番号 | SAT115 r. 6. 0 |
| 提出年月日 | 令和5年5月25日 |

泊発電所 3 号炉

「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の
重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を
実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」
に係る適合状況説明資料

1. 15 事故時の計装に関する手順等

令和 5 年 5 月
北海道電力株式会社

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

1.15 事故時の計装に関する手順等

< 目 次 >

1.15.1 対応手段と設備の選定

- (1) 対応手段と設備の選定の考え方
- (2) 対応手段と設備の選定の結果
 - a. パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備
 - b. 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位、並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備
 - c. 計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備
 - d. 重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備
 - e. 手順等

1.15.2 重大事故等時の手順等

1.15.2.1 監視機能喪失

- (1) 計器の故障
- (2) 計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合
 - a. 代替パラメータによる推定
 - b. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視
 - c. 重大事故等時の対応手段の選択

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失

- (1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失
 - a. 所内常設蓄電式直流電源設備からの給電
 - b. 常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，後備変圧器，号炉間電力融通設備又は開閉所設備からの給電
 - c. 代替所内電気設備による給電
 - d. 可搬型代替直流電源設備からの給電
 - e. 可搬型バッテリー（炉外核計装装置用，放射線監視装置用）からの給電
 - f. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視
 - g. 重大事故等時の対応手段の選択

1.15.2.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順

1.15.2.4 その他の手順項目にて考慮する手順

| | |
|--------------|--|
| 添付資料 1.15.1 | 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 |
| 添付資料 1.15.2 | 重大事故等の対処に必要なパラメータの選定 |
| 添付資料 1.15.3 | 重大事故等対処に係る監視事項 |
| 添付資料 1.15.4 | 重大事故等対策の成立性 |
| 添付資料 1.15.5 | 可搬型計測器及び可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度）の必要個数整理 |
| 添付資料 1.15.6 | 代替パラメータにて重大事故等対処時の判断基準を判断した場合の影響について |
| 添付資料 1.15.7 | 自主対策設備仕様 |
| 添付資料 1.15.8 | 可搬型バッテリーによる原子炉安全保護盤（炉外核計装信号処理部）への電源供給 |
| 添付資料 1.15.9 | 可搬型バッテリーによる原子炉安全保護盤（放射線監視設備信号処理部）への電源供給 |
| 添付資料 1.15.10 | 原子炉容器の水位の推定手段について |
| 添付資料 1.15.11 | 炉心出口温度の監視について |
| 添付資料 1.15.12 | 原子炉格納容器内の冷却状況の原子炉格納容器外温度計での確認について |
| 添付資料 1.15.13 | 重大事故等時の監視パラメータの記録について |

1.15 事故時の計装に関する手順等

< 要求事項 >

発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。

【 解釈 】

1. 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合においても当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。

- a) 設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化すること。（最高計測可能温度等）
- b) 発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定すること。
 - i) 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。
 - ii) 原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。
 - iii) 推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。
- c) 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要なパラメータが計測又は監視及び記録ができること。
- d) 直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等（テスター又は換算表等）を整備すること。

重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障等により、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合に、当該パラメータの推定に有効な情報を把握するため、計器の故障（検出器の測定値不良、ケーブルの断線等）時の対応、計器の計測範囲を超えた場合への対応、計器電源の喪失時の対応、計測結果を記録する手順等を整備する。

1.15.1 対応手段と設備の選定

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

重大事故等時において、炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策等を実施するため、発電用原子炉施設の状態を把握することが重要である。

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを、「技術的能力に係る審査基準」（以下「審査基準」という。）1.1～1.14の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータを抽出する（以下「抽出パラメータ」という。）。

なお、「審査基準」1.16～1.19の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータについては、炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策等を成功させるための手順ではないため、各々の手順において整理する。

（添付資料 1.15.3）

抽出パラメータのうち、当該重大事故等の炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメータ^{※1}（以下「主要パラメータ」という。）及び主要パラメータを計測するための重大事故等対処設備を選定する。

- ※1 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位、原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量、原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率、未臨界の維持又は監視、最終ヒートシンクの確保、格納容器バイパスの監視、水源の確保、アニュラス部の水素濃度、使用済燃料ピットの監視。

また、計器の故障、計器の計測範囲（把握能力）の超過及び計器電源喪失により、主要パラメータを計測することが困難となった場合において、主要パラメータの推定に必要なパラメータ（以下「代替パラメータ」という。）を用いて対応する手段を整備し、重大事故等対処設備を選定する（第1.15.1図、第1.15.2図）（以下「機能喪失原因対策分析」という。）。

さらに、原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度、放射線量率等、想定される重大事故等の対応に必要なパラメータの記録手順及びそのために必要となる重大事故等対処設備を選定する。抽出パラメ

ータのうち，発電用原子炉施設の状態を直接監視することができないパラメータについては，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータ（以下「補助パラメータ」という。）に分類し，第 1.15.4 表に整理する。

なお，重大事故等対処設備の運転・動作状態を表示する設備（ランプ表示灯等）については，各条文の「設置許可基準規則」第四十三条への適合方針のうち，（2）操作性（「設置許可基準規則」第四十三条第 1 項二）にて，適合性を整理する。

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備^{※2}を選定する。

※2 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべてのプラント状況において使用することは困難であるが，プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。

選定した重大事故等対処設備により，「審査基準」だけでなく，「設置許可基準規則」第五十八条及び「技術基準規則」第七十三条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。

（添付資料 1.15.1）

主要パラメータは以下のとおり分類する。

・重要監視パラメータ

主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少なくとも 1 つ以上有するパラメータをいう。

・有効監視パラメータ

主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計測されるが，計測することが困難となった場合にその代替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器で計測されるパラメータをいう。

代替パラメータは以下のとおり分類する。

・重要代替監視パラメータ

主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少なくとも1つ以上有するパラメータをいう。

- ・有効監視パラメータ

主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計器のみで計測されるパラメータをいう。

また、主要パラメータ及び代替パラメータを計測する設備を以下のとおり分類する。

主要パラメータを計測する計器は以下のとおり。

- ・重要計器

重要監視パラメータを計測する計器のうち、耐震性、耐環境性を有し、重大事故等対処設備として位置付ける計器をいう。

- ・常用計器

主要パラメータを計測する計器のうち、重要計器以外の自主対策設備の計器をいう。

代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。

- ・重要代替計器

重要代替監視パラメータを計測する計器のうち、耐震性、耐環境性を有し、重大事故等対処設備として位置付ける計器をいう。

- ・常用代替計器

代替パラメータを計測する計器のうち、重要代替計器以外の自主対策設備の計器をいう。

なお、主要パラメータが重大事故等対処設備で計測できず、かつその代替パラメータについても重大事故等対処設備で計測できない場合は、重大事故等時に発電用原子炉施設の状況を把握するため、主要パラメータを計測する計器の1つを重大事故等対処設備としての要求を満たした計器へ変更する。

(添付資料 1.15.2)

以上の分類により抽出した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを第 1.15.2 表に示す。

あわせて、設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状況を把握する能力を明確化するために、重要監視パラメータ及び重要代替監視

視パラメータの計測範囲，個数，耐震性及び非常用電源からの給電の有無についても整理する。

整理した結果を踏まえ，原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計測範囲を超えた場合，発電用原子炉施設の状態を推定するための手段を整備する。

重大事故等の対処に必要なパラメータを計測又は監視し，記録する手順等を整備する。

(2) 対応手段と設備の選定の結果

機能喪失原因対策分析の結果，監視機能の喪失として計器の故障及び計器の計測範囲（把握能力）を超過した場合を想定する。また，全交流動力電源喪失及び直流電源喪失による計器電源の喪失を想定する。

a. パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備

(a) 対応手段

重大事故等の対処時に主要パラメータを計測する計器が故障した場合，発電用原子炉施設の状態を把握するため，多重化された計器の他チャンネル^{※3}又は他ループの計器により計測する手段及び代替パラメータを計測する計器により当該パラメータを推定する手段がある（第1.15.3表）。

※3 チャンネル：単一故障を想定しても，パラメータの監視機能が喪失しないように，1つのパラメータを測定原理が同じである複数の計器で監視しており，多重化された監視機能のうち，検出器から指示部までの最小単位をチャンネルと呼ぶ。

他チャンネル又は他ループによる計測に使用する計器は以下のとおり。

- ・ 主要パラメータの他チャンネル又は他ループの重要計器
- ・ 主要パラメータの他チャンネル又は他ループの常用計器

代替パラメータの計測に使用する計器は以下のとおり。

- ・ 重要代替計器

- ・ 常用代替計器

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

機能喪失原因対策分析の結果により選定した、主要パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための設備のうち、当該パラメータの他チャンネル又は他ループの重要計器は重大事故等対処設備として位置付ける。代替パラメータによる推定に使用する設備のうち、重要代替計器は重大事故等対処設備として位置付ける。

これらの選定した設備は、「審査基準」及び「基準規則」に要求される設備がすべて網羅されている。

(添付資料 1.15.1)

以上の重大事故等対処設備により、主要パラメータを把握することができる。また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。あわせて、その理由を示す。

- ・ 主要パラメータの他チャンネル又は他ループの常用計器及び常用代替計器

耐震性又は耐環境性がない、若しくは電源が非常用電源から供給されていないものの、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能なことから代替手段として有効である。

- b. 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位、並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備

(a) 対応手段

重大事故等の対処時に当該パラメータが計測範囲を超えた場合は、発電用原子炉施設の状態を把握するため、代替パラメータを計測する計器により必要とするパラメータの値を推定する手段及び可搬型の計測器により計測する手段がある。

代替パラメータによる推定に使用する設備は以下のとおり。

- ・ 重要代替計器
- ・ 常用代替計器

可搬型の計器による計測に使用する設備は以下のとおり。

- ・可搬型計測器

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

機能喪失原因対策分析の結果により選定した、主要パラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に、発電用原子炉施設の状態を把握するための設備のうち、重要代替計器及び可搬型計測器は重大事故等対処設備として位置付ける。

これらの選定した設備は、「審査基準」及び「基準規則」に要求される設備がすべて網羅されている。

(添付資料 1.15.1)

以上の重大事故等対処設備により、当該パラメータを把握することができる。また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。あわせて、その理由を示す。

- ・常用代替計器

耐震性又は耐環境性がない、若しくは電源が非常用電源から供給されていないものの、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能なことから代替手段として有効である。

c. 計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備

(a) 対応手段

監視する計器に供給する電源（以下「計器電源」という。）が喪失し、監視機能が喪失した場合に、代替電源（交流、直流）及び代替所内電気設備から給電し、当該パラメータの計器により計測又は監視する手段がある。

また、計器電源が喪失した場合に、電源（乾電池）を内蔵した可搬型の計測器を用いて計測又は監視する手段がある。計器の電源構成図を第 1.15.4 図に示す。

代替電源（交流）からの給電に使用する設備は以下のとおり。

- ・常設代替交流電源設備
- ・可搬型代替交流電源設備
- ・後備変圧器
- ・号炉間電力融通設備
- ・開閉所設備

- ・可搬型バッテリー（炉外核計装装置用，放射線監視装置用）※4
- 代替電源（直流）からの給電に使用する設備は以下のとおり。
- ・所内常設蓄電式直流電源設備
 - ・可搬型代替直流電源設備

※4 可搬型バッテリー（炉外核計装装置用，放射線監視装置用）：インバータを内蔵した可搬型バッテリーを使用することにより電気（交流）を給電できるため，代替電源（交流）として有効である。

代替所内電気設備による給電に使用する設備は以下のとおり。

- ・代替所内電気設備

可搬型の計測器による計測又は監視する設備は以下のとおり。

- ・可搬型計測器

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，可搬型代替直流電源設備，代替所内電気設備及び可搬型計測器は，重大事故等対処設備として位置付ける。

これらの選定した設備は，「審査基準」及び「基準規則」に要求される設備がすべて網羅されている。

（添付資料 1.15.1）

以上の重大事故等対処設備により，主要パラメータを把握することができる。また，以下の設備は，プラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。あわせて，その理由を示す。

- ・後備変圧器

耐震性は確保されていないが，当該電路が健全であれば，1号及び2号炉や外部電源の状況確認に時間を要するが，短時間での受電が可能であり，ディーゼル発電機の代替手段として有効である。

- ・号炉間電力融通設備

号炉間電力融通設備による給電で使用する設備の耐震性は確保されていないが，1号又は2号炉のディーゼル発電機及び電路が

健全※⁵で、給電可能であれば重大事故等の対処に必要なパラメータの監視が可能となるため、電源を確保するための手段として有効である。

- ・開閉所設備

開閉所設備による給電で使用する設備の耐震性は確保されていないが、1号又は2号炉のディーゼル発電機及び電路の健全性が確認できた場合において、重大事故等の対処に必要な電源を確保するための手段として有効である。

- ・可搬型バッテリー（炉外核計装装置用，放射線監視装置用）

電源を供給できる容量に限りがあり、重大事故等の対処時において連続監視することができないものの、代替電源による給電ができない場合において、炉外核計装装置及び放射線監視装置のパラメータを把握することが可能なことから代替手段として有効である。

※5 「号炉間電力融通」については、1号又は2号炉の安全性を損ねるおそれがあるため、「1号又は2号炉の号炉間電力融通はディーゼル発電機が2台健全」である場合に限定している。

d. 重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備

(a) 対応手段

重大事故等時において、原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度、放射線量率等、想定される重大事故等の対応に必要な重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する手段がある。

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備は以下のとおり。

- ・データ伝送設備（発電所内）

データ伝送設備（発電所内）は、データ収集計算機及びデータ表示端末により構成される。

- ・可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度）

また、重大事故等時の有効監視パラメータが使用できる場合は、パラメータを記録する手段がある。

有効監視パラメータを記録する設備は以下のとおり。

- ・データ伝送設備（発電所内）

- ・プラント計算機
(運転記録, 警報記録, 事故時データ収集記録)

なお, その他の記録として, 警報発生及びプラントトリップ状態を記録する手段がある。

その他のパラメータを記録する設備は以下のとおり。

- ・プラント計算機

重要監視パラメータは, 原則, データ伝送設備(発電所内)へ記録するが, 監視が必要な時に現場に設置する計器の値, 可搬型計測器により測定したパラメータの値, 複数の計測結果を使用し計算により推定する監視パラメータ(計測結果を含む。)の値は, 専用の記録装置又は記録用紙に記録する手順を整備する。

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備であるデータ伝送設備(発電所内)及び可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)は, 重大事故等対処設備として位置付ける。

これらの選定した設備は, 「審査基準」及び「基準規則」に要求される設備がすべて網羅されている。

(添付資料 1.15.1)

以上の重大事故等対処設備により, 重要な監視パラメータを記録することができる。また, 以下の設備は, プラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため, 自主対策設備として位置付ける。あわせて, その理由を示す。

- ・プラント計算機
(運転記録, 警報記録, 事故時データ収集記録)

耐震性を有していないが, 設備が健全である場合には, 重大事故等の対処に必要な監視パラメータの記録が可能なことから, 代替手段として有効である。

e. 手順等

上記の「a. パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備」, 「b. 原子炉圧力容器内の温度,

圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備」，「c. 計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備」及び「d. 重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。

これらの手順は，発電所対策本部長，発電課長（当直），運転員，災害対策要員，事務局員，電気工作班員及び運転班員の対応として，全交流動力電源喪失時における対応手順等に定める（第 1.15.1 表）。

1.15.2 重大事故等時の手順等

1.15.2.1 監視機能喪失

(1) 計器の故障

主要パラメータを計測する計器が，故障により計測することが困難となった場合，当該パラメータを推定する手段を整備する（第 1.15.3 表）。

a. 手順着手の判断基準

重大事故等に対処するために発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パラメータを計測する重要計器又は常用計器が故障した場合※6。

※6 重要計器又は常用計器の指示値に，以下のような変化があった場合

- ・通常時や事故時に想定される値から，大きな変動がある場合
- ・複数ある計器については，それぞれの指示値の差が大きい場合
- ・計器信号の喪失に伴い，指示値が計測範囲外にある場合
- ・計器電源の喪失に伴い，指示値の表示が消滅した場合

b. 操作手順

計器の故障の判断及び対応手順は，以下のとおり。

①運転員（中央制御室）Aは，発電用原子炉施設の状態を把握する

ために必要な重要監視パラメータについて、他チャンネル又は他ループの重要計器がある場合には、当該計器により当該パラメータを計測する。また、当該パラメータの常用計器で監視可能であれば確認に使用する。

- ② 運転員（中央制御室）Aは、読み取った指示値が正常であることを、計測範囲内にあること及びプラント状況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がないことより確認する。
- ③ 当該パラメータが計測範囲外又はプラント状況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がある場合には、発電課長（当直）はあらかじめ選定した重要代替監視パラメータの計測を運転員（中央制御室）A又は運転員（現場）Bに指示する。
- ④ 運転員（中央制御室）A又は運転員（現場）Bは、読み取った指示値を発電課長（当直）に報告する。なお、常用代替計器が使用可能であれば、併せて確認する。
- ⑤ 発電課長（当直）は、運転員（中央制御室）Aに重要代替監視パラメータの値から主要パラメータの推定を指示する。
- ⑥ 運転員（中央制御室）Aは、発電課長（当直）に主要パラメータの推定結果を報告する。

c. 操作の成立性

上記の計測及び推定は、運転員（中央制御室）1名、運転員（現場）1名で対応が可能である。速やかに作業ができるように、推定手順を整備する。

d. 代替パラメータによる推定方法

主要パラメータを計測する計器の故障により、主要パラメータの監視機能が喪失した場合は、代替パラメータによる推定を行う。

計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状態及び事象進展状況を踏まえ、関連するパラメータを複数確認し、得られた情報の中から有効な情報を評価することで、発電用原子炉施設の状態を把握する。

推定に当たっては、使用する計器が複数ある場合、代替パラメータと主要パラメータの関連性、検出器の種類、使用環境条件等、以下に示す事項及び計測される値の不確かさを考慮し、使用するパラメータの優先順位をあらかじめ定める。

- ・ 基準配管に水を満たした構造の計器で計測するパラメータについては、急激な減圧等により基準配管の水が蒸発し、不確かな指示を示

すことがある。そのような状態が想定される場合は、関連するパラメータを複数確認しパラメータを推定する。

なお、蒸気発生器水位(狭域)及び蒸気発生器水位(広域)を除き、基準配管の水位変動に起因する不確かさを考慮する必要はない。

- ・ 常用代替計器が監視機能を維持している場合、重大事故等の対処に有効な情報を得ることができる。ただし、環境条件や不確かさを考慮し、重要計器又は重要代替計器で測定されるパラメータの値との差異を評価し、パラメータの値、信頼性を考慮した上で使用する。
- ・ 重大事故等時に最も設置雰囲気的环境が厳しくなるのは、炉心損傷及び原子炉容器が破損した状況であるため、原子炉格納容器内の圧力、温度、放射線量率等が厳しい環境下においても、その監視機能を維持できる重要代替計器を優先して使用する。また、重大事故等時と校正時の状態変化による影響を考慮する。
- ・ 圧力のパラメータと温度のパラメータを水の飽和状態の関係から推定する場合は、水が飽和状態でないと不確かさが生じるため、計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状況及び事象進展状況を踏まえ、複数の関連パラメータを確認し、有効な情報を得た上で推定する。
- ・ 推定に当たっては、代替パラメータの誤差による影響を考慮する。
(添付資料 1.15.6)

代替パラメータによる主要パラメータの推定ケースは以下のとおりであり、具体的な推定方法については、第 1.15.3 表に整理する。

- ・ 同一物理量(温度、圧力、水位、流量、放射線量率、水素濃度及び中性子束)より推定するケース
- ・ 水位を注水源若しくは注水先の水位変化、注水量又は出口圧力により推定するケース
- ・ 流量を注水先又は注水源の水位変化を監視することにより推定するケース
- ・ 除熱状態を温度、圧力、流量等の傾向監視により推定するケース
- ・ 1次冷却系からの漏えいを水位、圧力等の傾向監視により推定するケース

- ・ 圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定するケース
- ・ 未臨界状態の維持を原子炉へのほう酸水注入量により推定するケース
- ・ 装置の作動状況により水素濃度を推定するケース
- ・ あらかじめ評価したパラメータの相関関係により推定するケース
- ・ 使用済燃料ピットの状態を同一物理量（水位及び温度），あらかじめ評価した水位と放射線量率の相関関係及びカメラの監視により，使用済燃料ピットの水位又は必要な水遮蔽が確保されていることを推定するケース

（添付資料 1.15.6）

e. 重大事故等時の対応手段の選択

主要パラメータを計測する計器が故障した場合の，対応手段の優先順位を以下に示す。

主要パラメータを計測する多重化された重要計器が，計器の故障により計測することが困難となった場合に，他チャンネル又は他ループの重要計器により計測できる場合は，他チャンネル又は他ループの重要計器により主要パラメータを計測する。他チャンネル及び他ループの重要計器がある場合，他チャンネルの重要計器による計測を優先し，次に他ループの重要計器により計測する。

他チャンネル又は他ループの重要計器の故障により，計測することが困難となった場合は，他チャンネル又は他ループの常用計器により主要パラメータを計測する。他チャンネル及び他ループの常用計器がある場合，他チャンネルの常用計器による計測を優先し，次に他ループの常用計器により計測する。

主要パラメータを計測する計器の故障により，主要パラメータの監視機能が喪失した場合は，第 1.15.3 表にて定める優先順位にて代替計器により代替パラメータを計測し，主要パラメータを推定する。

(2) 計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合

原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を計測するパラメータのうち，パラメータの値が計器の計測範囲を超えるものは，原子炉圧力容器内の温度と水位である。

なお，これらのパラメータ以外で計器の計測範囲を超えた場合には，

可搬型計測器により計測することも可能である。可搬型計測器により計測可能な計器について第 1.15.2 表に示す。

(添付資料 1.15.5)

- ・ 原子炉圧力容器内の温度

原子炉圧力容器内の温度のパラメータである 1 次冷却材温度（広域－高温側）又は 1 次冷却材温度（広域－低温側）が計測範囲（0～400℃）を超えた場合、可搬型計測器を接続し、検出器の抵抗を計測し、換算表を用いて温度へ変換する。これにより、検出器の耐熱温度である 500℃程度までは温度計測できる。自主対策設備である炉心出口温度が健全である場合は、炉心出口温度による計測を優先する。なお、炉心出口温度（自主対策設備）については、盤及び電源の耐震化を実施している。また、全交流動力電源喪失時においても、可搬型計測器を用いて必要点数の監視及び記録も可能であり、炉心出口温度（自主対策設備）の計測上限値（約 1,300℃）まで温度計測が可能である。

- ・ 原子炉圧力容器内の圧力

原子炉圧力容器内の圧力を監視するパラメータである 1 次冷却材圧力（広域）を計測する計器の計測範囲は、0～21.0MPa[gage]である。重大事故等時の判断基準は 20.59MPa[gage]（1 次冷却系最高使用圧力（17.16MPa[gage]）の 1.2 倍）であり、重大事故等時において原子炉圧力容器内の圧力は、計器の計測範囲内で計測が可能である。

- ・ 原子炉圧力容器内の水位

原子炉圧力容器内の水位のパラメータである加圧器水位は、原子炉容器より上に位置し、水位が低下し計測範囲以下となった場合は、原子炉容器水位で計測する。原子炉容器水位を計測する計器の計測範囲は、原子炉容器の底部から頂部までを 0～100%としているため、重大事故等時において原子炉圧力容器内の水位を計器の計測範囲内で計測が可能である。

- ・ 原子炉圧力容器への注水量

原子炉圧力容器への注水量を監視するパラメータは、高圧注入流量、低圧注入流量、代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量及び B－格納容器スプレイ冷却器出口積算流量（AM 用）である。

高圧注入流量の計測範囲は、0～350m³/h としており、計測対象であ

る高圧注入ポンプの最大流量は $280\text{m}^3/\text{h}$ であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内の流量測定が可能である。

低圧注入流量の計測範囲は、 $0\sim 1,100\text{m}^3/\text{h}$ としており、計測対象である余熱除去ポンプの最大流量は $1,090\text{m}^3/\text{h}$ であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内の流量測定が可能である。

代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量の計測範囲は、 $0\sim 200\text{m}^3/\text{h}$ としており、計測対象である代替格納容器スプレイポンプの重大事故等時における必要最大流量は $140\text{m}^3/\text{h}$ であるため、計器の計測範囲内の流量測定が可能である。

B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量（AM用）の計測範囲は、 $0\sim 1,300\text{m}^3/\text{h}$ としており、測定対象である格納容器スプレイポンプの最大流量は m^3/h であるため、計器の計測範囲内の流量測定が可能である。

・原子炉格納容器への注水量

原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータは、B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量（AM用）、高圧注入流量、低圧注入流量、充てん流量（自主対策設備）及び代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量である。

B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量（AM用）の計測範囲は、 $0\sim 1,300\text{m}^3/\text{h}$ としており、測定対象である格納容器スプレイポンプの最大流量は m^3/h であるため、計器の計測範囲内の流量測定が可能である。

高圧注入流量の計測範囲は、 $0\sim 350\text{m}^3/\text{h}$ としており、計測対象である高圧注入ポンプの最大流量は $280\text{m}^3/\text{h}$ であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内の流量測定が可能である。

低圧注入流量の計測範囲は、 $0\sim 1,100\text{m}^3/\text{h}$ としており、計測対象である余熱除去ポンプの最大流量は $1,090\text{m}^3/\text{h}$ であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内の流量測定が可能である。

充てん流量（自主対策設備）の計測範囲は、 $0\sim 70\text{m}^3/\text{h}$ としており、計測対象である充てんポンプの最大流量は $45.4\text{m}^3/\text{h}$ であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内の流量測定が可能である。

代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量の計測範囲は、 $0\sim 200\text{m}^3/\text{h}$ としており、計測対象である代替格納容器スプレイポンプの重大事故等時における最大流量は $150\text{m}^3/\text{h}$ であるため、計器の計測範囲内の流量測定が可能である。

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

a. 代替パラメータによる推定

重大事故等時において、計器の計測範囲を超過した場合、代替パラメータによる推定を行う手順を整備する。

(a) 手順着手の判断基準

重大事故等時に、原子炉圧力容器内の温度又は水位を監視するパラメータが計器の計測範囲を超過し、指示値が確認できない場合。

(b) 操作手順

計器の計測範囲超過の判断及び対応手順は以下のとおり。

- ① 運転員（中央制御室）Aは、発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パラメータについて、他チャンネル又は他ループの重要計器がある場合には、当該計器により当該パラメータを計測する。また、当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認に使用する。
- ② 運転員（中央制御室）Aは、読み取った指示値が正常であることを、計測範囲内にあること及びプラント状況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がないことより確認する。
- ③ 当該パラメータが計測範囲外にある場合には、発電課長（当直）は、あらかじめ選定した重要代替監視パラメータの計測を運転員（中央制御室）Aに指示する。
- ④ 運転員（中央制御室）Aは、読み取った指示値を発電課長（当直）に報告する。
- ⑤ 発電課長（当直）は、運転員（中央制御室）Aに重要代替監視パラメータの値から主要パラメータの推定を指示する。
- ⑥ 運転員（中央制御室）Aは、発電課長（当直）に主要パラメータの推定結果を報告する。

(c) 操作の成立性

上記の計測及び推定は、運転員（中央制御室）1名で対応が可能である。速やかに作業ができるように推定手順を整備する。

b. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視

重大事故等時において、主要パラメータが計器の計測範囲を超過した場合、可搬型計測器による計測を行う手順を整備する。

(a) 手順着手の判断基準

重大事故等時に、主要パラメータが計器の計測範囲を超過し、指示値が確認できない場合。

(b) 操作手順

可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとおり。また、タイムチャートを第 1.15.5 図に示す。

- ①発電課長（当直）は、手順着手の判断基準に基づき、災害対策要員に可搬型計測器によるパラメータの計測を指示する。
- ②災害対策要員は、必要な資機材を携帯し、中央制御室、安全系計装盤室又は常用系計装盤室まで移動する。
- ③災害対策要員は、可搬型計測器を使用する前に電池容量を確認し、残量が少ない場合は予備乾電池と交換する。
- ④災害対策要員は、中央制御室、安全系計装盤室又は常用系計装盤室のあらかじめ定めた端子台にて、測定対象パラメータの信号出力端子と可搬型計測器を接続し、測定を開始する。
- ⑤災害対策要員は、可搬型計測器に表示される計測結果を読み取り、換算表により工学値に換算し、記録する。

(c) 操作の成立性

上記の現場対応は1測定点当たり、災害対策要員1名にて実施し、作業開始を判断してから所要時間は25分以内で可能である。2測定点以降は10分追加となる。

円滑に作業ができるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。また、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。

c. 重大事故等時の対応手段の選択

原子炉圧力容器内の温度及び水位が計測範囲を超えて、監視機能が喪失した場合の対応手段の優先順位を以下に示す。

原子炉圧力容器内の温度を監視するパラメータである1次冷却材温度（広域－高温側）及び1次冷却材温度（広域－低温側）が計測範囲を超えた場合は炉心出口温度（自主対策設備）により、原子炉圧力容器内の温度を推定する。

1次冷却材温度（広域－高温側）及び1次冷却材温度（広域－低温側）が計測範囲を超えた場合で、かつ計器故障により、炉心出口温度（自主対策設備）の監視機能が喪失した場合は、可搬型計測器により1次冷却

材温度（広域－高温側）又は1次冷却材温度（広域－低温側）を計測する。

なお、可搬型計測器による計測においては、炉心出口温度（自主対策設備）により近い値を示す1次冷却材温度（広域－高温側）を優先する。

また、1次冷却材温度（広域－高温側）及び1次冷却材温度（広域－低温側）が可搬型計測器による計測範囲を超えた場合に炉心出口温度（自主対策設備）が健全であれば、可搬型計測器により炉心出口温度（自主対策設備）を計測する。

原子炉圧力容器内の水位を監視するパラメータである加圧器水位が計測範囲の下限以下となった場合は、原子炉容器水位を計測し、原子炉圧力容器内の保有水量を推定する。

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失

(1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失

全交流動力電源喪失、直流電源喪失等により計器電源が喪失した場合に、代替電源（交流、直流）から計器へ給電する手順及び可搬型計測器により、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測又は監視する。

a. 所内常設蓄電式直流電源設備からの給電

全交流動力電源喪失が発生した場合に、所内常設蓄電式直流電源設備からの給電に関する手順は、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。なお、所内常設蓄電式直流電源設備からの給電により計測可能な計器について第 1.15.2 表に示す。

b. 常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、後備変圧器、号炉間電力融通設備又は開閉所設備からの給電

全交流動力電源喪失が発生した場合に、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、後備変圧器、号炉間電力融通設備又は開閉所設備からの給電に関する手順は、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

c. 代替所内電気設備による給電

非常用所内電気設備が機能喪失し、必要な設備へ給電できない場合に、代替所内電気設備による給電に関する手順は、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

d. 可搬型代替直流電源設備からの給電

全交流動力電源が喪失し直流電源が枯渇するおそれがある場合に、可搬型代替直流電源設備からの給電に関する手順は、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

e. 可搬型バッテリー（炉外核計装装置用，放射線監視装置用）からの給電

全交流動力電源喪失等により直流電源が喪失した場合において，中央制御室での監視ができない場合に，炉外核計装装置用及び放射線監視装置用の可搬型バッテリーにより電源を供給する手順を整備する。

(a) 手順着手の判断基準

直流電源喪失により，炉外核計装装置又は放射線監視装置のパラメータが監視できない場合。

(b) 操作手順

可搬型バッテリー（炉外核計装装置用，放射線監視装置用）による電源供給の概要は以下のとおり。また，タイムチャートを第 1.15.6 図，第 1.15.7 図に示す。

- ① 発電課長（当直）は，手順着手の判断基準に基づき，発電所対策本部長に可搬型バッテリー（炉外核計装装置用，放射線監視装置用）による電源供給を依頼する。
- ② 発電所対策本部長は，電気工作班員に可搬型バッテリー（炉外核計装装置用，放射線監視装置用）による電源供給を指示する。
- ③ 電気工作班員は，現場で原子炉安全保護盤（炉外核計装信号処理部）又は原子炉安全保護盤（放射線監視設備信号処理部）の電源を「切」とする。
- ④ 電気工作班員は，現場でケーブルを敷設し，可搬型バッテリー（炉外核計装装置用，放射線監視装置用）を原子炉安全保護盤（炉外核計装信号処理部）又は原子炉安全保護盤（放射線監視設備信号処理部）に接続する。
- ⑤ 電気工作班員は，可搬型バッテリー（炉外核計装装置用，放射線監視装置用）による電源供給を開始し，電気工作班員は計測結果を記録用紙に記録する。

(c) 操作の成立性

上記の現場対応は電気工作班員2名にて実施し、所要時間は、原子炉安全保護盤(炉外核計装信号処理部)については、約50分、原子炉安全保護盤(放射線監視設備信号処理部)については、約35分を想定している。

円滑に作業ができるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信設備を整備する。

(添付資料 1.15.8, 添付資料 1.15.9)

f. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視

代替電源(交流, 直流)からの給電が困難となり、中央制御室でのパラメータ監視が不能となった場合に、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち、手順着手の判断基準及び操作に必要なパラメータを可搬型計測器で計測又は監視を行う手順を整備する。

可搬型計測器による計測対象の選定を行う際、同一パラメータにチャンネルが複数ある場合は、いずれか1つの適切なチャンネルを選定し計測又は監視する。同一の物理量について複数のパラメータがある場合は、いずれか1つの適切なパラメータを選定し計測又は監視する。

なお、可搬型計測器により計測可能な計器について第1.15.2表に示す。

(添付資料 1.15.5)

(a) 手順着手の判断基準

計器電源が喪失し、中央制御室でパラメータの監視ができない場合。

(b) 操作手順

可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとおり。また、タイムチャートを第1.15.5図に示す。

- ① 発電課長(当直)は、手順着手の判断基準に基づき、災害対策要員に可搬型計測器によるパラメータの計測を指示する。
- ② 災害対策要員は、必要な資機材を携帯し、中央制御室、安全系計装盤室又は常用系計装盤室まで移動する。
- ③ 災害対策要員は、可搬型計測器を使用する前に電池容量を確認し、残量が少ない場合は予備乾電池と交換する。
- ④ 災害対策要員は、中央制御室、安全系計装盤室又は常用系計装盤室のあらかじめ定めた端子台にて、測定対象パラメータの信

号出力端子と可搬型計測器を接続し，測定を開始する。

- ⑤ 災害対策要員は，可搬型計測器に表示される計測結果を読み取り，換算表により工学値に換算し，記録する。

なお，使用中に乾電池の残量が少なくなった場合は，予備の乾電池と交換する。

(c) 操作の成立性

上記の対応は1測定点当たり，災害対策要員1名にて実施し，作業開始を判断してから所要時間は25分以内で可能である。2測定点以降は10分追加となる。

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，作業環境（作業空間，温度等）に支障がないことを確認する。

(添付資料 1.15.4)

g. 重大事故等時の対応手段の選択

全交流動力電源喪失，直流電源喪失等により，計器電源が喪失した場合に，計器に給電する対応手段の優先順位を以下に示す。

全交流動力電源喪失が発生した場合には，所内常設蓄電式直流電源設備から計測可能な計器に給電される。

所内常設蓄電式直流電源設備から給電されている間に常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，後備変圧器，号炉間電力融通設備又は開閉所設備から計器に給電する。

なお，非常用所内電気設備が機能喪失した場合には，代替所内電気設備から計器に給電する。

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，後備変圧器，号炉間電力融通設備又は開閉所設備からの給電が困難となった場合で直流電源が枯渇するおそれがある場合は，可搬型代替直流電源設備から計器に給電する。

代替電源（交流，直流）からの給電が困難となった場合は，可搬型計測器により重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測又は監視する。また，可搬型バッテリー（炉外核計装装置用，放射線監視装置用）から計器に給電する。

1.15.2.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，データ伝送設

備（発電所内）及び可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度）により，計測結果を記録する。ただし，複数の計測結果を使用し計算により推定する主要パラメータ（使用した計測結果を含む。）の値，可搬型計測器で計測されるパラメータの値及び現場操作時のみ監視する現場の指示値は，記録用紙に記録する。

データ伝送設備（発電所内）及び可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度）に記録された監視パラメータの計測結果は，記録容量を超える前に定期的にメディア（記録媒体）に保存する。

主要パラメータのうち記録可能なものについて，自主対策設備であるプラント計算機により計測結果，警報等を記録する。

有効監視パラメータの計測結果の記録について整理し，第 1.15.7 表に示す。

(1) 手順着手の判断基準

重大事故等が発生した場合。

(2) 操作手順

重大事故等が発生し，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果を記録する手順の概要は以下のとおり。

a. データ伝送設備（発電所内）による記録

データ伝送設備（発電所内）は，常時記録であり，非常用電源又は代替電源から給電可能で，14 日間の記録容量を持っている。重大事故等時のパラメータの値を継続して確認できるよう，記録された計測結果が記録容量を超える前に定期的にメディア（記録媒体）に保存する。

① 事務局員は，データ表示端末にてデータ収集計算機及びデータ表示端末に記録された重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果を，記録容量を超える前に定期的にメディア（記録媒体）に保存する。

② 事務局員は，メディア（記録媒体）に保存された重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果を印刷し，記録を保存する。

b. 可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温

度)による記録

- ① 運転員は、可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度）に記録された、格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度の計測結果について、記録容量（10日間）を超える前に定期的にメディア（記録媒体）に保存する。
- ② 電気工作班員は、メディアに保存された重要監視パラメータの計測結果を印刷し、記録を保存する。

c. 現場指示計の記録

運転員は、原子炉補機冷却水サージタンクの加圧操作時に、現場指示計の原子炉補機冷却水サージタンク圧力（可搬型）の値を記録用紙へ記録する。

d. 可搬型計測器の記録

災害対策要員は、「1.15.2.1(2) b.可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視」又は「1.15.2.2(1) f.可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視」で得られた可搬型計測器で計測されたパラメータの値を記録用紙に記録する。

e. 可搬型バッテリー（炉外核計装装置用，放射線監視装置用）からの給電時の記録

電気工作班員は、「1.15.2.2(1) e.可搬型バッテリー（炉外核計装装置用，放射線監視装置用）からの給電」で得られた可搬型バッテリー（炉外核計装装置用，放射線監視装置用）からの給電で計測されたパラメータの指示値を記録用紙に記録する。

f. プラント計算機の記録

(a) 運転日誌

プラント計算機が稼動状態にあれば、定められたプロセスの計測結果を定時ごとに自動で記録し、中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。

(b) 警報記録

プラント計算機が稼動状態にあれば、プロセス値の異常な状態による中央制御盤の警報発生時、警報の状態を記録し、中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。

プラントの過渡変化による重要警報のファーストアウト警報発生時、その発生順序（シーケンス）、トリップ状態、工学的安全施設作動信号及び工学的安全施設の作動状況を記録し、中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。

(c) 事故時データ収集記録

プラント計算機が稼動状態にあれば、事象発生前後のプラント状態の推移を把握するため、定められたプロセス値のデータを自動で収集、記録し、運転員（中央制御室）等は、中央制御室にて事象発生後に手動で帳票印刷する。

(3) 操作の成立性

データ伝送設備（発電所内）による記録は、データ伝送設備（発電所内）の記録容量（14日間）を超える前に、緊急時対策所内にて事務局員1名で行う。室内での端末操作であるため、対応が可能である。

可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度）による記録は、記録容量（10日間）を超える前に、現場でのデータ採取を運転員（現場）1名で行い、記録の作成を電気工作班員1名で行う。記録の作成は、室内での端末操作であるため、対応が可能である。

現場指示計の記録は、記録用紙への記録であり、運転員（現場）1名にて対応が可能である。

可搬型計測器の記録は記録用紙への記録であり、災害対策要員1名にて対応が可能である。

可搬型バッテリー（炉外核計装装置用、放射線監視装置用）による電源供給時の記録は記録用紙への記録であり、電気工作班員2名にて対応が可能である。

プラント計算機による記録のうち、事故時データ収集記録の帳票印刷は、中央制御室内での端末操作であるため、運転員（中央制御室）1名で対応が可能である。

1.15.2.4 その他の手順項目にて考慮する手順

「審査基準」1.9、1.10及び1.14については、各審査基準において要求事項があるため、以下のとおり各々の手順において整備する。

原子炉格納容器内の水素濃度監視に関する手順は「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等」のうち、

1.9.2.1(2)a. 「可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット」及び

1.9.2.1(2)b.「ガス分析計」にて整備する。

アニュラス内の水素濃度監視に関する手順は「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」のうち、

1.10.2.1(2)a.「可搬型アニュラス水素濃度計測ユニットによる水素濃度測定」及び1.10.2.1(2)b.「アニュラス水素濃度による水素濃度測定」にて整備する。

全交流動力電源喪失時の代替電源確保に関する手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」のうち、1.14.2.1「代替電源(交流)による給電手順等」及び1.14.2.2「代替電源(直流)による給電手順等」にて整備する。また、代替非常用発電機への燃料補給の手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」のうち、1.14.2.4「代替非常用発電機等への燃料補給の手順等」にて整備する。

第 1.15.1 表 重大事故等における対応手段と整備する手順

| 分類 | 機能喪失を想定する重大事故等対応設備 | 対応手段 | 対処設備 | 設備分類*3 | 整備する手順書 | 手順の分類 | | |
|---------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------|--|--|------------|
| 監視機能喪失時 | 計器の故障 | 他チャンネル又は他ループによる計測*1 | 主要パラメータの他チャンネル又は他ループの重要計器 | 重大事故等 対処設備 | a | 余熱除去設備の異常時における対応手順等 全交流動力電源喪失時における対応手順等 炉心の著しい損傷が発生した場合の対応手順 | 故障及び設計基準事象に対処する運転手順書 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器破損を防止する運転手順書 炉心の著しい損傷が発生した場合に対処する運転手順書 | |
| | | | 主要パラメータの他チャンネル又は他ループの常用計器 | 自主対策 設備 | | | | |
| | | 代替パラメータによる推定 | 重要代替計器 | 重大事故等 対処設備 | a | | | |
| | | | 常用代替計器 | 自主対策 設備 | | | | |
| | 計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合 | 代替パラメータによる推定 | 重要代替計器 | 重大事故等 対処設備 | a | | | |
| | | | 常用代替計器 | 自主対策 設備 | | | | |
| | | 可搬型計測器による計測 | 可搬型計測器 | 重大事故等 対処設備 | a | | | |
| | | | | | | | | |
| 計器電源喪失時 | 全交流動力電源喪失 直流電源喪失 | 代替電源（交流）からの給電 | 常設代替交流電源設備*2 | 重大事故等 対処設備 | a | 余熱除去設備の異常時における対応手順 全交流動力電源喪失時における対応手順 炉心の著しい損傷が発生した場合の対応手順 | 故障及び設計基準事象に対処する運転手順書 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器破損を防止する運転手順書 炉心の著しい損傷が発生した場合に対処する運転手順書 | |
| | | | 可搬型代替交流電源設備*2 | | | | | 自主対策 設備 |
| | | | 後備変圧器 | | | | | |
| | | | 另炉間電力融通設備 | | | | | |
| | | | 開閉所設備 | | | | | |
| | | | 可搬型バッテリー（炉外核計装装置用、放射線監視装置用） | | | | | |
| | | 代替電源（直流）からの給電 | 所内常設蓄電式直流電源設備*2 | 重大事故等 対処設備 | a | | | |
| | | | 可搬型代替直流電源設備*2 | | | | | |
| | | 代替所内電気設備による給電 | 代替所内電気設備*2 | 重大事故等 対処設備 | a | | | |
| | | | 可搬型計測器による計測 | 重大事故等 対処設備 | | | | a |
| | 可搬型計測器 | 重大事故等 対処設備 | a | | | | | |
| | | | | | | | | |
| — | — | パラメータ記録 | データ伝送設備（発電所内）（データ収集計算機及びデータ表示端末） | 重大事故等 対処設備 | a | 緊急時対策所運用手順 事故時重要パラメータ計測手順 | 重大事故等発生時及び大規模損壊発生時に対処する手順書 | |
| | | | 可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度） | | | | | |
| | | | プラント計算機 | | | | | 自主対策 設備 |

*1：他のチャンネル又は他ループの計器がある場合

*2：手順は「1.14電源の確保に関する手順等」にて整備する。

*3：重大事故等対策において用いる設備の分類

a：当該条文中に適合する重大事故等対処設備 b：37条に適合する重大事故等対処設備 c：自主的対策として整備する重大事故等対処設備

第 1.15.2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (1/7)

| 分類 | 重要監視パラメータ (注 1) 重要代替監視パラメータ | 計測範囲 | 設計基準 | 把握能力 (計測範囲の考え方) | 個数 耐震性 | 電源 | 検出器の 種類 | 可搬型 計測器 | 第 1.15.3 図 No |
|--------------|---|--|-----------------------------------|---|-----------|---------------|--------------|------------|------------------|
| ①原子炉圧力容器内の温度 | 1 次冷却材温度 (広域 - 高温側) ※ 1 | 0 ~ 400°C | 最大値: 約 340°C | 1 次冷却系最高使用温度 (343°C) 及び炉心損傷の判断基準である 350°C を超える温度を監視可能。なお、1 次冷却材温度 (広域 - 高温側) で炉心損傷を判断する際は、炉心出口温度に比べ 1 次冷却材温度 (広域 - 高温側) がやや低めの値を示すものの、炉心損傷を判断する時点 (350°C) において大きな温度差は見られないことから、1 次冷却材温度 (広域 - 高温側) により炉心損傷を判断することが可能である。 | 3 | A 計装用電源 | 測温抵抗体 | 可 | ① |
| | 1 次冷却材温度 (広域 - 低温側) ※ 1 | 0 ~ 400°C | 最大値: 約 339°C | | 3 | B 計装用電源 | 測温抵抗体 | 可 | ② |
| ②原子炉圧力容器内の圧力 | 1 次冷却材圧力 (広域) ※ 1 | 0 ~ 21.0MPa [gage] | 最大値: 約 17.8MPa [gage] | 1 次冷却系最高使用圧力 (17.16MPa [gage]) の 1.2 倍 (事故時の判断基準) である 20.59MPa [gage] を監視可能。 | 2 | C, D 計装用電源 | 弾性 圧力検出器 | 可 | ③ |
| | 1 次冷却材温度 (広域 - 高温側) ※ 2 1 次冷却材温度 (広域 - 低温側) ※ 2 | 「①原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。 | | | | | | | |
| ③原子炉圧力容器内の水位 | 加圧器水位 ※ 1 | 0 ~ 100% | 最大値: 約 99% 最小値: 0% 以下 (注 2) | 原子炉容器上部に位置する加圧器上部胴上端近傍から下部胴下端近傍までの水位を監視可能。通常運転時及び事故時の 1 次冷却材保有水を制御し、重大事故等時においても同計測範囲により事故対応が可能。 加圧器の下部に位置し、加圧器の計測範囲とラップしないが、原子炉容器底部から原子炉容器頂部までの原子炉容器内の水位を監視可能。重大事故等時において、加圧器水位による監視ができない場合、原子炉容器内の水位及び保有水が監視可能であり、事故対応が可能。 | 2 | A, B 計装用電源 | 差圧式 水位検出器 | 可 | ④ |
| | 原子炉容器水位 ※ 1 | 0 ~ 100% | 最大値: 100% 最小値: 0% | | 1 | A 計装用電源 | 差圧式 水位検出器 | 可 | ⑤ |
| | 1 次冷却材圧力 (広域) ※ 2 1 次冷却材温度 (広域 - 高温側) ※ 2 1 次冷却材温度 (広域 - 低温側) ※ 2 | 「②原子炉圧力容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。 「①原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。 | | | | | | | |

第 1.15.2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（2/7）

| 分類 | 重要監視パラメータ（注 1） 重要代替監視パラメータ | 計測範囲 | 設計基準 | 把握能力 （計測範囲の考え方） | 個数 | 耐震性 | 電源 | 検出器の 種類 | 可搬型 計測器 | 第 1.15.3 図 No |
|-------------------------|-------------------------------|---|------------------------|--|----|------------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| ④原子炉圧 力容器への 注水量 | 高圧注入流量 | 0～350m ³ /h | 280m ³ /h | 高圧注入ポンプの流量（280m ³ /h）を監視可能。重大 事故等時においても監視可能。 | 2 | S | A, B 計装用電源 | 差圧式 流量検出器 | 可 | ⑤ |
| | 低圧注入流量 | 0～ 1,100m ³ /h | 1,090m ³ /h | 余熱除去ポンプの流量（1,090m ³ /h）を監視可能。重 大事故等時においても監視可能。 | 2 | S | C, D 計装用電源 | 差圧式 流量検出器 | 可 | ⑥ |
| | B-格納容器スプレイ冷却器 出口積算流量（AM 用） | 0～ 1,300m ³ /h (0～10,000m ³) | —（注 3） | 重大事故等時において、格納容器スプレイポンプの流 量 [] (m ³ /h) を監視可能。 | 1 | S _{機能 維持} | A 直流電源 | 差圧式 流量検出器 | 可 | ⑦ |
| | 代替格納容器 スプレイポンプ出口積算流量 | 0～200m ³ /h (0～10,000m ³) | —（注 3） | 重大事故等時において、代替格納容器スプレイポンプ による原子炉圧力容器への注水流量（140m ³ /h）を監視 可能。 | 1 | S _{機能 維持} | A 直流電源 | 差圧式 流量検出器 | 可 | ⑧ |
| | 燃料取替用水ピット水位※ 2 | 「⑮水源の確保」を監視するパラメータと同じ。 | | | | | | | | |
| | 補助給水ピット水位※ 2 | 「③原子炉圧力容器内の水位」を監視するパラメータと同じ。 | | | | | | | | |
| | 加圧器水位※ 2 | 「③原子炉圧力容器内の水位」を監視するパラメータと同じ。 | | | | | | | | |
| | 原子炉容器水位※ 2 | 「③原子炉圧力容器内の水位」を監視するパラメータと同じ。 | | | | | | | | |
| | 格納容器再循環サンプ水位（広域）※ 2 | 「③原子炉圧力容器内の水位」を監視するパラメータと同じ。 | | | | | | | | |
| | 1 次冷却材圧力（広域）※ 2 | 「②原子炉圧力容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。 | | | | | | | | |
| 1 次冷却材温度（広域-低温側） ※ 2 | 「①原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。 | | | | | | | | | |

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

第 1.15.2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（3/7）

| 分類 | 重要監視パラメータ（注 1） 重要代替監視パラメータ | 計測範囲 | 設計基準 | 把握能力 （計測範囲の考え方） | 個数 耐震性 | 電源 | 検出器の種類 | 可搬型 計測器 | 第 1.15.3 図 No |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|--------|------------|------------------|
| ⑤原子炉格納容器への注水量 | B-格納容器スプレイ冷却器 出口積算流量（AM 用） | 「④原子炉圧力容器への注水量」を監視するパラメータと同じ。 | 「④原子炉圧力容器への注水量」を監視するパラメータと同じ。 | 把握能力 （計測範囲の考え方） | 2 | 電源 | 検出器の種類 | 可搬型 計測器 | 第 1.15.3 図 No |
| | 代替格納容器 スプレイポンプ出口積算流量 | | | | | | | | |
| | 燃料取替用水ピット水位※ 2 補助給水ピット水位※ 2 | | | | | | | | |
| | 格納容器再循環サンブ水位（広域） ※ 2 | | | | | | | | |
| ⑥原子炉格納容器内の注水量 | 高圧注入流量 | 0～220℃ | 最大値・約 124℃ | 原子炉格納容器の限界温度（200℃）を監視可能。 | 2 | C, D 計装用電源 | 測定抵抗体 | 可 | ⑦ |
| | 低圧注入流量 | | | | | | | | |
| ⑦原子炉格納容器内の注水量 | 格納容器内温度 | 「⑦原子炉格納容器内の注水量」を監視するパラメータと同じ。 | 最大値・約 124℃ | 原子炉格納容器の限界温度（200℃）を監視可能。 | 2 | C, D 計装用電源 | 測定抵抗体 | 可 | ⑦ |
| | 原子炉格納容器圧力※ 2 | | | | | | | | |
| | 格納容器圧力（AM 用）※ 2 | | | | | | | | |
| | 原子炉格納容器圧力※ 1 | | | | | | | | |
| ⑧原子炉格納容器内の注水量 | 格納容器内温度※ 2 | 「⑧原子炉格納容器内の注水量」を監視するパラメータと同じ。 | 最大値・約 124℃ | 原子炉格納容器の限界温度（200℃）を監視可能。 | 2 | C, D 計装用電源 | 測定抵抗体 | 可 | ⑧ |
| | 格納容器再循環サンブ水位（広域）※ 1 | | | | | | | | |
| | 格納容器再循環サンブ水位（狭域）※ 1 | | | | | | | | |
| | 格納容器水位※ 1 | | | | | | | | |
| ⑨原子炉格納容器内の注水量 | 原子炉下部キャビティ水位※ 1 | 「⑨原子炉格納容器内の注水量」を監視するパラメータと同じ。 | 最大値・約 124℃ | 原子炉格納容器の限界温度（200℃）を監視可能。 | 2 | C, D 計装用電源 | 測定抵抗体 | 可 | ⑨ |
| | 燃料取替用水ピット水位※ 2 | | | | | | | | |
| | 補助給水ピット水位※ 2 | | | | | | | | |
| | 格納容器再循環サンブ水位（広域）※ 1 | | | | | | | | |
| ⑩原子炉格納容器内の注水量 | 格納容器再循環サンブ水位（広域）※ 1 | 「⑩原子炉格納容器内の注水量」を監視するパラメータと同じ。 | 最大値・約 124℃ | 原子炉格納容器の限界温度（200℃）を監視可能。 | 2 | C, D 計装用電源 | 測定抵抗体 | 可 | ⑩ |
| | 格納容器再循環サンブ水位（狭域）※ 1 | | | | | | | | |
| | 格納容器水位※ 1 | | | | | | | | |
| | 原子炉下部キャビティ水位※ 1 | | | | | | | | |
| ⑪原子炉格納容器内の注水量 | 燃料取替用水ピット水位※ 2 | 「⑪原子炉格納容器内の注水量」を監視するパラメータと同じ。 | 最大値・約 124℃ | 原子炉格納容器の限界温度（200℃）を監視可能。 | 2 | C, D 計装用電源 | 測定抵抗体 | 可 | ⑪ |
| | 補助給水ピット水位※ 2 | | | | | | | | |
| | 格納容器再循環サンブ水位（広域）※ 1 | | | | | | | | |
| | 格納容器再循環サンブ水位（狭域）※ 1 | | | | | | | | |
| ⑫原子炉格納容器内の注水量 | 格納容器水位※ 1 | 「⑫原子炉格納容器内の注水量」を監視するパラメータと同じ。 | 最大値・約 124℃ | 原子炉格納容器の限界温度（200℃）を監視可能。 | 2 | C, D 計装用電源 | 測定抵抗体 | 可 | ⑫ |
| | 原子炉下部キャビティ水位※ 1 | | | | | | | | |
| | 燃料取替用水ピット水位※ 2 | | | | | | | | |
| | 補助給水ピット水位※ 2 | | | | | | | | |
| ⑬原子炉格納容器内の注水量 | 格納容器再循環サンブ水位（広域）※ 1 | 「⑬原子炉格納容器内の注水量」を監視するパラメータと同じ。 | 最大値・約 124℃ | 原子炉格納容器の限界温度（200℃）を監視可能。 | 2 | C, D 計装用電源 | 測定抵抗体 | 可 | ⑬ |
| | 格納容器再循環サンブ水位（狭域）※ 1 | | | | | | | | |
| | 格納容器水位※ 1 | | | | | | | | |
| | 原子炉下部キャビティ水位※ 1 | | | | | | | | |

第 1.15.2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（4/7）

| 分類 | 重要監視パラメータ（注1） 重要代替監視パラメータ | 計測範囲 | 設計基準 | 把握能力 （計測範囲の考え方） | 個数 | 耐震性 | 電源 | 検出器の種類 | 可搬型 計測器 | 第 1.15.3 図 No | | |
|---------------------|------------------------------|--|---|---|---------|-------------------|------------------------|---------------|------------|------------------|--|--|
| ⑨原子炉格納容器内の 水素濃度 | 格納容器内水素濃度 | 0～20vol% | －（注3） | 原子炉格納容器の水素燃焼の可能性（水素濃度：4vol%）を把握する上で監視可能。炉心の著しい損傷時に原子炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲（0～13vol%）を監視可能。 | 1 | － （可搬） | A 計装用電源 | 熱伝導式 検出器 | － | ⑭ | | |
| | 原子炉格納容器内水素処理装置温度 ※2 | 0～800℃ | －（注3） | 炉心損傷時の原子炉格納容器内水素処理装置の作動時に想定される温度範囲を監視可能。 | 5 | S _{機能維持} | A 直流電源 | 熱電対 | 可 | ⑮ | | |
| | 格納容器水素イグナイタ温度※2 | 0～800℃ | －（注3） | 炉心損傷時の格納容器水素イグナイタの作動時に想定される温度範囲を監視可能。 | 13 | S _{機能維持} | A 直流電源 | 熱電対 | 可 | ⑯ | | |
| ⑩原子炉格納容器内の 放射線量率 | 格納容器内高レンジ エリアモニタ（低レンジ）※1 | 10 ² ～10 ⁷ μSv/h | 10 ⁵ mSv/h 以下 （注4） | 炉心損傷判断の値である 10 ⁵ mSv/h を超える放射線量率を監視可能。格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ）と格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）の計測範囲はオーバーラップするように設定。 | 2 | S | C, D 計装用電源 | 電離箱 | （注10） | ⑰ | | |
| | 格納容器内高レンジ エリアモニタ（高レンジ）※1 | 10 ³ ～10 ⁸ mSv/h | | | 2 | S | C, D 計装用電源 | 電離箱 | （注10） | ⑱ | | |
| ⑪未臨界の 維持又は監視 | 出力領域中性子束※1 | 0～120% ($3.3 \times 10^6 \sim 1.2 \times 10^8 \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$) | 定格出力の約 194 倍 （注5） 設計基準事故 「制御棒飛び出し」 | 設計基準事故時、事象初期は中性子束が急激に上昇し、一時的に計測範囲を超えるが、負のドップラ反応度帰還効果により抑制され急峻に低下するため、現状の計測範囲でも、同計測範囲により事故対応が可能。また、重大事故等時においても同計測範囲により事故対応が可能。 | 4 ※3 | S | A, B, C, D 計装用電源 | γ線非補償型 電離箱 | （注10） | ⑲ | | |
| | 中間領域中性子束※1 | 10 ¹¹ ～5×10 ¹⁴ ($1.3 \times 10^7 \sim 6.6 \times 10^9 \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$) | | 通常運転時の変動範囲 0～100% に対し、0～120% を監視可能。 「中間領域中性子束」及び「中性子源領域中性子束」と相まって重大事故等時における中性子束の変動範囲を監視可能。 | 2 | S | A, B 計装用電源 | γ線補償型 電離箱 | （注10） | | | |
| | 中性子源領域中性子束※1 | 1～10 ⁶ cps ($1.0^1 \sim 9.0^6 \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$) | | 通常運転時の変動範囲 1～10 ⁶ cps に対し、1～10 ⁶ cps を監視可能。 | 2 | S | A, B 計装用電源 | 比例計数管 | （注10） | | | |
| | 1 次冷却材温度（広域－高温側） ※2 | | | 「①原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。 | | | | | | | | |
| | 1 次冷却材温度（広域－低温側） ※2 | | | 「⑤水源の確保」を監視するパラメータと同じ。 | | | | | | | | |
| ⑫アニュラス内の水素 濃度 | ほう酸タンク水位※2 | | | | | | | | | | | |
| | アニュラス水素濃度（可搬型）※1 | 0～20vol% | －（注3） | 重大事故等時において、変動範囲（0～1 vol%）を監視可能 | 1 | － （可搬） | A 計装用電源 | 熱伝導式 検出器 | － | ⑳ | | |

第 1.15.2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（5/7）

| 分類 | 重要監視パラメータ（注 1） 重要代替監視パラメータ | 計測範囲 | 設計基準 | 把握能力 （計測範囲の考え方） | 個数 | 耐震性 | 電源 | 検出器の種類 | 可搬型 計測器 | 第 1.15.3 図 No |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|---|----------|-----------|------------------|-----------------------|------------|------------------|
| ⑬最終ヒー トシシクの 確保 | 原子炉格納容器圧力※ 1 | 「⑦原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。 | | | | | | | | |
| | 蒸気発生器水位（狭域）※ 1 | 0～100% （注 6） 最小値：0%以下 （注 7） | 最大値：100%以上 （注 6） 最小値：0%以下 （注 7） | 湿分離器下端から伝熱管上端まで監視可能。「蒸気発生器水位（広域）」と相まって、重大事故等時ににおける蒸気発生器水位の変動を包絡できる。 | 6 | S | A, B 計装用電源 | 差圧式水位 検出器 （注 9） | 可 | ㉑ |
| | 蒸気発生器水位（広域）※ 1 | 0～100% | 最大値：100%以上 （注 6） 最小値：0%以下 （注 7） | 湿分離器下端から管板付近まで監視可能。重大事故等時ににおける蒸気発生器水位の変動を包絡できる。（注 8） | 3 | S | A, B, C 計装用電源 | 差圧式水位 検出器 （注 9） | 可 | ㉑ |
| | 補助給水流量※ 1 | 0～130m ³ /h | 50m ³ /h | 補助給水流量（50m ³ /h）を監視可能。重大事故等時ににおいても監視可能。 | 3 | S | B, C, D 計装用電源 | 差圧式流量 検出器 | 可 | ㉑ |
| | 主蒸気ライン圧力※ 1 | 0～8.5MPa [gage] | 最大値：約 7.8MPa [gage] | 2 次系最高使用圧力（7.48MPa [gage]）を監視可能。重大事故等時ににおいても監視可能。 | 6 | S | C, D 計装用電源 | 弾性 圧力検出器 | 可 | ㉑ |
| | 原子炉補機冷却水 サージタンク水位 | 0～100% | 100% | 変動範囲 0～100%を監視可能。重大事故等時ににおいても同計測範囲により事故対応が可能。 | 2 | S | C, D 計装用電源 | 差圧式 水位検出器 | 可 | ㉑ |
| | 原子炉補機冷却水 サージタンク圧力（可搬型）※ 2 | 0～1.0MPa [gage] | —（注 3） | 原子炉補機冷却水サージタンクの加圧目標 0.28MPa [gage]を監視可能。 | 1 | — （可搬） | — | ブルドン管型 （弾性変形） | — | ㉑ |
| | 格納容器再循環ユニット 入口温度/出口温度※ 1 | 0～200℃ を計測可能 （汎用温度 計） | —（注 2） | 格納容器最高使用温度（132℃）及び重大事故時の格納容器最高温度（141℃）を超える温度を監視可能。 | 3 ※ 4 | — （可搬） | 電源内蔵 | 測温抵抗体 | 可 | ㉑ |
| | 格納容器圧力（AM 用）※ 2 | 「⑦原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。 | | | | | | | | |
| | 格納容器内温度※ 2 | 「⑥原子炉格納容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。 | | | | | | | | |
| | 1 次冷却材温度（広域－高温側）※ 2 | 「①原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。 | | | | | | | | |
| | 1 次冷却材温度（広域－低温側）※ 2 | 「①原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。 | | | | | | | | |
| | 補助給水ピット水位※ 2 | 「⑮水源の確保」を監視するパラメータと同じ。 | | | | | | | | |
| 1 次冷却材圧力（広域）※ 2 | 「②原子炉圧力容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。 | | | | | | | | | |

第 1.15.2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（6/7）

| 分類 | 重要監視パラメータ（注1） 重要代替監視パラメータ | 計測範囲 | 設計基準 | 把握能力 （計測範囲の考え方） | 個数 | 耐震性 | 電源 | 検出器の種類 | 可搬型 計測器 | 第 1.15.3 図 No |
|----------------------|--------------------------------|--------|--------|---|------|-----|---------------|--------------|---------------|------------------|
| ④格納容器 パイプスの 監視 | 蒸気発生器水位（狭域）※1 | | | 把握能力 （計測範囲の考え方） 「⑩最終ヒートシンクの確保」を監視するパラメータと同じ。 「②原子炉圧力容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。 「①原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。 「③原子炉圧力容器内の水位」を監視するパラメータと同じ。 「⑧原子炉格納容器内の水位」を監視するパラメータと同じ。 変動範囲0～100%を監視可能。重大事故等時においても同 計測範囲により事故対応が可能。 変動範囲0～100%を監視可能。重大事故等時においても同 計測範囲により事故対応が可能。 変動範囲0～100%を監視可能。重大事故等時においても同 計測範囲により事故対応が可能。 「⑧原子炉格納容器内の水位」を監視するパラメータと同じ。 | | | | | | |
| | 蒸気発生器水位（広域）※2 | | | | | | | | | |
| | 主蒸気ライン圧力※1 | | | | | | | | | |
| | 補助給水流量※2 | | | | | | | | | |
| | 1次冷却材圧力（広域）※1 | | | | | | | | | |
| | 1次冷却材温度（広域－高温側）※2 | | | | | | | | | |
| | 1次冷却材温度（広域－低温側）※2 | | | | | | | | | |
| | 加圧器水位※2 | | | | | | | | | |
| | 格納容器再循環サンプ水位（広域）※2 | | | | | | | | | |
| | 燃料取替用水ピット水位 | | 0～100% | | 100% | | 2 | S | A, B 計装用電源 | 差圧式 水位検出器 |
| ほう酸タンク水位 | | 0～100% | 100% | | 2 | S | A, B 計装用電源 | 差圧式 水位検出器 | 可 | ㉕ |
| 補助給水ピット水位 | | 0～100% | 100% | | 2 | S | A, B 計装用電源 | 差圧式 水位検出器 | 可 | ㉖ |
| 格納容器再循環サンプ水位（広域）※2 | | | | | | | | | | |
| ⑤水源の確 保 | B-格納容器スプレイ冷却器 出口積算流量（AM用）※2 | | | | | | | | | |
| | 高圧注入流量※2 | | | | | | | | | |
| | 低圧注入流量※2 | | | | | | | | | |
| | 代替格納容器スプレイポンプ 出口積算流量※2 | | | | | | | | | |
| | 補助給水流量※2 | | | | | | | | | |
| | 出力領域中性子束※2 | | | | | | | | | |
| | 中間領域中性子束※2 | | | | | | | | | |
| | 中性子源領域中性子束※2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

第 1.15.2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（7/7）

| 分類 | 重要監視パラメータ（注 1） 重要代替監視パラメータ | 計測範囲 | 設計基準 | 把握能力 （計測範囲の考え方） | 個数 | 耐震性 | 電源 | 検出器の種類 | 可搬型 計測器 | 第 1.15.3 図 No |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|--------|--|----|---------------------|------------|----------------------------------|------------|------------------|
| ⑩使用済燃料ピットの監視 | 使用済燃料ピット水位（AM用）※1 | T.P. 25. 24 ～32. 76m | －（注 3） | 重大事故等時において、変動範囲（T.P. 25. 24m～32. 76m）を監視可能。 | 2 | S ₀ 機能維持 | A 直流電源 | 電波式 水位検出器 | 可 | ③③ |
| | 使用済燃料ピット水位（可搬型）※1 | T.P. 21. 30 ～32. 76m | －（注 3） | 重大事故等時において、変動範囲（T.P. 21. 30m～32. 76m）を監視可能。 | 2 | － （可搬） | A 直流電源 | フロート式 水位検出器 | 可 | ③④ |
| | 使用済燃料ピット温度（AM用）※1 | 0～100℃ | －（注 3） | 重大事故等時において、変動範囲（0～100℃）を監視可能。 | 2 | S ₀ 機能維持 | A 直流電源 | 測温抵抗体 | 可 | ③⑤ |
| | 使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ ※1 | 10mSv/h～ 1,000mSv/h | －（注 3） | 重大事故等時において、変動範囲（10mSv/h～1,000mSv/h）を監視可能。 | 1 | － （可搬） | B 交流電源 | 半導体検出器 NaI(Tl)シンチレーション 検出器 | － | ③⑥ |
| | 使用済燃料ピット監視カメラ※1 （注 11） | － | －（注 3） | 重大事故等時において、視野範囲内（水温：-40～120℃、水位：使用済燃料ピット上端～燃料頂部近傍）を監視可能。 | 1 | S ₀ 機能維持 | A 計装用電源 | 赤外線カメラ （冷却機能付） | － | ③⑦ |

※1：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ，※2：重要代替監視パラメータ，※3：上部と下部の中性子束平均値，※4：入口用1個，出口用2個

- (注 1) 重要な監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの値については、データ伝送設備（発電所内）のうちデータ収集計算機及びデータ表示端末又は可搬型温度計測装置（格納容器再循環モニタ）によりデータを一時的に記録する。なお、原子炉補機冷却水サージタンク圧力（可搬型）は加圧操作時の一時的な監視であり、記録用紙へ記録する。
- (注 2) 計測範囲を一時的に超えるが、このときには1次冷却材圧力（広域）と1次冷却材温度（広域）と1次冷却材温度（広域）によって原子炉の冷却状態を監視する。
- (注 3) 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は値なし。
- (注 4) 炉心損傷判断の値は10⁵mSv/hであり、設計基準事故では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
- (注 5) 120%定格出力を超えるのは短期間であり、かつ出力上昇及び下降は急峻であるため運転監視に影響はない。
- (注 6) 計測範囲を一時的に超えるが、100%以上であることで冷却されていることを監視可能。
- (注 7) 計測範囲を一時的に超えるのは、破断側の蒸気発生器においてであり、破断のない側の蒸気発生器の水位は監視可能。
- (注 8) 蒸気発生器水位（広域）下端を一時的に下回る重大事故等時の事象があるが、下回っていることで蒸気発生器がドライアウトしている又はそのおそれがあることを監視可能。
- (注 9) 検出器取付部に基準配管に水を満たした構造（コンデンサポット）があり、蒸気発生器の急激な減圧やドライアウト時に、基準配管の水が蒸発し、高めで不確かな水位を示す可能性がある。
- (注 10) 直流電源喪失時は、代替非常用発電機等により電源を供給可能であるが、さらに、専用の可搬型バッテリーにより計器を使用可能。
- (注 11) 使用済燃料ピット監視カメラ空冷装置を含む。

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (1/23)

【推定ケース】

- ケース 1 : 同一物理量 (温度, 圧力, 水位, 流量, 放射線量率, 水素濃度及び中性子束) より推定する。
- ケース 2 : 水位を注水源若しくは注水先の水位変化, 注水量又は出口圧力により推定する。
- ケース 3 : 流量を注水源若しくは注水先の水位変化を監視することにより推定する。
- ケース 4 : 除熱状態を温度, 圧力, 流量等の傾向監視により推定する。
- ケース 5 : 1 次冷却系からの漏えいを水位, 圧力等の傾向監視により推定する。
- ケース 6 : 圧力又は温度を水の飽和状態の関係を推定する。
- ケース 7 : 未臨界状態の維持を原子炉へのほう酸水注入量により推定する。
- ケース 8 : 装置の作動状況により水素濃度を推定する。
- ケース 9 : あらかじめ評価したパラメータの相関関係 (ケース 6 を除く) により推定する。
- ケース 10 : 使用済燃料ピットの状態を同一物理量 (水位及び温度), あらかじめ評価した水位と放射線量率の相関関係及びカメラの監視により, 使用済燃料ピットの水位又は必要な水遮蔽が確保されていることを推定する。

代替パラメータによる推定にあたっては, 代替パラメータの誤差による影響を考慮する。

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ※1 | 推定ケース | 代替パラメータ推定方法 |
|-------------|-------------------|--|-------|--|
| 原子炉圧力容器内の温度 | 1 次冷却材温度 (広域-高温側) | ① 主要パラメータの他ループ ② 1 次冷却材温度 (広域-低温側) ③ [炉心出口温度] ※2 | ケース 1 | ① 1 次冷却材温度 (広域-高温側) の 1 ループが故障した場合は, 他ループの 1 次冷却材温度 (広域-高温側) により推定する。 ② 1 次冷却材温度 (広域-高温側) の監視が不可能となった場合は, 1 次冷却材温度 (広域-低温側) により推定する。この推定方法では, 重大事故等時において約 10℃ 程度の温度差が生じる可能性があることを考慮する。 ③ 1 次冷却材温度 (広域-高温側) の監視が不可能となった場合は, 監視可能であれば炉心出口温度 (自主対策設備) により, 原子炉圧力容器内の温度を推定する。 |
| | 1 次冷却材温度 (広域-低温側) | ① 主要パラメータの他ループ ② 1 次冷却材温度 (広域-高温側) ③ [炉心出口温度] ※2 | ケース 1 | 推定は, 主要パラメータの他ループを優先する。 ① 1 次冷却材温度 (広域-低温側) の 1 ループが故障した場合は, 他ループの 1 次冷却材温度 (広域-低温側) により推定する。 ② 1 次冷却材温度 (広域-低温側) の監視が不可能となった場合は, 1 次冷却材温度 (広域-高温側) により推定する。この推定方法では, 重大事故等時において約 10℃ 程度の温度差が生じる可能性があることを考慮する。 ③ 1 次冷却材温度 (広域-低温側) の監視が不可能となった場合は, 監視可能であれば炉心出口温度 (自主対策設備) により, 原子炉圧力容器内の温度を推定する。 |

※1 : 番号 : 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※2 : [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが, 監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (2/23)

| 分類 | 主要パラメータ [炉心出口温度] ※2 | 代替パラメータ※1 | 推定ケース | 代替パラメータ推定方法 |
|-------------|------------------------|---|-------|---|
| 原子炉压力容器内の温度 | | ①主要パラメータの他検出器 ②1次冷却材温度(広域-高温側) ③1次冷却材温度(広域-低温側) | ケース1 | ①炉心出口温度(自主対策設備)の1つの検出器が故障した場合は、他検出器の炉心出口温度(自主対策設備)により推定する。 ②炉心出口温度(自主対策設備)の監視が不可能となった場合は、炉心出口により近い値を示す1次冷却材温度(広域-高温側)により推定する。1次冷却材温度(広域-高温側)と炉心出口温度(自主対策設備)の関係は、炉心冠水状態から炉心損傷を判断する時点(350℃)において、1次冷却材温度(広域-高温側)の方がやや低い値を示すものの、大きな温度差は見られないことから、1次冷却材温度(広域-高温側)により炉心損傷を判断することが可能である。 ③炉心出口温度(自主対策設備)の監視が不可能となった場合は、1次冷却材温度(広域-低温側)により推定する。 推定は、主要パラメータの他検出器を優先する。 |

※1：番号：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※2：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (4/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ※1 | 推定ケース | 代替パラメータ推定方法 |
|-------------|-----------------|--|-------|--|
| 原子炉圧力容器内の水位 | 加圧器水位 | ①主要パラメータの他チャネル | ケース 1 | ①加圧器水位の1チャネルが故障した場合は、他チャネルの加圧器水位により推定する。(自主対策設備を含む。) ②加圧器水位の監視が不可能となった場合は、原子炉容器水位により、原子炉圧力容器内の水位を推定する。推定は、加圧器の下部に位置しているため、加圧器水位の測定範囲を考慮する。 ③加圧器水位の監視が不可能となった場合は、サブクール度(自主対策設備)、1次冷却材圧力(広域)及び1次冷却材温度(広域-高温側) |
| | | ②原子炉容器水位 | ケース 6 | |
| | 原子炉容器水位 | ①加圧器水位 | ケース 1 | 推定は、主要パラメータの他チャネルを優先する。 ①原子炉容器水位の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力容器内の水位を直接計測している加圧器水位により、原子炉圧力容器内の水位を推定する。原子炉容器水位の測定範囲の上部に位置しているため、原子炉容器水位の測定範囲を考慮する。 ②原子炉容器水位の監視が不可能となった場合は、サブクール度(自主対策設備)、1次冷却材圧力(広域)、炉心出口温度(自主対策設備)、1次冷却材温度(広域-高温側)及び1次冷却材温度(広域-低温側)により原子炉圧力容器内がサブクール状態か過熱状態かを監視することで、原子炉圧力容器内の水位が炉心上端以上で冠水状態であることを確認する。 |
| | | ②[サブクール度]※2 ②1次冷却材圧力(広域) ②[炉心出口温度]※2 ②1次冷却材温度(広域-高温側) ②1次冷却材温度(広域-低温側) | ケース 6 | 推定は、加圧器水位を優先する。 ①プラント停止中における1次冷却系ミッドループ運転時において、1次冷却系統ループ水位(自主対策設備)の監視が不可能となった場合は、1次冷却材温度(広域-高温側)又は1次冷却材温度(広域-低温側)の変化により水位を推定する。 ②1次冷却系統ループ水位(自主対策設備)の監視が不可能となった場合は、監視可能であれば余熱除去ポンプ出口圧力(自主対策設備)の傾向監視により水位を推定する。 |
| | [1次冷却系統ループ水位]※2 | ①1次冷却材温度(広域-高温側) ①1次冷却材温度(広域-低温側) | ケース 6 | |
| | | ②[余熱除去ポンプ出口圧力]※2 | ケース 4 | |

※1：番号；代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※2：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (5/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ*1 | 推定ケース | 代替パラメータ推定方法 |
|--------------|-----------------------------|--|-------|--|
| 原子炉圧力容器への注水量 | 高圧注入流量 | ①燃料取替用水ピット水位 ②加圧器水位 ③原子炉容器水位 ④格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ケース 3 | ①高圧注入流量の監視が不可能となった場合は、水源である燃料取替用水ピット水位の傾向監視により注水量を推定する。 ②高圧注入流量の監視が不可能となった場合は、加圧器水位の傾向監視により注水量を推定する。 ③高圧注入流量の監視が不可能となった場合は、原子炉容器水位の傾向監視により注水量を推定する。 ④高圧注入流量の監視が不可能となった場合は、LOCA が発生した場合において格納容器再循環サンプ水位 (広域) の水位変化により注水量を推定する。 推定は、環境悪化の影響が小さい燃料取替用水ピット水位を優先する。 |
| | 低圧注入流量 | ①燃料取替用水ピット水位 ②加圧器水位 ③原子炉容器水位 ④格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ケース 3 | ①低圧注入流量の監視が不可能となった場合は、水源である燃料取替用水ピット水位の傾向監視により注水量を推定する。 ②低圧注入流量の監視が不可能となった場合は、加圧器水位の傾向監視により注水量を推定する。 ③低圧注入流量の監視が不可能となった場合は、原子炉容器水位の傾向監視により注水量を推定する。 ④低圧注入流量の監視が不可能となった場合は、LOCA が発生した場合において格納容器再循環サンプ水位 (広域) の水位変化により注水量を推定する。 推定は、環境悪化の影響が小さい燃料取替用水ピット水位を優先する。 |
| | B-1格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM 用) | ①燃料取替用水ピット水位 ②加圧器水位 ③原子炉容器水位 ④格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ケース 3 | ①B-1格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM 用) の監視が不可能となった場合は、水源である燃料取替用水ピット水位の傾向監視により注水量を推定する。 ②B-1格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM 用) の監視が不可能となった場合は、加圧器水位の傾向監視により注水量を推定する。 ③B-1格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM 用) の監視が不可能となった場合は、原子炉容器水位の傾向監視により注水量を推定する。 ④B-1格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM 用) の監視が不可能となった場合は、LOCA が発生した場合において格納容器再循環サンプ水位 (広域) の水位変化により注水量を推定する。 推定は、環境悪化の影響が小さい燃料取替用水ピット水位を優先する。 |

※1：番号：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※2：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1. 15. 3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (6/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ※1 | 推定ケース | 代替パラメータ推定方法 |
|--------------|---------------------|--|-------|---|
| 原子炉压力容器への注水量 | [B-1格納容器スプレイ流量] ※2 | ①燃料取替用水ピット水位 ②加圧器水位 ③原子炉容器水位 ④格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ケース3 | ①B-1格納容器スプレイ流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、水源である燃料取替用水ピット水位の傾向監視により注水量を推定する。 ②B-1格納容器スプレイ流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、加圧器水位の傾向監視により注水量を推定する。 ③B-1格納容器スプレイ流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、原子炉容器水位の傾向監視により注水量を推定する。 ④B-1格納容器スプレイ流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、LOCA が発生した場合において格納容器再循環サンプ水位 (広域) の水位変化により注水量を推定する。 |
| | 代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 | ①燃料取替用水ピット水位 ②補助給水ピット水位 ③加圧器水位 ④原子炉容器水位 ⑤格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ケース3 | 推定は、環境悪化の影響が小さい燃料取替用水ピット水位を優先する。 ①代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量の監視が不可能となった場合は、水源である燃料取替用水ピット水位及び補助給水ピット水位の傾向監視により注水量を推定する。燃料取替用水ピット水位及び補助給水ピットに淡水や海水を補給している場合は、ポンプの性能並びに運転時間により算出した注水量により推定する。 ②代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量の監視が不可能となった場合は、加圧器水位の傾向監視により注水量を推定する。 ③代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量の監視が不可能となった場合は、原子炉容器水位の傾向監視により注水量を推定する。 ④代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量の監視が不可能となった場合は、LOCA が発生した場合において格納容器再循環サンプ水位 (広域) の水位変化により注水量を推定する。 |
| | [充てん流量] ※2 | ①燃料取替用水ピット水位 ②加圧器水位 ③原子炉容器水位 ④格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ケース3 | 推定は、環境悪化の影響が小さい燃料取替用水ピット水位及び補助給水ピット水位を優先する。 ①充てん流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、水源である燃料取替用水ピット水位の傾向監視により注水量を推定する。 ②充てん流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、加圧器水位の傾向監視により注水量を推定する。 ③充てん流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、原子炉容器水位の傾向監視により注水量を推定する。 ④充てん流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、LOCA が発生した場合において格納容器再循環サンプ水位 (広域) の水位変化により注水量を推定する。 |

※1：番号；代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※2：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1. 15. 3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (7/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ※1 | 推定ケース | 代替パラメータ推定方法 |
|--------------|------------------|--|-------|--|
| 原子炉圧力容器への注水量 | [蓄圧タンク圧力] ※2 | ① 1 次冷却材圧力 (広域) ① 1 次冷却材温度 (広域-低温側) | ケース 4 | ①蓄圧タンク圧力 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は, 1 次冷却材圧力 (広域) 及び 1 次冷却材温度 (広域-低温側) の傾向監視により蓄圧タンクからの注水開始を推定する。 |
| | | ① 1 次冷却材圧力 (広域) ① 1 次冷却材温度 (広域-低温側) | ケース 4 | ①蓄圧タンク水位 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は, 1 次冷却材圧力 (広域) 及び 1 次冷却材温度 (広域-低温側) の傾向監視により蓄圧タンクからの注水開始を推定する。 |
| | [AM 用消火水積算流量] ※2 | ① 低圧注入流量 | ケース 1 | ①AM 用消火水積算流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は, 低圧注入流量により注水量を推定する。 ②AM 用消火水積算流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は, 加圧器水位の傾向監視により注水量を推定する。 ③AM 用消火水積算流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は, 原子炉容器水位の傾向監視により注水量を推定する。 |
| | | ②加圧器水位 ③原子炉容器水位 | ケース 3 | 推定は, 原子炉圧力容器への注水量を直接計測できる低圧注入流量を優先する。 |

※1: 番号; 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが, 監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1. 15. 3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (8/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ※1 | 推定ケース | 代替パラメータ推定方法 |
|--------------|---------------------------|--|-------|--|
| 原子炉格納容器への注水量 | B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) | ①燃料取替用水ピット水位 ②格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ケース3 | ①B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) の監視が不可能となった場合は、水源である燃料取替用水ピットの水位の傾向監視により注水量を推定する。 ②B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) の監視が不可能となった場合は、格納容器再循環サンプ水位 (広域) の傾向監視により注水量を推定する。 推定は、環境悪化の影響が小さい燃料取替用水ピット水位を優先する。 |
| | 代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 | ①燃料取替用水ピット水位 ①補助給水ピット水位 ②格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ケース3 | ①代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量の監視が不可能となった場合は、水源である燃料取替用水ピット水位及び補助給水ピット水位の傾向監視により注水量を推定する。燃料取替用水ピット及び補助給水ピットに淡水や海水を補給している場合は、ポンプの性能並びに運転時間により算出した注水量により推定する。 ②代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量の監視が不可能となった場合は、格納容器再循環サンプ水位 (広域) の傾向監視により注水量を推定する。 推定は、環境悪化の影響が小さい燃料取替用水ピット水位及び補助給水ピット水位を優先する。 |
| | 高圧注入流量 | ①燃料取替用水ピット水位 ②格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ケース3 | ①高圧注入流量の監視が不可能となった場合は、水源である燃料取替用水ピット水位の傾向監視により注水量を推定する。 ②高圧注入流量の監視が不可能となった場合は、格納容器再循環サンプ水位 (広域) の傾向監視により注水量を推定する。 |
| | 低圧注入流量 | ①燃料取替用水ピット水位 ②格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ケース3 | 推定は、環境悪化の影響が小さい燃料取替用水ピット水位を優先する。 ①低圧注入流量の監視が不可能となった場合は、水源である燃料取替用水ピット水位の傾向監視により注水量を推定する。 ②低圧注入流量の監視が不可能となった場合は、格納容器再循環サンプ水位 (広域) の傾向監視により注水量を推定する。 |
| | [充てん流量] ※2 | ①燃料取替用水ピット水位 ②格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ケース3 | 推定は、環境悪化の影響が小さい燃料取替用水ピット水位を優先する。 ①充てん流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、水源である燃料取替用水ピット水位の傾向監視により注水量を推定する。 ②充てん流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、格納容器再循環サンプ水位 (広域) の傾向監視により注水量を推定する。 |
| | [格納容器スプレイ流量] ※2 | ①燃料取替用水ピット水位 ②格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ケース3 | 推定は、環境悪化の影響が小さい燃料取替用水ピット水位を優先する。 ①格納容器スプレイ流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、水源である燃料取替用水ピット水位の傾向監視により注水量を推定する。 ②格納容器スプレイ流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、格納容器再循環サンプ水位 (広域) の傾向監視により注水量を推定する。 |

※1：番号；代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※2：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (9/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ*1 | 推定ケース | 代替パラメータ推定方法 |
|--------------|-----------------|---|-------|---|
| 原子炉格納容器への注水量 | [AM用消火水積算流量]**2 | ① B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) | ケース1 | ① AM用消火水積算流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量及び格納容器スプレイ流量 (自主対策設備) により注水量を推定する。 ② AM用消火水積算流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、水源であるろ過水タンク水位 (自主対策設備) の傾向監視により注水量を推定する。 ③ AM用消火水積算流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、格納容器再循環サンプ水位 (広域) の傾向監視により注水量を推定する。 |
| | | ① [格納容器スプレイ流量]**2 ② [ろ過水タンク水位]**2 ③ 格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ケース3 | |
| 原子炉格納容器内の温度 | 格納容器内温度 | ① 主要パラメータの他チャンネル | ケース1 | ① 格納容器内温度の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルの格納容器内温度により推定する。 ② 格納容器内温度の監視が不可能となった場合は、飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉格納容器圧力により温度を推定する。 ③ 格納容器内温度の監視が不可能となった場合は、格納容器圧力 (AM用) により上記②と同様に温度を推定する。 |
| | | ② 原子炉格納容器圧力 ③ 格納容器圧力 (AM用) | ケース6 | |
| 原子炉格納容器内の圧力 | 原子炉格納容器圧力 | ① 主要パラメータの他チャンネル ② 格納容器圧力 (AM用) | ケース1 | ① 原子炉格納容器圧力の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルの原子炉格納容器圧力により推定する。 ② 原子炉格納容器圧力の監視が不可能となった場合は、格納容器圧力 (AM用) 又は格納容器圧力 (狭域) (自主対策設備) により圧力を推定する。 ③ 原子炉格納容器圧力の監視が不可能となった場合は、飽和温度/圧力の関係を利用して格納容器内温度により圧力を推定する。 |
| | | ③ 格納容器内温度 | ケース6 | |
| | 格納容器圧力 (AM用) | ① 原子炉格納容器圧力 ① [格納容器圧力 (狭域)]**2 | ケース1 | ① 格納容器圧力 (AM用) の監視が不可能となった場合は、計測範囲内であれば原子炉格納容器圧力又は格納容器圧力 (狭域) (自主対策設備) により推定する。 ② 格納容器圧力 (AM用) の監視が不可能となった場合は、飽和温度/圧力の関係を利用して格納容器内温度により圧力を推定する。 |
| | | ② 格納容器内温度 | ケース6 | |

※1：番号；代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※2：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (10/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ※1 | 推定ケース | 代替パラメータ推定方法 |
|-------------|-------------------|--|--------------|--|
| 原子炉格納容器内の水位 | 格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ①主要パラメータの他チャネル ②格納容器再循環サンプ水位 (狭域) ③原子炉下部キャビティ水位 ③格納容器水位 ④燃料取替用水ピット水位 ④補助給水ピット水位 ④B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) ④代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 | ケース1 | ①格納容器再循環サンプ水位 (広域) の1チャネルが故障した場合は、他チャネルの格納容器再循環サンプ水位 (広域) により推定する。 ②格納容器再循環サンプ水位 (広域) の監視が不可能となった場合は、測定範囲内であれば連続的な監視ができる格納容器再循環サンプ水位 (狭域) により推定する。 ③格納容器再循環サンプ水位 (広域) の監視が不可能となった場合は、原子炉下部キャビティ水位、格納容器水位により推定する。 ④格納容器再循環サンプ水位 (広域) の監視が不可能となった場合は、水源である燃料取替用水ピット水位、補助給水ピット水位、注水積算量であるB-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用)、代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量により推定する。 |
| | 格納容器再循環サンプ水位 (狭域) | ①格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ケース1 | 推定は、主要パラメータの他チャネルを優先する。 ①格納容器再循環サンプ水位 (狭域) の監視が不可能となった場合は、格納容器再循環サンプ水位 (広域) との相関関係により水位を推定する。 |
| | 原子炉下部キャビティ水位 | ①格納容器再循環サンプ水位 (広域) ②燃料取替用水ピット水位 ②補助給水ピット水位 ②B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) ②代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 | ケース1 ケース2 | ①原子炉下部キャビティ水位の監視が不可能となった場合、格納容器再循環サンプ水位 (広域) により推定する。 ②原子炉下部キャビティ水位の監視が不可能となった場合、水源である燃料取替用水ピット水位、補助給水ピット水位、B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) 及び代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量により求めた注水量により推定する。 |
| | 格納容器水位 | ①燃料取替用水ピット水位 ①補助給水ピット水位 ①B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) ①代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 | ケース2 | 推定は、格納容器再循環サンプ水位 (広域) を優先する。 ①格納容器水位の監視が不可能となった場合は、水源である燃料取替用水ピット水位、補助給水ピット水位、B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) 及び代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量により求めた注水量により推定する。 |

※1：番号；代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※2：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (11/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ※1 | 推定ケース | 代替パラメータ推定方法 | |
|---------------|-----------------|---------------------|-------|--|------|
| 原子炉格納容器内の水素濃度 | 格納容器内水素濃度 | ①主要パラメータの予備 | ケース1 | ①可搬型格納容器水素濃度計測ユニットが故障した場合は、予備の可搬型格納容器水素濃度計測ユニットにより計測する。 ②格納容器内水素濃度の監視が不可能となった場合は、原子炉格納容器内水素処理装置温度及び格納容器水素イグナイト温度の監視により原子炉格納容器内水素濃度が大規模な水素燃焼が生じない領域であることを確認する。 ③格納容器内水素濃度の監視が不可能となった場合は、監視可能であればガス分析計（自主対策設備）により水素濃度を確認し、ガス分析計の結果に基づき水素濃度を推定する。 | |
| | | ②原子炉格納容器内水素処理装置温度 | ケース8 | | |
| | | ③ [ガス分析計による水素濃度] ※2 | ケース1 | | |
| アニュラス内の水素濃度 | アニュラス水素濃度 (可搬型) | ①主要パラメータの予備 | ケース1 | 推定は、主要パラメータの予備を優先する。 ①可搬型アニュラス水素濃度計測ユニットが故障した場合は、予備の可搬型アニュラス水素濃度計測ユニットにより計測する。 ②アニュラス水素濃度 (可搬型) の監視が不可能となった場合は、監視可能であれば、可搬型アニュラス水素濃度計測ユニットの準備作業中はアニュラス水素濃度 (自主対策設備) により水素濃度を計測する。なお、自主対策設備であるアニュラス水素濃度は、アニュラス部の温度や放射線の環境条件により指示値に影響があるため、参考値として扱う。 推定は、主要パラメータの予備を優先する。 | |
| | | ② [アニュラス水素濃度] ※2 | | | ケース1 |
| | | ①アニュラス水素濃度 (可搬型) | | | ケース1 |
| | [アニュラス水素濃度] ※2 | ②代替パラメータの予備 | ケース1 | 推定は、アニュラス水素濃度 (可搬型) を優先する。 | |

※1：番号：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※2：〔 〕 は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (12/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ※1 | 推定ケース | 代替パラメータ推定方法 |
|----------------|-----------------------|--|-------|--|
| 原子炉格納容器内の放射線量率 | 格納容器内高レンジエリアモニタ(高レンジ) | ①主要パラメータの他チャンネル ②格納容器内高レンジエリアモニタ(低レンジ) ② [モニタリングポスト及びモニタリングステーション] ※2 | ケース1 | ①格納容器内高レンジエリアモニタ(高レンジ)の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルの格納容器内高レンジエリアモニタ(高レンジ)により推定する。 ②格納容器内高レンジエリアモニタ(高レンジ)の監視が不可能となった場合は、格納容器内高レンジエリアモニタ(低レンジ)並びにモニタリングポスト及びモニタリングステーション(自主対策設備)の指示の上昇を傾向監視し、急上昇(バックグラウンド値より数倍から1桁以上上昇)により、炉心損傷のおそれが生じているかを推定する。 |
| | 格納容器内高レンジエリアモニタ(低レンジ) | ①主要パラメータの他チャンネル ②格納容器内高レンジエリアモニタ(高レンジ) ③ [エアロクエリアモニタ] ※2 ③ [炉内核計装区域エリアモニタ] ※2 | ケース1 | 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。 ①格納容器内高レンジエリアモニタ(低レンジ)の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルの格納容器内高レンジエリアモニタ(低レンジ)により推定する。 ②格納容器内高レンジエリアモニタ(低レンジ)の監視が不可能となった場合は、格納容器内高レンジエリアモニタ(高レンジ)の指示の上昇を傾向監視することにより、炉心損傷のおそれが生じていない放射線量率であることを推定する。 ③格納容器内高レンジエリアモニタ(低レンジ)の監視が不可能となった場合は、エアロクエリアモニタ(自主対策設備)及び炉内核計装区域エリアモニタ(自主対策設備)の指示の上昇を傾向監視することにより、炉心損傷のおそれが生じていない放射線量率であることを推定する。 |
| | [格納容器じんあいモニタ] ※2 | ①格納容器内高レンジエリアモニタ(低レンジ) | ケース1 | 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。 ①格納容器じんあいモニタ(自主対策設備)の監視が不可能となった場合は、測定範囲内であれば格納容器内高レンジエリアモニタ(低レンジ)により原子炉格納容器内の放射線量率を推定する。 |
| | [格納容器ガスモニタ] ※2 | ①格納容器内高レンジエリアモニタ(低レンジ) | ケース1 | ①格納容器ガスモニタ(自主対策設備)の監視が不可能となった場合は、測定範囲内であれば格納容器内高レンジエリアモニタ(低レンジ)により原子炉格納容器内の放射線量率を推定する。 |
| | [エアロクエリアモニタ] ※2 | ①格納容器内高レンジエリアモニタ(低レンジ) | ケース1 | ①エアロクエリアモニタ(自主対策設備)の監視が不可能となった場合は、測定範囲内であれば格納容器内高レンジエリアモニタ(低レンジ)により原子炉格納容器内の放射線量率を推定する。 |
| | [炉内核計装区域エリアモニタ] ※2 | ①格納容器内高レンジエリアモニタ(低レンジ) | ケース1 | ①炉内核計装区域エリアモニタ(自主対策設備)の監視が不可能となった場合は、測定範囲内であれば格納容器内高レンジエリアモニタ(低レンジ)により原子炉格納容器内の放射線量率を推定する。 |
| | | | | |

※1：番号；代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※2：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

第 1. 15. 3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (13/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ※1 | 推定ケース | 代替パラメータ推定方法 |
|--|------------|---|-------|--|
| 未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視 | 出力領域中性子束 | ①主要パラメータの他チャンネル ②中間領域中性子束 | ケース 1 | ①出力領域中性子束の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルの出力領域中性子束により推定する。 ②出力領域中性子束の監視が不可能となった場合は、出力領域中性子束の計測範囲をカバーしている中間領域中性子束により推定する。 |
| | | ③1次冷却材温度(広域-高温側) ③1次冷却材温度(広域-低温側) | ケース 4 | ③出力領域中性子束の監視が不可能となった場合は、1次冷却材温度(広域-低温側)と1次冷却材温度(広域-高温側)の差により推定する。また、1次冷却材ポンプが運転中である場合、出力領域中性子束の計測範囲であれば、原子炉出力及び1次冷却材温度(広域-高温側)と1次冷却材温度(広域-低温側)の温度差の相関係数から推定する。 |
| | | ④ほう酸タンク水位 | ケース 7 | ④出力領域中性子束の監視が不可能となった場合は、ほう酸タンク水位により原子炉の未臨界状態に必要なほう酸水量を炉心へ注入することで未臨界状態の維持を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。 |
| 未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視 | 中間領域中性子束 | ①主要パラメータの他チャンネル ②出力領域中性子束 ②中性子源領域中性子束 | ケース 1 | ①中間領域中性子束の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルの中間領域中性子束により推定する。 ②中間領域中性子束の監視が不可能となった場合は、出力領域中性子束の測定範囲であれば、出力領域中性子束による推定を行い、中性子源領域中性子束の測定範囲であれば、中性子源領域中性子束により推定する。なお、出力領域中性子束の測定範囲下限と中性子源領域中性子束の測定範囲上限の間である場合は、互いの測定範囲外の範囲であると推定する。 |
| | | ③ほう酸タンク水位 | ケース 7 | ③中間領域中性子束の監視が不可能となった場合は、ほう酸タンク水位により原子炉の未臨界状態に必要なほう酸水量を炉心へ注入することで未臨界状態の維持を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。 |
| | | ①中性子源領域中性子束の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルの中性子源領域中性子束により推定する。 ②中性子源領域中性子束の監視が不可能となった場合は、中間領域中性子束の測定範囲であれば、中間領域中性子束により推定を行う。なお、中間領域中性子束の測定範囲下限以下の場合は、測定範囲下限より低い範囲であると推定する。 ③中性子源領域中性子束の監視が不可能となった場合は、ほう酸タンク水位により原子炉の未臨界状態に必要なほう酸水量を炉心へ注入することで未臨界状態の維持を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。 | | |
| 未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視 | 中性子源領域中性子束 | ①主要パラメータの他チャンネル ②中間領域中性子束 | ケース 1 | ①中性子源領域中性子束の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルの中性子源領域中性子束により推定する。 ②中性子源領域中性子束の監視が不可能となった場合は、中間領域中性子束の測定範囲であれば、中間領域中性子束により推定を行う。なお、中間領域中性子束の測定範囲下限以下の場合は、測定範囲下限より低い範囲であると推定する。 |
| | | ③ほう酸タンク水位 | ケース 7 | ③中性子源領域中性子束の監視が不可能となった場合は、ほう酸タンク水位により原子炉の未臨界状態に必要なほう酸水量を炉心へ注入することで未臨界状態の維持を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。 |
| | | ①中性子源領域中性子束の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルの中性子源領域中性子束により推定する。 ②中性子源領域中性子束の監視が不可能となった場合は、中間領域中性子束の測定範囲であれば、中間領域中性子束により推定を行う。なお、中間領域中性子束の測定範囲下限以下の場合は、測定範囲下限より低い範囲であると推定する。 ③中性子源領域中性子束の監視が不可能となった場合は、ほう酸タンク水位により原子炉の未臨界状態に必要なほう酸水量を炉心へ注入することで未臨界状態の維持を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。 | | |

※1：番号；代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※2：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第 1. 15. 3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (14/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ※1 | 推定ケース | 代替パラメータ推定方法 |
|--|----------------|--|-------|---|
| 未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視 | [中間領域起動率] ※2 | ①中間領域中性子束 ②中性子源領域中性子束 ② [中性子源領域起動率] ※2 | ケース 1 | ①中間領域起動率 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、中間領域中性子束により推定する。 ②中間領域起動率 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、中性子源領域中性子束の測定範囲であれば、中性子源領域中性子束及び中性子源領域起動率 (自主対策設備) により推定する。 推定は、中間領域中性子束を優先する。 |
| | [中性子源領域起動率] ※2 | ①中性子源領域中性子束 ②中間領域中性子束 ② [中間領域起動率] ※2 | ケース 1 | ①中性子源領域起動率 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、中性子源領域中性子束により推定する。 ②中性子源領域起動率 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、中間領域中性子束の測定範囲であれば、中間領域中性子束及び中間領域起動率 (自主対策設備) により推定する。 推定は、中性子源領域中性子束を優先する。 |

※ 1 : 番号 ; 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※ 2 : [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1. 15. 3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (15/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ※1 | 推定ケース | 代替パラメータ推定方法 |
|-------------|--------------------------------|--|-------|---|
| 最終ヒートシンクの確保 | 原子炉格納容器圧力 | ①主要パラメータの他チャンネル ②格納容器圧力 (AM用) ③格納容器内温度 | ケース 1 | ①原子炉格納容器圧力の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルの原子炉格納容器圧力により推定する。 ②原子炉格納容器圧力の監視が不可能となった場合は、格納容器圧力 (AM用) により圧力を傾向監視し、最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。 ③原子炉格納容器圧力の監視が不可能となった場合は、飽和温度/圧力の関係を利用して格納容器内温度により原子炉格納容器圧力を推定し、傾向監視により最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。 |
| | 原子炉補機冷却水サージタンク水位 | ①主要パラメータの他チャンネル | ケース 1 | 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。 ①原子炉補機冷却水サージタンク水位の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルの原子炉補機冷却水サージタンク水位により推定する。 |
| | [原子炉補機冷却水サージタンク圧力 (AM用)] ※2 | ②格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度 | ケース 4 | ②原子炉補機冷却水サージタンク水位の監視が不可能となった場合は、可搬型温度計測装置 (格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度) の傾向監視により、原子炉格納容器内の除熱のための原子炉補機冷却水系が健全かつ最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。 |
| | [C, D-格納容器再循環ユニット補機冷却水流量] ※2 | ①原子炉補機冷却水サージタンク圧力 (可搬型) | ケース 1 | 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。 ①原子炉補機冷却水サージタンク圧力 (AM用) (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、原子炉補機冷却水サージタンク圧力 (可搬型) により原子炉格納容器内の除熱のための原子炉補機冷却水系が健全かつ最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。 |
| | 格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度 | ①格納容器内温度 ①原子炉格納容器圧力 | ケース 4 | ①C, D-格納容器再循環ユニット補機冷却水流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、格納容器内温度及び原子炉格納容器圧力の低下により、最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。 |
| | [B-原子炉補機冷却水戻り母管温度] ※2 | ①主要パラメータの予備 ②格納容器内温度 ②原子炉格納容器圧力 | ケース 4 | ①可搬型温度計測装置 (格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度) が故障した場合、予備の可搬型温度計測装置 (格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度) により計測する。 ②可搬型温度計測装置 (格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度) の監視が不可能となった場合は、格納容器内温度及び原子炉格納容器圧力の低下により、最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。 |
| | [C, D-原子炉補機冷却水冷却器出口補機冷却水温度] ※2 | ①格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度 | ケース 4 | 推定は、主要パラメータの予備を優先する。 ①C, D-原子炉補機冷却水冷却器出口補機冷却水温度 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、可搬型温度計測装置 (格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度) により最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。 |
| | [B-原子炉補機冷却水戻り母管温度] ※2 | ①格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度 | ケース 4 | ①B-原子炉補機冷却水戻り母管温度 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、可搬型温度計測装置 (格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度) により最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。 |

※1：番号；代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※2：[] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1. 15. 3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (16/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ※1 | 推定ケース | 代替パラメータ推定方法 |
|-------------|-------------|--|-------|--|
| 最終ヒートシンクの確保 | 主蒸気ライン圧力 | ①主要パラメータの他チャナンネル又は他ルーブ | ケース1 | ①主蒸気ライン圧力の1チャナンネルが故障した場合は、他チャナンネル又は他ルーブの主蒸気ライン圧力により推定する。 ②主蒸気ライン圧力の監視が不可能となった場合は、1次冷却系が満水状態で蒸気発生器2次側が飽和状態であれば、飽和温度/圧力の関係を利用して1次冷却材温度(広域-低温側)により主蒸気ライン圧力を推定し、最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。なお、蒸気発生器2次側が飽和状態になるまで(未飽和状態)は不確かさが生じることを考慮する。 ③主蒸気ライン圧力の監視が不可能となった場合は、1次冷却材温度(広域-高温側)により上記②と同様に主蒸気ライン圧力を推定し、最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。 |
| | | ②1次冷却材温度(広域-低温側) ③1次冷却材温度(広域-高温側) | ケース6 | |
| | | ①主要パラメータの他チャナンネル ②蒸気発生器水位(広域) | ケース1 | 推定は、主要パラメータの他チャナンネル又は他ルーブを優先する。 ①蒸気発生器水位(狭域)の1チャナンネルが故障した場合は、他チャナンネルの蒸気発生器水位(狭域)により推定する。(自主対策設備を含む。) ②蒸気発生器水位(狭域)の監視が不可能となった場合は、相関関係のある蒸気発生器水位(広域)の変化を傾向監視することにより、蒸気発生器水位(狭域)を推定し、最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。 ③蒸気発生器水位(狭域)の監視が不可能となった場合は、1次冷却材温度(広域-低温側)、1次冷却材温度(広域-高温側)の変化を傾向監視することにより、蒸気発生器水位(狭域)を推定し、最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。 |
| 蒸気発生器水位(広域) | 蒸気発生器水位(広域) | ①蒸気発生器水位(狭域) | ケース1 | 推定は、主要パラメータの他チャナンネルを優先する。 ①蒸気発生器水位(広域)の監視が不可能となった場合は、測定範囲内であれば蒸気発生器水位(狭域)にて推定する。 ②蒸気発生器水位(広域)の監視が不可能となった場合は、1次冷却材温度(広域-低温側)、1次冷却材温度(広域-高温側)の変化を傾向監視することにより、蒸気発生器水位(広域)を推定し、最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。なお、蒸気発生器がドライアウトした場合、1次冷却材温度(広域-低温側)及び1次冷却材温度(広域-高温側)が上昇傾向となることで推定することができる。 |
| | | ②1次冷却材温度(広域-低温側) ②1次冷却材温度(広域-高温側) | ケース4 | |
| | | ①蒸気発生器水位(狭域) | ケース1 | |
| 補助給水流量 | 補助給水流量 | ①補助給水ピット水位 ②蒸気発生器水位(広域) ③蒸気発生器水位(狭域) | ケース3 | 推定は、蒸気発生器水位(狭域)を優先する。 ①補助給水流量の監視が不可能となった場合は、水源である補助給水ピット水位の傾向監視することにより、最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。 ②補助給水流量の監視が不可能となった場合は、蒸気発生器水位(広域)の傾向監視することにより、最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。 ③補助給水流量の監視が不可能となった場合は、蒸気発生器水位(狭域)の傾向監視することにより、最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。 |
| | | ①補助給水ピット水位 ②蒸気発生器水位(狭域) | ケース4 | |
| | | ①蒸気発生器水位(狭域) | ケース1 | |

※1：番号；代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※2：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

第 1. 15. 3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (18/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ※1 | 推定ケース | 代替パラメータ推定方法 |
|-------------|--|-------------------------------|--------------------------|--|
| 格納容器バイパスの監視 | 蒸気発生器水位 (狭域) | ①主要パラメータの他チャンネル | ケース 1 | ①蒸気発生器水位 (狭域) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルの蒸気発生器水位 (狭域) により蒸気発生器伝熱管破損を推定する。 ②蒸気発生器水位 (狭域) の監視が不可能となった場合、蒸気発生器水位 (広域) の上昇により蒸気発生器伝熱管破損を推定する。 ③蒸気発生器水位 (狭域) の監視が不可能となった場合、主蒸気ライン圧力及び補助給水流量を傾向監視することにより蒸気発生器伝熱管破損を推定する。 |
| | | ②蒸気発生器水位 (広域) | | |
| | | ③補助給水流量 | ケース 5 | |
| | 主蒸気ライン圧力 | ①主要パラメータの他チャンネル | ケース 1 | 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。 ①主蒸気ライン圧力の 1 チャンネルが故障した場合、他チャンネルの主蒸気ライン圧力により蒸気発生器伝熱管破損を推定する。 ②主蒸気ライン圧力の監視が不可能となった場合は、蒸気発生器水位 (広域) の上昇及び補助給水流量の減少を傾向監視することにより蒸気発生器伝熱管破損を推定する。 |
| | ②蒸気発生器水位 (広域) ②補助給水流量 | ケース 5 | 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。 | |
| | 1 次冷却材圧力 (広域) | ①主要パラメータの他ループ ② [加圧器圧力] ※2 | ケース 1 | ① 1 次冷却材圧力 (広域) の 1 ループが故障した場合、他ループの 1 次冷却材圧力 (広域) により蒸気発生器伝熱管破損を推定する。 ② 1 次冷却材圧力 (広域) の監視が不可能となった場合は、測定範囲内であれば、1 次冷却材圧力を直接測定している加圧器圧力 (自主対策設備) により蒸気発生器伝熱管破損を推定する。 ③ 1 次冷却材圧力 (広域) の監視が不可能となった場合は、蒸気発生器水位 (狭域) 及び主蒸気ライン圧力の傾向監視により蒸気発生器伝熱管破損がないこと及び格納容器再循環サンプ水位 (狭域) の上昇がないことでインターフェースシステム LOCA を推定する。 ④ 1 次冷却材圧力 (広域) の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力容器内が飽和状態であれば、飽和温度/圧力の関係を利用して 1 次冷却材温度 (広域-高温側) 又は 1 次冷却材温度 (広域-低温側) により、1 次冷却材圧力 (広域) を推定する。 |
| | ③蒸気発生器水位 (狭域) ③主蒸気ライン圧力 ③格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ケース 5 | | |
| | ④ 1 次冷却材温度 (広域-高温側) ④ 1 次冷却材温度 (広域-低温側) | ケース 6 | | |
| | | | 推定は、主要パラメータの他ループを優先する。 | |

※1：番号：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※2：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1. 15. 3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (19/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ※1 | 推定ケース | 代替パラメータ推定方法 |
|-------------|--------------------------|---|-------|---|
| 格納容器バイパスの監視 | [復水器排気ガスモニタ] ※2 | ①蒸気発生器水位 (狭域) ①主蒸気ライン圧力 | ケース 5 | ①復水器排気ガスモニタ (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、蒸気発生器水位 (狭域) 及び主蒸気ライン圧力の変化により蒸気発生器伝熱管破損の傾向監視ができる。 |
| | [蒸気発生器ブローダウン水モニタ] ※2 | ①蒸気発生器水位 (狭域) ①主蒸気ライン圧力 | ケース 5 | ①蒸気発生器ブローダウン水モニタ (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、蒸気発生器水位 (狭域) 及び主蒸気ライン圧力の変化により蒸気発生器伝熱管破損の傾向監視ができる。 |
| | [高感度型主蒸気管モニタ] ※2 | ①蒸気発生器水位 (狭域) ①主蒸気ライン圧力 | ケース 5 | ①高感度型主蒸気管モニタ (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、蒸気発生器水位 (狭域) 及び主蒸気ライン圧力の変化により蒸気発生器伝熱管破損の傾向監視ができる。 |
| | [排気筒ガスモニタ] ※2 | ①1次冷却材圧力 (広域) ①加圧器水位 ①格納容器再循環サンプ水位 (広域) ①蒸気発生器水位 (狭域) ①主蒸気ライン圧力 | ケース 5 | ①排気筒ガスモニタ (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、1次冷却材圧力 (広域)、加圧器水位、格納容器再循環サンプ水位 (広域)、蒸気発生器水位 (狭域) 及び主蒸気ライン圧力により、インターフェースシステム LOCA の傾向監視ができる。 |
| | [排気筒高レンジガスモニタ (低レンジ)] ※2 | ①1次冷却材圧力 (広域) ①加圧器水位 ①格納容器再循環サンプ水位 (広域) ①蒸気発生器水位 (狭域) ①主蒸気ライン圧力 | ケース 5 | ①排気筒高レンジガスモニタ (低レンジ) (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、1次冷却材圧力 (広域)、加圧器水位、格納容器再循環サンプ水位 (広域)、蒸気発生器水位 (狭域) 及び主蒸気ライン圧力により、インターフェースシステム LOCA の傾向監視ができる。 |
| | [排気筒高レンジガスモニタ (高レンジ)] ※2 | ①1次冷却材圧力 (広域) ①加圧器水位 ①格納容器再循環サンプ水位 (広域) ①蒸気発生器水位 (狭域) ①主蒸気ライン圧力 | ケース 5 | ①排気筒高レンジガスモニタ (高レンジ) (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、1次冷却材圧力 (広域)、加圧器水位、格納容器再循環サンプ水位 (広域)、蒸気発生器水位 (狭域) 及び主蒸気ライン圧力により、インターフェースシステム LOCA の傾向監視ができる。 |
| | [補助建屋サンプタンク水位] ※2 | ①1次冷却材圧力 (広域) ①加圧器水位 ①格納容器再循環サンプ水位 (広域) ①蒸気発生器水位 (狭域) ①主蒸気ライン圧力 | ケース 5 | ①補助建屋サンプ水位 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、1次冷却材圧力 (広域)、加圧器水位、格納容器再循環サンプ水位 (広域)、蒸気発生器水位 (狭域) 及び主蒸気ライン圧力により、インターフェースシステム LOCA の傾向監視ができる。 |
| | [余熱除去ポンプ出口圧力] ※2 | ①1次冷却材圧力 (広域) ①加圧器水位 ①格納容器再循環サンプ水位 (広域) ①蒸気発生器水位 (狭域) ①主蒸気ライン圧力 | ケース 5 | ①余熱除去ポンプ出口圧力 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、1次冷却材圧力 (広域)、加圧器水位、格納容器再循環サンプ水位 (広域)、蒸気発生器水位 (狭域) 及び主蒸気ライン圧力により、インターフェースシステム LOCA の傾向監視ができる。 |

※1：番号：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※2：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (20/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ※1 | 推定ケース | 代替パラメータ推定方法 | |
|-------------|------------------|---|-------|---|--|
| 格納容器バイパスの監視 | [加圧器逃がしタンク圧力] ※2 | ① 1次冷却材圧力 (広域) ① 加圧器水位 ② [格納容器サンプ水位] ※2 | ケース 5 | ① 加圧器逃がしタンク圧力 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、1次冷却材圧力 (広域) 及び加圧器水位の低下により、インターフェースシステム LOCA の傾向監視ができる。 ② 加圧器逃がしタンク圧力 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、格納容器サンプ水位 (自主対策設備) の上昇がないことの確認によりインターフェースシステム LOCA の傾向監視ができる。 推定は、1次冷却材圧力 (広域) 及び加圧器水位を優先する。 | |
| | [加圧器逃がしタンク水位] ※2 | ① 1次冷却材圧力 (広域) ① 加圧器水位 ② [格納容器サンプ水位] ※2 | ケース 5 | ① 加圧器逃がしタンク水位 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、1次冷却材圧力 (広域) 及び加圧器水位の低下により、インターフェースシステム LOCA の傾向監視ができる。 ② 加圧器逃がしタンク水位 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、格納容器サンプ水位 (自主対策設備) の上昇がないことの確認によりインターフェースシステム LOCA の傾向監視ができる。 | |
| | [加圧器逃がしタンク温度] ※2 | ① 1次冷却材圧力 (広域) ① 加圧器水位 ② [格納容器サンプ水位] ※2 | ケース 5 | 推定は、1次冷却材圧力 (広域) 及び加圧器水位を優先する。 ① 加圧器逃がしタンク温度 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、1次冷却材圧力 (広域) 及び加圧器水位の低下により、インターフェースシステム LOCA の傾向監視ができる。 ② 加圧器逃がしタンク温度 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、格納容器サンプ水位 (自主対策設備) の上昇がないことの確認により、インターフェースシステム LOCA の傾向監視ができる。 | |
| | [余熱除去冷却器入口温度] ※2 | ① 1次冷却材圧力 (広域) ① 加圧器水位 ② [余熱除去ポンプ出口圧力] ※2 | ケース 5 | 推定は、1次冷却材圧力 (広域) 及び加圧器水位を優先する。 ① 余熱除去冷却器入口温度 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、1次冷却材圧力 (広域) 及び加圧器水位の低下によりインターフェースシステム LOCA の傾向監視ができる。 ② 余熱除去冷却器入口温度 (自主対策設備) の上昇によりインターフェースシステム LOCA の傾向監視ができる。 | |
| | [余熱除去冷却器出口温度] ※2 | ① 1次冷却材圧力 (広域) ① 加圧器水位 ② [余熱除去ポンプ出口圧力] ※2 | ケース 5 | 推定は、1次冷却材圧力 (広域) 及び加圧器水位を優先する。 ① 余熱除去冷却器出口温度 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、1次冷却材圧力 (広域) 及び加圧器水位の低下によりインターフェースシステム LOCA の傾向監視ができる。 ② 余熱除去冷却器出口温度 (自主対策設備) の上昇によりインターフェースシステム LOCA の傾向監視ができる。 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※1：番号；代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※2：[] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (22/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ※1 | 推定ケース | 代替パラメータ推定方法 |
|---------------|---|--|---|---|
| 使用済燃料ピット | 使用済燃料ピット水位 (AM用) | ①使用済燃料ピット水位 (可搬型) ①〔使用済燃料ピット水位〕※2 ②使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ ②〔使用済燃料ピットエリアモニタ〕※2 ②使用済燃料ピット監視カメラ | ケース10 | ①使用済燃料ピット水位 (AM用) の監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット水位 (可搬型) 及び使用済燃料ピット水位 (自主対策設備) により水位を推定する。 ②使用済燃料ピット水位 (AM用) の監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ及び使用済燃料ピットエリアモニタ (自主対策設備) による放射線量率と水位の関係や使用済燃料ピット監視カメラにより水位を推定する。 推定は、使用済燃料ピット水位 (可搬型) 及び使用済燃料ピット水位 (自主対策設備) を優先する。 |
| | 使用済燃料ピット水位 (可搬型) | ①主要パラメータの予備 ②使用済燃料ピット水位 (AM用) ②〔使用済燃料ピット水位〕※2 ③使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ ③〔使用済燃料ピットエリアモニタ〕※2 ③使用済燃料ピット監視カメラ | ケース10 | ①使用済燃料ピット水位 (可搬型) が故障した場合は、予備の使用済燃料ピット水位 (可搬型) により計測する。 ②使用済燃料ピット水位 (可搬型) の監視が不可能となった場合は、計測範囲内であれば、使用済燃料ピット水位 (AM用) 及び使用済燃料ピット水位 (自主対策設備) により水位を推定する。 ③使用済燃料ピット水位 (可搬型) の監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ及び使用済燃料ピットエリアモニタ (自主対策設備) による放射線量率と水位の関係や使用済燃料ピット監視カメラにより水位を推定する。 |
| | 使用済燃料ピット温度 (AM用) | ①〔使用済燃料ピット温度〕※2 ②使用済燃料ピット水位 (AM用) ②使用済燃料ピット監視カメラ | ケース10 | 推定は、主要パラメータの予備を優先する。 ①使用済燃料ピット温度 (AM用) の監視が不可能となった場合は、使用可能であれば、使用済燃料ピット温度 (自主対策設備) により温度を推定する。 ②使用済燃料ピット温度 (AM用) の監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット水位 (AM用) 及び使用済燃料ピット監視カメラによる傾向監視により使用済燃料ピットの状態を推定する。 |
| | 使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ | ①主要パラメータの予備 ②〔使用済燃料ピットエリアモニタ〕※2 ③使用済燃料ピット水位 (AM用) ③使用済燃料ピット監視カメラ | ケース10 | 推定は、使用済燃料ピット温度 (自主対策設備) を優先する。 ①使用済燃料ピット可搬型エリアモニタが故障した場合は、予備の使用済燃料ピット可搬型エリアモニタにより計測する。 ②使用済燃料ピット可搬型エリアモニタの監視が不可能となった場合は、使用可能であれば、使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ (自主対策設備) により放射線量率を推定する。 ③使用済燃料ピット可搬型エリアモニタの監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット監視カメラによる傾向監視により使用済燃料ピットの状態を推定する。 |
| 使用済燃料ピット監視カメラ | ①使用済燃料ピット水位 (AM用) ①使用済燃料ピット水位 (可搬型) ①使用済燃料ピット温度 (AM用) ①使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ | ケース10 | 推定は、主要パラメータの予備を優先する。 ①使用済燃料ピット監視カメラによる監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット水位 (AM用)、使用済燃料ピット水位 (可搬型)、使用済燃料ピット温度 (AM用) 及び使用済燃料ピット可搬型エリアモニタにより使用済燃料ピットの状態を推定する。 | |

※1：番号：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※2：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (23/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ※1 | 推定ケース | 代替パラメータ推定方法 |
|-------------|----------------------------|--|-------|--|
| 使用済燃料ピットの監視 | [使用済燃料ピット水位] ※2 | ①使用済燃料ピット水位 (AM用) ①使用済燃料ピット水位 (可搬型) | ケース10 | ①使用済燃料ピット水位 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット水位 (AM用) 及び使用済燃料ピット水位 (可搬型) により水位を推定する。 |
| | [使用済燃料ピット温度] ※2 | ①使用済燃料ピット温度 (AM用) | ケース10 | ①使用済燃料ピット温度 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット温度 (AM用) により温度を推定する。 |
| | [使用済燃料ピットエアリアモニタ] ※2 | ①使用済燃料ピット可搬型エアリアモニタ | ケース10 | ①使用済燃料ピットエアリアモニタ (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット可搬型エアリアモニタにより使用済燃料ピットの放射線量を推定する。 |
| | [携帯型水温計] ※2 | ①使用済燃料ピット温度 (AM用) | ケース10 | ①携帯型水温計 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット温度 (AM用) により温度を推定する。 |
| | [携帯型水位計] ※2 | ①使用済燃料ピット水位 (AM用) ①使用済燃料ピット水位 (可搬型) | ケース10 | ①携帯型水位計 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット水位 (AM用) 及び使用済燃料ピット水位 (可搬型) により水位を推定する。 |
| | [使用済燃料ピット監視用携帯型ロープ式水位計] ※2 | ①使用済燃料ピット水位 (AM用) ①使用済燃料ピット水位 (可搬型) | ケース10 | ①使用済燃料ピット監視用携帯型ロープ式水位計 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット水位 (AM用) 及び使用済燃料ピット水位 (可搬型) により水位を推定する。 |

※1：番号；代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※2：[] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15.4 表 補助パラメータ (1/2)

| 分類 | 補助パラメータ | 補助パラメータの分類理由 |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 電源関係 | 泊幹線 1 L 電圧, 泊幹線 2 L 電圧 | 泊幹線 1 L, 2 L の受電状態を監視するパラメータ |
| | 後志幹線 1 L 電圧, 後志幹線 2 L 電圧 | 後志幹線 1 L, 2 L の受電状態を監視するパラメータ |
| | 甲母線電圧, 乙母線電圧 | 甲, 乙母線の受電状態を監視するパラメータ |
| | 6-A, B 母線電圧*1 | 非常用高圧母線の受電状態を監視するパラメータ |
| | 6-C 1, C 2, D 母線電圧 | 常用高圧母線の受電状態を監視するパラメータ |
| | 4-A 1, A 2, B 1, B 2, C 1, D 1 母線電圧 | 常用及び非常用低圧母線の受電状態を監視するパラメータ |
| | A, B-ディーゼル発電機電圧 | ディーゼル発電機の運転状態を監視するパラメータ |
| | A, B-直流コントロールセンタ母線電圧*1 | 直流母線の受電状態を監視するパラメータ |
| | A, B, C, D-計装用交流分電盤電圧 | 計装用交流分電盤の受電状態を監視するパラメータ |
| | 代替非常用発電機電圧, 電力, 周波数 | 代替非常用発電機の運転状態を確認するパラメータ |
| 補機関係 | 高圧注入ポンプ出口圧力 | 高圧注入ポンプの運転状態を確認するパラメータ |
| | 高圧注入ポンプ入口圧力 | |
| | A-高圧注入ポンプ及び油冷却器補機冷却水流量 | |
| | A-高圧注入ポンプ及び油冷却器補機冷却水流量 (AM 用) *1 | |
| | A-高圧注入ポンプ電動機補機冷却水流量 | |
| | A-高圧注入ポンプ電動機補機冷却水流量 (AM 用) *1 | |
| | 高圧注入ポンプ電流 | |
| | 格納容器スプレイポンプ出口圧力 | 格納容器スプレイポンプの運転状態を確認するパラメータ |
| | 格納容器スプレイポンプ入口圧力 | |
| | 格納容器スプレイポンプ電流 | |
| | 余熱除去ポンプ出口圧力 | 余熱除去ポンプの運転状態を確認するパラメータ |
| | 余熱除去ポンプ入口圧力 | |
| | 余熱除去ポンプ電流 | |
| | 充てんライン圧力 | B-充てんポンプの運転状態を確認するパラメータ |
| | B-充てんポンプ油冷却器及び封水冷却器補機冷却水流量 | |
| | B-充てんポンプ電動機補機冷却水流量 | |
| 代替格納容器スプレイポンプ出口圧力 | | |

* 1 : 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては, 重大事故等対処設備とする。

第 1.15.4 表 補助パラメータ (2/2)

| 分類 | 補助パラメータ | 補助パラメータの分類理由 |
|------------|------------------------------|---|
| その他 | タービン動補助給水ポンプ軸受油圧 | タービン動補助給水ポンプの補助油ポンプ及び主油ポンプの運転状態を確認するパラメータ |
| | 原子炉補機冷却海水供給母管圧力 | 原子炉補機冷却海水系の運転状態を確認するパラメータ |
| | 原子炉補機冷却水冷却器出口補機冷却水温度 | |
| | 原子炉補機冷却水冷却器補機冷却海水流量 | |
| | 原子炉補機冷却水冷却器補機冷却海水流量 (AM用) *1 | |
| | 原子炉補機冷却水供給母管流量 | 原子炉補機冷却水系の運転状態を確認するパラメータ |
| | 原子炉補機冷却水供給母管流量 (AM用) *1 | |
| | サブクール度 | 原子炉容器内のサブクール度を確認するパラメータ |
| | 原子炉格納容器内水素処理装置温度 | 原子炉格納容器内水素処理装置の作動状態を確認するパラメータ |
| | 格納容器水素イグナイタ温度 | 格納容器水素イグナイタの作動状態を確認するパラメータ |
| | ガス分析計による水素濃度 | 原子炉格納容器内の水素濃度を手分析により確認するパラメータ |
| | 1次系純水補給ライン流量制御 | 原子炉補給水制御系の作動状態を確認するパラメータ |
| | 1次系純水補給ライン流量積算制御 | |
| | ほう酸補給ライン流量制御 | |
| | ほう酸補給ライン流量積算制御 | |
| | 格納容器サンプ水位 | 原子炉格納容器内の漏えい状態を確認するパラメータ |
| | 格納容器サンプ水位上昇率 | |
| | 凝縮液量測定装置水位 | |
| | 制御用空気圧力 | 制御用空気系の作動状態を確認するパラメータ |
| | 体積制御タンク水位 | 充てんポンプの水源の状態を確認するパラメータ |
| | 緊急ほう酸注入ライン流量 | ほう酸ポンプによる炉心へのほう酸注入状況を確認するパラメータ |
| | アニュラス内圧力 | アニュラス空気浄化ファンの運転状態を確認するパラメータ |
| | タービン非常遮断油圧 | タービン主要弁の作動状態を確認するパラメータ |
| | CMF 自動作動警報 | 共通要因故障対策盤の作動状態を確認するパラメータ |
| | ECCS 作動 | ECCS 作動信号の作動状態を確認するパラメータ |
| | 弁表示 (EH) | タービン主要弁の作動状態を確認するパラメータ |
| | モニタリングポスト | 屋外の放射線量を確認するパラメータ |
| | モニタリングステーション | |
| | 1次系純水タンク水位 | 水源の確保状態を確認するパラメータ |
| | 2次系純水タンク水位 | |
| | 脱気器タンク水位 | |
| | ろ過水タンク水位 | |
| 復水器真空 (広域) | 給・復水系の運転状態を確認するパラメータ | |
| 主給水ライン流量 | | |
| 蒸気発生器水張り流量 | | |

* 1 : 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては、重大事故等対処設備とする。

第 1.15.5 表 重要監視パラメータを計測する常用計器及び重要代替監視パラメータを計測する常用代替計器（自主対策設備）

| 分類 | 重要監視パラメータを計測する常用計器 重要代替監視パラメータを計測する常用代替計器 | 計測範囲 | 個数 | 電源 |
|---------------|--|-----------------------|----|---------------|
| 原子炉圧力容器内の水位 | 加圧器水位 * 2 | 0 ~ 100% | 2 | C, D 計装用電源 |
| 原子炉圧力容器への注水量 | 加圧器水位 * 1 | 原子炉圧力容器内の水位を監視する項目と同様 | | |
| 原子炉格納容器内の温度 | 原子炉格納容器圧力 * 1 | 原子炉格納容器内の圧力を監視する項目と同様 | | |
| 原子炉格納容器内の圧力 | 原子炉格納容器圧力 * 2 | 0 ~ 0.35MPa [gage] | 2 | A, B 計装用電源 |
| 原子炉格納容器内の水素濃度 | 原子炉格納容器圧力 * 1 | 原子炉格納容器内の圧力を監視する項目と同様 | | |
| 最終ヒートシンクの確保 | 原子炉格納容器圧力 * 2 | 原子炉格納容器内の圧力を監視する項目と同様 | | |
| | 主蒸気ライン圧力 * 2 | 0 ~ 8.5MPa [gage] | 6 | A, B 計装用電源 |
| | 蒸気発生器水位（狭域） * 2 | 0 ~ 100% | 6 | C, D 計装用電源 |
| 格納容器バイパスの監視 | 加圧器水位 * 1 | 原子炉容器内の水位を監視する項目と同様 | | |
| | 主蒸気ライン圧力 * 2 | 最終ヒートシンクの確保を監視する項目と同様 | | |
| | 蒸気発生器水位（狭域） * 2 | | | |

* 1 : 分類のうち、重要代替監視パラメータを計測する常用代替計器としてのみ使用する。

* 2 : 分類のうち、重要監視パラメータを計測する常用計器及び重要代替監視パラメータを計測する常用代替計器として使用する。

第 1.15.6 表 有効監視パラメータを計測する常用計器及び常用代替計器
(自主対策設備) (1/4)

| 分類 | 有効監視パラメータ | 重要代替計器 | 計測範囲 | 個数 | 電源 |
|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----|------------------------|
| 原子炉圧力容器内の温度 | 炉心出口温度 | 1次冷却材温度 (広域-高温側) | 40~1,300℃ | 39 | A 直流電源 *3 |
| | | 1次冷却材温度 (広域-低温側) | | | |
| 原子炉圧力容器内の圧力 | 加圧器圧力 | 1次冷却材圧力 (広域) | 11.0~ 17.5MPa [gage] | 4 | A, B, C, D 計装用電源 |
| 原子炉圧力容器内の水位 | 1次冷却系統ループ水位*1 | 1次冷却材温度 (広域-高温側) | T. P. 22.57~ T. P. 23.14m | 2 | E 計装用電源 |
| | | 1次冷却材温度 (広域-低温側) | | | |
| | 炉心出口温度*2 | — | 40~1,300℃ | 39 | B 直流電源 *3 |
| | 余熱除去ポンプ出口圧力*2 | — | 0~5.0MPa [gage] | 2 | E 計装用電源 |
| | サブクール度*2 | — | -200~200℃ | 2 | E 計装用電源 |
| 原子炉圧力容器内への注水量 | B-格納容器スプレイ流量*1 | 燃料取替用水ピット水位 | 0~1,300m³/h | 1 | E 計装用電源 |
| | | 加圧器水位 | | | |
| | | 原子炉容器水位 | | | |
| | | 格納容器再循環サンプ水位 (広域) | | | |
| 蓄圧タンク圧力*1 | 充てん流量*1 | 燃料取替用水ピット水位 | 0~70m³/h | 1 | E 計装用電源 |
| | | 加圧器水位 | | | |
| | | 原子炉容器水位 | | | |
| | | 格納容器再循環サンプ水位 (広域) | | | |
| 蓄圧タンク水位*1 | 1次冷却材圧力 (広域) | 1次冷却材温度 (広域-低温側) | 0~6.0MPa [gage] | 6 | E 計装用電源 |
| | | 1次冷却材温度 (広域-低温側) | | | |
| 原子炉格納容器内への注水量 | 格納容器スプレイ流量*1 | 燃料取替用水ピット水位 | 0~1,300m³/h | 2 | E 計装用電源 |
| | | 格納容器再循環サンプ水位 (広域) | | | |
| | 充てん流量*1 | 燃料取替用水ピット水位 | 0~70m³/h | 1 | E 計装用電源 |
| | | 格納容器再循環サンプ水位 (広域) | | | |
| 原子炉格納容器内の温度 | — | — | — | — | — |
| 原子炉格納容器内の圧力 | 格納容器圧力 (狭域) *2 | — | -10~ 30kPa [gage] | 1 | E 計装用電源 |
| 原子炉格納容器内の水位 | — | — | — | — | — |
| 原子炉格納容器内の水素濃度 | ガス分析計による水素濃度*2 | — | 0~100vol% | 1 | A1 原子炉 コントロールセンタ |
| アニュラス内の水素濃度 | アニュラス水素濃度 | アニュラス水素濃度 (可搬型) | 0~20vol% | 1 | B 計装用電源 |

*1 : 分類のうち、有効監視パラメータを計測する常用計器としてのみ使用する。

*2 : 分類のうち、有効監視パラメータを計測する常用代替計器としてのみ使用する。

*3 : 通常時、E計装用電源より給電する。

第 1.15.6 表 有効監視パラメータを計測する常用計器及び常用代替計器
(自主対策設備) (2/4)

| 分類 | 有効監視パラメータ | 重要代替計器 | 計測範囲 | 個数 | 電源 |
|-----------------|---------------------------------|---|---|----|--|
| 原子炉格納容器内の放射線量率 | モニタリングポスト*2 モニタリングステーション*2 | — | 8.7×10 ⁻¹ ~ 1.0×10 ⁴ nGy/h 1.0×10 ³ ~ 1.0×10 ⁸ nGy/h | 8 | Bタービン コントロールセンタ |
| | エアロックエリアモニタ | 格納容器内高レンジエリアモニタ (低レンジ) | 1~10 ⁵ μSv/h | 1 | E 計装用電源 |
| | 炉内核計装区域エリアモニタ | 格納容器内高レンジエリアモニタ (低レンジ) | 1~10 ⁵ μSv/h | 1 | E 計装用電源 |
| | 格納容器じんあいモニタ*1 | 格納容器内高レンジエリアモニタ (低レンジ) | 10~10 ⁷ cpm | 1 | E 計装用電源 A1 原子炉 コントロールセンタ |
| | 格納容器ガスモニタ*1 | 格納容器内高レンジエリアモニタ (低レンジ) | 10~10 ⁷ cpm | 1 | E 計装用電源 A1 原子炉 コントロールセンタ |
| 未臨界の維持 又は監視 | 中間領域起動率 | 中間領域中性子束 中性子源領域中性子束 | -0.5~5.0DPM | 2 | E 計装用電源 |
| | 中性子源領域起動率 | 中性子源領域中性子束 中間領域中性子束 | -0.5~5.0DPM | 2 | E 計装用電源 |
| 最終ヒートシンク の確保 | 原子炉補機冷却水サージタンク 圧力 (AM用)*1 | 原子炉補機冷却水サージタンク圧力 (可搬型) | 0~1.0MPa [gage] | 1 | — |
| | C, D-格納容器再循環ユニ ット補機冷却水流量*1 | 格納容器内温度 原子炉格納容器圧力 | 0~120m ³ /h | 2 | — |
| | C, D-原子炉補機冷却水冷却 器出口補機冷却水温度*1 | 格納容器再循環ユニット入口温度/ 出口温度 | 0~100℃ | 2 | E 計装用電源 |
| | B-原子炉補機冷却水戻り母 管温度*1 | 格納容器再循環ユニット入口温度/ 出口温度 | 0~100℃ | 1 | E 計装用電源 |
| | 主蒸気流量*1 | 主蒸気ライン圧力 蒸気発生器水位 (狭域) 蒸気発生器水位 (広域) 補助給水流量 | 0~2,000t/h | 9 | E 計装用電源 |
| 格納容器パイパ スの監視 | 復水器排気ガスモニタ*1 | 蒸気発生器水位 (狭域) 主蒸気ライン圧力 | 10~10 ⁷ cpm | 1 | E 計装用電源 A1 原子炉 コントロールセンタ |
| | 蒸気発生器ブローダウン水 モニタ*1 | 蒸気発生器水位 (狭域) 主蒸気ライン圧力 | 10~10 ⁷ cpm | 1 | E 計装用電源 |
| | 高感度型主蒸気管モニタ*1 | 蒸気発生器水位 (狭域) 主蒸気ライン圧力 | 1~10 ⁶ cpm | 3 | E 計装用電源 |
| | 排気筒ガスモニタ*1 | 1次冷却材圧力 (広域) 加圧器水位 格納容器再循環サンプル水位 (広域) 蒸気発生器水位 (狭域) 主蒸気ライン圧力 | 10~10 ⁷ cpm | 2 | E 計装用電源 A1, B1 原子炉 コントロールセンタ |

*1: 分類のうち、有効監視パラメータを計測する常用計器としてのみ使用する。

*2: 分類のうち、有効監視パラメータを計測する常用代替計器としてのみ使用する。

第 1.15.6 表 有効監視パラメータを計測する常用計器及び常用代替計器
(自主対策設備) (3/4)

| 分類 | 有効監視パラメータ | 重要代替計器 | 計測範囲 | 個数 | 電源 |
|---------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 格納容器パイパスの監視 | 排気筒高レンジガスモニタ (低レンジ) *1 | 1次冷却材圧力 (広域) | 10~10 ⁷ cpm | 1 | E 計装用電源 B1 原子炉 コントロールセンタ |
| | | 加圧器水位 | | | |
| | | 格納容器再循環サンプ水位 (広域) | | | |
| | | 蒸気発生器水位 (狭域) | | | |
| | | 主蒸気ライン圧力 | | | |
| | 排気筒高レンジガスモニタ (高レンジ) *1 | 1次冷却材圧力 (広域) | 10~10 ⁷ cpm | 1 | E 計装用電源 B1 原子炉 コントロールセンタ |
| | | 加圧器水位 | | | |
| | | 格納容器再循環サンプ水位 (広域) | | | |
| | | 蒸気発生器水位 (狭域) | | | |
| | | 主蒸気ライン圧力 | | | |
| | 補助建屋サンプタンク水位*1 | 1次冷却材圧力 (広域) | 0~100% | 2 | F 計装用電源 |
| | | 加圧器水位 | | | |
| | | 格納容器再循環サンプ水位 (広域) | | | |
| | | 蒸気発生器水位 (狭域) | | | |
| | | 主蒸気ライン圧力 | | | |
| | 余熱除去ポンプ出口圧力 | 1次冷却材圧力 (広域) | 0~5.0MPa [gage] | 2 | E 計装用電源 |
| | | 加圧器水位 | | | |
| | | 格納容器再循環サンプ水位 (広域) | | | |
| | | 蒸気発生器水位 (狭域) | | | |
| | | 主蒸気ライン圧力 | | | |
| 加圧器圧力*2 | — | 11.0~ 17.5MPa [gage] | 4 | A, B, C, D 計装用電源 | |
| 加圧器逃がしタンク圧力*1 | 1次冷却材圧力 (広域) | 0~1.0MPa [gage] | 1 | E 計装用電源 | |
| | 加圧器水位 | | | | |
| 加圧器逃がしタンク水位*1 | 1次冷却材圧力 (広域) | 0~100% | 1 | E 計装用電源 | |
| | 加圧器水位 | | | | |
| 加圧器逃がしタンク温度*1 | 1次冷却材圧力 (広域) | 0~150℃ | 1 | E 計装用電源 | |
| | 加圧器水位 | | | | |
| 余熱除去冷却器入口温度*1 | 1次冷却材圧力 (広域) | 0~200℃ | 2 | E 計装用電源 | |
| | 加圧器水位 | | | | |
| 余熱除去冷却器出口温度*1 | 1次冷却材圧力 (広域) | 0~200℃ | 2 | E 計装用電源 | |
| | 加圧器水位 | | | | |
| 格納容器サンプ水位*2 | — | 0~100% | 2 | A, E 計装用電源 | |
| 水源の確保 | 格納容器スプレイ流量*2 | — | 0~1,300m ³ /h | 2 | E 計装用電源 |
| | 充てん流量*2 | — | 0~70m ³ /h | 1 | E 計装用電源 |
| | 緊急ほう酸注入ライン流量*2 | — | 0~35m ³ /h | 1 | E 計装用電源 |

*1 : 分類のうち、有効監視パラメータを計測する常用計器としてのみ使用する。

*2 : 分類のうち、有効監視パラメータを計測する常用代替計器としてのみ使用する。

第 1.15.6 表 有効監視パラメータを計測する常用計器及び常用代替計器
(自主対策設備) (4/4)

| 分類 | 有効監視パラメータ | 重要代替計器 | 計測範囲 | 個数 | 電源 |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----|------------|
| 使用済燃料ピットの監視 | 使用済燃料ピット水位 | 使用済燃料ピット水位 (AM 用) | 32.26~32.76m | 2 | E 計装用電源 |
| | | 使用済燃料ピット水位 (可搬型) | | | |
| | 使用済燃料ピット温度 | 使用済燃料ピット温度 (AM 用) | 0~100℃ | 2 | E 計装用電源 |
| | 使用済燃料ピットエリアモニタ | 使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ | 1~10 ⁵ μSv/h | 1 | E 計装用電源 |
| | 携帯型水温計* ¹ | 使用済燃料ピット温度 (AM 用) | -40~510℃ | 1 | — |
| | 携帯型水位計* ¹ | 使用済燃料ピット水位 (AM 用) | T. P. 29.29~33.10m | 1 | — |
| | | 使用済燃料ピット水位 (可搬型) | | | |
| 使用済燃料ピット監視用携帯型ロープ式水位計* ¹ | 使用済燃料ピット水位 (AM 用) | T. P. 29.29~33.10m | 1 | — | |
| | 使用済燃料ピット水位 (可搬型) | | | | |

* 1 : 分類のうち, 有効監視パラメータを計測する常用計器としてのみ使用する。

* 2 : 分類のうち, 有効監視パラメータを計測する常用代替計器としてのみ使用する。



第 1.15.7 表 有効監視パラメータ（自主対策設備）の監視・記録について（1/2）

| 分類 | パラメータ | 可搬型計測器での対応 | | | | 記録 | |
|----------------|--------------------------|------------|----|--|-----------------------|--|--|
| | | 計測 | | 要否理由 | 記録先 | 備考 | |
| | | 可否 | 要否 | | | | |
| 原子炉压力容器内の温度 | 炉心出口温度 | 可 | 要* | 重大事故等対処設備である1次冷却材温度（広域－高温側）及び1次冷却材温度（広域－低温側）の計測範囲を超えた場合に原子炉容器内の温度を推定するために必要。 | データ 伝送設備 (発電所内) | 最大, 平均 | |
| 原子炉压力容器内の圧力 | 加圧器圧力 | 可 | 否 | 重大事故等対処設備である1次冷却材圧力（広域）にて推定可能なため測定は必須としない。 | プラント 計算機 | | |
| 原子炉压力容器内の水位 | 1次冷却系統ループ水位 | 可 | 否 | 重大事故等対処設備である1次冷却材温度（広域－高温側）及び1次冷却材温度（広域－低温側）により推定可能なため測定は必須としない。 | プラント 計算機 | | |
| 原子炉压力容器内への注水量 | B-格納容器スプレイ流量 | 可 | 否 | 重大事故等対処設備である燃料取替用水ビット水位、加圧器水位及び原子炉容器水位により推定可能なため、測定は必須としない。 | データ 伝送設備 (発電所内) | | |
| | 充てん流量 | 可 | 否 | 重大事故等対処設備である燃料取替用水ビット水位、加圧器水位及び原子炉容器水位により推定可能なため測定は必須としない。 | データ 伝送設備 (発電所内) | | |
| | 蓄圧タンク圧力 | 可 | 否 | 重大事故等対処設備である1次冷却材圧力（広域）及び1次冷却材温度（広域－低温側）により推定可能なため、測定は必須としない。 | プラント 計算機 | 警報記録 | |
| | 蓄圧タンク水位 | 可 | 否 | 重大事故等対処設備である1次冷却材圧力（広域）及び1次冷却材温度（広域－低温側）により推定可能なため、測定は必須としない。 | プラント 計算機 | 警報記録 | |
| 原子炉格納容器内への注水量 | 充てん流量 | 可 | 否 | 重大事故等対処設備である燃料取替用水ビット水位、格納容器再循環サンプ水位（広域）により推定可能なため測定は必須としない。 | データ 伝送設備 (発電所内) | | |
| | 格納容器スプレイ流量 | 可 | 否 | 重大事故等対処設備である燃料取替用水ビット水位、格納容器再循環サンプ水位（広域）により推定可能なため、測定は必須としない。 | データ 伝送設備 (発電所内) | | |
| アニュラス内の水素濃度 | アニュラス水素濃度 | 可 | 否 | 重大事故等対処設備であるアニュラス水素濃度（可搬型）にて推定可能なため、測定は必須としない。 | データ 伝送設備 (発電所内) | | |
| 原子炉格納容器内の放射線量率 | エアロックエリアモニタ | 否 | — | 可搬型計測器での計測対象外。 | プラント 計算機 | | |
| | 炉内核計装区域エリアモニタ | 否 | — | 可搬型計測器での計測対象外。 | プラント 計算機 | | |
| | 格納容器じんあいモニタ | 否 | — | 可搬型計測器での計測対象外。 | プラント 計算機 | | |
| | 格納容器ガスモニタ | 否 | — | 可搬型計測器での計測対象外。 | プラント 計算機 | | |
| 未臨界の維持又は監視 | 中間領域起動率 | 否 | — | — | — | 中間領域中性子束の記録(データ収集計算機)で代替する。 | |
| | 中性子源領域起動率 | 否 | — | — | — | 中性子源領域中性子束の記録(データ収集計算機)で代替する。 | |
| 最終ヒートシンクの確保 | 原子炉補機冷却水サージタンク圧力 (AM用) | 否 | — | 現場指示計であるため測定対象外。 | 記録用紙 | 原子炉補機冷却水サージタンク加圧操作時の一時的な監視に使用するため、現場にて記録用紙に記録する。 | |
| | C、D-格納容器再循環ユニット補機冷却水流量 | 否 | — | 現場指示計であるため測定対象外。 | — | 格納容器内温度及び原子炉格納容器圧力の記録(データ収集計算機)で代替する。 | |
| | C、D-原子炉補機冷却水冷却器出口補機冷却水温度 | 可 | 否 | 重大事故等対処設備である可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度）にて推定可能なため、測定は必須としない。 | プラント 計算機 | | |
| | B-原子炉補機冷却水戻り母管温度 | 可 | 否 | 重大事故等対処設備である可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度）にて推定可能なため、測定は必須としない。 | 記録用紙 | VDU表示を記録用紙に記録する。 | |
| | 主蒸気流量 | 可 | 否 | 重大事故等対処設備である主蒸気ライン圧力、蒸気発生器水位（広域）、蒸気発生器水位（狭域）及び補助給水流量にて推定可能なため、測定は必須としない。 | プラント 計算機 | | |

※：炉心出口温度は、熱電対にて温度測定していることから、可搬型計測器にて測定する場合は、1次系制御監視盤にて熱電対側の信号線に可搬型計測器を接続して直流電圧を測定する。


第 1.15.7 表 有効監視パラメータ（自主対策設備）の監視・記録について（2/2）

| 分類 | パラメータ | 可搬型計測器での対応 | | | 記録 | |
|-------------|--------------------|------------|--|--|-----------------------|------|
| | | 計測 | | 要否理由 | 記録先 | 備考 |
| | | 可否 | 要否 | | | |
| 格納容器バイパスの監視 | 復水器排気ガスモニタ | 否 | — | 可搬型計測器での計測対象外。 | プラント 計算機 | |
| | 蒸気発生器ブローダウン水モニタ | 否 | — | 可搬型計測器での計測対象外。 | プラント 計算機 | |
| | 高感度型主蒸気管モニタ | 否 | — | 可搬型計測器での計測対象外。 | プラント 計算機 | |
| | 排気筒ガスモニタ | 否 | — | 可搬型計測器での計測対象外。 | データ 伝送設備 (発電所内) | |
| | 排気筒高レンジガスモニタ（低レンジ） | 否 | — | 可搬型計測器での計測対象外。 | データ 伝送設備 (発電所内) | |
| | 排気筒高レンジガスモニタ（高レンジ） | 否 | — | 可搬型計測器での計測対象外。 | データ 伝送設備 (発電所内) | |
| | 補助建屋サンブタンク水位 | 否 | — | 可搬型計測器での計測対象外。 | プラント 計算機 | 警報記録 |
| | 余熱除去ポンプ出口圧力 | 可 | 否 | 重大事故等対処設備である 1 次冷却材圧力（広域）、加圧器水位、格納容器再循環サンブ水位（広域）、蒸気発生器水位（狭域）及び主蒸気ライン圧力にて推定可能なため、測定は必須としない。 | プラント 計算機 | 警報記録 |
| | 加圧器逃がしタンク圧力 | 可 | 否 | 重大事故等対処設備である 1 次冷却材圧力（広域）及び加圧器水位にてインターフェイスシステム LOCA の傾向監視は可能なため、測定は必須としない。 | プラント 計算機 | |
| | 加圧器逃がしタンク水位 | 可 | 否 | 重大事故等対処設備である 1 次冷却材圧力（広域）及び加圧器水位にてインターフェイスシステム LOCA の傾向監視は可能なため、測定は必須としない。 | プラント 計算機 | |
| | 加圧器逃がしタンク温度 | 可 | 否 | 重大事故等対処設備である 1 次冷却材圧力（広域）及び加圧器水位にてインターフェイスシステム LOCA の傾向監視は可能なため、測定は必須としない。 | プラント 計算機 | |
| 余熱除去冷却器入口温度 | 可 | 否 | 重大事故等対処設備である 1 次冷却材圧力（広域）及び加圧器水位にてインターフェイスシステム LOCA の傾向監視は可能なため、測定は必須としない。 | プラント 計算機 | | |
| 余熱除去冷却器出口温度 | 可 | 否 | 重大事故等対処設備である 1 次冷却材圧力（広域）及び加圧器水位にてインターフェイスシステム LOCA の傾向監視は可能なため、測定は必須としない。 | プラント 計算機 | | |
| 使用済燃料ピットの監視 | 使用済燃料ピット水位 | 可 | 否 | 重大事故等対処設備である使用済燃料ピット水位（AM 用）及び使用済燃料ピット水位（可搬型）にて推定可能なため、測定は必須としない。 | プラント 計算機 | |
| | 使用済燃料ピット温度 | 可 | 否 | 重大事故等対処設備である使用済燃料ピット温度（AM 用）にて推定可能なため、測定は必須としない。 | プラント 計算機 | |
| | 使用済燃料ピットエアモニタ | 否 | — | 可搬型計測器での計測対象外。 | プラント 計算機 | |

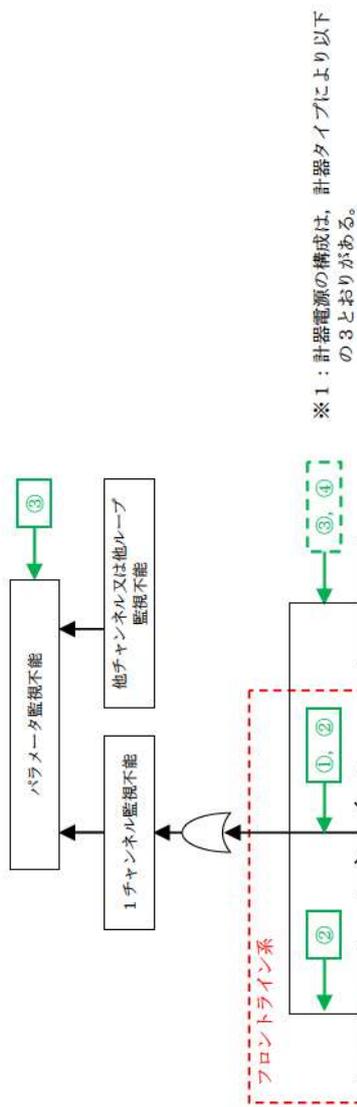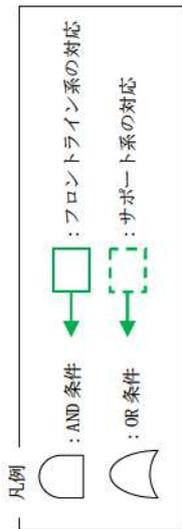

※1：計器電源の構成は、計器タイプにより以下の3とおりがある。

- ・直流電源
- ・交流電源
- ・バイタル交流電源（直流電源と交流電源の両方）

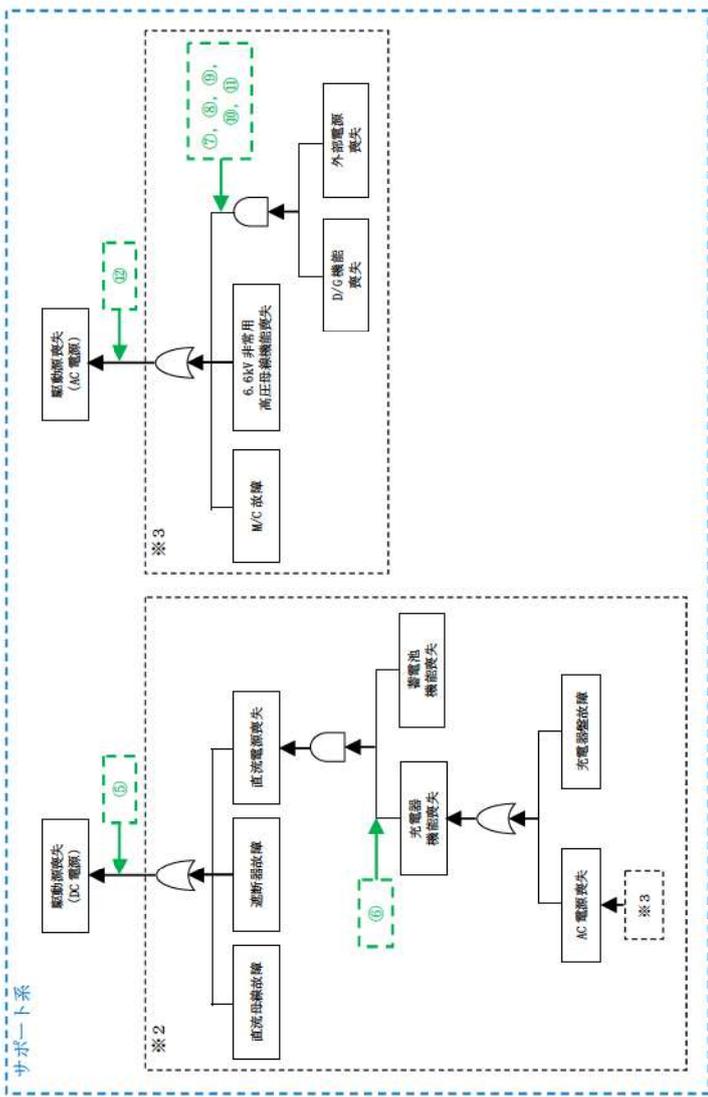


対応手段

- ①：他チャンネル又は他ループによる計測
- ②：代替パラメータによる推定
- ③：可搬型計測器による計測※4
- ④：可搬型バッテリー（炉外核計装装置、放射線監視装置）による給電
- ⑤：可搬型代替直流電源設備による給電
- ⑥：所内常設蓄電池式直流電源設備による給電
- ⑦：常設代替直流電源設備による給電
- ⑧：常設代替交流電源設備による給電
- ⑨：後備変圧器による給電
- ⑩：号炉間電力融通設備による給電
- ⑪：開閉所設備による給電
- ⑫：代替所内電気設備による給電


※4：可搬型計測器で計測可能な計器については、第1.15.2表参照

第1.15.1図 機能喪失原因対策分析

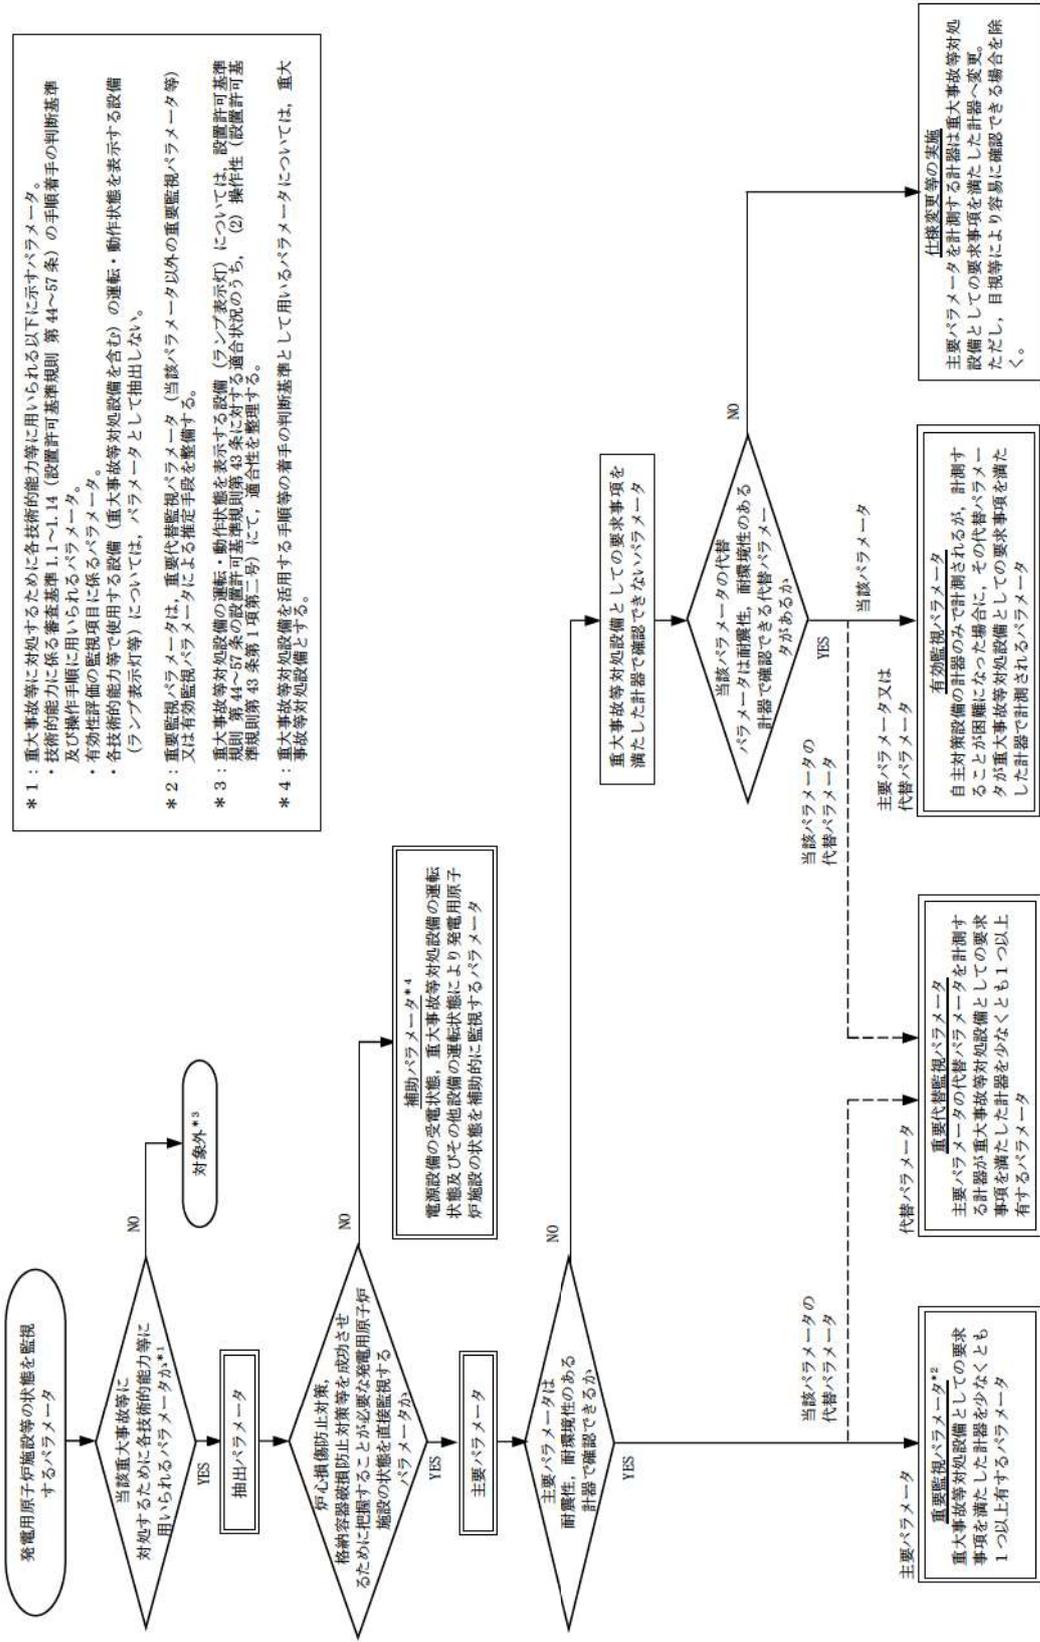


- * 1 : 重大事故等に対処するために各技術的能力等に用いられる以下に示すパラメータ。
 ・ 技術的能力に係る審査基準 1.1~1.14 (設置許可基準規則 第 44~57 条) の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ。
 ・ 有効性評価の監視項目に係るパラメータ。
 ・ 各技術的能力等で使用する設備 (重大事故等対処設備を含む) の運転・動作状態を表示する設備 (ランプ表示灯等) については、パラメータとして抽出しない。
- * 2 : 重要監視パラメータは、重要代替監視パラメータ (当該パラメータ以外の重要監視パラメータ等) 又は有効監視パラメータによる推定手段を整備する。
- * 3 : 重大事故等対処設備の運転・動作状態を表示する設備 (ランプ表示灯) については、設置許可基準規則 第 44~57 条の設置許可基準規則第 43 条に対する適合状況のうち、(2) 操作性を整理する。
- * 4 : 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては、重大事故等対処設備とする。

第 1.15.2 図 重大事故等時に必要なパラメータの選定フロー

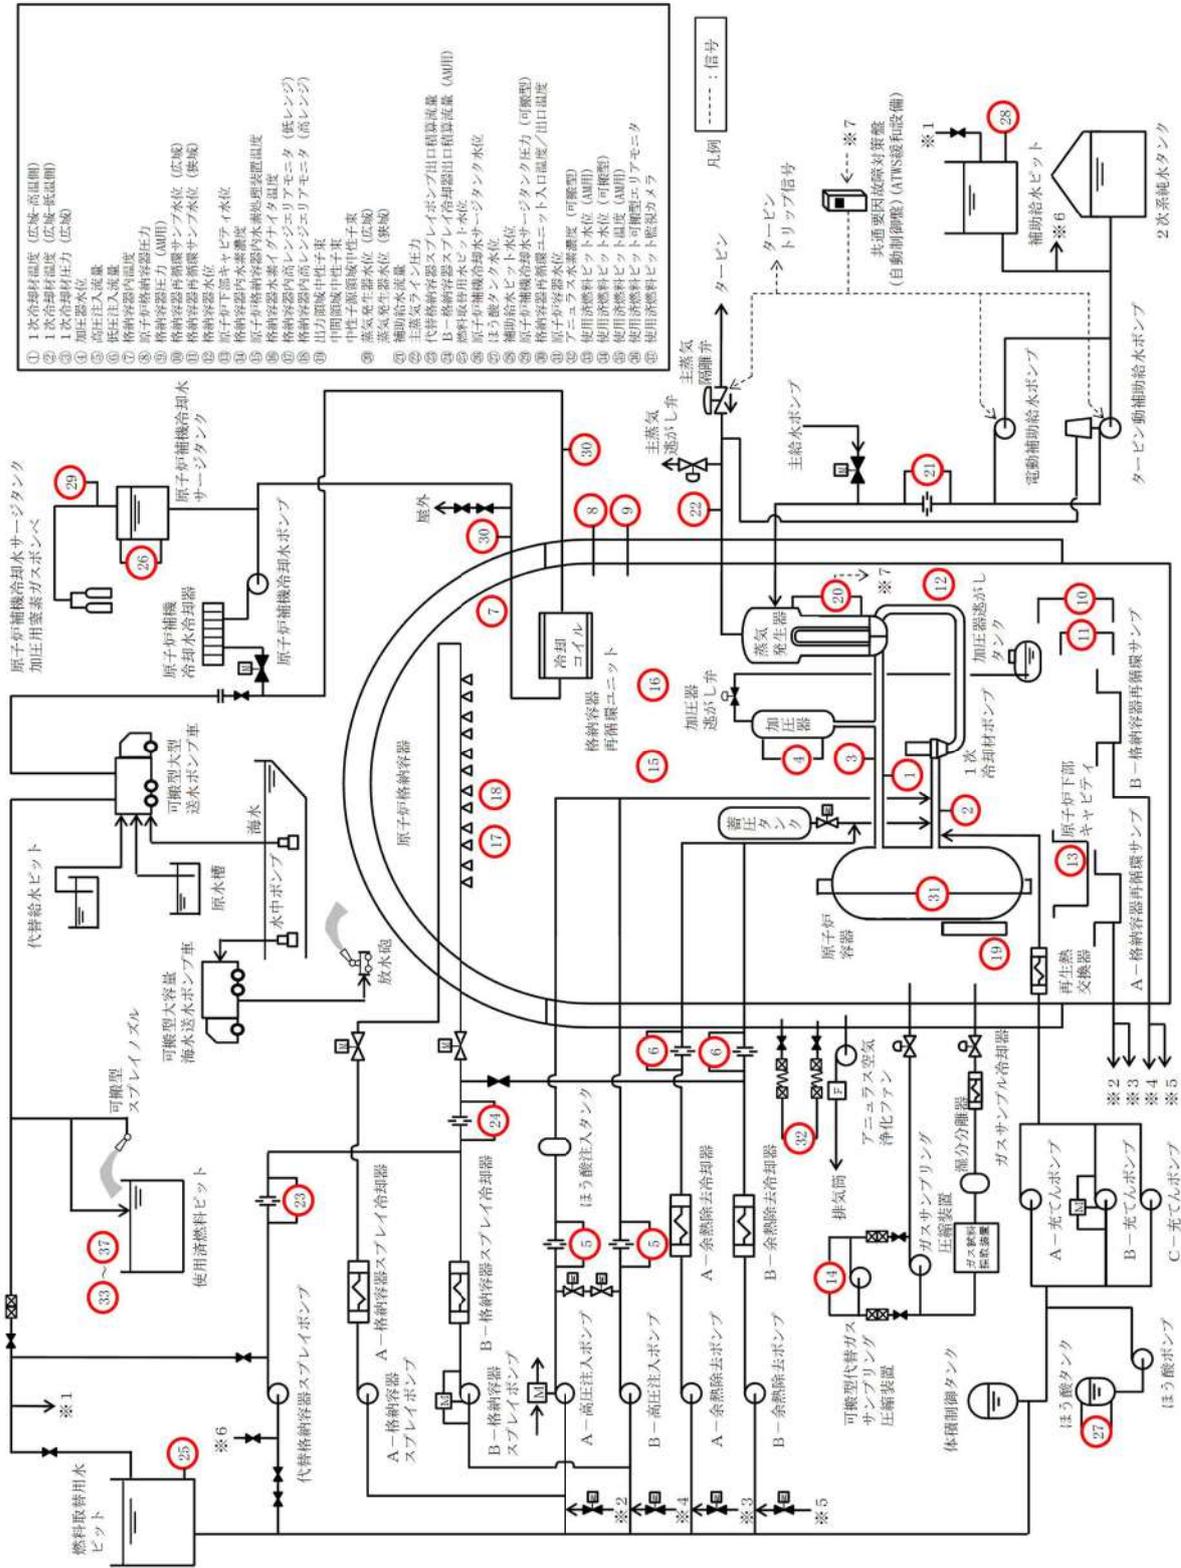


- ① 1次冷却材温度 (広域・高温側)
- ② 1次冷却材温度 (広域・低温側)
- ③ 1次冷却材圧力 (広域)
- ④ 加圧器水位
- ⑤ 高圧注入流量
- ⑥ 低圧注入流量
- ⑦ 格納容器内温度
- ⑧ 格納容器圧力 (AMH)
- ⑨ 原子炉格納容器圧力
- ⑩ 格納容器再循環サンプ水位 (広域)
- ⑪ 格納容器再循環サンプ水位 (狭域)
- ⑫ 原子炉下部キャビティ水位
- ⑬ 原子炉下部キャビティ水位
- ⑭ 格納容器内水素濃度
- ⑮ 原子炉格納容器内水素濃度処理装置温度
- ⑯ 格納容器水素イグナイタ温度
- ⑰ 格納容器内高レンジモニタ (低レンジ)
- ⑱ 格納容器内高レンジモニタ (高レンジ)
- ⑲ 出力領域中性子束
- ⑳ 中間領域中性子束
- ㉑ 中性子最悪域中性子束
- ㉒ 中性子最悪域水位 (広域)
- ㉓ 中性子最悪域水位 (狭域)
- ㉔ 補助給水流量
- ㉕ 主蒸気ライン圧力
- ㉖ 代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 (AMH)
- ㉗ B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AMH)
- ㉘ 燃料取扱用海水サージタンク水位
- ㉙ 原子炉補助冷却水サージタンク水位
- ㉚ ほう酸タンク水位
- ㉛ 補助給水水位
- ㉜ 格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度
- ㉝ 原子炉冷却器水位
- ㉞ アニユラス水素濃度 (可搬型)
- ㉟ 使用済燃料ピット水位 (AMH)
- ㊱ 使用済燃料ピット水位 (可搬型)
- ㊲ 使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ
- ㊳ 使用済燃料ピット監視カメラ

第 1.15.3 図 主要設備 系統概要図 (1/2)

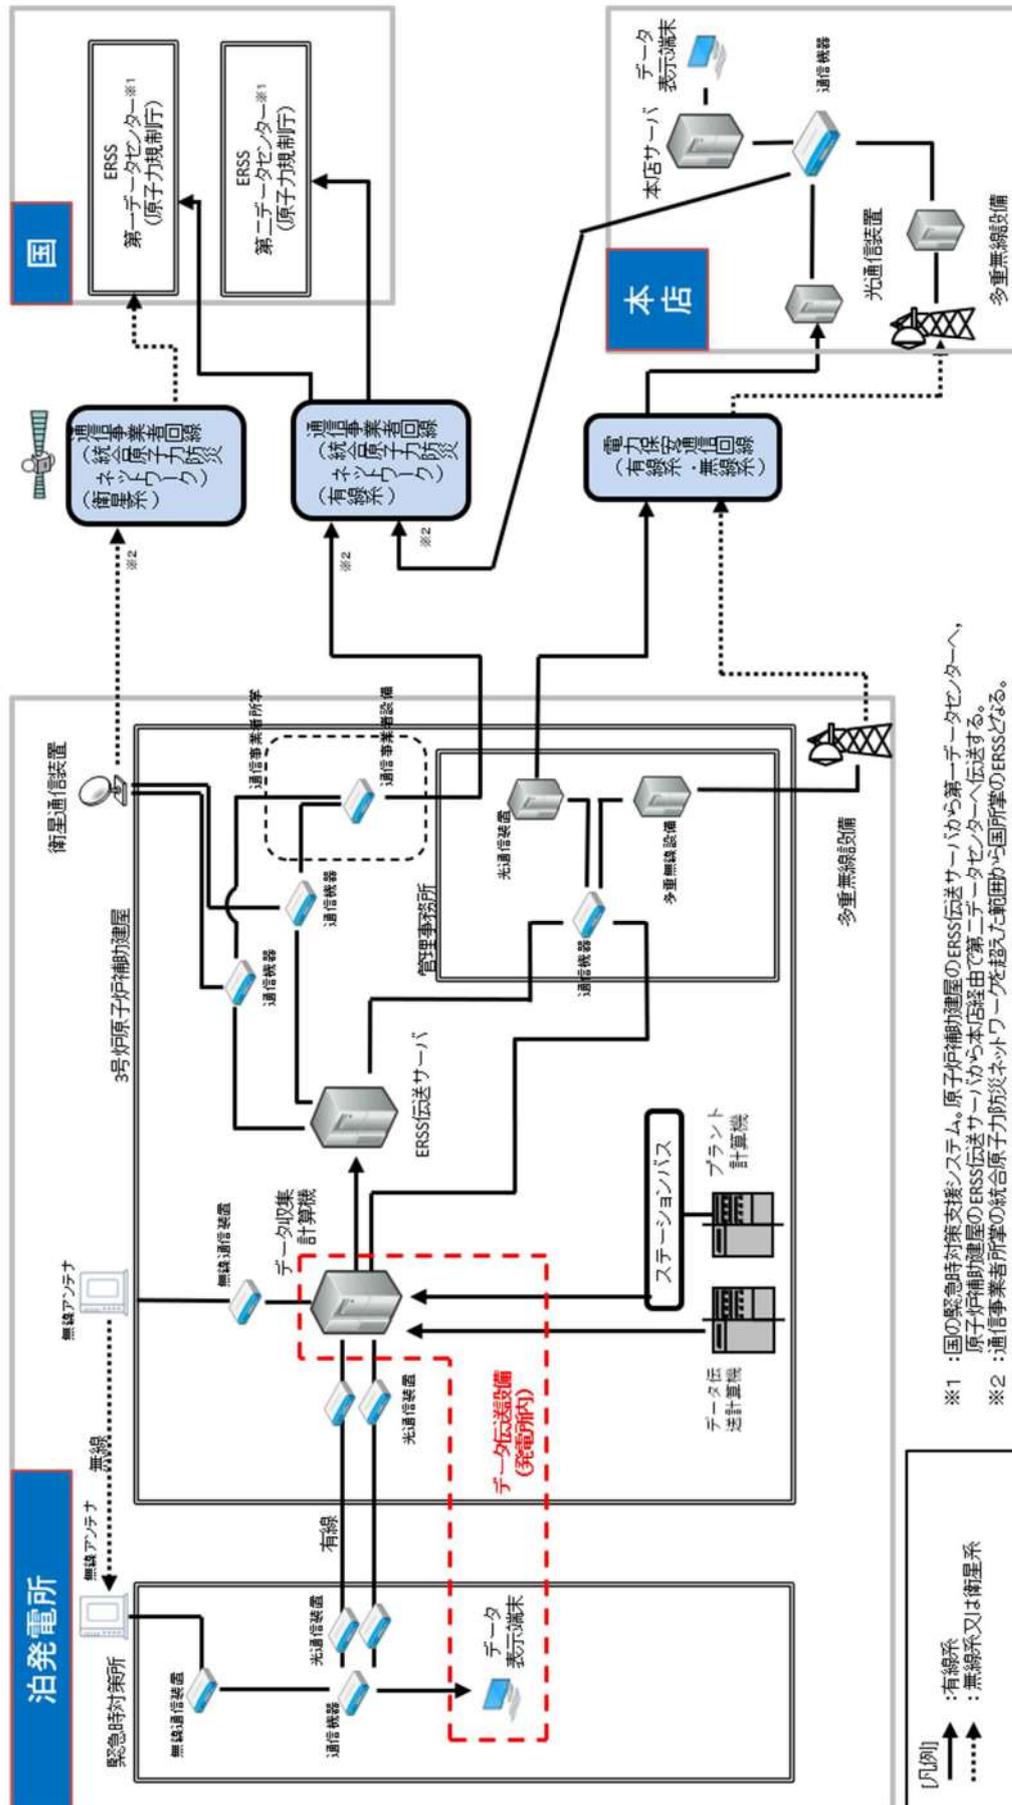

※1 : 国の緊急時対策支援システム、原子炉補助建屋のERSS伝送サーバから第一データセンターへ、原子炉補助建屋のERSS伝送サーバから本店経由で第二データセンターへ伝送する。
 ※2 : 通信事業者所掌の統合原子炉防災ネットワークを越えた範囲から国所掌のERSSとなる。

第 1.15.3 図 主要設備 系統概要図 (2/2)

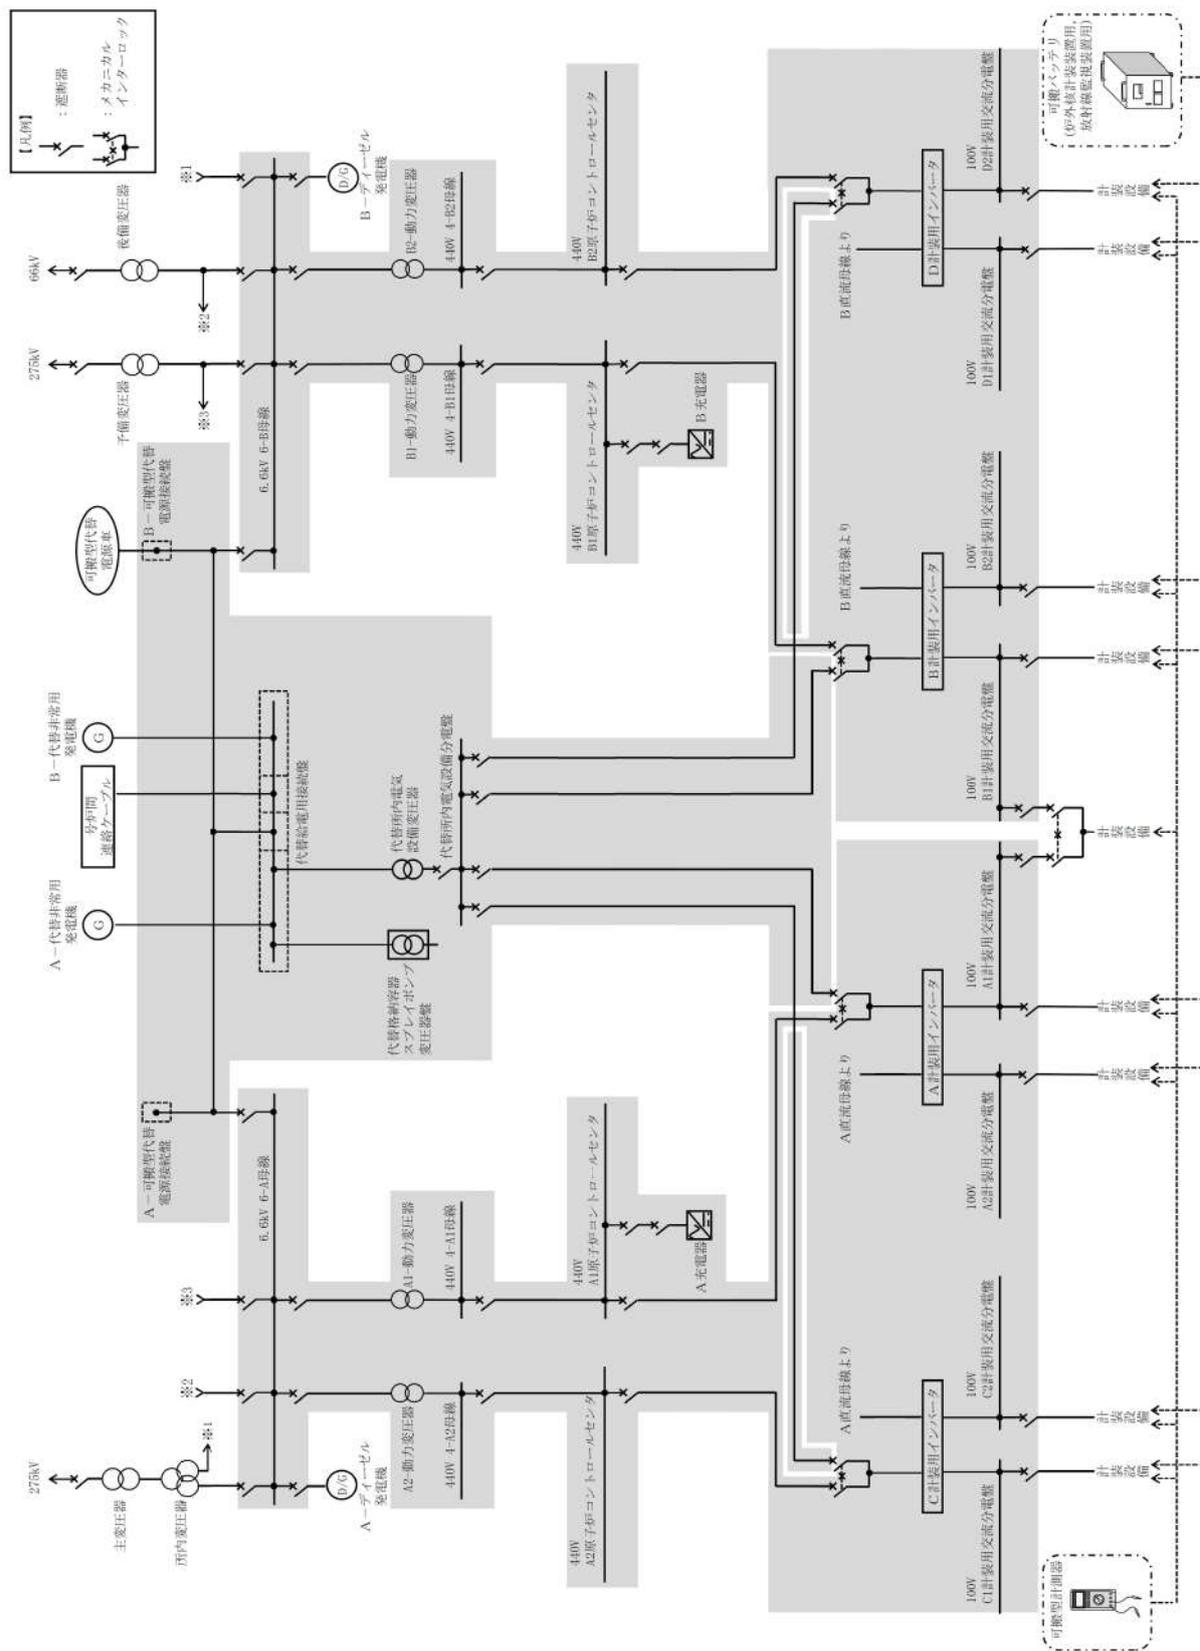

第1.15.4図 計器の電源構成図 (交流電源) (2/2)

| 手順の項目 | 要員(数) | 経過時間(分) | | | | | | | | 備考 | |
|-----------------------|----------|---------|------------------|----|---|----|----|----|----|----|----------|
| | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | | |
| | | | 15分 接続開始 ▽ | | 25分 接続完了, 計測開始 ▽ | | | | | | 対応手段 |
| 可搬型計測器によるパラメータの計測, 監視 | 災害対策要員 1 | | 移動 ^{※1} | | 1 測定点あたり10分 (接続, 測定のみ) ^{※2} | | | | | | ② ③④⑤ |

※1: 中央制御室から必要な資機材を携帯し, 中央制御室, 安全系計装室又は常用系計装室までの移動を想定した時間
 ※2: 機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

第 1. 15. 5 図 可搬型計測器による監視パラメータ計測 タイムチャート

| 手順の項目 | 要員(数) | 経過時間(分) | | | | | | | | 備考 | |
|---------------------------------------|----------|---------|----|----|------|--------------------------|------------|----|----|----|------------------|
| | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | | |
| | | | | | | 50分 可搬型バッテリーによる給電開始 ▽ | | | | | 対応手段 |
| 可搬型バッテリーによる原子炉安全保護盤(炉外核計装信号処理部)への電源供給 | 電気工作班員 2 | | 移動 | | 系統構成 | | ケーブル敷設, 接続 | | | | ③ ③ ④ ⑤ |

第 1. 15. 6 図 可搬型バッテリーによる原子炉安全保護盤(炉外核計装信号処理部)への電源供給 タイムチャート

| 手順の項目 | 要員(数) | 経過時間(分) | | | | | | | | 備考 | |
|---|----------|---------|----|----|--------------------------|----|------------|----|----|----|------------------|
| | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | | |
| | | | | | 35分 可搬型バッテリーによる給電開始 ▽ | | | | | | 対応手段 |
| 可搬型バッテリーによる原子炉安全保護盤(放射線監視設備信号処理部)への電源供給 | 電気工作班員 2 | | 移動 | | 系統構成 | | ケーブル敷設, 接続 | | | | ③ ③ ④ ⑤ |

第 1. 15. 7 図 可搬型バッテリーによる原子炉安全保護盤(放射線監視設備信号処理部)への電源供給 タイムチャート

審査基準，基準規則と対処設備との対応表 (1/2)

| 技術的能力審査基準(1.15) | 番号 | 設置許可基準 (58 条) | 技術基準規則 (73 条) | 番号 |
|---|----|---|---|----|
| <p>【本文】 発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p> | ① | <p>【本文】 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備を設けなければならない。</p> | <p>【本文】 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ（設置許可基準規則第十六条第三項第二号に規定するパラメータをいう。）を計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備を施設しなければならない。</p> | ⑦ |
| <p>【解釈】 1 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合においても当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。</p> | — | <p>【解釈】 1 第58条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。</p> | <p>【解釈】 1 第73条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。</p> | — |
| <p>a) 設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化すること。（最高計測可能温度等）</p> | ② | <p>a) 設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確にすること。（最高計測可能温度等）</p> | <p>a) 設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確にすること。（最高計測可能温度等）</p> | ⑧ |
| <p>b) 発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定すること。 i) 原子炉压力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。 ii) 原子炉压力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。</p> | ③ | <p>b) 発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備すること。 i) 原子炉压力容器内の温度、圧力及び水位が推定できる手段を整備すること。 ii) 原子炉压力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定できる手段を整備すること。</p> | <p>b) 発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備すること。 i) 原子炉压力容器内の温度、圧力及び水位が推定できる手段を整備すること。 ii) 原子炉压力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定できる手段を整備すること。</p> | ⑨ |
| <p>iii) 推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。</p> | ④ | <p>iii) 推定するために必要なパラメータは、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。</p> | <p>iii) 推定するために必要なパラメータは、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。</p> | ⑩ |
| <p>c) 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要なパラメータが計測又は監視及び記録ができること。</p> | ⑤ | <p>c) 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要なパラメータが計測又は監視及び記録ができること。</p> | <p>c) 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要なパラメータが計測又は監視及び記録ができること。</p> | ⑪ |
| <p>d) 直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等（テスター又は換算表等）を整備すること。</p> | ⑥ | — | — | — |

審査基準，基準規則と対処設備との対応表 (2/2)

■：重大事故等対処設備

| 重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段 | | | | 自主対策 | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------|----------------------------|--|---------------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| 機能 | 機器名称 | 既設 新設 | 解釈 対応番号 | 機能 | 機器名称 | 常設 可搬 | 必要時間内に 使用可能か | 対応可能な 人数で使用 可能か | 備考 |
| 他 ループによる計測 他チャンネル又は 他チャンネルによる計測 | 主要パラメータの他チャンネル又は他ループの重要計器 | 既設 新設 | ① ② ⑦ ⑧ | 他 ループによる計測 他チャンネル又は 他チャンネルによる計測 | 主要パラメータの他チャンネル又は他ループの常用計器 | 常設 | — | — | 自主対策とする理由は本文参照 |
| | — | — | | | — | — | | | |
| 代替パラメータ による推定 | 重要代替計器 | 既設 新設 | ① ③ ④ ⑦ ⑨ ⑩ | 代替パラメータ による推定 | 常用代替計器 | 常設 | — | — | 自主対策とする理由は本文参照 |
| | — | — | | | — | — | | | |
| 可搬型計測器 による計測 | 可搬型計測器 | 新設 | ① ⑥ ⑦ | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | | | — | — | | | |
| 代替電源（直流） からの給電 | 所内常設蓄電式直流電源設備 | 既設 新設 | ① ⑥ ⑦ | — | — | — | — | — | 手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 |
| | 可搬型代替直流電源設備 | 新設 | | | — | — | | | |
| 代替電源（交流） からの給電 | 常設代替交流電源設備 | 新設 | ① ⑥ ⑦ | 代替電源（交流） からの給電 | 後備変圧器 | 常設 | — | — | 自主対策とする理由は本文参照 |
| | 可搬型代替交流電源設備 | 新設 | | | 号炉間電力融通設備 | 常設 | | | |
| | — | — | | | 開閉所設備 | 常設 | | | |
| 代替所内電気 設備による給電 | 代替所内電気設備 | 新設 | ① ⑥ ⑦ | — | — | — | — | — | 手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 |
| | データ伝送設備（発電所内） （データ収集計算機及びデータ表示端末） | 新設 | | | ① ⑤ ⑦ ⑩ | パラメータ記録 | | | |
| パラメータ記録 | 可搬型温度計測装置 （格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度） | 新設 | — | — | | | — | — | |

重大事故等の対処に必要なパラメータの選定

1. 選定の考え方

炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を監視する主要パラメータは、技術的能力に係る審査基準 1.1～1.14 のパラメータの判断基準、操作手順に係るパラメータ及び有効性評価の監視項目に係るパラメータにより選定する。

選定した主要パラメータ（パラメータの分類：原子炉压力容器内の温度、圧力及び水位、原子炉压力容器及び原子炉格納容器への注水量、原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率、未臨界の維持又は監視、最終ヒートシンクの確保、格納容器バイパスの監視、水源の確保、アニュラス内の水素濃度、使用済燃料ピットの監視）及び代替パラメータは、以下の通り分類する（第1図参照）。

なお、監視対象パラメータについては、添付資料 1.15.3 参照。

主要パラメータ

・重要監視パラメータ

主要パラメータのうち、耐震性、耐環境性を有し、重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少なくとも1つ以上有するパラメータをいう。

・有効監視パラメータ

主要パラメータのうち、自主対策設備の計器のみで計測されるが、計測することが困難となった場合にその代替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器で計測されるパラメータをいう。

代替パラメータ

・重要代替監視パラメータ

主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少なくとも1つ以上有するパラメータをいう。


・有効監視パラメータ

主要パラメータのうち、代替パラメータが自主対策設備の計器のみで計測されるパラメータをいう。

補助パラメータ

抽出パラメータのうち、発電用原子炉施設の状態を直接監視することはできないが、電源設備の受電状態、重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備の運転状態により、発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータをいう。

なお、主要パラメータが重大事故等対処設備の計器で計測できず、かつその代替パラメータも重大事故等対処設備の計器で計測できない場合は、重大事故等時に発電用原子炉施設の状態を把握するため、主要パラメータを計測する計器の1つを重大事故等対処設備としての要求を満たした計器へ変更する。

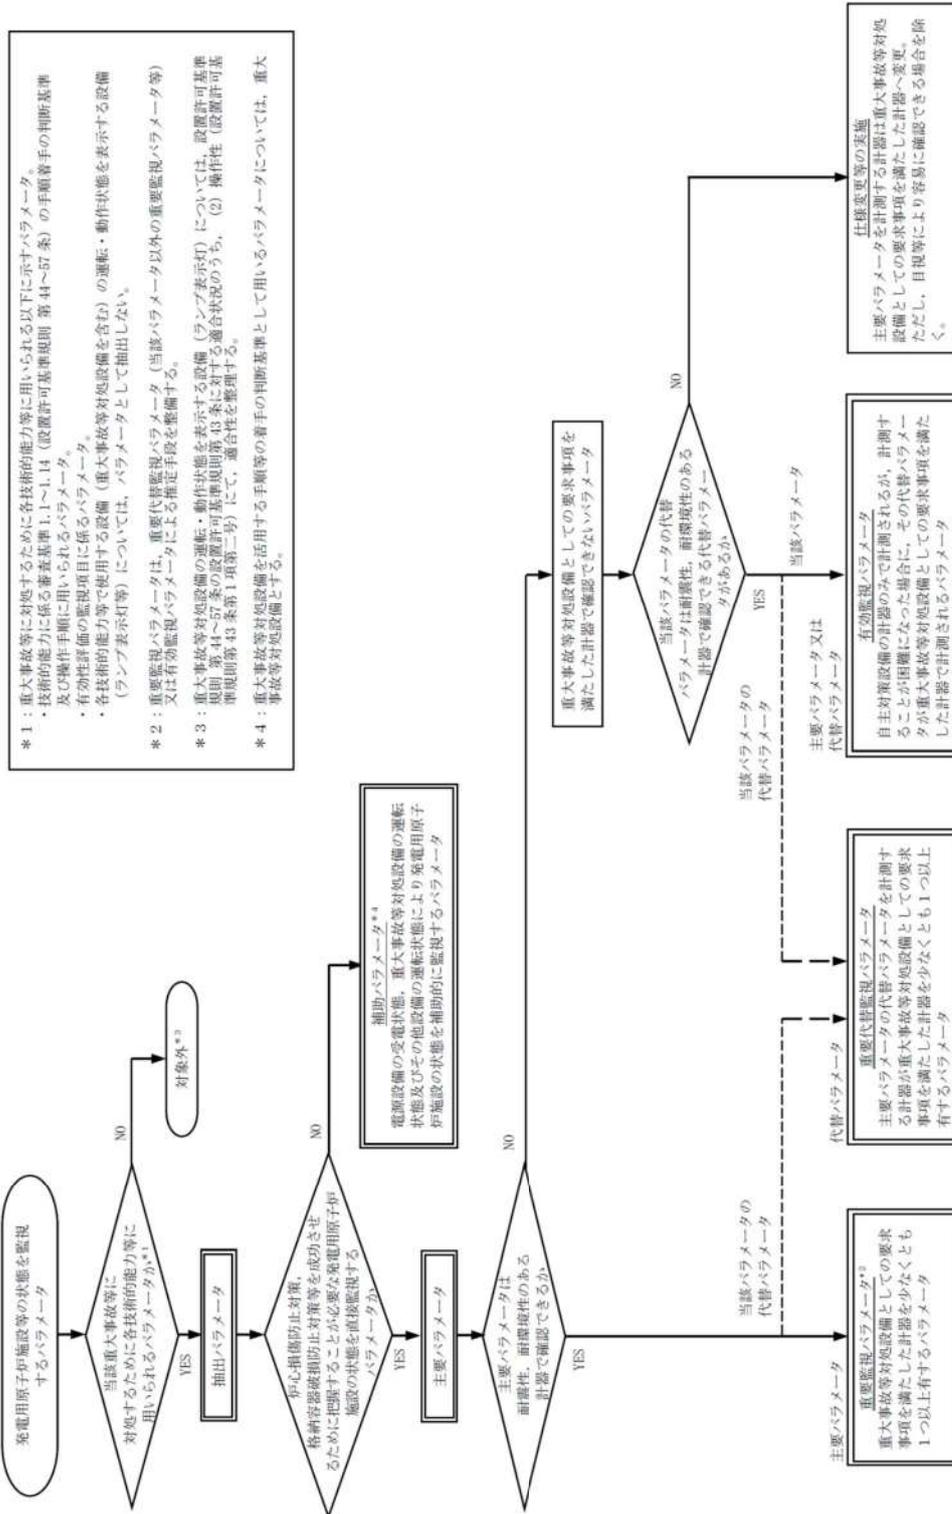

第 1 図 重大事故等時に必要なパラメータの選定フロー

2. 選定の結果

重大事故等の対処に必要なパラメータとして、技術的能力に係る審査基準 1.1~1.14 のパラメータの判断基準，操作手順に係るパラメータ及び有効性評価の監視項目に係るパラメータの中から，炉心損傷防止，格納容器破損防止対策等のために必要となる監視パラメータを直接監視するパラメータを選定した。選定結果を第1表に示す。

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ (1/10)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ |
|-------------|------------------|--|
| 原子炉圧力容器内の温度 | 1次冷却材温度（広域－高温側） | 主要パラメータの他ループ 1次冷却材温度（広域－低温側） 〔炉心出口温度〕＊ |
| | 1次冷却材温度（広域－低温側） | 主要パラメータの他ループ 1次冷却材温度（広域－高温側） 〔炉心出口温度〕＊ |
| | 〔炉心出口温度〕＊ | 主要パラメータの他検出器 1次冷却材温度（広域－高温側） 1次冷却材温度（広域－低温側） |
| 原子炉圧力容器内の圧力 | 1次冷却材圧力（広域） | 主要パラメータの他ループ 〔加圧器圧力〕＊ 1次冷却材温度（広域－高温側） 1次冷却材温度（広域－低温側） |
| | 〔加圧器圧力〕＊ | 主要パラメータの他チャンネル 1次冷却材圧力（広域） |
| 原子炉圧力容器内の水位 | 加圧器水位 | 主要パラメータの他チャンネル 原子炉容器水位 〔サブクール度〕＊ 1次冷却材圧力（広域） 1次冷却材温度（広域－高温側） |
| | 原子炉容器水位 | 加圧器水位 〔サブクール度〕＊ 1次冷却材圧力（広域） 〔炉心出口温度〕＊ 1次冷却材温度（広域－高温側） 1次冷却材温度（広域－低温側） |
| | 〔1次冷却システムループ水位〕＊ | 1次冷却材温度（広域－高温側） 1次冷却材温度（広域－低温側） 〔余熱除去ポンプ出口圧力〕＊ |

※：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ (2/10)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ |
|---------------|---------------------------|--|
| 原子炉圧力容器内への注水量 | 高圧注入流量 | 燃料取替用水ピット水位 加圧器水位 原子炉容器水位 格納容器再循環サンプル水位 (広域) |
| | 低圧注入流量 | 燃料取替用水ピット水位 加圧器水位 原子炉容器水位 格納容器再循環サンプル水位 (広域) |
| | B-格納容器スプレー冷却器出口積算流量 (AM用) | 燃料取替用水ピット水位 加圧器水位 原子炉容器水位 格納容器再循環サンプル水位 (広域) |
| | [B-格納容器スプレー流量] ※ | 燃料取替用水ピット水位 加圧器水位 原子炉容器水位 格納容器再循環サンプル水位 (広域) |
| | 代替格納容器スプレーポンプ出口積算流量 | 燃料取替用水ピット水位 補助給水ピット水位 加圧器水位 原子炉容器水位 格納容器再循環サンプル水位 (広域) |
| | [充てん流量] ※ | 燃料取替用水ピット水位 加圧器水位 原子炉容器水位 格納容器再循環サンプル水位 (広域) |
| | [蓄圧タンク圧力] ※ | 1次冷却材圧力 (広域) 1次冷却材温度 (広域-低温側) |
| | [蓄圧タンク水位] ※ | 1次冷却材圧力 (広域) 1次冷却材温度 (広域-低温側) |
| | [AM用消火水積算流量] ※ | 低圧注入流量 加圧器水位 原子炉容器水位 |

※： [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ (3/10)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ |
|-----------------|---------------------------|--|
| 原子炉格納容器への注水量 | B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) | 燃料取替用水ピット水位 格納容器再循環サンプ水位 (広域) |
| | 代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 | 燃料取替用水ピット水位 補助給水ピット水位 格納容器再循環サンプ水位 (広域) |
| | 高圧注入流量 | 燃料取替用水ピット水位 格納容器再循環サンプ水位 (広域) |
| | 低圧注入流量 | 燃料取替用水ピット水位 格納容器再循環サンプ水位 (広域) |
| | [充てん流量] ※ | 燃料取替用水ピット水位 格納容器再循環サンプ水位 (広域) |
| | [格納容器スプレイ流量] ※ | 燃料取替用水ピット水位 格納容器再循環サンプ水位 (広域) |
| | [AM用消火水積算流量] ※ | B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) [格納容器スプレイ流量] ※ [ろ過水タンク水位] ※ 格納容器再循環サンプ水位 (広域) |
| 器内温度 原子炉格納容器 | 格納容器内温度 | 主要パラメータの他チャンネル 原子炉格納容器圧力 格納容器圧力 (AM用) |
| 圧力 原子炉格納容器内の | 原子炉格納容器圧力 | 主要パラメータの他チャンネル 格納容器圧力 (AM用) [格納容器圧力 (狭域)] ※ 格納容器内温度 |
| | 格納容器圧力 (AM用) | 原子炉格納容器圧力 [格納容器圧力 (狭域)] ※ 格納容器内温度 |

※：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ (4/10)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ |
|---------------|-------------------|--|
| 原子炉格納容器内の水位 | 格納容器再循環サンプ水位 (広域) | 主要パラメータの他チャンネル 格納容器再循環サンプ水位 (狭域) 原子炉下部キャビティ水位 格納容器水位 燃料取替用水ピット水位 補助給水ピット水位 B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量(AM用) 代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 |
| | 格納容器再循環サンプ水位 (狭域) | 格納容器再循環サンプ水位 (広域) |
| | 原子炉下部キャビティ水位 | 格納容器再循環サンプ水位 (広域) 燃料取替用水ピット水位 補助給水ピット水位 B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量(AM用) 代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 |
| | 格納容器水位 | 燃料取替用水ピット水位 補助給水ピット水位 B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量(AM用) 代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 |
| 原子炉格納容器内の水素濃度 | 格納容器内水素濃度 | 主要パラメータの予備 原子炉格納容器内水素処理装置温度 格納容器水素イグナイト温度 〔ガス分析計による水素濃度〕※ |

※：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ (5/10)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ |
|----------------|------------------------|--|
| 原子炉格納容器内の放射線量率 | 格納容器内高レンジエリアモニタ (高レンジ) | 主要パラメータの他チャンネル 格納容器内高レンジエリアモニタ (低レンジ) 〔モニタリングポスト及びモニタリングステーション〕※ |
| | 格納容器内高レンジエリアモニタ (低レンジ) | 主要パラメータの他チャンネル 格納容器内高レンジエリアモニタ (高レンジ) 〔エアロックエリアモニタ〕※ 〔炉内核計装区域エリアモニタ〕※ |
| | 〔格納容器じんあいモニタ〕※ | 格納容器内高レンジエリアモニタ (低レンジ) |
| | 〔格納容器ガスモニタ〕※ | 格納容器内高レンジエリアモニタ (低レンジ) |
| | 〔エアロックエリアモニタ〕※ | 格納容器内高レンジエリアモニタ (低レンジ) |
| | 〔炉内核計装区域エリアモニタ〕※ | 格納容器内高レンジエリアモニタ (低レンジ) |
| 未臨界の維持又は監視 | 出力領域中性子束 | 主要パラメータの他チャンネル 中間領域中性子束 1次冷却材温度 (広域-高温側) 1次冷却材温度 (広域-低温側) ほう酸タンク水位 |
| | 中間領域中性子束 | 主要パラメータの他チャンネル 出力領域中性子束 中性子源領域中性子束 ほう酸タンク水位 |
| | 中性子源領域中性子束 | 主要パラメータの他チャンネル 中間領域中性子束 ほう酸タンク水位 |
| | 〔中間領域起動率〕※ | 中間領域中性子束 中性子源領域中性子束 〔中性子源領域起動率〕※ |
| | 〔中性子源領域起動率〕※ | 中性子源領域中性子束 中間領域中性子束 〔中間領域起動率〕※ |

※：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ (6/10)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ |
|-------------|-------------------------------|--|
| 最終ヒートシンクの確保 | 原子炉格納容器圧力 | 主要パラメータの他チャンネル 格納容器圧力 (AM用) 格納容器内温度 |
| | 原子炉補機冷却水サージタンク水位 | 主要パラメータの他チャンネル 格納容器再循環ユニット入口温度/ 出口温度 |
| | [原子炉補機冷却水サージタンク圧力 (AM用)] * | 原子炉補機冷却水サージタンク圧力 (可搬型) |
| | [C, D-格納容器再循環ユニット補機冷却水流量] * | 格納容器内温度 原子炉格納容器圧力 |
| | 格納容器再循環ユニット入口温度/ 出口温度 | 主要パラメータの予備 格納容器内温度 原子炉格納容器圧力 |
| | [C, D-原子炉補機冷却水冷却器出口補機冷却水温度] * | 格納容器再循環ユニット入口温度/ 出口温度 |
| | [B-原子炉補機冷却水戻り母管温度] * | 格納容器再循環ユニット入口温度/ 出口温度 |
| | 主蒸気ライン圧力 | 主要パラメータの他チャンネル又は 他ループ 1次冷却材温度 (広域-低温側) 1次冷却材温度 (広域-高温側) |
| | 蒸気発生器水位 (狭域) | 主要パラメータの他チャンネル 蒸気発生器水位 (広域) 1次冷却材温度 (広域-低温側) 1次冷却材温度 (広域-高温側) |
| | 蒸気発生器水位 (広域) | 蒸気発生器水位 (狭域) 1次冷却材温度 (広域-低温側) 1次冷却材温度 (広域-高温側) |
| | 補助給水流量 | 補助給水ピット水位 蒸気発生器水位 (広域) 蒸気発生器水位 (狭域) |
| | [主蒸気流量] * | 主要パラメータの他チャンネル 主蒸気ライン圧力 蒸気発生器水位 (狭域) 蒸気発生器水位 (広域) 補助給水流量 |

※： [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ (7/10)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ |
|------------------------|---|--|
| 格納容器バイパスの監視 | 蒸気発生器水位 (狭域) | 主要パラメータの他チャンネル 蒸気発生器水位 (広域) 主蒸気ライン圧力 補助給水流量 |
| | 主蒸気ライン圧力 | 主要パラメータの他チャンネル 蒸気発生器水位 (広域) 補助給水流量 |
| | 1次冷却材圧力 (広域) | 主要パラメータの他ループ 〔加圧器圧力〕※ 蒸気発生器水位 (狭域) 主蒸気ライン圧力 格納容器再循環サンプル水位 (広域) 1次冷却材温度 (広域-高温側) 1次冷却材温度 (広域-低温側) |
| | 〔復水器排気ガスモニタ〕※ | 蒸気発生器水位 (狭域) 主蒸気ライン圧力 |
| | 〔蒸気発生器ブローダウン水モニタ〕※ | 蒸気発生器水位 (狭域) 主蒸気ライン圧力 |
| | 〔高感度型主蒸気管モニタ〕※ | 蒸気発生器水位 (狭域) 主蒸気ライン圧力 |
| | 〔排気筒ガスモニタ〕※ | 1次冷却材圧力 (広域) 加圧器水位 格納容器再循環サンプル水位 (広域) 蒸気発生器水位 (狭域) 主蒸気ライン圧力 |
| | 〔排気筒高レンジガスモニタ (低レンジ)〕※ | 1次冷却材圧力 (広域) 加圧器水位 格納容器再循環サンプル水位 (広域) 蒸気発生器水位 (狭域) 主蒸気ライン圧力 |
| 〔排気筒高レンジガスモニタ (高レンジ)〕※ | 1次冷却材圧力 (広域) 加圧器水位 格納容器再循環サンプル水位 (広域) 蒸気発生器水位 (狭域) 主蒸気ライン圧力 | |

※：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ (8/10)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ |
|-------------|------------------|--|
| 格納容器バイパスの監視 | [補助建屋サンプタンク水位] ※ | 1次冷却材圧力 (広域) 加圧器水位 格納容器再循環サンプ水位 (広域) 蒸気発生器水位 (狭域) 主蒸気ライン圧力 |
| | [余熱除去ポンプ出口圧力] ※ | 1次冷却材圧力 (広域) 加圧器水位 格納容器再循環サンプ水位 (広域) 蒸気発生器水位 (狭域) 主蒸気ライン圧力 |
| | [加圧器逃がしタンク圧力] ※ | 1次冷却材圧力 (広域) 加圧器水位 [格納容器サンプ水位] ※ |
| | [加圧器逃がしタンク水位] ※ | 1次冷却材圧力 (広域) 加圧器水位 [格納容器サンプ水位] ※ |
| | [加圧器逃がしタンク温度] ※ | 1次冷却材圧力 (広域) 加圧器水位 [格納容器サンプ水位] ※ |
| | [余熱除去冷却器入口温度] ※ | 1次冷却材圧力 (広域) 加圧器水位 [余熱除去ポンプ出口圧力] ※ |
| | [余熱除去冷却器出口温度] ※ | 1次冷却材圧力 (広域) 加圧器水位 [余熱除去ポンプ出口圧力] ※ |

※： [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ (9/10)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ |
|---|-----------------|--|
| 水源の確保 | 燃料取替用水ピット水位 | 主要パラメータの他チャンネル 格納容器再循環サンプ水位 (広域) B-格納容器スプレイ冷却器出口積算 流量 (AM用) 〔格納容器スプレイ流量〕※ 高压注入流量 低压注入流量 〔充てん流量〕※ 代替格納容器スプレイポンプ出口積算 流量 |
| | 補助給水ピット水位 | 主要パラメータの他チャンネル 補助給水流量 代替格納容器スプレイポンプ出口積算 流量 |
| | ほう酸タンク水位 | 主要パラメータの他チャンネル 〔緊急ほう酸注入ライン流量〕※ 出力領域中性子束 中間領域中性子束 中性子源領域中性子束 |
| | 〔2次系純水タンク水位〕※ | 使用済燃料ピット水位 (AM用) |
| | 〔ろ過水タンク水位〕※ | 使用済燃料ピット水位 (AM用) |
| の ア ニ ユ ラ ス 内 水 素 濃 度 | アニュラス水素濃度 (可搬型) | 主要パラメータの予備 〔アニュラス水素濃度〕※ |
| | 〔アニュラス水素濃度〕※ | アニュラス水素濃度 (可搬型) 代替パラメータの予備 |

※：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ (10/10)

| 分類 | 主要パラメータ | 代替パラメータ |
|-------------|--------------------------|--|
| 使用済燃料ピットの監視 | 使用済燃料ピット水位 (AM用) | 使用済燃料ピット水位 (可搬型) 〔使用済燃料ピット水位〕※ 使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ 〔使用済燃料ピットエリアモニタ〕※ 使用済燃料ピット監視カメラ |
| | 使用済燃料ピット水位 (可搬型) | 主要パラメータの予備 使用済燃料ピット水位 (AM用) 〔使用済燃料ピット水位〕※ 使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ 〔使用済燃料ピットエリアモニタ〕※ 使用済燃料ピット監視カメラ |
| | 使用済燃料ピット温度 (AM用) | 〔使用済燃料ピット温度〕※ 使用済燃料ピット水位 (AM用) 使用済燃料ピット監視カメラ |
| | 使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ | 主要パラメータの予備 〔使用済燃料ピットエリアモニタ〕※ 使用済燃料ピット水位 (AM用) 使用済燃料ピット監視カメラ |
| | 使用済燃料ピット監視カメラ | 使用済燃料ピット水位 (AM用) 使用済燃料ピット水位 (可搬型) 使用済燃料ピット温度 (AM用) 使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ |
| | 〔使用済燃料ピット水位〕※ | 使用済燃料ピット水位 (AM用) 使用済燃料ピット水位 (可搬型) |
| | 〔使用済燃料ピット温度〕※ | 使用済燃料ピット温度 (AM用) |
| | 〔使用済燃料ピットエリアモニタ〕※ | 使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ |
| | 〔排気筒ガスモニタ〕※ | 使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ |
| | 〔携帯型水温計〕※ | 使用済燃料ピット温度 (AM用) |
| | 〔携帯型水位計〕※ | 使用済燃料ピット水位 (AM用) 使用済燃料ピット水位 (可搬型) |
| | 〔使用済燃料ピット監視用携帯型ロープ式水位計〕※ | 使用済燃料ピット水位 (AM用) 使用済燃料ピット水位 (可搬型) |

※：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

重大事故等対処に係る監視事項

1. はじめに

重大事故等時における運転員の対応操作においては、監視計器を用いてプラント状態を的確に把握する必要がある。また、対応操作の実施に当たって、監視計器を用いて適切な手順を選定し、適切なタイミングで対応操作を行うことが重要である。

重大事故等時に、運転員が確認する監視項目について、主要パラメータに加え主要パラメータが監視できない場合の代替パラメータ及び全交流動力電源が喪失した場合の影響も含めて、「2. 監視項目」に示すパラメータを第1表のとおり取りまとめた。

2. 監視項目

技術的能力 1.1～1.14 の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータについて整理した。

- (1) 技術的能力 1.1～1.14 の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ【技術的能力における各手順の判断と確認】
- (2) 有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータ【有効性評価の監視項目に係る判断と確認】

3. 重大事故等対処に係る監視事項について

第1表の「重大事故等対処に係る監視事項」についての解説を以下に示す。

- a. 「対応手段」欄は、事故処置中に確認する項目、対応手段を示す。
- b. 各技術的能力の「項目」欄は、抽出パラメータ又は抽出パラメータの代替パラメータにより判断あるいは確認する項目を示す。
- c. 「抽出パラメータを計測する計器」欄は、判断基準の確認で使用する必要なパラメータを計測する計器を示す。
- d. 「抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器」欄は、抽出パラメータが監視できない場合に監視するパラメータを計測する計器を示す。
- e. 「計器数」欄に記載のある PAM は、事故時監視計器 (Post Accident Monitor) の略であり、事故時の耐環境性を有した計器を示す。
- f. 「SBO 影響 (直後)」欄は、全交流動力電源喪失発生直後は安全系 (A, B), 非安全系 (C) の蓄電池が健全であるため、蓄電池により計測可能な計器を示す。
- g. 「SBO 影響 (A (B) 直流電源を延命した場合)」欄は、A (B) の直流電源を延命した場合に計測可能な計器数を示す。
- h. 「パラメータ分類」欄は、抽出パラメータの分類を示し、その結果を①～③にて

示す。

- ①重要監視パラメータ
- ②有効監視パラメータ
- ③補助パラメータ

- i. 「補助パラメータ分類理由」欄は、補助パラメータの選定について、その理由を示す。
- j. 「評価 計器故障等」欄は、抽出パラメータが計器故障等で監視できない場合に、判断基準の確認を抽出パラメータの代替パラメータで推定できることを評価し、監視方法を示す。
- k. 「評価 SB0」欄は、全交流動力電源喪失の影響を考慮した場合に、判断基準の確認が可能なパラメータの監視方法を示す。
 - ・ A又はB直流電源を延命した場合に監視可能な計器を評価し、監視方法について記載している。

第1表 重大事故等対処に係る監視事項（例）

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

| 対応手段 | 項目 | 分類 | 監視パラメータ | | | | | | | | | | 評価 | 備考 | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|---|-------------------|
| | | | 抽出パラメータを計測する計器 | | | | | 抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器 | | | | | | | |
| | | | 計器名称 (1) P01204 | ③重要 異常 A.異常発生を 延命した操作 | ③重要 異常 B.異常発生を 延命した操作 | ③重要 異常 C.異常発生を 延命した操作 | ③重要 異常 D.異常発生を 延命した操作 | 計器名称 (1) P01204 | ③重要 異常 A.異常発生を 延命した操作 | ③重要 異常 B.異常発生を 延命した操作 | ③重要 異常 C.異常発生を 延命した操作 | ③重要 異常 D.異常発生を 延命した操作 | | | |
| (1) 1次冷却系のフィードアンドブリードによる発電用原子炉の高圧 | 原子炉圧力容器内の高圧 | 1次冷却材流量 (広域-重要) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | ① | — | 1次冷却材流量 (広域-重要) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 3 (2) | 1次冷却材流量 (広域-重要) により1次冷却材流量 (広域-重要) の代替監視可能。 | 監視事項は代替パラメータにて確認。 |
| | | 1次冷却材流量 (広域-重要) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 3 (2) | ① | — | 1次冷却材流量 (広域-重要) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 1次冷却材流量 (広域-重要) により1次冷却材流量 (広域-重要) の代替監視可能。 | 監視事項は代替パラメータにて確認。 |
| | | 1次冷却材流量 (広域-重要) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 3 (2) | ① | — | 1次冷却材流量 (広域-重要) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 1次冷却材流量 (広域-重要) により1次冷却材流量 (広域-重要) の代替監視可能。 | 監視事項は代替パラメータにて確認。 |
| | | 1次冷却材流量 (広域) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 3 (2) | ① | — | 1次冷却材流量 (広域) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 1次冷却材流量 (広域) により1次冷却材流量 (広域) の代替監視可能。 | 監視事項は代替パラメータにて確認。 |
| | 原子炉圧力容器内の圧力 | 1次冷却材流量 (広域) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 3 (2) | ① | — | 1次冷却材流量 (広域) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 1次冷却材流量 (広域) により1次冷却材流量 (広域) の代替監視可能。 | 監視事項は代替パラメータにて確認。 |
| | | 1次冷却材流量 (広域) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 3 (2) | ① | — | 1次冷却材流量 (広域) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 1次冷却材流量 (広域) により1次冷却材流量 (広域) の代替監視可能。 | 監視事項は代替パラメータにて確認。 |
| | | 1次冷却材流量 (広域) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 3 (2) | ① | — | 1次冷却材流量 (広域) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 1次冷却材流量 (広域) により1次冷却材流量 (広域) の代替監視可能。 | 監視事項は代替パラメータにて確認。 |
| | | 1次冷却材流量 (広域) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 3 (2) | ① | — | 1次冷却材流量 (広域) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 1次冷却材流量 (広域) により1次冷却材流量 (広域) の代替監視可能。 | 監視事項は代替パラメータにて確認。 |
| | 最終冷却システムの高圧 | 最終冷却水流量 (広域) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 3 (2) | ① | — | 最終冷却水流量 (広域) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 最終冷却水流量 (広域) により最終冷却水流量 (広域) の代替監視可能。 | 監視事項は代替パラメータにて確認。 |
| | | 最終冷却水流量 (広域) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 3 (2) | ① | — | 最終冷却水流量 (広域) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 最終冷却水流量 (広域) により最終冷却水流量 (広域) の代替監視可能。 | 監視事項は代替パラメータにて確認。 |
| | | 最終冷却水流量 (広域) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 3 (2) | ① | — | 最終冷却水流量 (広域) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 最終冷却水流量 (広域) により最終冷却水流量 (広域) の代替監視可能。 | 監視事項は代替パラメータにて確認。 |
| | | 最終冷却水流量 (広域) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 3 (2) | ① | — | 最終冷却水流量 (広域) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 最終冷却水流量 (広域) により最終冷却水流量 (広域) の代替監視可能。 | 監視事項は代替パラメータにて確認。 |

※：グレーのセルは計器の故障等
A, B, C：当該グループの計器
*1：実用系から稼働を定常することによって過剰に高圧を維持監視可能

- ※ 技術的能力審査基準 1.1~1.14 における対応手段の灰色部は、重大事故等対処設備による対応手段であることを示す。
- ※ 抽出パラメータを計測する計器の計器名称又は抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器の計器名称の灰色部は、計測されるパラメータが重要監視パラメータ又は重要代替監視パラメータであることを示す。

なお、第1表について、2項で設定した監視項目（【技術的能力における各手順の判断と確認】及び【有効性評価の監視項目に係る判断と確認】）について、以下の順に整理する。

1. 技術的能力における各手順の判断と確認

- 1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等
- 1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ 高压時に発電用原子炉を冷却するための手順等
- 1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等
- 1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ 低压時に発電用原子炉を冷却するための手順等
- 1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
- 1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
- 1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
- 1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等
- 1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等
- 1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等
- 1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
- 1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等
- 1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等
- 1.14 電源の確保に関する手順等

2. 有効性評価の監視項目に係る判断と確認

(1) 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故

- 7.1.1 2次冷却系からの除熱機能喪失
 - a. 主給水流量喪失時に補助給水機能が喪失する事故
- 7.1.2 全交流動力電源喪失
 - a. 外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCP シール LOCA が発生する事故
 - b. 外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故
- 7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失
 - a. 原子炉補機冷却機能喪失時に RCP シール LOCA が発生する事故
- 7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失
 - a. 大破断 LOCA 時に 低压再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故
- 7.1.5 原子炉停止機能喪失
 - a. 主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故
 - b. 負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故
- 7.1.6 ECCS 注水機能喪失
 - a. 中破断 LOCA 時に 高压注入機能が喪失する事故

- ・ 7.1.7 ECCS 再循環機能喪失
 - a. 大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故
- ・ 7.1.8 格納容器バイパス
 - a. インターフェイスシステム LOCA
 - b. 蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故

(2) 運転中の原子炉における重大事故

- ・ 7.2.1.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）
 - a. 大破断 LOCA 時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故
- ・ 7.2.1.2 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）
 - a. 外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故
- ・ 7.2.2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱
 - a. 外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故
- ・ 7.2.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用
 - a. 大破断 LOCA 時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故
- ・ 7.2.4 水素燃焼
 - a. 大破断 LOCA 時に低圧注入機能及び高圧注入機能が喪失する事故
- ・ 7.2.5 溶融炉心・コンクリート相互作用
 - a. 大破断 LOCA 時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故

(3) 使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故

- ・ 7.3.1 想定事故 1
- ・ 7.3.2 想定事故 2

(4) 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故

- ・ 7.4.1 崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）
 - a. 燃料取出前のミッドループ運転中に余熱除去機能が喪失する事故
- ・ 7.4.2 全交流動力電源喪失
 - a. 燃料取出前のミッドループ運転中に外部電源が喪失するとともに非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故
- ・ 7.4.3 原子炉冷却材の流出

- a. 燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故
- 7.4.4 反応度の誤投入
 - a. 原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤作動等により原子炉へ純水が流入する事故

重大事故等対策の成立性

1. 可搬型計測器の接続操作

(1) 操作概要

重大事故等時に必要な監視パラメータへの給電（交流，直流）が困難な場合において，可搬型計測器を接続し，中央制御室，安全系計装盤室及び常用系計装盤室にて計測，監視を行う。

(2) 作業場所

中央制御室，安全系計装盤室及び常用系計装盤室

(3) 必要要員数及び作業時間

可搬型計測器の接続，可搬型計測器による計測，監視に必要な要員数，時間は以下のとおり。

必要要員数：1名（災害対策要員）

作業時間（想定）：1測定点当たり約25分

・作業場所までの移動時間：15分

・可搬型計測器1測定点当たりの時間：10分

（2測定点以降，連続で接続する場合は10分追加）

作業時間（実績）：約19分

(4) 操作の成立性について

作業環境：室温は通常運転状態と同程度であり，周辺には支障となる設備はない。中央制御室内にはヘッドライトを配備しており，中央制御室，安全系計装盤室及び常用系計装盤室の照明消灯時においても操作性を確保している。また，懐中電灯をバックアップとして配備している。

移動経路：災害対策要員はヘッドライト及び懐中電灯を携行し移動する。アクセスルート上に支障となる設備はない。また，放射性物質が放出される可能性があることから，移動は防護具（全面マスク，個人線量計，ゴム手袋等）を必要により装備又は携行して移動する。

中央制御室内はヘッドライトを配備しており，中央制御室照明消灯時においても操作対象となる制御盤までアクセス可能である。また，懐中電灯をバックアップとして配備している。

操作性：可搬型計測器との接続は測定リード線で端子台にて容易に接続可能である。

連絡手段：通常の連絡手段として，電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受信器（ページング）を配備しており，重大事故等の環境下において，通常の連絡手段が使用不能となった場合でも，携行型通話装置により発電課長（当直）に連絡することが可能である。また，中央制御室内での作業は口頭で連絡をとることができる。



可搬型計測器




電池容量確認



可搬型計測器接続



計測結果読み取り

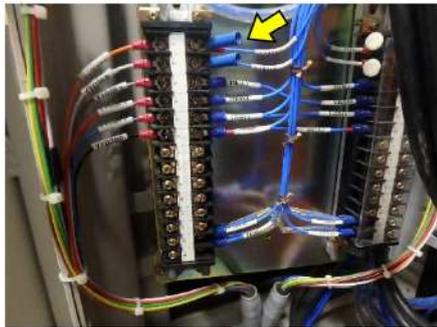

プラグ接続用端子部

可搬型計測器及び可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度）の必要個数整理（1/5）

| 分類 | 監視パラメータ | 計測範囲 | 測定可能範囲 | 重要計器数 | 必要個数 | 電源 | 検出器の種類 | 可搬型計測器 | 測定箇所 | 備考 |
|--------------|---------------------------|--|--------|-------|------|-------------------|--------------|--------|---------|--|
| 原子炉圧力容器内の温度 | 1次冷却材温度 (広域-高温側) | 0～400℃ | 0～500℃ | 3 | 3 | A 計装用 電源 | 测温抵抗体 | 可 | 安全系計装盤室 | 重大事故等時における原子炉容器内の状態を考慮し、自然対流により、高い温度を示す1次冷却材温度（広域-高温側）を測定する。測定は各ループの温度を行う。 |
| | 1次冷却材温度 (広域-低温側) | 0～400℃ | 0～500℃ | 3 | | B 計装用 電源 | 测温抵抗体 | 可 | 安全系計装盤室 | |
| 原子炉圧力容器内の圧力 | 1次冷却材圧力（広域） | 0～21.0MPa | — | 2 | 1 | C, D 計装用 電源 | 弾性圧力 検出器 | 可 | 安全系計装盤室 | 複数チャンネルが存在するが、代表して1チャンネルを測定する。 |
| | 加圧器水位 | 0～100% | — | 2 | 1 | A, B 計装用 電源 | 差圧式水位 検出器 | 可 | 安全系計装盤室 | |
| 原子炉圧力容器内の水位 | 原子炉容器水位 | 0～100% | — | 1 | 1 | A 計装用 電源 | 差圧式水位 検出器 | 可 | 安全系計装盤室 | — |
| | 高圧注入流量 | 0～350m ³ /h | — | 2 | 2 | A, B 計装用 電源 | 差圧式流量 検出器 | 可 | | |
| 原子炉圧力容器への注水量 | 低圧注入流量 | 0～1,100m ³ /h | — | 2 | 2 | C, D 計装用 電源 | 差圧式流量 検出器 | 可 | 安全系計装盤室 | — |
| | B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) | 0～1,300m ³ /h (0～10,000 m ³) | — | 1 | 1 | A 直流 電源 | 差圧式流量 検出器 | 可 | 常用系計装盤室 | — |
| | 代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 | 0～200m ³ /h (0～10,000m ³) | — | 1 | 1 | A 直流 電源 | 差圧式流量 検出器 | 可 | 常用系計装盤室 | — |

: 温度・水位・流量・圧力計測用（可搬型計測器）
 : 温度計測用（可搬型温度計測装置）

可搬型計測器及び可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度）の必要個数整理（2/5）

| 分類 | 監視パラメータ | 計測範囲 | 測定可能範囲 | 重要計器数 | 必要個数 | 電源 | 検出器の種類 | 可搬型計測器 | 測定箇所 | 備考 |
|-------------|--------------|-----------|--------|-------|------|-----------|---------|--------|---------|--------------------------------|
| 原子炉格納容器内の温度 | 格納容器内温度 | 0～220℃ | — | 2 | 1 | C, D計装用電源 | 測温抵抗体 | 可 | 安全系計装盤室 | 複数チャンネルが存在するが、代表して1チャンネルを測定する。 |
| | 原子炉格納容器内圧力 | 0～0.35MPa | — | 2 | 1 | C, D計装用電源 | 弾性圧力検出器 | 可 | 安全系計装盤室 | 複数チャンネルが存在するが、代表して1チャンネルを測定する。 |
| | 格納容器圧力 (AM用) | 0～1.0MPa | — | 2 | 1 | A直流電源 | 弾性圧力検出器 | 可 | 常用系計装盤室 | 複数チャンネルが存在するが、代表して1チャンネルを測定する。 |

| | |
|---|---------------------------|
| □ | : 温度・水位・流量・圧力計測用 (可搬型計測器) |
| □ | : 温度計測用 (可搬型温度計測装置) |

可搬型計測器及び可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度）の必要個数整理（3/5）

| 分類 | 監視パラメータ | 計測範囲 | 測定可能範囲 | 重要計器数 | 必要個数 | 電源 | 検出器の種類 | 可搬型計測器 | 測定箇所 | 備考 |
|----------------|-----------------------|--|--------|-------|------|-----------|----------|--------|---------|--|
| 原子炉格納容器内の水位 | 格納容器再循環サンプ水位（広域） | 0～100% | — | 2 | 1 | C, D計装用電源 | 差圧式水位検出器 | 可 | 安全系計装盤室 | 格納容器再循環サンプ水位（広域）の計測範囲は、格納容器再循環サンプ水位（狭域）の計測範囲を包括しているため、格納容器再循環サンプ水位（広域）を優先して測定する。複数チャンネルが存在するが、代表して1チャンネルを測定する。 |
| | 格納容器再循環サンプ水位（狭域） | 0～100% | — | 2 | | C, D計装用電源 | 差圧式水位検出器 | 可 | 安全系計装盤室 | |
| | 格納容器水位 | ON-OFF | — | 1 | 1 | A計装用電源 | 電極式水位検出器 | 可 | 中央制御室 | |
| | 原子炉下部キャビティ水位 | ON-OFF | — | 1 | | A計装用電源 | 電極式水位検出器 | 可 | 中央制御室 | |
| 原子炉格納容器内の水素濃度 | 格納容器内水素濃度 | 0～20vol% | — | 1 | (注1) | A計装用電源 | 熱伝導式検出器 | — | — | 可搬型計測器での計測対象外 |
| | 原子炉格納容器内水素処理装置温度 | 0～800℃ | — | 13 | 1 | A直流電源 | 熱電対 | 可 | 常用系計装盤室 | — |
| | 格納容器水素イグナイト温度 | 0～800℃ | — | 5 | 1 | A直流電源 | 熱電対 | 可 | 常用系計装盤室 | — |
| 原子炉格納容器内の放射線量率 | 格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ） | 10 ² ～10 ⁷ μSv/h | — | 2 | (注1) | C, D計装用電源 | 電離箱 | — | — | 可搬型計測器での計測対象外 |
| | 格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ） | 10 ³ ～10 ⁸ mSv/h | — | 2 | (注1) | C, D計装用電源 | 電離箱 | — | — | 可搬型計測器での計測対象外 |

| | |
|--|--------------------------|
| | : 温度・水位・流量・圧力計測用（可搬型計測器） |
| | : 温度計測用（可搬型温度計測装置） |

可搬型計測器及び可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度）の必要個数整理（4/5）

| 分類 | 監視パラメータ | 計測範囲 | 測定可能範囲 | 重要計器数 | 必要個数 | 電源 | 検出器の種類 | 可搬型計測器 | 測定箇所 | 備考 |
|-------------|---------------------------|--|--------|-----------|------|---------------------|------------------|--------|---------|--|
| 未臨界の維持又は監視 | 出力領域中性子束 | 0~120% ($3.3 \times 10^5 \sim 1.2 \times 10^{10} \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$) | — | 4 (注2) | (注1) | A, B, C, D 計装用電源 | γ線非補償型電離箱 | — | — | 可搬型計測器での計測対象外 |
| | 中間領域中性子束 | $10^{11} \sim 5 \times 10^{13} \text{ A}$ ($1.3 \times 10^2 \sim 6.6 \times 10^{10} \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$) | — | 2 | (注1) | A, B 計装用電源 | γ線補償型電離箱 | — | — | 可搬型計測器での計測対象外 |
| | 中性子源領域中性子束 | $1 \sim 10^6 \text{ cps}$ ($10^{-1} \sim 10^5 \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$) | — | 2 | (注1) | A, B 計装用電源 | 比例計数管 | — | — | 可搬型計測器での計測対象外 |
| アニュラス内の水素濃度 | アニュラス水素濃度 (可搬型) | 0~20vol% | — | — | (注1) | A 計装用電源 | 熱伝導式検出器 | — | — | 可搬型計測器での計測対象外 |
| 最終ヒートシンクの確保 | 蒸気発生器水位（狭域） | 0~100% | — | 6 | 3 | A, B 計装用電源 | 差圧式水位検出器 (注3) | 可 | 安全系計装盤室 | 蒸気発生器水位（広域）は蒸気発生器水位（狭域）の計測範囲を包絡しているため、各ループの蒸気発生器水位（広域）を優先して計測する。 複数チャネルが存在するが、代表して1チャネルを測定する。 |
| | 蒸気発生器水位（広域） | 0~100% | — | 3 | | A, B, C 計装用電源 | 差圧式水位検出器 (注3) | 可 | 安全系計装盤室 | 蒸気発生器水位（広域）は蒸気発生器水位（狭域）の計測範囲を包絡しているため、各ループの蒸気発生器水位（広域）を優先して計測する。 複数チャネルが存在するが、代表して1チャネルを測定する。 |
| | 補助給水流量 | 0~130m ³ /h | — | 3 | 3 | B, C, D 計装用電源 | 差圧式流量検出器 | 可 | 安全系計装盤室 | — |
| | 主蒸気ライン圧力 | 0~8.5MPa | — | 6 | 3 | C, D 計装用電源 | 弾性圧力検出器 | 可 | 安全系計装盤室 | 複数チャネルが存在するが、代表して1チャネルを測定する。 |
| | 原子炉補機冷却水サージタンク水位 | 0~100% | — | 2 | 1 | C, D 計装用電源 | 差圧式水位検出器 | 可 | 安全系計装盤室 | 複数チャネルが存在するが、代表して1チャネルを測定する。 |
| | 原子炉補機冷却水サージタンク圧力 (可搬型) | 0~1.0MPa | — | 1 | — | — | ブルドン管型 (弾性変形) | — | — | 可搬型計測器での計測対象外 |
| | 格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度 | 0~200°C | — | — | 3 | 電源内蔵 | 測温抵抗体 | — | 原子炉建屋 | 可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度）にて測定可能 |

□ : 温度・水位・流量・圧力計測用（可搬型計測器）

□ : 温度計測用（可搬型温度計測装置）

可搬型計測器及び可搬型温度計測装置（格納容器循環ユニット入口温度／出口温度）の必要個数整理（5/5）

| 分類 | 監視パラメータ | 計測範囲 | 測定可能範囲 | 重要計器数 | 必要個数 | 電源 | 検出器の種類 | 可搬型計測器 | 測定箇所 | 備考 |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------|-------|------|-------------------|--|--------|---------|--|
| 水源の確保 | 燃料取替用水ピット水位 | 0～100% | — | 2 | 1 | A, B 計装用 電源 | 差圧式水位 検出器 | 可 | 安全系計装盤室 | 複数チャンネルが存在するが、 代表して1チャンネルを測定 する。 |
| | ほう酸タンク水位 | 0～100% | — | 2 | 1 | A, B 計装用 電源 | 差圧式水位 検出器 | 可 | 安全系計装盤室 | 複数チャンネルが存在するが、 代表して1チャンネルを測定 する。 |
| | 補助給水ピット水位 | 0～100% | — | 2 | 1 | A, B 計装用 電源 | 差圧式水位 検出器 | 可 | 安全系計装盤室 | 複数チャンネルが存在するが、 代表して1チャンネルを測定 する。 |
| 使用済燃料 ピットの監視 | 使用済燃料ピット水位 (AM用) | T. P. 25. 24 ～32. 76m | — | 2 | 1 | A 直流 電源 | 電波式 水位検出器 | 可 | 常用系計装盤室 | 複数チャンネルが存在するが、 代表して1チャンネルを測定 する。 |
| | 使用済燃料ピット水位 (可搬型) | T. P. 21. 30 ～32. 76m | — | 2 | | A 直流 電源 | フロート式 水位検出器 | 可 | 常用系計装盤室 | |
| | 使用済燃料ピット温度 (AM用) | 0～100℃ | — | 2 | 1 | A 直流 電源 | 測温抵抗体 | 可 | 常用系計装盤室 | 複数チャンネルが存在するが、 代表して1チャンネルを測定 する。 |
| | 使用済燃料ピット 可搬型エリアモニタ | 10nSv/h～ 1, 000mSv/h | — | 1 | (注1) | B 交流 電源 | 半導体検出器, NaI (Tl) シンチレーション 検出器 | — | — | 可搬型計測器での計測対象外 |
| | 使用済燃料ピット 監視カメラ | — | — | 1 | (注1) | A 計装用 電源 | 赤外線サーモ カメラ | — | — | 可搬型計測器での計測対象外 |

配備台数：可搬型計測器（温度・水位・流量・圧力計測用）を38個（計測時故障を考慮した1個含む）。

：可搬型温度計測装置（温度計測用）を3個、故障時及び点検時の予備として1個保管する。

| | |
|---|-------------------------|
|  | ：温度・水位・流量・圧力計測用（可搬型計測器） |
|  | ：温度計測用（可搬型温度計測装置） |

(注1)：全交流電源喪失時は、水素監視装置、放射線監視装置、各計測装置及び使用済燃料ピット監視カメラに対して常設代替交流電源設備（代替非常用発電機）により給電されるため監視可能である。

(注2)：上部と下部の中性子束平均値

(注3)：検出器取付け部に基準配管に水を満たした構造体（コンデンスポット）があり、蒸気発生器の急激な減圧やドライアウト時に、基準配管の水が蒸発し、高めで不確かな水位を示す可能性がある。

代替パラメータにて重大事故等対処時の判断基準を判断した場合の
影響について

主要パラメータ（重要監視パラメータ及び有効監視パラメータ）を計測することが困難になった場合、技術的能力 1.1～1.14 の作業着手の判断基準及び操作手順並びに有効性評価の判断及び確認について、代替パラメータを用いて判断した場合の影響について以下のとおり確認した。

なお、代替パラメータによる判断への影響を第1表に示す。

確認結果

- (1) 代替パラメータによる各技術的能力の作業着手の判断基準及び操作手順並びに有効性評価の判断及び確認への影響について検討した結果、判断及び操作に影響がないことを確認した。
- (2) 炉心損傷後は、炉心冠水状態及び溶融炉心の発生により原子炉格納容器内及び原子炉圧力容器内が過熱状態となることも考えられることから、炉心損傷後においては、関連する複数のパラメータを確認し推定を行うこととする。

また、これらの判断に使用する重要代替計器は、重大事故等時の耐環境性等を有した重大事故等対処設備であり、他チャンネルでの確認が期待できるため、判断及び操作に対する影響は無いと判断した。

※代替パラメータによる推定に当たっては、代替パラメータの誤差による影響を考慮する。

以上

第1表 代替パラメータによる判断への影響 (1/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 |
|-------------|------------------|--------|------------------------------------|--|---|----|
| | | 手 | 蒸気発生器除熱機能確認 | | | |
| 原子炉压力容器内の温度 | 1次冷却材温度 (広域-高温側) | 手 | 蒸気発生器除熱機能確認 | ① 主要パラメータの他ループ ② 1次冷却材温度 (広域-低温側) ③ [炉心出口温度] *2 | ① 1次冷却材温度 (広域-高温側) の1ループが故障した場合は、他ループにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 ② 1次冷却材温度 (広域-高温側) の監視が不可能となった場合は、1次冷却材温度 (広域-低温側) により推定可能のため、判断に与える影響はない。なお、この推定方法では重大事故等時において約10℃程度の温度差が生じる可能性のあることを考慮する。 ③ 炉心出口温度 (自主対策設備) による傾向監視が可能であれば、判断に与える影響はない。 | なし |
| | | 手 | 炉心注水状態確認 | | | |
| | 1次冷却材温度 (広域-低温側) | 手 | 蒸気発生器除熱機能確認 | ① 主要パラメータの他ループ ② 1次冷却材温度 (広域-高温側) ③ [炉心出口温度] *2 | ① 1次冷却材温度 (広域-低温側) の1ループが故障した場合は、他ループにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 ② 1次冷却材温度 (広域-低温側) の監視が不可能となった場合は、1次冷却材温度 (広域-高温側) により推定可能のため、判断に与える影響はない。なお、この推定方法では重大事故等時において約10℃程度の温度差が生じる可能性のあることを考慮する。 ③ 炉心出口温度 (自主対策設備) による傾向監視が可能であれば、判断に与える影響はない。 | なし |
| | | 手 | 炉心注水状態確認 | | | |
| | [炉心出口温度] *2 | 有 手 | 350℃以上 (手順着手判断) 350℃以上 (炉心損傷判断) | ① 主要パラメータの他検出器 ② 1次冷却材温度 (広域-高温側) ③ 1次冷却材温度 (広域-低温側) | ① 炉心出口温度 (自主対策設備) の1つの検出器が故障した場合は、他検出器により推定可能であり、判断に与える影響はない。 ② 炉心出口温度 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、炉心出口温度により近い値を示す1次冷却材温度 (広域-高温側) により推定可能のため、判断に与える影響はない。 ③ 炉心出口温度 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、1次冷却材温度 (広域-低温側) により推定可能のため、判断に与える影響はない。 なお、②及び③の推定方法では炉心冠水状態から炉心損傷を判断する時点(350℃)において、常用計器である炉心出口温度よりもやや低い値を示すが、大きな温度差は見られない。 | なし |

有：重要事故シークエンス (有効性評価) に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準 (各手順) に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：[] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1 表 代替パラメータによる判断への影響 (2/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 |
|-------------|----------------------------|-------------------------|--------|---|---|----|
| | | 有 | 手 | | | |
| 原子炉压力容器内の圧力 | 1次冷却材圧力 (広域) | 蓄圧タンク出口弁閉 炉心注水開始 | 有 | ① 主要パラメータの他ループ ② [加圧器圧力] *2 ③ 1次冷却材温度 (広域-高温側) ④ 1次冷却材温度 (広域-低温側) | ① 1次冷却材圧力 (広域) の1ループが故障した場合は、他ループにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 ② 常用計器である加圧器圧力 (自主対策設備) が監視可能で計測範囲内であれば、判断に与える影響はない。 ③ ④ 飽和温度/圧力の関係を利用して1次冷却材の温度から圧力を推定可能であり、判断に与える影響はない。ただし、原子炉圧力容器内が飽和状態でない場合は不確かさが生じることがある。 | なし |
| | | 炉心損傷後の高圧 溶出物放出防止 | 有 手 | | | |
| | | 1次冷却材漏えいの判断 | 有 手 | | | |
| 原子炉压力容器内の水位 | [加圧器圧力] *2 加圧器水位 | 1次冷却材漏えいの判断 | 有 手 | ① 主要パラメータの他チャネル ② 1次冷却材圧力 (広域) ① 加圧器圧力 (自主対策設備) の1チャネルが故障した場合は、他チャネルにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 ② 加圧器圧力 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、測定範囲が広い1次冷却材圧力 (広域) により圧力を推定可能なため、判断に与える影響はない。 | なし | |
| | | 1次冷却材漏えいの判断 | 有 手 | | | |
| | | 1次冷却材保有水の確認 炉心注水状態確認 | 有 手 | | | |

有：重要事故シナケンス (有効性評価) に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準 (各手順) に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：[] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第1表 代替パラメータによる判断への影響 (3/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 |
|--------------|-----------------|--------|----------------------------|--|--|----|
| | | | | | | |
| 原子炉圧力容器内の水位 | 原子炉容器水位 | 有 | 1次冷却材漏えいの判断 1次冷却材保有水の確認 | ①加圧器水位 | ①原子炉容器水位の監視が不可能となった場合は、計測範囲内であれば加圧器水位により推定可能であり、判断に与える影響はない。ただし、原子炉容器水位の測定範囲は加圧器の下部に位置していることを考慮する。 ②サブクール度（自主対策設備）、1次冷却材圧力（広域）、炉心出口温度（自主対策設備）、1次冷却材温度（広域－高温側）及び1次冷却材温度（広域－低温側）により原子炉圧力容器内がサブクール状態か過熱状態かを監視することで、原子炉圧力容器内の水位が炉心先端以上で冠水状態であることを推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | | | | ②〔サブクール度〕*2 ②1次冷却材圧力（広域） ②〔炉心出口温度〕*2 ②1次冷却材温度（広域－高温側） ②1次冷却材温度（広域－低温側） | | |
| 原子炉圧力容器への注水量 | 〔1次冷却系統ループ水位〕*2 | 手 | 1次冷却材保有水の確認 | ①1次冷却材温度（広域－高温側） ①1次冷却材温度（広域－低温側） ②〔余熱除去ポンプ出口圧力〕*2 | ①プラント停止中における1次冷却系ミッドループ運転時において、1次冷却系統ループ水位（自主対策設備）の監視が不可能となった場合は、1次冷却材温度（広域－高温側）又は1次冷却材温度（広域－低温側）の変化により水位を推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②1次冷却系統ループ水位（自主対策設備）の監視が不可能となった場合は、監視可能であれば余熱除去ポンプ出口圧力（自主対策設備）の傾向監視により水位を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | | | | ①燃料取替用水ピット水位 ②加圧器水位 ③原子炉容器水位 ④格納容器再循環サンプ水位（広域） | | |
| 原子炉圧力容器への注水量 | 高圧注入流量 | 有 手 | 高圧再循環失敗 高圧注入失敗 | ①燃料取替用水ピット水位 ②加圧器水位 ③原子炉容器水位 ④格納容器再循環サンプ水位（広域） | ①各系統の原子炉圧力容器への注水量の監視が不可能となった場合は、水源である燃料取替用水ピット水位変化により原子炉圧力容器への注水量を推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②③各系統の原子炉圧力容器への注水量の監視が不可能となった場合は、加圧器水位又は原子炉容器水位の傾向監視により注水量を推定可能であり、判断に与える影響はない。 ④各系統の原子炉圧力容器への注水量の監視が不可能となった場合は、LOCAが発生した場合において格納容器再循環サンプ水位（広域）の水位変化により注水量を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | | | | ①燃料取替用水ピット水位 ②加圧器水位 ③原子炉容器水位 ④格納容器再循環サンプ水位（広域） | | |

有：重要事故シナケンス（有効性評価）に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1表 代替パラメータによる判断への影響 (4/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 |
|--------------|------------------------------|------|---|--|---|----|
| | | 手 | B-格納容器スプレイポンプによる炉心注水確認 | | | |
| 原子炉圧力容器への注水量 | B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) | 手 | B-格納容器スプレイポンプによる炉心注水確認 | ①燃料取替用水ピット水位 ②加圧器水位 ③原子炉容器水位 ④格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ①各系統の原子炉圧力容器への注水量の監視が不可能となった場合は、水源である燃料取替用水ピット水位変化により原子炉圧力容器への注水量を推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②③各系統の原子炉圧力容器への注水量の監視が不可能となった場合は、加圧器水位又は原子炉容器水位の傾向監視により注水量を推定可能であり、判断に与える影響はない。 ④各系統の原子炉圧力容器への注水量の監視が不可能となった場合は、LOCAが発生した場合において格納容器再循環サンプ水位 (広域) の水位変化により注水量を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | [B-格納容器スプレイ流量]* ₂ | 手 | B-格納容器スプレイポンプによる炉心注水確認 | ①燃料取替用水ピット水位 ②加圧器水位 ③原子炉容器水位 ④格納容器再循環サンプ水位 (広域) | | なし |
| | [充てん流量]* ₂ | 手 | 充てんポンプによる炉心注水確認 | ①燃料取替用水ピット水位 ②加圧器水位 ③原子炉容器水位 ④格納容器再循環サンプ水位 (広域) | | なし |
| | 代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 | 手 | 代替格納容器スプレイポンプによる炉心注水確認 可搬型大型送水ポンプによる炉心注水確認 | ①燃料取替用水ピット水位 ①補助給水ピット水位 ②加圧器水位 ③原子炉容器水位 ④格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ①各系統の原子炉圧力容器への注水量の監視が不可能となった場合は、水源である燃料取替用水ピット及び補助給水ピット水位の変化により原子炉圧力容器への注水量を推定可能であり、判断に与える影響はない。 なお、燃料取替用水ピット及び補助給水ピットに淡水や海水を補給している場合は、ポンプの性能並びに運転時間により算出した注水量により推定する。 ②③各系統の原子炉圧力容器への注水量の監視が不可能となった場合は、加圧器水位又は原子炉容器水位の傾向監視により注水量を推定可能であり、判断に与える影響はない。 ④各系統の原子炉圧力容器への注水量の監視が不可能となった場合は、LOCAが発生した場合において格納容器再循環サンプ水位 (広域) の水位変化により注水量を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |

有：重要事故シナケンス (有効性評価) に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準 (各手順) に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：[] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第1表 代替パラメータによる判断への影響 (5/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 |
|--------------|----------------|------|-----------------------------------|----------------------------------|--|----|
| | | 有 | 有 | | | |
| 原子炉圧力容器への注水量 | [蓄圧タンク圧力]*2 | 有 | 蓄圧タンク動作 1次冷却材漏えい規模の判断 | ①1次冷却材圧力(広域) ①1次冷却材温度(広域-低温側) | ①蓄圧タンクの動作は、1次冷却材圧力が通常の蓄圧タンク圧力を下回ることにより動作し、また動作により注入され1次冷却材温度(広域-低温側)が低下するため判断に与える影響はない。 | なし |
| | [蓄圧タンク水位]*2 | 有 | 蓄圧タンク動作 | ①1次冷却材圧力(広域) ①1次冷却材温度(広域-低温側) | | |
| | [AM用消火水積算流量]*2 | 手 | 電動機駆動消火ポンプ又はディーゼル駆動消火ポンプによる炉心注水確認 | ①低圧注入流量 ②加圧器水位 ③原子炉容器水位 | ①AM用消火水積算流量(自主対策設備)による原子炉圧力容器への注水量の監視が不可能となった場合は、低圧注入流量により原子炉圧力容器への注水量を推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②③各系統の原子炉圧力容器への注水量の監視が不可能となった場合は、加圧器水位又は原子炉容器水位の傾向監視により注水量を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |

有：重要事故シナケンス(有効性評価)に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準(各手順)に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：[]は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

第1表 代替パラメータによる判断への影響 (6/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 | |
|--------------|----------------------------|--|---|---|----|--|
| 原子炉格納容器への注水量 | B-1格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) | 手 格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイ確認 | ①燃料代替用水ピット水位 ②格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ①各系統の原子炉格納容器への注水量の監視が不可能となった場合は、水源である燃料代替用水ピット水位又は補助給水ピット水位の変化により原子炉格納容器への注水量を推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②各系統の原子炉格納容器への注水量の監視が不可能となった場合は、格納容器再循環サンプ水位 (広域) の水位変化により注水量を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし | |
| | 代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 | 手 代替格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイ確認 | ①燃料代替用水ピット水位 ①補助給水ピット水位 ②格納容器再循環サンプ水位 (広域) | | なし | |
| | 高圧注入流量 | 手 高圧注入ポンプからの注水確認 | ①燃料代替用水ピット水位 ②格納容器再循環サンプ水位 (広域) | | なし | |
| | 低圧注入流量 | 手 余熱除去ポンプからの注水確認 | ①燃料代替用水ピット水位 ②格納容器再循環サンプ水位 (広域) | | なし | |
| | [充てん流量]* 2 | 手 充てんポンプからの注水確認 | ①燃料代替用水ピット水位 ②格納容器再循環サンプ水位 (広域) | | なし | |
| | [格納容器スプレイ流量]* 2 | 有 格納容器スプレイ不動作 | ①燃料代替用水ピット水位 ②格納容器再循環サンプ水位 (広域) | | なし | |
| | [AM用消火水積算流量]* 2 | 手 電動機駆動消火ポンプ又はディーゼル駆動消火ポンプによる炉心注水確認 | ①B-1格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) ① [格納容器スプレイ流量]* 2 ② [ろ過水タンク水位]* 2 ③格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ①AM用消火水積算流量 (自主対策設備) による原子炉格納容器への注水量の監視が不可能となった場合は、B-1格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) 及び格納容器スプレイ流量 (自主対策設備) により注水量を推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②AM用消火水積算流量 (自主対策設備) による原子炉格納容器への注水量の監視が不可能となった場合は、水源であるろ過水タンク水位 (自主対策設備) の変化により原子炉格納容器への注水量を推定可能であり、判断に与える影響はない。 ③AM用消火水積算流量 (自主対策設備) による原子炉格納容器への注水量の監視が不可能となった場合は、格納容器再循環サンプ水位 (広域) の水位変化により注水量を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

有：重要事故シナケンス (有効性評価) に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準 (各手順) に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：[] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1 表 代替パラメータによる判断への影響 (7/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 |
|--------------|--------------|-----------------------------------|---|---|--|----|
| | | 有 | 手 | | | |
| 原子炉格納容器内の温度 | 格納容器内温度 | 1次冷却材漏えいの判断 | 有 | ①主要パラメータの他チャネル ②原子炉格納容器圧力 ③格納容器圧力 (AM用) | ①格納容器内温度の1チャネルが故障した場合は、他チャネルにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②③格納容器内温度の監視が不可能となった場合は、原子炉格納容器内が飽和状態時のみに限定されるが、原子炉格納容器圧力、格納容器圧力 (AM用) により推定可能であるため、判断に与える影響はない。なお、炉心損傷後においては残存溶融デブリ等の発生により格納容器内が過熱状態となるため複数のパラメータを確認し推定を行うことで判断に与える影響はない。 | なし |
| | | 格納容器スプレイ機能確認 | 手 | | | |
| 原子炉格納容器内の圧力 | 原子炉格納容器圧力 | 0.127MPa[lgage]以上 (格納容器スプレイ系機能喪失) | 有 | ①主要パラメータの他チャネル ②格納容器圧力 (AM用) ② [格納容器圧力 (狭域)] *2 ③格納容器内温度 | ①原子炉格納容器圧力の1チャネルが故障した場合は、他チャネルにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②原子炉格納容器圧力の監視が不可能となった場合は、格納容器圧力 (AM用) 又は格納容器圧力 (狭域) (自主対策設備) により推定可能であり、判断に与える影響はない。 ③原子炉格納容器圧力の監視が不可能となった場合は、原子炉格納容器内が飽和状態時のみに限定されるが、格納容器内温度により推定可能であるため、判断に与える影響はない。なお、炉心損傷後においては残存溶融デブリ等の発生により格納容器内が過熱状態となるため複数のパラメータを確認し推定を行うことで判断に与える影響はない。 | なし |
| | | 1次冷却材漏えい判断 | 手 | | | |
| | | 格納容器スプレイ機能確認 | 有 | | | |
| | | 残存デブリによる過熱状態の確認 | 手 | | | |
| 格納容器圧力 (AM用) | 格納容器圧力 (AM用) | 格納容器スプレイ機能確認 | 有 | ①原子炉格納容器圧力 ① [格納容器圧力 (狭域)] *2 ②格納容器内温度 | ①格納容器圧力 (AM用) の監視が不可能となった場合は、計測範囲内であれば原子炉格納容器圧力又は格納容器圧力 (狭域) (自主対策設備) により推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②格納容器圧力 (AM用) の監視が不可能となった場合は、原子炉格納容器内が飽和状態時のみに限定されるが、格納容器内温度により推定可能であるため、判断に与える影響はない。なお、炉心損傷後においては残存溶融デブリ等の発生により格納容器内が過熱状態となるため複数のパラメータを確認し推定を行うことで判断に与える影響はない。 | なし |
| | | 残存デブリによる過熱状態の確認 | 手 | | | |

有：重要事故シナケンス (有効性評価) に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準 (各手順) に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：[] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第1表 代替パラメータによる判断への影響 (8/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 |
|-------------|-------------------|------|---|---|--|----|
| | | | | | | |
| 原子炉格納容器内の水位 | 格納容器再循環サンプ水位 (広域) | 有 | 再循環運転確認 格納容器注水量確認 格納容器水位確認 (MCCI防止) 1次冷却材漏えいの判断 | ①主要パラメータの他チャンネル ②格納容器再循環サンプ水位 (狭域) ③原子炉下部キャビティ水位 ③格納容器水位 ④燃料取替用水ピット水位 ④補助給水ピット水位 ④B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) ④代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 | ①格納容器再循環サンプ水位 (広域) の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②③格納容器再循環サンプ水位 (広域) の監視が不可能となった場合は、測定範囲内であれば格納容器再循環サンプ水位 (狭域)、原子炉下部キャビティ水位、格納容器水位により推定可能であり、判断に与える影響はない。 ④格納容器再循環サンプ水位 (広域) の監視が不可能となった場合は、水源である燃料取替用水ピット水位、補助給水ピット水位、注水積算量であるB-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用)、代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量により注水量と格納容器内水位の相関関係を用いて推定可能であるため判断に与える影響はない。 | なし |
| | 格納容器再循環サンプ水位 (狭域) | 有 | 1次冷却材漏えいの判断 | ①格納容器再循環サンプ水位 (広域) | ①格納容器再循環サンプ水位 (狭域) の監視が不可能となった場合は、相関関係がある格納容器再循環サンプ水位 (広域) の傾向監視で確認可能のため、判断に与える影響はない。 | なし |
| | 原子炉下部キャビティ水位 | 手 | 格納容器スプレイ状態確認 格納容器水位確認 (MCCI防止) | ①格納容器再循環サンプ水位 (広域) ②燃料取替用水ピット水位 ②補助給水ピット水位 ②B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) ②代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 | ①原子炉下部キャビティ水位の監視が不可能となった場合は、格納容器再循環サンプ水位 (広域) による傾向監視で確認可能であり、判断に与える影響はない。 ②原子炉下部キャビティ水位の監視が不可能となった場合は、水源である燃料取替用水ピット水位、補助給水ピット水位、注水積算量であるB-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用)、代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量により注水量と格納容器内水位の相関関係を用いて推定可能であるため判断に与える影響はない。 | なし |
| | 格納容器水位 | 手 | 格納容器注水制限確認 | ①燃料取替用水ピット水位 ①補助給水ピット水位 ①B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) ①代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 | ①格納容器水位の監視が不可能となった場合は、水源である燃料取替用水ピット水位、補助給水ピット水位、注水積算量であるB-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) 及び代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量により注水量と格納容器内水位の相関関係を用いて推定可能であるため判断に与える影響はない。 | なし |

有：重要事故シナケンス (有効性評価) に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準 (各手順) に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：[] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第1表 代替パラメータによる判断への影響 (9/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 |
|--------------|----------------|------|-----------------|---|---|----|
| | | 手 | 格納容器内水素濃度 確認 | | | |
| 原子炉格納容器の水素濃度 | 格納容器内水素濃度 | 手 | 格納容器内水素濃度 確認 | ① 主要パラメータの予備 ② 原子炉格納容器内水素処理装置温度 ③ 格納容器水素イグナイタ温度 ④ [ガス分析計による水素濃度]*2 | ① 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットが故障した場合は、予備のユニットにて計測可能であり、判断に与える影響はない。 ② 格納容器内水素濃度の監視が不可能となった場合は、原子炉格納容器内水素処理装置温度及び格納容器水素イグナイタ温度において原子炉格納容器内水素処理装置及び格納容器水素イグナイタの動作特性の監視により原子炉格納容器内の水素濃度が大規模な水素燃焼が生じない領域であることを確認可能であり、判断に与える影響はない。 ③ 監視可能であればガス分析計（自主対策設備）により水素濃度を計測し、ガス分析計（自主対策設備）の結果に基づき水素濃度の推定が可能なため、判断に与える影響はない。 | なし |
| アニュラス内の水素濃度 | アニュラス水素濃度（可搬型） | 手 | アニュラス水素濃度 確認 | ① 主要パラメータの予備 ② [アニュラス水素濃度]*2 | ① 可搬型アニュラス水素濃度計測ユニットが故障した場合は、予備のユニットにて計測可能であり、判断に与える影響はない。 ② 監視可能であればアニュラス水素濃度（自主対策設備）により推定可能であり、判断に与える影響はない。ただし、アニュラス水素濃度（自主対策設備）はアニュラス部の温度や放射線の環境条件が指示値に影響を与えることを考慮する。 | なし |
| | [アニュラス水素濃度]*2 | 手 | アニュラス水素濃度 確認 | ① アニュラス水素濃度（可搬型） ② 代替パラメータの予備 | ① アニュラス水素濃度（自主対策設備）の監視が不可能となった場合は、可搬型アニュラス水素濃度計測ユニットにて推定可能であり、判断に与える影響はない。 ② さらに可搬型アニュラス水素濃度計測ユニットによる監視も不可能となった場合でも、代替パラメータの予備にて推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |

有：重要事故シナシケンス（有効性評価）に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1表 代替パラメータによる判断への影響 (10/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 |
|----------------|------------------------|------|---|---|--|----|
| | | 有 | 手 | | | |
| 原子炉格納容器内の放射線量率 | 格納容器内高レンジエリアモニタ (高レンジ) | 有 | 手 | ①主要パラメータの他チャンネル ②格納容器内高レンジエリアモニタ (低レンジ) ② [モニタリングポスト及びモニタリングステーション] *2 | ①格納容器内高レンジエリアモニタ (高レンジ) の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②格納容器内高レンジエリアモニタ (高レンジ) の監視が不可能となった場合は、格納容器内高レンジエリアモニタ (低レンジ) 並びにモニタリングポスト及びモニタリングステーション (自主対策設備) の指示の上昇を傾向監視し、急上昇 (バックグラウンド値より数倍から1桁以上上昇) により、炉心損傷のおそれが生じているか否かを推定可能であるため、判断に与える影響はない。 | なし |
| | 格納容器内高レンジエリアモニタ (低レンジ) | 有 | 手 | ①主要パラメータの他チャンネル ②格納容器内高レンジエリアモニタ (高レンジ) ③ [エアロクエリアモニタ] *2 ③ [炉内核計装区域エリアモニタ] *2 | ①格納容器内高レンジエリアモニタ (低レンジ) の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②格納容器内高レンジエリアモニタ (低レンジ) の監視が不可能となった場合は、格納容器内高レンジエリアモニタ (高レンジ) の指示の上昇傾向の監視により推定可能であり、判断に与える影響はない。 ③監視可能であればエアロクエリアモニタ (自主対策設備) 及び炉内核計装区域エリアモニタ (自主対策設備) の指示の上昇により確認可能であるため、判断に与える影響はない。 | なし |
| | [格納容器じんあいモニタ] *2 | 手 | 手 | ①格納容器内高レンジエリアモニタ (低レンジ) | ①格納容器内の放射線量率を計測する各自設置設備による監視が不可能となった場合は、測定範囲内であれば格納容器高レンジモニタ (低レンジ) により確認可能なため、判断に与える影響はない。 | なし |
| | [格納容器ガスモニタ] *2 | 手 | 手 | ①格納容器内高レンジエリアモニタ (低レンジ) | ①格納容器内の放射線量率を計測する各自設置設備による監視が不可能となった場合は、測定範囲内であれば格納容器高レンジモニタ (低レンジ) により確認可能なため、判断に与える影響はない。 | なし |
| | [エアロクエリアモニタ] *2 | 手 | 手 | ①格納容器内高レンジエリアモニタ (低レンジ) | ①格納容器内の放射線量率を計測する各自設置設備による監視が不可能となった場合は、測定範囲内であれば格納容器高レンジモニタ (低レンジ) により確認可能なため、判断に与える影響はない。 | なし |
| | [炉内核計装区域エリアモニタ] *2 | 手 | 手 | ①格納容器内高レンジエリアモニタ (低レンジ) | ①格納容器内の放射線量率を計測する各自設置設備による監視が不可能となった場合は、測定範囲内であれば格納容器高レンジモニタ (低レンジ) により確認可能なため、判断に与える影響はない。 | なし |

有：重要事故シナケンス (有効性評価) に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準 (各手順) に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：[] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第1表 代替パラメータによる判断への影響 (11/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 |
|------------|----------|------|--------------------------|---|---|----|
| | | | | | | |
| 未臨界の維持又は監視 | 出力領域中性子束 | 有手 | 原子炉出力5%以上 (原子炉トリップ失敗) | ①主要パラメータの他チャンネル ②中間領域中性子束 ③1次冷却材温度(広域-高温側) ③1次冷却材温度(広域-低温側) ④ほう酸タンク水位 | ①出力領域中性子束の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②出力領域中性子束の監視が不可能となった場合は、出力領域中性子束の計測範囲をカバーしている中間領域中性子束により推定可能であり、判断に与える影響はない。 ③出力領域中性子束の監視が不可能となった場合は、1次冷却材温度(広域-低温側)と1次冷却材温度(広域-高温側)の差により推定可能。また、1次冷却材ポンプが運転中である場合、出力領域中性子束の計測範囲内であれば、原子炉出力及び1次冷却材温度(広域-高温側)と1次冷却材温度(広域-低温側)の温度差の相関関係から推定可能であり、判断に与える影響はない。 ④出力領域中性子束の監視が不可能となった場合は、ほう酸タンク水位により原子炉の未臨界状態に必要なほう酸水量を炉心へ注入すること で未臨界状態の維持を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | 中間領域中性子束 | 手 | 原子炉トリップ失敗 | ①主要パラメータの他チャンネル ②出力領域中性子束 ②中性子源領域中性子束 ③ほう酸タンク水位 | ①中間領域中性子束の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②中間領域中性子束の監視が不可能となった場合は、出力領域中性子束の測定範囲であれば、出力領域中性子束による推定を行い、中性子源領域中性子束の測定範囲であれば、中性子源領域中性子束により推定可能であり、判断に与える影響はない。なお、出力領域中性子束の測定範囲下限と中性子源領域中性子束の測定範囲上限の間である場合は、互いの測定範囲外の範囲であると推定する。 ③中間領域中性子束の監視が不可能となった場合は、ほう酸タンク水位により原子炉の未臨界状態に必要なほう酸水量を炉心へ注入すること で未臨界状態の維持を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |

有：重要事故シナシケンス(有効性評価)に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準(各手順)に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：[]は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

第1表 代替パラメータによる判断への影響 (12/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 |
|--|-------------------|--------|--------------------------|--|--|----|
| | | 有 | 手 | | | |
| 未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視 | 中性子源領域中 性子束 | 有 | 炉心反応度添加 | ①主要パラメータの他チャンネル ②中間領域中性子束 ③ほう酸タンク水位 | ①中性子源領域中性子束の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②中性子源領域中性子束の監視が不可能となった場合は、中間領域中性子束の測定範囲であれば、中間領域中性子束により推定可能であり、判断に与える影響はない。なお、中間領域中性子束の測定範囲下限以下の場合は、測定範囲下限より低い範囲であると推定する。 ③中性子源領域中性子束の監視が不可能となった場合は、ほう酸タンク水位により原子炉の未臨界状態に必要なほう酸水量を炉心へ注入することで未臨界状態の維持を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | | | 手 | 原子炉トリップ失 敗 | | |
| | 〔中間領域起動 率〕*2 | 手 | 原子炉トリップ失 敗 | ①中間領域中性子束 ②中性子源領域中性子束 ②〔中性子源領域起動率〕*2 | ①中間領域起動率（自主対策設備）の監視が不可能となった場合は、中間領域中性子束により推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②中間領域起動率（自主対策設備）の監視が不可能となった場合は、中性子源領域中性子束の測定範囲の場合、中性子源領域中性子束及び中性子源領域起動率（自主対策設備）により推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | 〔中性子源領域 起動率〕*2 | 有 手 | 炉心反応度添加 原子炉トリップ失 敗 | ①中性子源領域中性子束 ②中間領域中性子束 ②〔中間領域起動率〕*2 | ①中性子源領域起動率（自主対策設備）の監視が不可能となった場合は、中性子源領域中性子束により推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②中性子源領域起動率（自主対策設備）の監視が不可能となった場合は、中間領域中性子束の測定範囲の場合、中間領域中性子束及び中間領域起動率（自主対策設備）により推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |

有：重要事故シナケクス（有効性評価）に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1表 代替パラメータによる判断への影響 (13/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 |
|-------------|--|--|------------------------|---|--|----|
| | | 有 | 手 | | | |
| 最終ヒートシンクの確保 | 原子炉格納容器 圧力 | 有 (格納容器内自然 対流冷却開始) | 0.283MPa [gage] 以 上 | ①主要パラメータの他チャレンネル ②格納容器圧力 (AM用) ③格納容器内温度 | ①原子炉格納容器圧力の1チャレンネルが故障した場合は、他チャレンネルにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②原子炉格納容器圧力の監視が不可能となった場合は、格納容器圧力 (AM用) により圧力を傾向監視することで最終ヒートシンクが確保されていることを推定可能であり、判断に与える影響はない。 ③原子炉格納容器圧力の監視が不可能となった場合は、飽和温度/圧力の関係を利用して格納容器内温度により原子炉格納容器圧力を推定可能であり、判断に与える影響はない。ただし、原子炉格納容器内が飽和状態でない場合は不確かさが生じることが考慮する。 | なし |
| | | 手 | 格納容器スプレイ 機能確認 | | | |
| | 手 | 原子炉補機冷却 水サージタンク 水位 | 原子炉補機冷却機 能の確認 | ①主要パラメータの他チャレンネル ②格納容器再循環ユニット入口温度 /出口温度 | ①原子炉補機冷却水サージタンク水位の1チャレンネルが故障した場合 は、他チャレンネルにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②原子炉補機冷却水サージタンク水位の監視が不可能となった場合は、 可搬型温度計測装置 (格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度) の傾向監視により、原子炉格納容器内の除熱のための原子炉補機冷却 水系が健全かつ最終ヒートシンクが確保されていることを推定可能で あり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | 手 | [原子炉補機冷 却水サージタン ク圧力 (AM用)] *2 | 格納容器自然対流 冷却開始 | ①原子炉補機冷却水サージタンク圧 力 (可搬型) | ①原子炉補機冷却水サージタンク圧力 (AM用) (自主対策設備) の監視 が不可能となった場合は、原子炉補機冷却水サージタンク圧力 (可搬 型) により原子炉格納容器内の除熱のための原子炉補機冷却水系が健 全かつ最終ヒートシンクが確保されていることを推定可能であり、判 断に与える影響はない。 | |
| | [C, D-格納 容器再循環ユニ ット補機冷却水 流量] *2 | 手 | 原子炉補機冷却機 能の確認 | ①格納容器内温度 ①原子炉格納容器圧力 | ①C, D-格納容器再循環ユニット補機冷却水流量 (自主対策設備) の 監視が不可能となった場合は、格納容器内温度及び原子炉格納容器圧 力の低下により、最終ヒートシンクが確保されていることを推定可能 であり、判断に与える影響はない。 | なし |

有：重要事故シークエンス (有効性評価) に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準 (各手順) に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：[] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1 表 代替パラメータによる判断への影響 (14/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 |
|-------------|----------------------|------|----------------------------|--|--|----|
| | | 手 | 残存デブリ冷却時の過熱状態 | | | |
| 最終ヒートシンクの確保 | 格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度 | 手 | 残存デブリ冷却時の過熱状態 | ① 主要パラメータの予備 ② 格納容器内温度 ③ 原子炉格納容器圧力 | ① 可搬型温度計測装置 (格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度) が故障した場合は、予備の計測装置により計測可能であり、判断に与える影響はない。 ② 可搬型温度計測装置 (格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度) の監視が不可能となった場合は、格納容器内温度及び原子炉格納容器圧力の低下により、最終ヒートシンクが確保されていることを推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | | 手 | 原子炉補機冷却機能の確認 | ① 格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度 | ① 自主対策設備である C、D - 原子炉補機冷却水冷却器出口補機冷却水温度又は B - 原子炉補機冷却水戻り母管温度の監視が不可能となった場合は、可搬型温度計測装置 (格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度) により最終ヒートシンクが確保されていることを推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | | 手 | 原子炉補機冷却機能の確認 | ① 格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度 | なし | なし |
| | 主蒸気ライン圧力 | 手 | 主蒸気隔離動作状態確認 主蒸気逃がし弁機能確認 | ① 主要パラメータの他チャンネル又は他ルーブ ② 1 次冷却材温度 (広域 - 低温側) ③ 1 次冷却材温度 (広域 - 高温側) | ① 主蒸気ライン圧力の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネル又は他ルーブの主蒸気ライン圧力により推定可能であり、判断に与える影響はない。 ② 主蒸気ライン圧力の監視が不可能となった場合は、1 次冷却系が満水状態かつ蒸気発生器 2 次側が飽和状態であれば、飽和温度/圧力の関係をj用して 1 次冷却材温度 (広域 - 低温側) により主蒸気ライン圧力を推定し、最終ヒートシンクが確保されていることを推定可能であり、判断に与える影響はない。なお、蒸気発生器 2 次側が飽和状態になるまでは不確かさが生じることが考慮する。 ③ 主蒸気ライン圧力の監視が不可能となった場合は、1 次冷却材温度 (広域 - 高温側) により上記②と同様に主蒸気ライン圧力を推定し、最終ヒートシンクが確保されていることを推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | | 手 | | | | |

有：重要事故シナケンス (有効性評価) に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準 (各手順) に係る判断基準

* 1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

* 2：〔 〕は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第1表 代替パラメータによる判断への影響 (15/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 |
|-------------|-----------------|------|---|---|---|----|
| | | | | | | |
| 最終ヒートシンクの確保 | 蒸気発生器水位 (狭域) | 有手 | 補助給水系機能確認 | ①主要パラメータの他チャレンネル ②蒸気発生器水位 (広域) ③1次冷却材温度 (広域-低温側) ③1次冷却材温度 (広域-高温側) | ①蒸気発生器水位 (狭域) の1チャレンネルが故障した場合は、他チャレンネル (自主対策設備を含む。) の蒸気発生器水位 (狭域) により推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②蒸気発生器水位 (狭域) の監視が不可能となった場合は、蒸気発生器水位 (広域) との相間関係により保有水量を推定可能であり、判断に与える影響はない。 ③蒸気発生器水位 (狭域) の監視が不可能となった場合は、1次冷却材温度 (広域-低温側)、1次冷却材温度 (広域-高温側) の変化を傾向監視することにより、蒸気発生器水位 (狭域) を推定し、最終ヒートシンクが確保されていることを推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | 蒸気発生器水位 (広域) | 有手 | 10%未満 (1次系 フリードアンドブ リード運転の判 断) | ①蒸気発生器水位 (狭域) ②1次冷却材温度 (広域-低温側) ②1次冷却材温度 (広域-高温側) | ①蒸気発生器水位 (広域) の監視が不可能となった場合は、測定範囲内であれば蒸気発生器水位 (狭域) にて推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②蒸気発生器水位 (広域) の監視が不可能となった場合は、1次冷却材温度 (広域-低温側) 及び1次冷却材温度 (広域-高温側) の変化を傾向監視することにより、蒸気発生器水位 (広域) を推定し、最終ヒートシンクが確保されていることを推定可能であり、判断に与える影響はない。なお、蒸気発生器のドライアウトは、1次冷却材温度 (広域-低温側) 及び1次冷却材温度 (広域-高温側) が上昇傾向となることで推定できる。 | なし |

有：重要事故シークエンス (有効性評価) に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準 (各手順) に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：[] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第1表 代替パラメータによる判断への影響 (16/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 |
|-------------|---------------|--|---|---|--|----|
| | | 有 | 手 | | | |
| 最終ヒートシンクの確保 | 補助給水流量 | 80m ³ /h未満 (補助給水系機能 失敗) | 有 | ①補助給水ピット水位 ②蒸気発生器水位 (広域) ③蒸気発生器水位 (狭域) | ①補助給水流量の監視が不可能となった場合は、水源である補助給水ピット水位の変化により注水量を推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②補助給水流量の監視が不可能となった場合は、蒸気発生器水位 (広域)の傾向監視により最終ヒートシンクが確保されていることを推定可能であり、判断に与える影響はない。 ③補助給水流量の監視が不可能となった場合は、蒸気発生器水位 (狭域)の傾向監視により最終ヒートシンクが確保されていることを推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | | 補助給水系動作確認 | 手 | ①主要パラメータの他チャンネル ②主蒸気ライン圧力 ③蒸気発生器水位 (狭域) ③蒸気発生器水位 (広域) ③補助給水流量 | ①主蒸気流量 (自主対策設備) の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルの主蒸気流量 (自主対策設備) により推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②主蒸気流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、主蒸気ライン圧力の変化を傾向監視することにより、蒸気発生器2次側による除熱状況を監視し、最終ヒートシンクが確保されていることを推定可能であり、判断に与える影響はない。 ③主蒸気流量 (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、蒸気発生器水位 (狭域) 及び蒸気発生器水位 (広域) の変化傾向と補助給水流量を監視することにより主蒸気流量 (自主対策設備) を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | |
| | [主蒸気流量] *2 | 蒸気発生器除熱機能確認 | 手 | | | なし |

有：重要事故シナリオ (有効性評価) に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準 (各手順) に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：[] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第1表 代替パラメータによる判断への影響 (17/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 |
|-------------|-----------------|------------------------------|---|---|--|----|
| | | 手 | 有 | | | |
| 格納容器バイパスの監視 | 蒸気発生器水位 (狭域) | インターフェェイス システムLOCAの判 断 | 有 | ①主要パラメータの他チャンネル ②蒸気発生器水位 (広域) ③主蒸気ライン圧力 ③補助給水流量 | ①蒸気発生器水位 (狭域) の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②蒸気発生器水位 (狭域) の監視が不可能となった場合、蒸気発生器水位 (広域) の上昇により蒸気発生器伝熱管破損を推定可能であり、判断に与える影響はない。 ③蒸気発生器水位 (狭域) の監視が不可能となった場合、主蒸気ライン圧力の上昇及び補助給水流量の減少を傾向監視することにより蒸気発生器伝熱管破損を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | | 蒸気発生器伝熱管 漏えい判断 | 有 | ①主要パラメータの他チャンネル ②蒸気発生器水位 (広域) ②補助給水流量 | ①主蒸気ライン圧力の1チャンネルが故障した場合、他チャンネルにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②主蒸気ライン圧力の監視が不可能となった場合は、蒸気発生器水位 (広域) の上昇及び補助給水流量の減少を傾向監視することにより蒸気発生器伝熱管破損を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| 格納容器バイパスの監視 | 主蒸気ライン圧力 | インターフェェイス システムLOCAの判 断 | 手 | ①主要パラメータの他ループ ② [加圧器圧力] *2 ③蒸気発生器水位 (狭域) ③主蒸気ライン圧力 ③格納容器再循環サンプ水位 (広域) ④1次冷却材温度 (広域-高温側) ④1次冷却材温度 (広域-低温側) | ①1次冷却材圧力 (広域) の1ループが故障した場合、他ループにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②1次冷却材圧力 (広域) の監視が不可能となった場合は、測定範囲内であれば、加圧器圧力 (自主対策設備) により蒸気発生器伝熱管破損を推定可能であり、判断に与える影響はない。 ③1次冷却材圧力 (広域) の監視が不可能となった場合は、蒸気発生器水位 (狭域) 及び主蒸気ライン圧力の傾向監視により蒸気発生器伝熱管破損がないこと及び格納容器再循環サンプ水位 (広域) の上昇がないことによりインターフェェイスシステムLOCAを推定可能であり、判断に与える影響はない。 ④1次冷却材圧力 (広域) の監視が不可能となった場合は、原子炉容器内が飽和状態であれば、飽和温度/圧力の関係を利用して1次冷却材温度 (広域-高温側) 又は1次冷却材温度 (広域-低温側) により、1次冷却材圧力 (広域) を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | | 蒸気発生器伝熱管 漏えい判断 | 有 | ①主要パラメータの他ループ ② [加圧器圧力] *2 ③蒸気発生器水位 (狭域) ③主蒸気ライン圧力 ③格納容器再循環サンプ水位 (広域) ④1次冷却材温度 (広域-高温側) ④1次冷却材温度 (広域-低温側) | ①1次冷却材圧力 (広域) の監視が不可能となった場合は、蒸気発生器水位 (狭域) 及び主蒸気ライン圧力の傾向監視により蒸気発生器伝熱管破損がないこと及び格納容器再循環サンプ水位 (広域) の上昇がないことによりインターフェェイスシステムLOCAを推定可能であり、判断に与える影響はない。 ④1次冷却材圧力 (広域) の監視が不可能となった場合は、原子炉容器内が飽和状態であれば、飽和温度/圧力の関係を利用して1次冷却材温度 (広域-高温側) 又は1次冷却材温度 (広域-低温側) により、1次冷却材圧力 (広域) を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |

有：重要事故シナケクス (有効性評価) に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準 (各手順) に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：[] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第1表 代替パラメータによる判断への影響 (18/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 |
|-------------|-------------------------|------|---------------------|---|--|------------------|----|
| | | 手 | 蒸気発生器伝熱管漏えい判断 | ①蒸気発生器水位 (狭域) ①主蒸気ライン圧力 | ①各放射線モニタ (自主設置設備)による監視が不可能となった場合は、蒸気発生器水位 (狭域) 及び主蒸気ライン圧力の変化により蒸気発生器伝熱管の漏えいを推定可能なため、判断に与える影響はない。 | | |
| 格納容器バイパスの監視 | [蒸気発生器ブローダウンスモニタ]*2 | 手 | 蒸気発生器伝熱管漏えい判断 | ①蒸気発生器水位 (狭域) ①主蒸気ライン圧力 | なし | なし | |
| | [高感度型主蒸気管モニタ]*2 | 手 | 蒸気発生器伝熱管漏えい判断 | ①蒸気発生器水位 (狭域) ①主蒸気ライン圧力 | なし | なし | |
| | [排気筒ガスモニタ]*2 | 手 | インターフェースシステムLOCAの判断 | ①1次冷却材圧力 (広域) ①加圧器水位 ①格納容器再循環サンプ水位 (広域) ①蒸気発生器水位 (狭域) ①主蒸気ライン圧力 | ①各排気筒ガスモニタ (自主設置設備)による監視が不可能となった場合は、1次冷却材圧力 (広域)、加圧器水位、格納容器再循環サンプ水位 (広域) 及び主蒸気ライン圧力によりインターフェースシステムLOCAの傾向監視が可能のため、判断に与える影響はない。 | なし | |
| | [排気筒高レンジガスモニタ (低レンジ)]*2 | 手 | インターフェースシステムLOCAの判断 | ①1次冷却材圧力 (広域) ①加圧器水位 ①格納容器再循環サンプ水位 (広域) ①蒸気発生器水位 (狭域) ①主蒸気ライン圧力 | なし | なし | |
| | [排気筒高レンジガスモニタ (高レンジ)]*2 | 手 | インターフェースシステムLOCAの判断 | ①1次冷却材圧力 (広域) ①加圧器水位 ①格納容器再循環サンプ水位 (広域) ①蒸気発生器水位 (狭域) ①主蒸気ライン圧力 | なし | なし | |
| | | | | | | | |

有：重要事故シナケンス (有効性評価) に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準 (各手順) に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：[] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第1表 代替パラメータによる判断への影響 (19/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 | |
|-------------|-----------------|------|---------------------|--|---|----|--|
| | | 手 | インターフェイスシステムLOCAの判断 | | | | |
| 格納容器バイパスの監視 | [補助建屋サブタンク水位]*2 | 手 | インターフェイスシステムLOCAの判断 | ① 1次冷却材圧力 (広域) ① 加圧器水位 ① 格納容器再循環サブタンク水位 (広域) ① 蒸気発生器水位 (狭域) ① 主蒸気ライン圧力 | ①補助建屋サブタンク水位(自主対策設備)又は余熱除去ポンプ出口圧力(自主対策設備)の監視が不可能となった場合は、1次冷却材圧力(広域)、加圧器水位、格納容器再循環サブタンク水位(広域)、蒸気発生器水位(狭域)及び主蒸気ライン圧力によりインターフェイスシステムLOCAの傾向監視が可能のため、判断に与える影響はない。 | なし | |
| | [余熱除去ポンプ出口圧力]*2 | 手 | インターフェイスシステムLOCAの判断 | ① 1次冷却材圧力 (広域) ① 加圧器水位 ① 格納容器再循環サブタンク水位 (広域) ① 蒸気発生器水位 (狭域) ① 主蒸気ライン圧力 | | なし | |
| | [加圧器逃がしタンク圧力]*2 | 手 | インターフェイスシステムLOCAの判断 | ① 1次冷却材圧力 (広域) ① 加圧器水位 ② [格納容器サブタンク水位]*2 | ①加圧器逃がしタンクの各自自主対策設備の監視が不可能となった場合は、1次冷却材圧力(広域)及び加圧器水位の低下により、インターフェイスシステムLOCAの傾向監視が可能のため、判断に与える影響はない。 | なし | |
| | [加圧器逃がしタンク水位]*2 | 手 | インターフェイスシステムLOCAの判断 | ① 1次冷却材圧力 (広域) ① 加圧器水位 ② [格納容器サブタンク水位]*2 | ②加圧器逃がしタンクの各自自主対策設備の監視が不可能となった場合は、格納容器サブタンク水位(自主対策設備)の上昇がないことの確認により、インターフェイスシステムLOCAの傾向監視が可能のため、判断に与える影響はない。 | なし | |
| | [加圧器逃がしタンク温度]*2 | 手 | インターフェイスシステムLOCAの判断 | ① 1次冷却材圧力 (広域) ① 加圧器水位 ② [格納容器サブタンク水位]*2 | | なし | |
| | [余熱除去冷却器入口温度]*2 | 手 | インターフェイスシステムLOCAの判断 | ① 1次冷却材圧力 (広域) ① 加圧器水位 ② [余熱除去ポンプ出口圧力]*2 | ①余熱除去冷却器入口温度(自主設置設備)又は余熱除去冷却器出口温度(自主設置設備)の監視が不可能となった場合は、1次冷却材圧力(広域)及び加圧器水位の低下により、インターフェイスシステムLOCAの傾向監視が可能のため、判断に与える影響はない。 | なし | |
| | [余熱除去冷却器出口温度]*2 | 手 | インターフェイスシステムLOCAの判断 | ① 1次冷却材圧力 (広域) ① 加圧器水位 ② [余熱除去ポンプ出口圧力]*2 | ②余熱除去冷却器入口温度(自主設置設備)又は余熱除去冷却器出口温度(自主設置設備)の監視が不可能となった場合は、余熱除去ポンプ出口圧力(自主対策設備)の上昇により、インターフェイスシステムLOCAの傾向監視が可能のため、判断に与える影響はない。 | なし | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

有：重要事故シナケンス(有効性評価)に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準(各手順)に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：[]は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

第1表 代替パラメータによる判断への影響 (20/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 |
|-------|-------------|------|---|---|---|----|
| | | 手 | 安全注入開始判断 炉心注水量確認 格納容器スプレイ 水量確認 | | | |
| 水源の確保 | 燃料取替用水ピット水位 | 手 | | ①主要パラメータの他チャンネル ②格納容器再循環サンプ水位 (広域) ③B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) ③ [格納容器スプレイ流量] *2 ③ 高圧注入流量 ③ 低圧注入流量 ③ [充てん流量] *2 ③ 代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 | ①燃料取替用水ピット水位の1チャンネルが故障した場合、他チャンネルにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②燃料取替用水ピット水位の監視が不可能となった場合は、注水先である格納容器再循環サンプ水位 (広域) により推定可能であり、判断に与える影響はない。なお、燃料取替用水ピット以外からの注水がないことを前提とする。 ③燃料取替用水ピット水位の監視が不可能となった場合は、B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) 等の燃料取替用水ピットを水源とするポンプの注水量の合計により、水源の有無や使用量を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | 補助給水ピット水位 | 手 | 補助給水系機能確認 炉心注水機能確認 格納容器スプレイ機能確認 | ①主要パラメータの他チャンネル ②補助給水流量 ②代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 | ①補助給水ピット水位の1チャンネルが故障した場合、他チャンネルにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②補助給水ピット水位の監視が不可能となった場合は、補助給水流量及び代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量である補助給水ピットを水源とするポンプの注水量の合計により、水源の有無や使用量を推定可能であり、判断に与える影響はない。なお、補助給水ピットに淡水や海水を補給している場合は、補給に使用したポンプの性能並びに運転時間により算出した注水量を考慮する。 | なし |
| | ほう酸タンク水位 | 手 | ほう酸注入の判断 | ①主要パラメータの他チャンネル ② [緊急ほう酸注入ライン流量] *2 ③出力領域中性子束 ③中間領域中性子束 ③中性子源領域中性子束 | ①ほう酸タンク水位の1チャンネルが故障した場合、他チャンネルにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②ほう酸タンク水位の監視が不可能となった場合は、緊急ほう酸注入ライン流量 (自主対策設備) によりほう酸タンク水位を推定可能であり、判断に与える影響はない。 ③ほう酸タンク水位の監視が不可能となった場合は、炉心へのほう酸水注入に伴う負の反応度が添加されていることを出力領域中性子束、中間領域中性子束又は中性子源領域中性子束の指示低下により推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |

有：重要事故シナケンス (有効性評価) に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準 (各手順) に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：[] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第1表 代替パラメータによる判断への影響 (21/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 |
|-------------|------------------|----------------|----------------|--|--|----|
| | | 有 | 手 | | | |
| 使用済燃料ピットの監視 | 使用済燃料ピット水位 (AM用) | 使用済燃料ピット冷却機能喪失 | 使用済燃料ピット注水機能喪失 | ①使用済燃料ピット水位 (可搬型) ① [使用済燃料ピット水位] *2 ②使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ ② [使用済燃料ピットエリアモニタ] *2 ②使用済燃料ピット監視カメラ | ①使用済燃料ピット水位 (AM用) の監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット水位 (可搬型) 及び使用済燃料ピット水位 (自主対策設備) により水位を推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②使用済燃料ピット水位 (AM用) の監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ及び使用済燃料ピットエリアモニタ (自主対策設備) による放射線量率と水位の関係や使用済燃料ピット監視カメラにより水位を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | 使用済燃料ピット水位 (可搬型) | 使用済燃料ピット冷却機能喪失 | 使用済燃料ピット注水機能喪失 | ①主要パラメータの予備 ②使用済燃料ピット水位 (AM用) ② [使用済燃料ピット水位] *2 ③使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ ③ [使用済燃料ピットエリアモニタ] *2 ③使用済燃料ピット監視カメラ | ①使用済燃料ピット水位 (可搬型) が故障した場合は、予備の使用済燃料ピット水位 (可搬型) により計測可能であり、判断に与える影響はない。 ②使用済燃料ピット水位 (可搬型) の監視が不可能となった場合は、計測範囲内であれば、使用済燃料ピット水位 (AM用) 及び使用済燃料ピット水位 (自主対策設備) により水位を推定可能であり、判断に与える影響はない。 ③使用済燃料ピット水位 (可搬型) の監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ及び使用済燃料ピットエリアモニタ (自主対策設備) による放射線量率と水位の関係や使用済燃料ピット監視カメラにより水位を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | 使用済燃料ピット温度 (AM用) | 使用済燃料ピット冷却機能喪失 | 使用済燃料ピット注水機能喪失 | ① [使用済燃料ピット温度] *2 ②使用済燃料ピット水位 (AM用) ②使用済燃料ピット監視カメラ | ①使用済燃料ピット温度 (AM用) の監視が不可能となった場合は、使用可能であれば、使用済燃料ピット温度 (自主対策設備) により温度を推定可能であり、判断に与える影響はない。 ②使用済燃料ピット温度 (AM用) の監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット水位 (AM用) 及び使用済燃料ピット監視カメラによる傾向監視により使用済燃料ピットの状態を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |

有：重要事故シナケンス (有効性評価) に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準 (各手順) に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：[] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第1表 代替パラメータによる判断への影響 (22/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータによる判断への影響 | | 影響 |
|-------------|-------------------|------|---|---|---|----|
| | | 有 | 手 | 代替パラメータ*1 | 代替パラメータによる判断への影響 | |
| 使用済燃料ピットの監視 | 使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ | 有 | 手 | ①主要パラメータの予備 ②〔使用済燃料ピットエリアモニタ〕*2 ③使用済燃料ピット水位 (AM用) ③使用済燃料ピット監視カメラ | ①使用済燃料ピット可搬型エリアモニタが故障した場合は、予備の使用済燃料ピット可搬型エリアモニタにより計測可能であり、判断に与える影響はない。 ②使用済燃料ピット可搬型エリアモニタの監視が不可能となった場合は、使用可能であれば、使用済燃料ピットエリアモニタ (自主対策設備) により放射線量を推定可能であり、判断に与える影響はない。 ③使用済燃料ピット可搬型エリアモニタの監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット水位 (AM用) にて水位を計測した後、水位と放射線量の関係や使用済燃料ピット監視カメラによる傾向監視により使用済燃料ピットの状態を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | 使用済燃料ピット監視カメラ | 有 | 手 | ①使用済燃料ピット水位 (AM用) ①使用済燃料ピット水位 (可搬型) ①使用済燃料ピット温度 (AM用) ①使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ | ①使用済燃料ピット監視カメラの監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット水位 (AM用)、使用済燃料ピット水位 (可搬型)、使用済燃料ピット温度 (AM用) 及び使用済燃料ピット可搬型エリアモニタにより使用済燃料ピットの状態を推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |

有：重要事故シナシケンス (有効性評価) に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準 (各手順) に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：〔 〕 は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第1表 代替パラメータによる判断への影響 (23/23)

| 分類 | 主要パラメータ | 判断基準 | | 代替パラメータ*1 | | 代替パラメータによる判断への影響 | 影響 |
|-------------|---------------------------|------|--|--|--|--|----|
| | | 手 | 使用済燃料ピット 冷却機能確認 使用済燃料ピット 注水機能確認 | ①使用済燃料ピット水位 (AM用) ①使用済燃料ピット水位 (可搬型) | ①使用済燃料ピット水位 (AM用) ①使用済燃料ピット水位 (可搬型) | | |
| 使用済燃料ピットの監視 | [使用済燃料ピット水位]*2 | 手 | 使用済燃料ピット 冷却機能確認 使用済燃料ピット 注水機能確認 | ①使用済燃料ピット水位 (AM用) ①使用済燃料ピット水位 (可搬型) | ①使用済燃料ピット水位 (AM用) ①使用済燃料ピット水位 (可搬型) | ①使用済燃料ピットの水位を計測する各自主対策設備の監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット水位 (AM用) 及び使用済燃料ピット水位 (可搬型) により推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | [携帯型水位計]*2 | 手 | 使用済燃料ピット 冷却機能確認 使用済燃料ピット 注水機能確認 | ①使用済燃料ピット水位 (AM用) ①使用済燃料ピット水位 (可搬型) | ①使用済燃料ピット水位 (AM用) ①使用済燃料ピット水位 (可搬型) | ①使用済燃料ピットの水位を計測する各自主対策設備の監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット水位 (AM用) により推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | [使用済燃料ピット監視用携帯型ローブ式水位計]*2 | 手 | 使用済燃料ピット 冷却機能確認 使用済燃料ピット 注水機能確認 | ①使用済燃料ピット水位 (AM用) ①使用済燃料ピット水位 (可搬型) | ①使用済燃料ピット水位 (AM用) ①使用済燃料ピット水位 (可搬型) | ①使用済燃料ピットの水温を計測する各自主対策設備の監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット温度 (AM用) により推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | [使用済燃料ピット温度]*2 | 手 | 使用済燃料ピット 冷却機能確認 使用済燃料ピット 注水機能確認 | ①使用済燃料ピット温度 (AM用) | ①使用済燃料ピット温度 (AM用) | ①使用済燃料ピットの水温を計測する各自主対策設備の監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット温度 (AM用) により推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | [携帯型水温計]*2 | 手 | 使用済燃料ピット 冷却機能確認 使用済燃料ピット 注水機能確認 | ①使用済燃料ピット温度 (AM用) | ①使用済燃料ピット温度 (AM用) | ①使用済燃料ピットの水温を計測する各自主対策設備の監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット温度 (AM用) により推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |
| | [使用済燃料ピットエリアモニタ]*2 | 手 | 使用済燃料ピット 冷却機能確認 使用済燃料ピット 注水機能確認 | ①使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ | ①使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ | ①使用済燃料ピットエリアモニタ (自主対策設備) の監視が不可能となった場合は、使用済燃料ピット可搬型エリアモニタにより推定可能であり、判断に与える影響はない。 | なし |

有：重要事故シナシケンス (有効性評価) に使用した判断基準

手：技術的能力審査基準 (各手順) に係る判断基準

*1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2：[] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

自主対策設備仕様

| 機器名称 | 常設／可搬 | 耐震性 | 容量 | 数量 |
|------------------------------------|-------|-----|-----------|----|
| 可搬型バッテリー (炉外核計装置用, 放射線監視装置用) | 可搬 | — | 7,200Wh/台 | 3台 |
| プラント計算機 | 常設 | C | — | 1式 |

可搬型バッテリーによる原子炉安全保護盤（炉外核計装信号処理部）への電源供給

1. 可搬型バッテリーの接続操作

(1) 操作概要

原子炉安全保護盤（炉外核計装信号処理部）の代替電源としての可搬型バッテリーの接続を行い、監視パラメータ（中性子源領域，中間領域，出力領域の中性子束指示）の監視を可能とする。

(2) 作業場所

1次系補機計算機室及び安全系計装盤室

(3) 必要要員数及び作業時間

可搬型バッテリーの接続に必要な要員数，時間は以下のとおり。

必要要員数 : 2名（電気工作班員）

作業時間（想定）：約50分

- ・作業場所までの移動時間：15分
- ・系統構成：20分
- ・ケーブル敷設，接続：5分
- ・給電：10分

作業時間（実績）：約41分（NIS）

(4) 操作の成立性について

作業環境 : 室温は通常運転状態と同程度であり，周辺には支障となる設備はない。また，電気工作班員はヘッドライト等を携行していることから，事故環境下においても作業可能である。

移動経路 : 電気工作班員はヘッドライト及び懐中電灯を携行し移動する。アクセスルート上に支障となる設備はない。また，放射性物質が放出される可能性があることから，移動は防護具（全面マスク，個人線量計，ゴム手袋等）を必要により装備又は携行して移動する。また，懐中電灯をバックアップとして配備している。

操作性 : 可搬型バッテリーと原子炉安全保護盤（炉外核計装信号処理部）の電源ケーブル接続箇所は，端子台にて容易に接続可能である。

連絡手段 : 通常の連絡手段として，電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており，重大事故等の環境下において，通常の連絡手段が使用不能となった場合でも，携行型通話装置により発電課長（当直）に連絡することが可能である。



可搬型バッテリー
原子炉補助建屋 (T. P. 17. 8m)



バッテリー繋ぎ込み
原子炉補助建屋 (T. P. 17. 8m)



接続箇所

可搬型バッテリーによる原子炉安全保護盤（放射線監視設備信号処理部）への電源供給

1. 可搬型バッテリーの接続操作

(1) 操作概要

原子炉安全保護盤（放射線監視設備信号処理部）の代替電源としての可搬型バッテリーの接続を行い、監視パラメータ（格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）、格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ）の放射線量率）の監視を可能とする。

(2) 作業場所

1次系補機計算機室及び安全系計装盤室

(3) 必要要員数及び作業時間

可搬型バッテリーの接続に必要な要員数、時間は以下のとおり。

必要要員数 : 2名（電気工作班員）

作業時間（想定）：約35分

- ・作業場所までの移動時間：15分
- ・系統構成：5分
- ・ケーブル敷設，接続：5分
- ・給電：10分

作業時間（実績）：約22分（RMS：R-91，92）

(4) 操作の成立性について

作業環境 : 室温は通常運転状態と同程度であり、周辺には支障となる設備はない。
また、電気工作班員はヘッドライト等を携行していることから、事故環境下においても作業可能である。

移動経路 : 電気工作班員はヘッドライト及び懐中電灯を携行し移動する。アクセスルート上に支障となる設備はない。また、放射性物質が放出される可能性があることから、移動は防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を必要により装備又は携行して移動する。
また、懐中電灯をバックアップとして配備している。

操作性 : 可搬型バッテリーと原子炉安全保護盤（放射線監視設備信号処理部）の電源ケーブル接続箇所は、端子台にて容易に接続可能である。

連絡手段 : 通常の連絡手段として、電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等の環境下において、通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置により発電課長（当直）に連絡することが可能である。



可搬型バッテリー
原子炉補助建屋 (T.P. 17.8m)



バッテリー繋ぎ込み
原子炉補助建屋 (T.P. 17.8m)



接続箇所

原子炉压力容器の水位の推定手段について

1. 概要

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十八条第1項（計装設備）、「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」及び1.15 事故時の計装に関する手順等においては、重大事故等が発生し、計測機器の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備を設けることが要求されている。

このうち、原子炉压力容器の水位として通常監視している加圧器水位の計測が困難になった場合、①原子炉容器水位の指示値より水位を確認、②1次冷却材圧力（広域）と1次冷却材温度（広域－高温側）、サブクール度指示値により、原子炉压力容器内のサブクール状態を監視することで原子炉压力容器の水位を推定することとしている。

また、「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」1.2原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等においても、原子炉压力容器の水位を推定する手順等（手順、計測機器及び装備等）を整備することが要求されており、同様の推定を行うこととしている。

2. 原子炉压力容器内の水位監視について


PWR プラントにおいては、原子炉压力容器より上に位置する加圧器により通常運転や事故時の圧力及び1次冷却系の保有水量の制御を行っており、加圧器の水位を計測することで、原子炉压力容器内の水位の状態を監視し、炉心の冷却状態を把握する上で重要となる原子炉压力容器内の保有水量の監視を行っている。

したがって、重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータのうち、原子炉压力容器内の水位については、加圧器水位を主要パラメータとしており、加圧器水位の計測が困難になった場合、以下の推定手段を整備している。

- ① 原子炉容器水位による原子炉压力容器内の水位計測
- ② 1次冷却材圧力（広域）、1次冷却材温度（広域－高温側）及びサブクール度の計測値による水位の推定

（原子炉压力容器内のサブクール状態の監視）

| 項目 | 原子炉圧力容器内の水位 | | | | |
|---------|-----------------|-----------|------------------|----|-----------------------------|
| | 監視パラメータ | 対応設備 | 検出器 | 個数 | 計測範囲 |
| 主要パラメータ | 加圧器水位 | 重大事故等対処設備 | 差圧式水位検出器 | 2 | 0～100% (加圧器胴上端近傍～胴下端近傍) |
| 推定手段① | 原子炉容器水位 | 重大事故等対処設備 | 差圧式水位検出器 | 1 | 0～100% (原子炉容器頂部～原子炉容器底部) |
| 推定手段② | 1次冷却材圧力(広域) | 重大事故等対処設備 | 弾性圧力検出器 | 2 | 0～21.0MPa |
| | 1次冷却材温度(広域-高温側) | 重大事故等対処設備 | 測温抵抗体 | 3 | 0～400℃ |
| | サブクール度 | 自主対策設備 | 弾性圧力検出器 測温抵抗体 | 1 | -200～200℃ |

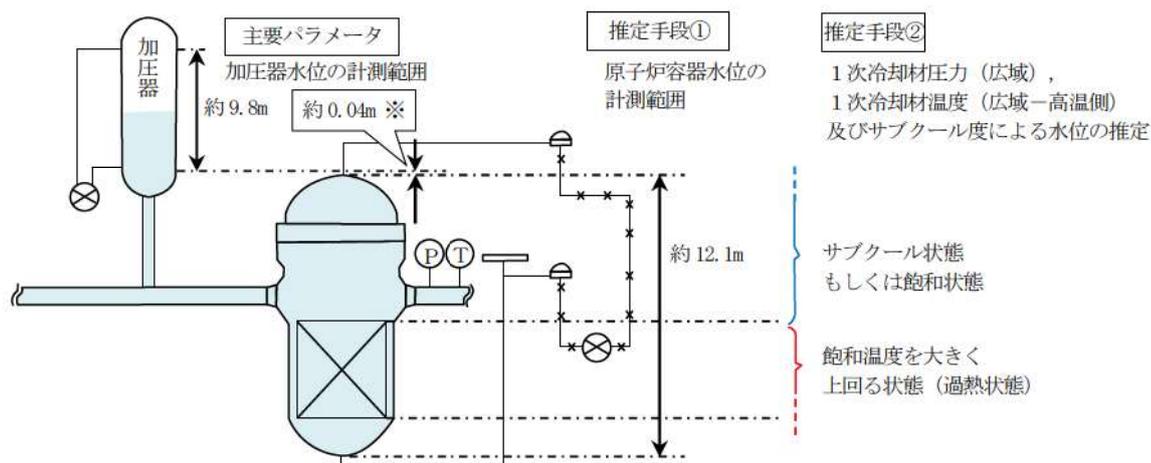

【主要パラメータの考え方】

- ・安全機能を有する計測制御装置の設計指針(JEAG-4611)では、PWRの事故時の炉心冷却状態の確認手段として、MS-2の加圧器水位が対象パラメータとなっている。
- ・原子炉容器水位は、重要度分類上MS-3であり、原子炉圧力容器内の水位の主要パラメータとして、MS-2の加圧器水位を選定している。


※：加圧器水位と原子炉容器水位の計測範囲において、約0.04mの間は連続した水位監視ができないが、その範囲は各々の計測範囲に比べ小さく、水位変化傾向により、その間に水位があることが推定できることから、原子炉圧力容器内の水位監視に問題はない。

3. 原子炉容器水位の概要

原子炉容器底部から原子炉容器頂部までの水位を計測する原子炉容器水位により、原子炉压力容器内の水位を確認する。

○測定原理

差圧式水位検出器により、原子炉容器下部のコンジットチューブより分岐した受圧部（高圧側）に加わる水頭圧と原子炉容器ベント管より分岐した受圧部（低圧側）に加わる圧力との差を検出することで、水位に比例した信号を検出し、信号演算処理後、表示、記録する。

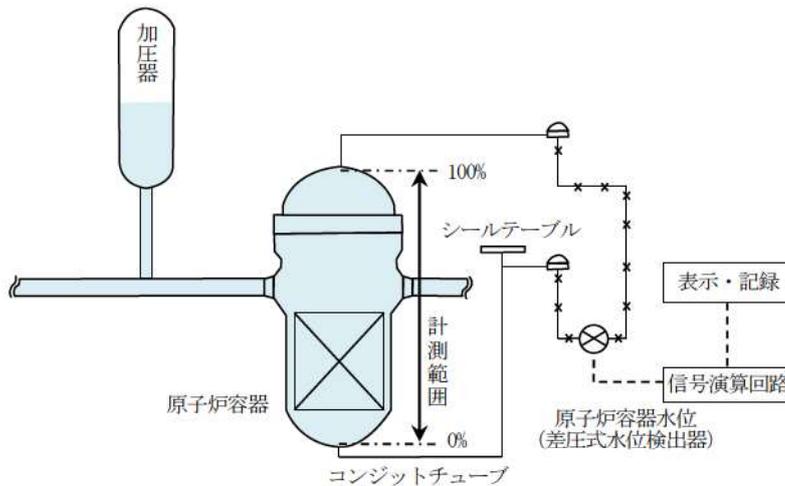

| 項目 | 計器仕様 | 補足 |
|----------|---|---|
| 計測範囲 | 0～100% (原子炉容器底部～原子炉容器頂部) | 原子炉容器底部から原子炉容器頂部までの水位を確認可能であり、燃料集合体の冠水を確認可能である。 |
| 検出器種類 | 差圧式水位検出器 | 水位に比例する水頭圧を検出することができる。 |
| 個数 | 1 | — |
| 精度 | | — |
| 検出器の耐環境性 | 耐環境仕様 | 重大事故等時の温度、圧力、放射線に耐えることを確認。 |
| 耐震性 | 耐震Sクラス相当 | — |
| 電源 | 非常用電源から給電 | — |

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

4. 1次冷却材圧力（広域），1次冷却材温度（広域－高温側）及びサブクール度による原子炉圧力容器内の水位の推定手段

監視パラメータである1次冷却材圧力（広域）と1次冷却材温度（広域－高温側）により，飽和蒸気－圧力曲線を基に原子炉圧力容器内のサブクール状態，飽和状態又は過熱状態を監視することで原子炉圧力容器内の水位が，炉心上端以上，炉心上端近傍もしくは炉心上端未満の水位であることを推定する。

1次冷却材温度（広域－高温側）が飽和温度を示し，炉心上端近傍と推定した場合においては，温度の推移による状態の傾向を監視することにより，温度が上昇する場合には炉心が露出状態であることを判断でき，温度が安定していれば炉心が冠水状態であることを判断できる。

なお，本パラメータによる原子炉圧力容器内の水位の推定は，炉心損傷で原子炉圧力容器が損傷に至っていない状態であれば，プラント状態に依存することなく適用できるものであり，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために必要な状態を把握できる。

○推定方法

| 監視計器 | 使用用途 | 得られる情報 | 備考 |
|-----------------|-------------|--|-------|
| 1次冷却材圧力（広域） | 飽和温度の推定 | 飽和温度（ T_{sat} ） | 耐環境仕様 |
| 1次冷却材温度（広域－高温側） | 冷却材・蒸気の温度監視 | 温度（ T ） | 耐環境仕様 |
| | | 飽和温度と蒸気温度から得られる過熱度（ ΔT_{sat} ） | |
| サブクール度 | サブクール監視 | サブクール状態の監視 | 通常仕様 |

(1) 原子炉圧力容器内がサブクール状態もしくは飽和状態

推定方法： $T \leq T_{sat}$

水位：炉心上端以上 第1，2図の状態（1）に相当

(2) 原子炉圧力容器内が飽和温度を上回る状態

推定方法： $T > T_{sat}$ （温度 T が過熱状態を指示， ΔT_{sat} ^(注1)＝小）

水位：炉心上端近傍 第1，2図の状態（2）に相当

(3) 原子炉圧力容器内が飽和温度を大きく上回る状態（過熱状態）

推定方法： $T \gg T_{sat}$ （温度 T が飽和温度 T_{sat} を大きく上回っている状態， ΔT_{sat} ＝大）

水位：炉心上端未満 第1，2図の状態（3）に相当

○原子炉圧力容器内の水位の推移

【炉心上端以上の水位の場合】

- ・炉心の冠水状態の確認が可能


【炉心上端以下の水位の場合】

- ・水位の上昇傾向： ΔT_{sat} が大きい状態から小さい状態へ移行
- ・水位の低下傾向： ΔT_{sat} が小さい状態から大きい状態へ移行


(注1) 過熱度： $\Delta T_{\text{sat}} = T - T_{\text{sat}}$

(注2) 中間領域では炉心上端以上、炉心上端近傍もしくは炉心上端未満の水位である。温度の推移を監視することで、以下を推定することが可能である。

- ・温度安定：炉心上端以上の水位がある ⇒ 状態(1)
- ・温度急上昇：炉心上端近傍もしくは炉心上端未満 ⇒ 状態(2), (3)

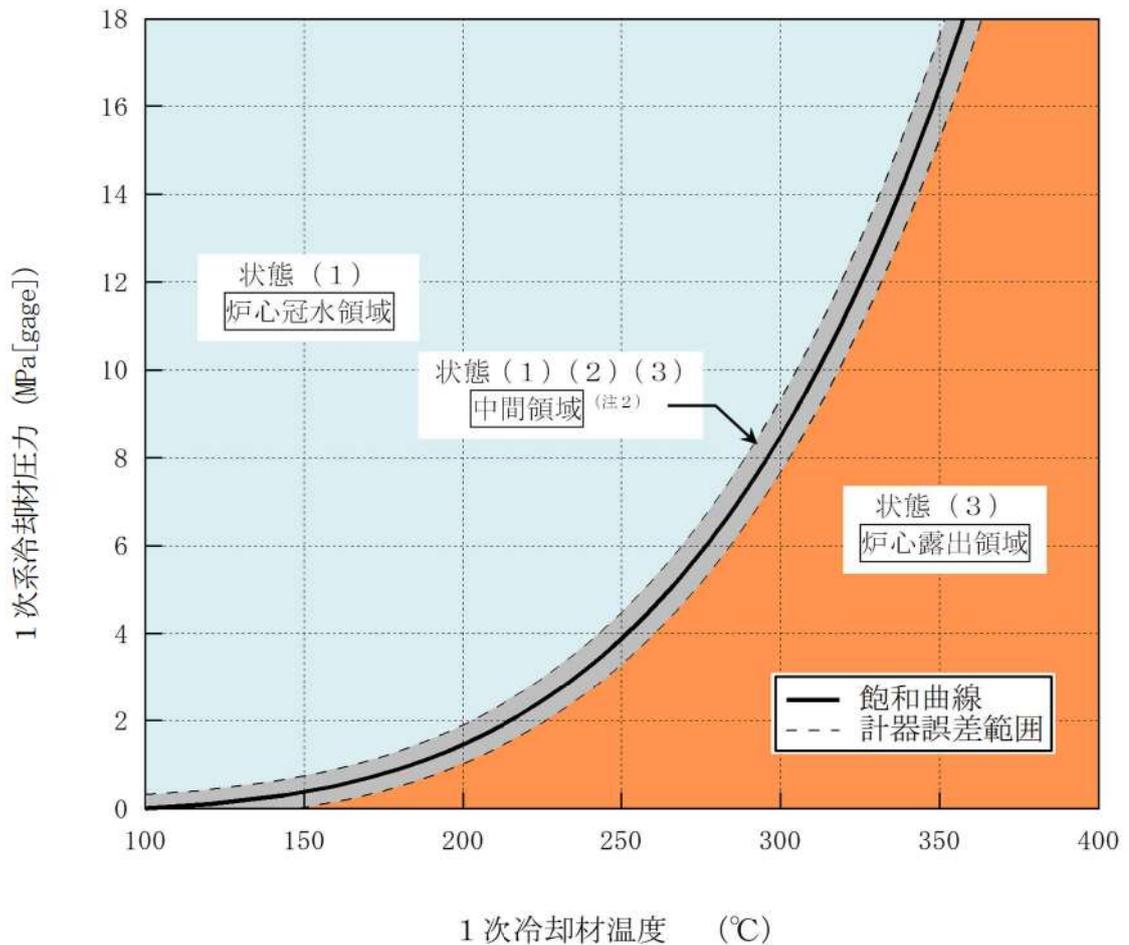

第1図 飽和蒸気-圧力曲線を基にした水位の推定

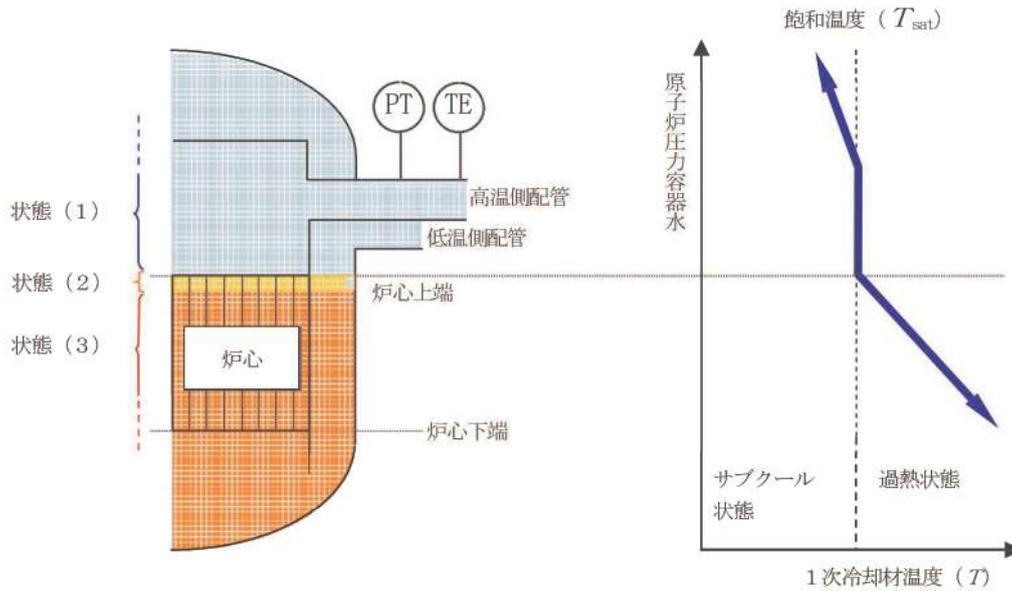

第2図 原子炉压力容器の水位と水位変化の概念図

【推定における不確かさの影響】

各監視パラメータには不確かさがあり、本推定においても不確かさを考慮する必要がある。例えば、炉心が冠水していない場合において、「過熱状態」にも係らず「飽和温度」と推定した場合においても、温度の推移による状態の傾向監視により、温度が上昇する場合は炉心が露出状態であることを判断でき、温度が安定していれば炉心が冠水状態であることを判断できる。したがって、不確かさを考慮しても、原子炉压力容器内の水位を推定することが可能である。

以上

炉心出口温度の監視について

1. 監視方法

(1) 通常 of 監視方法

通常は、中央制御室に設置している常用系VDUにて通常値（全点）、最大、最小及び平均温度を監視可能である。また、記録計により最大、最小及び平均温度を記録可能である。


(2) 事故時の監視方法

事故時においては、耐震性を有するシビアアクシデント監視盤へ炉心出口温度信号ケーブルの接続を変更することで、地震時においても中央制御室内のAM設備監視操作盤にて通常時と同様に測定が可能である。

全交流動力電源喪失時には、配備している可搬型計測器により炉心出口温度を監視することができる。加えて、本設備には代替非常用発電機から、電源を供給している。

2. 測定点について

炉心を監視する炉心出口温度計は、炉心溶融を早期に判断するために、高出力燃料集合体付近の温度を監視することが望ましいため、事故時においても通常時と同じ全39点について監視を行う。さらに、直流電源が枯渇し、非常用計装用電源が喪失した場合においても可搬型計測器により計測が可能である。

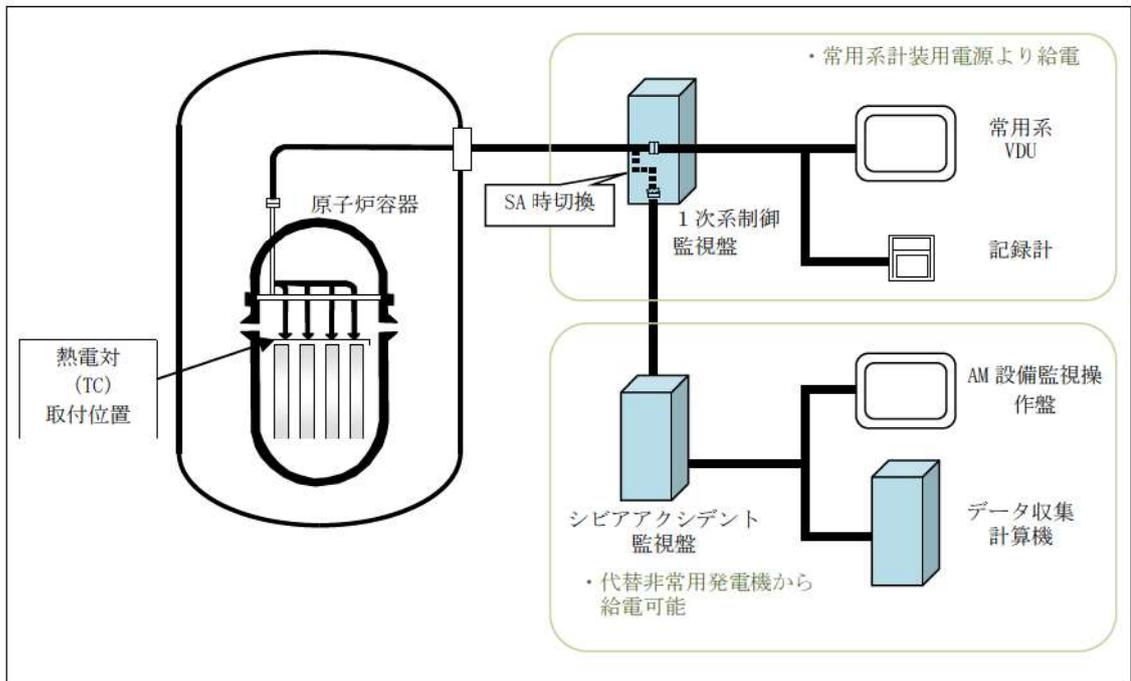


概略構成図



(1次系制御監視盤内 切替器)

事故時に本端子の付け替えを実施する。

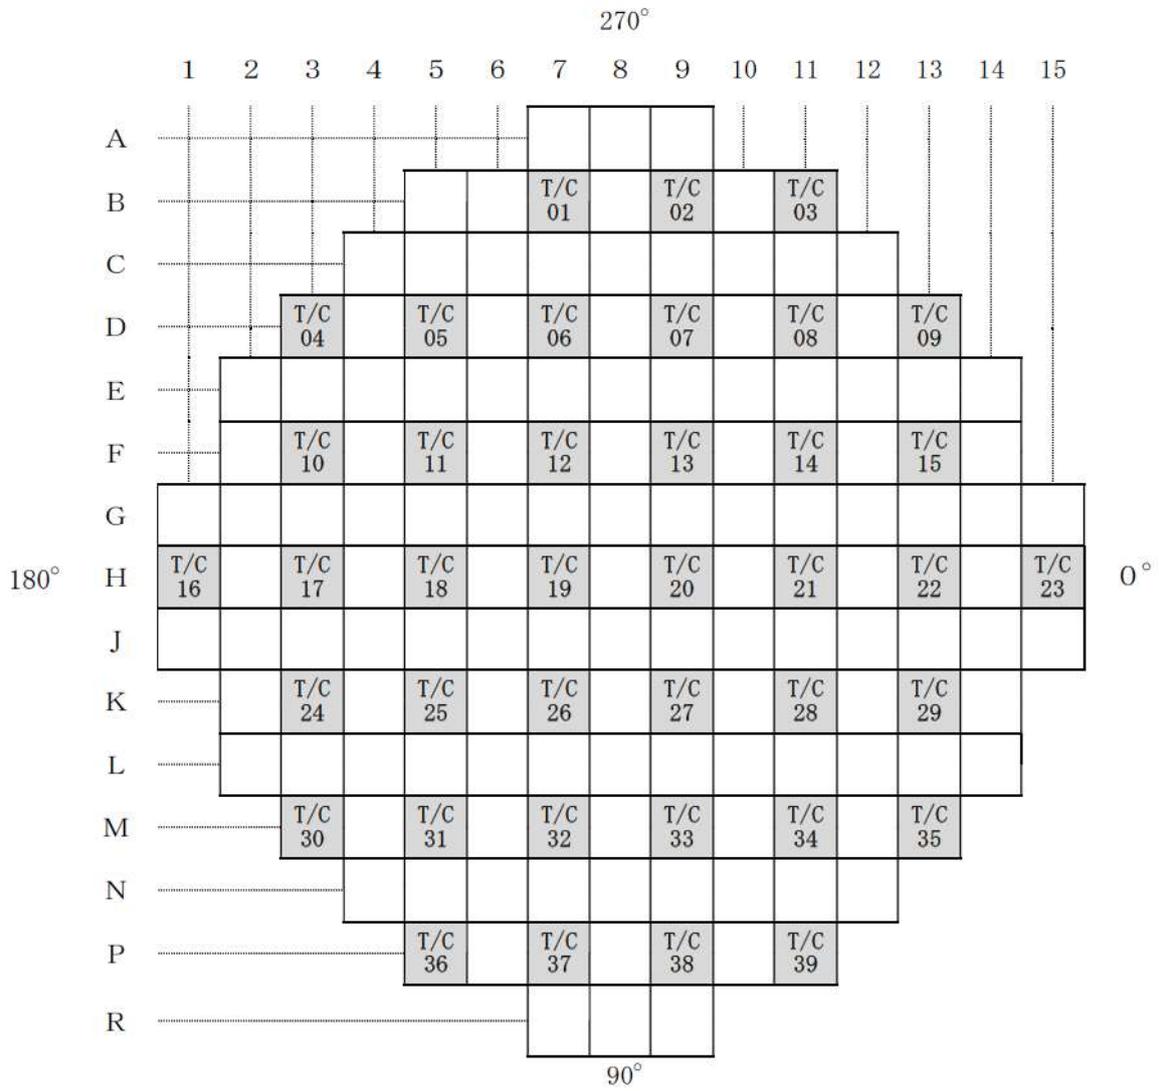

炉心出口温度测定箇所

以上

原子炉格納容器内の冷却状況の原子炉格納容器外温度計での確認について

原子炉格納容器内の冷却状況の原子炉格納容器外温度計での確認について，次ページ以降に示す。

原子炉格納容器内の冷却状況の原子炉格納容器外温度計での確認について

重大事故等発生時に、原子炉格納容器内の圧力、温度が上昇した場合における、原子炉格納容器内の冷却状況の確認方法について説明する。

1. 現状と課題

重大事故等時における原子炉格納容器内の冷却の確認については、重大事故等時において確認可能な原子炉格納容器内全体雰囲気圧力、温度計により、確認できるようになっている。

しかしながら、よりの確に事故等対応の判断を行うためには、原子炉格納容器冷却が行われていることの確認を多様化することが望ましいことから、原子炉格納容器外に設置された温度計での原子炉格納容器冷却状況確認の可否について検討した。

泊3号炉の原子炉格納容器外温度計の現状は下表のとおりであり、海水通水時の格納容器再循環ユニットの入口及び出口温度計だけが計測不可で、他の温度計はトレンド監視が可能である。

| 冷却モード | 対象ヒートシンク | 説明（原子炉格納容器外での温度監視方法等） |
|------------------------|------------------------------|---|
| 余熱除去系再循環 | 余熱除去冷却器 (原子炉補機冷却水冷却器) | 余熱除去冷却器の入口温度及び出口温度が、トレンド監視可能。 また、原子炉補機冷却水冷却器の入口及び出口温度が、トレンド監視可能。 |
| 格納容器スプレイ系再循環 | 格納容器スプレイ冷却器 (原子炉補機冷却水冷却器) | 格納容器スプレイ冷却器の出口温度が、トレンド監視可能 また、原子炉補機冷却水冷却器の入口温度及び出口温度がトレンド監視可能。 |
| 格納容器再循環ユニット冷却（補機冷却水通水） | 格納容器再循環ユニット (原子炉補機冷却水冷却器) | 格納容器再循環ユニット入口温度及び出口温度（原子炉補機冷却水冷却器の出口及び入口温度）が、トレンド監視可能。 |
| 格納容器再循環ユニット冷却（海水） | 格納容器再循環ユニット | 格納容器再循環ユニット入口温度及び出口温度ともに、トレンド監視不可。 |

2. 対応内容

重大事故等時において、原子炉格納容器冷却状況確認は、基本的には原子炉格納容器圧力監視で対応可能であるが、それに加え、原子炉格納容器冷却状況確認手段に多様性を持たせるために、冷却不調の場合の追加対応であること及び計測が必要となるまでに時間的な裕度があることを踏まえて、記録機能を備えた可搬型の温度計を配備する。測定にあたっては、格納容器再循環ユニット入口配管及び出口配管にて温度を測定する。

なお、重大事故等時の原子炉補機冷却水による自然対流冷却時に、沸騰防止のために原子炉補機冷却水サージタンクを加圧することから、既設圧力計の代替計器として可搬型の計器にてサージタンクの圧力を計測する。

3. 可搬型温度計測の概要

(1) 温度計測機器の構成

温度ロガー，温度センサー，データコレクタ（データ収集用）

(2) 温度計の仕様

測定範囲：約 200℃まで計測可能

（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）における原子炉格納容器雰囲気温度の最高値（約 141℃）が計測可能であり，余裕をみても十分測定可能な範囲としている。）

重量：約 100g（1 台当たり）

温度センサー：配管表面に添付

SUS バンド等で配管に巻きつけ（取付け及び取外し可能）

電源：リチウム電池（使用可能時間 約 10 ヶ月）


データ保有量：約10日分（約 1 分間隔（プラント計算機（PCCS）相当）のデータ測定及び保有が可能）

(3) 温度計測体制

可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度）の配備に際しては，手順書を作成するとともに，必要な要員を配置し，教育及び訓練等を実施する。

具体的には，当該可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度）は可搬型大型送水ポンプ車による格納容器再循環ユニットへの海水の通水の際に使用するため，可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度）の設置は運転員にて行うこととし，温度監視は運転員が行うこととし，社内マニュアルに反映する。

(4) 温度計取付け模式図

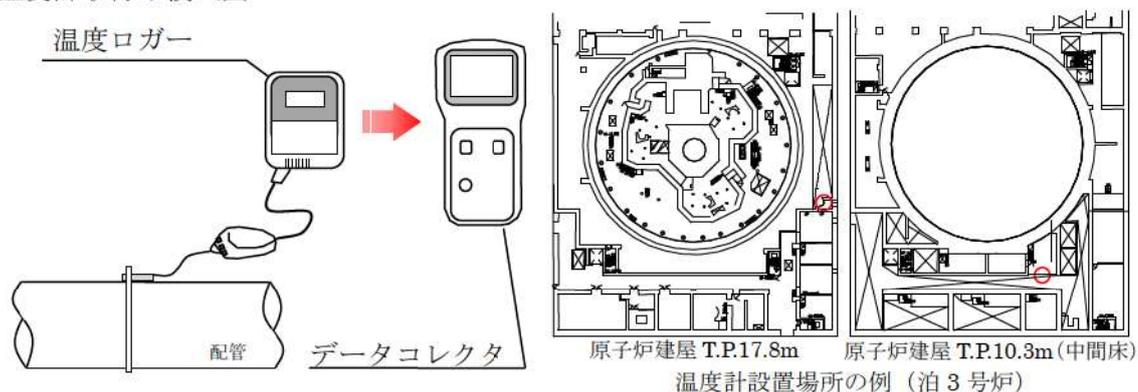

- ・現地に温度センサー及び温度ロガーを設置して温度測定を実施。
- ・データの吸い上げは現場で可能。
- ・データコレクタにより，温度のトレンドが確認可能。

4. 重大事故等時の格納容器再循環ユニット出入口温度差の監視

重大事故等時において、格納容器内自然対流冷却を実施する場合は、原子炉補機冷却水配管に温度センサーを取り付け、被ばく低減のため原子炉格納容器から離れた場所で可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度）により温度を監視し、格納容器再循環ユニットの冷却状態を確認する。

格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を実施した場合の格納容器再循環ユニット冷却水出入口温度差を表1に示す。また、重大事故等時の格納容器再循環ユニットの除熱性能曲線を図1に示す。この出入口温度差と実際の出入口温度差を比較し、格納容器再循環ユニットの冷却状態を確認する。

| 格納容器圧力 | 飽和蒸気温度 (°C) | 除熱量 (MW/台) | 冷却水流量 (m ³ /h) | 出入口温度差 (°C) |
|-------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------|
| 0.283MPa[gage]時 (最高使用圧力時) | 132 | 約5.6 | 82 | 約60 |
| 0.566MPa[gage]時 (最高使用圧力2倍) | 155 | 約6.5 | 82 | 約70 |

表1 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却時の出入口温度

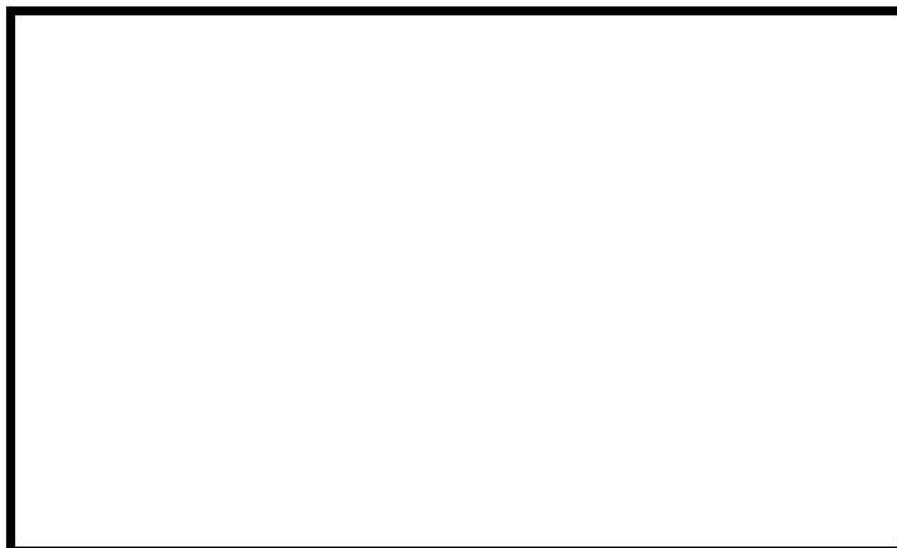


図1 重大事故等時の格納容器再循環ユニットの除熱性能曲線

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

5. 原子炉補機冷却水サージタンク圧力計測の概要

原子炉補機冷却水サージタンク圧力を確認するため、既設圧力計（原子炉補機冷却水サージタンク圧力（AM用））と代替計器として可搬型の計器である原子炉補機冷却水サージタンク圧力（可搬型）にて計測する。


(1) 計器仕様

- ・原子炉補機冷却水サージタンク圧力（AM用）
仕様（計測範囲）：0～1.0MPa[gage]
- ・原子炉補機冷却水サージタンク圧力（可搬型）
仕様（計測範囲）：0～1.0MPa[gage]
タンク加圧目標：0.28MPa[gage]

《参考図面》

○泊3号炉 温度計測計器

原子炉補機冷却水サージタンク圧力

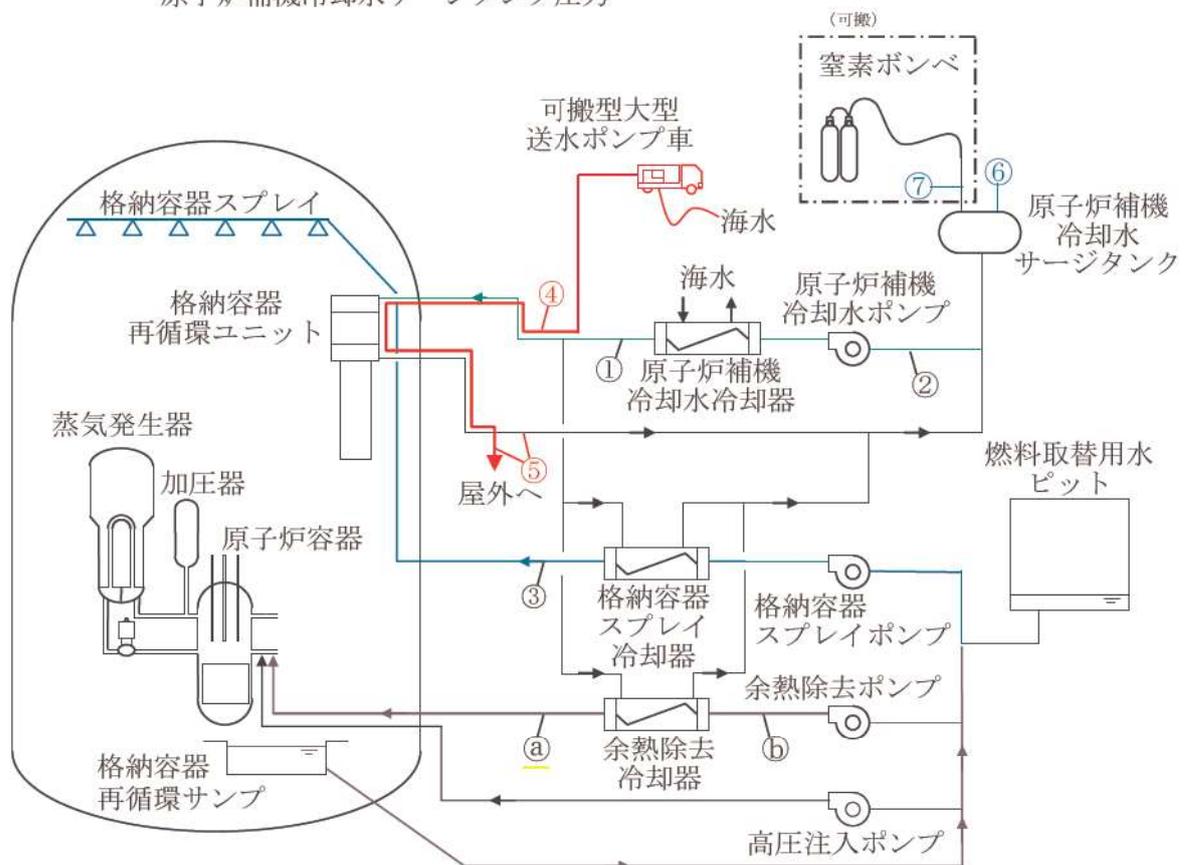

| | 温度測定位置 | 温度確認箇所及び確認方法 |
|----|--------------------|---------------------------------|
| ① | 原子炉補機冷却水冷却器出口補機冷却水 | PCCS |
| ② | 原子炉補機冷却水戻り母管 | PCCS |
| ③ | 格納容器スプレイ冷却器出口 | PCCS |
| ④ | 格納容器再循環ユニット入口補機冷却水 | 可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度） |
| ⑤ | 格納容器再循環ユニット出口補機冷却水 | 可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度） |
| ①a | 余熱除去冷却器出口 | PCCS |
| ①b | 余熱除去冷却器入口 | PCCS |

| | 計器名称 | 確認方法 |
|---|---------------------------|-------|
| ⑥ | 原子炉補機冷却水 サージタンク圧力（AM用） | 現場指示計 |
| ⑦ | 原子炉補機冷却水 サージタンク圧力（可搬型） | 現場指示計 |

重大事故等時の監視パラメータの記録について

1. 記録の考え方

(1) 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ

重大事故等の対応に必要となるパラメータについては、原則、データ伝送設備（発電所内）に記録する手段を整備する。

対象パラメータ；重大事故等対処設備（主要パラメータ、代替パラメータ）

(2) 有効監視パラメータ

重大事故等対処に使用する場合、有効監視パラメータについては、データ伝送設備（発電所内）又はプラント計算機等による記録手段を整備する。（現場指示計は除く）

対象パラメータ：自主対策設備（主要パラメータ）

2. 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）

| 分類 | パラメータ | 記録 | 備考 |
|-------------|-----------------|---------------|----|
| 原子炉圧力容器内の温度 | 1次冷却材温度（広域－高温側） | データ伝送設備（発電所内） | |
| | 1次冷却材温度（広域－低温側） | データ伝送設備（発電所内） | |
| 原子炉圧力容器内の圧力 | 1次冷却材圧力（広域） | データ伝送設備（発電所内） | |
| | 1次冷却材温度（広域－高温側） | データ伝送設備（発電所内） | |
| | 1次冷却材温度（広域－低温側） | データ伝送設備（発電所内） | |
| 原子炉圧力容器内の水位 | 加圧器水位 | データ伝送設備（発電所内） | |
| | 原子炉容器水位 | データ伝送設備（発電所内） | |
| | 1次冷却材圧力（広域） | データ伝送設備（発電所内） | |
| | 1次冷却材温度（広域－高温側） | データ伝送設備（発電所内） | |
| | 1次冷却材温度（広域－低温側） | データ伝送設備（発電所内） | |

| 分類 | パラメータ | 記録 | 備考 |
|--------------|---------------------------|-------------------|----|
| 原子炉圧力容器への注水量 | 高圧注入流量 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 低圧注入流量 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 燃料取替用水ピット水位 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 補助給水ピット水位 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 加圧器水位 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 原子炉容器水位 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 1次冷却材圧力 (広域) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 1次冷却材温度 (広域-低温側) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 格納容器再循環サンプ水位 (広域) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| 原子炉格納容器への注水量 | B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 高圧注入流量 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 低圧注入流量 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 燃料取替用水ピット水位 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 補助給水ピット水位 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 格納容器再循環サンプ水位 (広域) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| 原子炉格納容器内の温度 | 格納容器内温度 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 原子炉格納容器圧力 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 格納容器圧力 (AM用) | データ伝送設備 (発電所内) | |

| 分類 | パラメータ | 記録 | 備考 |
|----------------|---------------------------|-------------------|----|
| 原子炉格納容器内の圧力 | 原子炉格納容器圧力 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 格納容器圧力 (AM用) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 格納容器内温度 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| 原子炉格納容器内の水位 | 格納容器再循環サンプ水位 (広域) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 格納容器再循環サンプ水位 (狭域) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 格納容器水位 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 原子炉下部キャビティ水位 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 燃料取替用水ピット水位 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 補助給水ピット水位 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | B-格納容器スプレイ冷却器出口積算流量 (AM用) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| 原子炉格納容器内の水素濃度 | 格納容器内水素濃度 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 原子炉格納容器内水素処理装置温度 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 格納容器水素イグナイタ温度 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| アニュラス内の水素濃度 | アニュラス水素濃度 (可搬型) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| 原子炉格納容器内の放射線量率 | 格納容器内高レンジエリアモニタ (低レンジ) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 格納容器内高レンジエリアモニタ (高レンジ) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| 未臨界の維持又は監視 | 出力領域中性子束 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 中間領域中性子束 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 中性子源領域中性子束 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 1次冷却材温度 (広域-高温側) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 1次冷却材温度 (広域-低温側) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | ほう酸タンク水位 | データ伝送設備 (発電所内) | |

| 分類 | パラメータ | 記録 | 備考 |
|-------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| 最終ヒートシンクの確保 | 原子炉格納容器圧力 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 蒸気発生器水位 (狭域) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 蒸気発生器水位 (広域) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 補助給水流量 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 主蒸気ライン圧力 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 原子炉補機冷却水サージタンク 水位 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 原子炉補機冷却水サージタンク 圧力 (可搬型) | 記録用紙 | 現場可搬型計器の値を記録用紙に記録 |
| | 格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度 | 可搬型温度計測装置 (格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度) | 現場可搬型温度計測装置 (格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度) による記録 |
| | 格納容器圧力 (AM用) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 格納容器内温度 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 1次冷却材温度 (広域-高温側) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 1次冷却材温度 (広域-低温側) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 補助給水ピット水位 | データ伝送設備 (発電所内) | |

| 分類 | パラメータ | 記録 | 備考 |
|-------------|--------------------------|-------------------|----|
| 格納容器バイパスの監視 | 蒸気発生器水位（狭域） | データ伝送設備 （発電所内） | |
| | 蒸気発生器水位（広域） | データ伝送設備 （発電所内） | |
| | 主蒸気ライン圧力 | データ伝送設備 （発電所内） | |
| | 補助給水流量 | データ伝送設備 （発電所内） | |
| | 1次冷却材圧力（広域） | データ伝送設備 （発電所内） | |
| | 1次冷却材温度（広域－高温側） | データ伝送設備 （発電所内） | |
| | 1次冷却材温度（広域－低温側） | データ伝送設備 （発電所内） | |
| | 加圧器水位 | データ伝送設備 （発電所内） | |
| | 格納容器再循環サンプ水位（広域） | データ伝送設備 （発電所内） | |
| 水源の確保 | 燃料取替用水ピット水位 | データ伝送設備 （発電所内） | |
| | ほう酸タンク水位 | データ伝送設備 （発電所内） | |
| | 補助給水ピット水位 | データ伝送設備 （発電所内） | |
| | 格納容器再循環サンプ水位（広域） | データ伝送設備 （発電所内） | |
| | B－格納容器スプレイ冷却器出口積算流量（AM用） | データ伝送設備 （発電所内） | |
| | 高圧注入流量 | データ伝送設備 （発電所内） | |
| | 低圧注入流量 | データ伝送設備 （発電所内） | |
| | 代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量 | データ伝送設備 （発電所内） | |
| | 補助給水流量 | データ伝送設備 （発電所内） | |
| | 出力領域中性子束 | データ伝送設備 （発電所内） | |
| | 中間領域中性子束 | データ伝送設備 （発電所内） | |
| | 中性子源領域中性子束 | データ伝送設備 （発電所内） | |

| 分類 | パラメータ | 記録 | 備考 |
|-------------|-------------------|-------------------|----|
| 使用済燃料ピットの監視 | 使用済燃料ピット水位 (AM用) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 使用済燃料ピット水位 (可搬型) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 使用済燃料ピット温度 (AM用) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ | データ伝送設備 (発電所内) | |

3. 有効監視パラメータ（自主対策設備：主要パラメータ）

| 分類 | パラメータ | 記録 | 備考 |
|----------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| 原子炉圧力容器内の温度 | 炉心出口温度 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| 原子炉圧力容器内の圧力 | 加圧器圧力 | プラント計算機 | |
| 原子炉圧力容器内の水位 | 1次冷却系統ループ水位 | プラント計算機 | |
| 原子炉圧力容器への注水量 | B-格納容器スプレイ流量 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 充てん流量 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 蓄圧タンク圧力 | プラント計算機 | |
| | 蓄圧タンク水位 | プラント計算機 | |
| | AM用消火水積算流量 | プラント計算機 | |
| 原子炉格納容器への注水量 | 格納容器スプレイ流量 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 充てん流量 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | AM用消火水積算流量 | プラント計算機 | |
| アニュラス内の水素濃度 | アニュラス水素濃度 | データ伝送設備 (発電所内) | |
| 原子炉格納容器内の放射線量率 | エアロックエリアモニタ | プラント計算機 | |
| | 炉内核計装区域エリアモニタ | プラント計算機 | |
| | 格納容器じんあいモニタ | プラント計算機 | |
| | 格納容器ガスモニタ | プラント計算機 | |
| 未臨界の維持又は監視 | 中間領域起動率 | — | 中間領域中性子束の記録（データ伝送設備（発電所内））で代替 |
| | 中性子源領域起動率 | — | 中性子源領域中性子束の記録（データ伝送設備（発電所内））で代替 |

| 分類 | パラメータ | 記録 | 備考 |
|-------------|---------------------------|----------------|--|
| 最終ヒートシンクの確保 | 原子炉補機冷却水サージタンク圧力 (AM 用) | 記録用紙 | 原子炉補機冷却水サージタンク加圧操作時の一時的な監視に使用するため、現場にて記録用紙に記録する。 |
| | C, D-格納容器再循環ユニット補機冷却水流量 | — | 原子炉格納容器圧力及び格納容器内温度のデータ収集計算機記録で代替 |
| | C, D-原子炉補機冷却水冷却器出口補機冷却水温度 | プラント計算機 | |
| | B-原子炉補機冷却水戻り母管温度 | 記録用紙 | 常用系VDU表示を記録用紙に記録する。 |
| | 主蒸気流量 | プラント計算機 | |
| 格納容器バイパスの監視 | 復水器排気ガスモニタ | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 蒸気発生器ブローダウン水モニタ | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 高感度型主蒸気管モニタ | プラント計算機 | |
| | 排気筒ガスモニタ | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 排気筒高レンジガスモニタ (低レンジ) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 排気筒高レンジガスモニタ (高レンジ) | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 補助建屋サンプタンク水位 | プラント計算機 | 警報記録 |
| | 余熱除去ポンプ出口圧力 | プラント計算機 | 警報記録 |
| | 加圧器逃がしタンク圧力 | プラント計算機 | |
| | 加圧器逃がしタンク水位 | プラント計算機 | |
| | 加圧器逃がしタンク温度 | プラント計算機 | |
| | 余熱除去冷却器入口温度 | プラント計算機 | |
| | 余熱除去冷却器出口温度 | プラント計算機 | |
| 水源の監視 | 2次系純水タンク水位 | プラント計算機 | |
| | ろ過水タンク水位 | プラント計算機 | |

| 分類 | パラメータ | 記録 | 備考 |
|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 使用済燃料ピットの監視 | 使用済燃料ピット水位 | プラント計算機 | |
| | 使用済燃料ピット温度 | プラント計算機 | |
| | 使用済燃料ピットエリアモニタ | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 排気筒ガスモニタ | データ伝送設備 (発電所内) | |
| | 携帯型水温計 | 記録用紙 | 現場可搬型計器の値を記録用紙に記録 |
| | 携帯型水位計 | 記録用紙 | 現場可搬型計器の値を記録用紙に記録 |
| | 使用済燃料ピット監視用携帯型ロープ水位計 | 記録用紙 | 現場可搬型計器の値を記録用紙に記録 |

4. その他記録

重大事故等時において、重大事故等対処に必要なパラメータ及び有効パラメータについては、自主対策設備であるプラント計算機により可能な限りの計測結果を記録する手段を整備する。

(1) プラント計算機

a. 運転日誌

プラント計算機が稼働状態にあれば、定められたプロセスの計測結果を定時ごとに自動で記録し、中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。

b. 警報記録

プラント計算機が稼働状態にあれば、プロセス値の異常な状態による中央制御盤の警報発生時、警報の状態を記録し、中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。

プラントの過渡変化による重要警報のファーストアウト警報発生時、その発生順序（シーケンス）、トリップ状態、工学的安全施設作動信号及び工学的安全施設の作動状況を記録し、中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。

c. 事故時データ収集記録

プラント計算機が稼働状態にあれば、事象発生前後のプラント状態の推移を把握するため、定められたプロセス値のデータを自動で収集、記録し、運転員（中央制御室）は、中央制御室にて事象発生後に手動で帳票印刷する。