

2030年度において系統混雑が見通される変電所一覧

【留意事項】

- (1) 本見通しは、第92回 広域系統整備委員会（2025年9月2日）において示された前提条件・算定方法に基づき算出された【現行シナリオ】における混雑想定結果になります。
（第92回 広域系統整備委員会： https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2025/seibi_92_shiryu.html）
（【移行シナリオ】に基づく混雑想定結果： https://www.hepco.co.jp/network/con_service/public_document/pdf/konzatsu_ikou_2030_01.pdf）
火力発電の単価は、2024年に公開した2029年度断面の混雑想定結果と同様の想定条件である、2015年度5月に公開された発電コスト検証ワーキンググループ報告書に基づき設定しております。
シミュレーションの設定上、電源の運転パターンが実際の運転状況と異なる部分があります。
そのため、今後の電源の稼働状況や系統の運用状況の変化によっては、混雑想定結果が変わる場合があります。
また、別途公開している予想潮流は「電源接続や設備形成の検討における前提条件（送配電等業務指針第62条）としての想定潮流の合理化の考え方について」に基づき算出されたものであり、本見通しとは混雑想定結果が異なります。
- (2) 想定対象年度における系統混雑および出力制御に関する公表項目の定義（算出式）は下記の通りです。
・最大混雑（MW）：混雑電力（MW）の年間最大値
・混雑電力量（MWh）：混雑電力（MW）の年間積分値
・混雑率（％）：「系統制御による混雑がなかった場合に当該設備に流れる電力量（MWh）」に占める「混雑電力量（MWh）」の割合
・混雑時間（時間）：混雑が発生している時間
・最大出力制御（MW）：出力制御電力（MW）の年間最大値
・出力制御量（MWh）：出力制御電力（MW）の年間積分値
・出力制御率（％）：「系統制御による出力制御がなかった場合の発電電力量（MWh）」に占める「出力制御量（MWh）」の割合
・出力制御時間（時間）：出力制御が発生している時間
- (3) 出力制御に関する項目（最大出力制御・出力制御量・出力制御率・出力制御時間）は、再給電方式（一定の順序）における出力制御順の電源種別を用いて集計しています。※1
（再給電方式（一定の順序）： <https://www.occto.or.jp/grid/business/setsuzoku.html>）
- (4) 変電所No.は、別途公表している系統の予想潮流等に関する情報（系統空容量マップ、予想潮流等）と同様としています。※2
なお、将来的な設備の変更等が予定されている場合は公表している情報と異なる場合があります。
（系統の予想潮流等に関する情報： https://www.hepco.co.jp/network/con_service/public_document/bid_info.html）
- ※1 電源種別：①調整電源、②ノンファーム非調整電源、③ファーム非調整電源、④ノンファームバイオマス電源（専焼、地域資源（出力制御困難なものは除く））、
⑤ノンファーム自然変動電源（PV/WF）、⑥ノンファームバイオマス電源（地域資源）・長期固定電源
- ※2 変電所No.に関する補足：110kV以下系統においては、系統構成・予想潮流・混雑状況マップ（旧空き容量マップ）が24系統に分かれているため、【】書きで該当の系統番号を参考記載

変電所 No.※2	変電所名	電圧（kV）		台数	最大混雑 （MW）	混雑電力量 （MWh）	混雑率 （％）	混雑時間 （時間）	電源種別 ※1	最大出力制御 （MW）	出力制御量 （MWh）	出力制御率 （％）	出力制御時間 （時間）
		一次	二次										
205	女満別	187	66	2	14	67	0.025	16	①②③計	10	15	0.101	4
									④	0.2	3	0.148	13
									⑤_PV	8	31	0.043	13
									⑤_WF	5	18	0.016	13
									⑥	—	—	—	—
215	宇円別	187	66	3	59	452	0.169	39	①②③計	59	452	0.103	39
									④	—	—	—	—
									⑤_PV	—	—	—	—
									⑤_WF	—	—	—	—
									⑥	—	—	—	—
216	東釧路	187	66	3	60	5,585	0.928	278	①②③計	—	—	—	—
									④	0.1	34	3.166	278
									⑤_PV	60	5,550	5.190	277
									⑤_WF	0.02	1	0.820	276
									⑥	—	—	—	—
217	西春別	187	66	2	42	5,515	1.121	334	①②③計	1	12	0.832	25
									④	2	569	3.708	332
									⑤_PV	40	4,931	4.220	318
									⑤_WF	0.05	4	0.936	318
									⑥	—	—	—	—
220	西伊達	187	66	1	31	2,217	1.075	544	①②③計	1	7	0.484	17
									④	—	—	—	—
									⑤_PV	31	2,205	1.875	540
									⑤_WF	0.1	6	0.457	539
									⑥	—	—	—	—
225	北静内	187	66	2	30	915	0.601	124	①②③計	30	915	0.627	124
									④	—	—	—	—
									⑤_PV	—	—	—	—
									⑤_WF	—	—	—	—
									⑥	—	—	—	—
228	西中川	187	100	2	2	1,049	0.273	565	①②③計	—	—	—	—
									④	1	24	0.369	40
									⑤_PV	0.1	5	0.112	241
									⑤_WF	2	1,020	0.355	551
									⑥	—	—	—	—

変電所 No.※2	変電所名	電圧 (kV)		台数	最大混雑 (MW)	混雑電力量 (MWh)	混雑率 (%)	混雑時間 (時間)	電源種別 ※1	最大出力制御 (MW)	出力制御量 (MWh)	出力制御率 (%)	出力制御時間 (時間)
		一次	二次										
【01】 53	雨竜	100	66	2	16	499	0.272	116	①②③計	16	499	0.279	116
									④	—	—	—	—
									⑤_PV	—	—	—	—
									⑤_WF	—	—	—	—
									⑥	—	—	—	—

2030年度において系統混雑が見通される送電線一覧

【留意事項】

(1) 本見通しは、第92回 広域系統整備委員会（2025年9月2日）において示された前提条件・算定方法に基づき算出された【現行シナリオ】における混雑想定結果になります。

（第92回 広域系統整備委員会： https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2025/seibi_92_shiryou.html）

（【移行シナリオ】に基づく混雑想定結果： https://www.hepco.co.jp/network/con_service/public_document/pdf/konzatsu_ikou_2030_01.pdf）

火力発電の単価は、2024年に公開した2029年度断面の混雑想定結果と同様の想定条件である、2015年度5月に公開された発電コスト検証ワーキンググループ報告書に基づき設定しております。

シミュレーションの設定上、電源の運転パターンが実際の運転状況と異なる部分があります。

そのため、今後の電源の稼働状況や系統の運用状況の変化によっては、混雑想定結果が変わる場合があります。

また、別途公開している予想潮流は「電源接続や設備形成の検討における前提条件（送配電等業務指針第62条）としての想定潮流の合理化の考え方について」に基づき算出されたものであり、本見通しとは混雑想定結果が異なります。

(2) 想定対象年度における系統混雑および出力制御に関する公表項目の定義（算出式）は下記の通りです。

- ・最大混雑（MW）：混雑電力（MW）の年間最大値
- ・混雑電力量（MWh）：混雑電力（MW）の年間積分値
- ・混雑率（％）：「系統制約による混雑がなかった場合に当該設備に流れる電力量（MWh）」に占める「混雑電力量（MWh）」の割合
- ・混雑時間（時間）：混雑が発生している時間
- ・最大出力制御（MW）：出力制御電力（MW）の年間最大値
- ・出力制御量（MWh）：出力制御電力（MW）の年間積分値
- ・出力制御率（％）：「系統制約による出力制御がなかった場合の発電電力量（MWh）」に占める「出力制御量（MWh）」の割合
- ・出力制御時間（時間）：出力制御が発生している時間

(3) 出力制御に関する項目（最大出力制御・出力制御量・出力制御率・出力制御時間）は、再給電方式（一定の順序）における出力制御順の電源種別を用いて集計しています。※1

（再給電方式（一定の順序）： <https://www.occto.or.jp/grid/business/setsuzoku.html>）

(4) 送電線No.は、別途公表している系統の予想潮流等に関する情報（系統空容量マップ、予想潮流等）と同様としています。※2

なお、将来的な設備の変更等が予定されている場合は公表している情報と異なる場合があります。

（系統の予想潮流等に関する情報： https://www.hepco.co.jp/network/con_service/public_document/bid_info.html）

※1 電源種別：①調整電源、②ノンファーム非調整電源、③ファーム非調整電源、④ノンファームバイオマス電源（専焼、地域資源（出力制御困難なものは除く））、⑤ノンファーム自然変動電源（PV/WF）、⑥ノンファームバイオマス電源（地域資源）・長期固定電源

※2 変電所No.に関する補足：110kV以下系統においては、系統構成・予想潮流・混雑状況マップ（旧空き容量マップ）が24系統に分かれているため、【】書きで該当の系統番号を参考記載

送電線 No.※2	送電線名	電圧 (kV)	回線数	最大混雑 (MW)	混雑電力量 (MWh)	混雑率 (%)	混雑時間 (時間)	電源種別 ※1	最大出力制御 (MW)	出力制御量 (MWh)	出力制御率 (%)	出力制御時間 (時間)
53	函館幹線 (双葉開閉所～ 北長万部開閉所)	187	2	144	14,206	1.462	350	①②③計	332	13,471	6.104	110
								④	4	750	2.940	271
								⑤_PV	34	766	0.679	151
								⑤_WF	388	26,300	1.636	275
								⑥	—	—	—	—
54	函館幹線 (北長万部開閉所～ 西八雲開閉所)	187	2	78	3,451	0.330	130	①②③計	249	8,425	3.817	89
								④	1	44	0.173	49
								⑤_PV	15	87	0.077	27
								⑤_WF	183	2,822	0.231	49
								⑥	—	—	—	—
55	函館幹線 (西八雲開閉所～北 七飯変電所)	187	2	42	884	0.074	51	①②③計	135	2,835	1.284	51
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	—	—	—	—
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
63	名寄幹線 (旭川嵐山開閉所～ 西名寄変電所)	187	2	58	10,032	0.617	615	①②③計	36	8,620	5.404	328
								④	0.4	42	0.705	151
								⑤_PV	7	92	0.232	106
								⑤_WF	30	1,279	0.283	180
								⑥	—	—	—	—
64	北幌延線 (西名寄変電所～西 中川変電所)	187	2	15	9,523	0.620	721	①②③計	—	—	—	—
								④	1	97	2.832	213
								⑤_PV	1	37	1.065	312
								⑤_WF	15	9,388	3.544	718
								⑥	—	—	—	—
115	他社線 (他社発電所～北新 得変電所)	187	2	95	6,080	1.287	217	①②③計	91	8,496	0.879	80
								④	2	143	1.088	97
								⑤_PV	209	8,654	1.714	135
								⑤_WF	10	220	0.197	127
								⑥	—	—	—	—

送電線 No.※2	送電線名	電圧 (kV)	回線数	最大混雑 (MW)	混雑電力量 (MWh)	混雑率 (%)	混雑時間 (時間)	電源種別 ※1	最大出力制御 (MW)	出力制御量 (MWh)	出力制御率 (%)	出力制御時間 (時間)
【01】 3	宗谷1号線・2号線 (西中川開閉器柱～ 幌延変電所)	100	2	19	12,353	3.059	1,376	①②③計	—	—	—	—
								④	1	266	3.781	330
								⑤_PV	0.5	67	1.608	651
								⑤_WF	19	12,020	3.921	1335
								⑥	—	—	—	—
【01】 5	稚内線 (幌延変電所～声間 変電所)	100	2	71	19,410	5.093	1,084	①②③計	—	—	—	—
								④	1	975	12.150	1084
								⑤_PV	1	80	2.219	508
								⑤_WF	70	18,355	5.692	1046
								⑥	—	—	—	—
【01】 52	宗谷1号線・2号線 (名寄変電所～雨竜 変電所)	100	2	7	224	0.095	66	①②③計	7	224	0.126	66
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	—	—	—	—
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【01】 77	羽幌炭鉱線 (朱鞠内変電所～羽 幌変電所)	66	1	5	41	0.084	22	①②③計	—	—	—	—
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	5	40	0.146	22
								⑤_WF	0.04	0.4	0.055	22
								⑥	—	—	—	—
【04】 31	遠軽線 (留辺蘂変電所～生 田原支線分岐)	66	2	18	1,305	0.547	336	①②③計	17	830	0.911	259
								④	0.4	23	0.656	62
								⑤_PV	5	452	0.652	129
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【04】 32	遠軽線 (生田原支線分岐～ 遠軽変電所)	66	2	36	2,971	1.266	262	①②③計	25	2,479	2.647	258
								④	0.4	31	0.862	77
								⑤_PV	14	461	0.741	74
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【05】 19	宇登呂線 (斜里変電所～宇登 呂変電所)	33	1	2	99	0.535	148	①②③計	—	—	—	—
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	2	99	0.717	148
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【07】 5	石狩線 (茨戸変電所～他社 分岐)	66	2	12	468	0.131	53	①②③計	12	468	1.070	53
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	—	—	—	—
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【07】 6	石狩線 (他社分岐～他社分 岐)	66	2	24	238	0.087	27	①②③計	24	238	0.542	27
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	—	—	—	—
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【10】 21	豊平峡線 (藤野変電所～豊平 峡開閉所)	66	2	28	806	0.575	112	①②③計	28	806	0.718	112
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	—	—	—	—
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【13】 22	長沼線 (上江別支線分岐～ 晩翠変電所分岐)	66	2	3	29	0.015	23	①②③計	3	26	0.069	19
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	2	3	0.009	4
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—


送電線 No.※2	送電線名	電圧 (kV)	回線数	最大混雑 (MW)	混雑電力量 (MWh)	混雑率 (%)	混雑時間 (時間)	電源種別 ※1	最大出力制御 (MW)	出力制御量 (MWh)	出力制御率 (%)	出力制御時間 (時間)
【13】 23	長沼線 (晩翠変電所分岐～ 長沼変電所)	66	2	15	141	0.073	26	①②③計	15	141	0.384	26
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	—	—	—	—
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【13】 25	栗山線 (長沼変電所～栗山 変電所)	66	2	23	345	0.260	50	①②③計	23	345	0.970	50
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	—	—	—	—
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【13】 72	望来線 (当別変電所～他社 分岐)	22	1	6	757	2.165	539	①②③計	—	—	—	—
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	6	748	3.370	539
								⑤_WF	0.1	9	1.134	538
								⑥	—	—	—	—
【13】 73	望来線 (他社分岐～望来変 電所)	22	1	4	535	1.627	377	①②③計	—	—	—	—
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	4	531	2.336	377
								⑤_WF	0.1	5	0.549	372
								⑥	—	—	—	—
【13】 75	厚田線 (望来変電所～他社 分岐)	22	1	3	205	1.295	242	①②③計	—	—	—	—
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	3	204	1.427	242
								⑤_WF	0.01	0.3	0.385	237
								⑥	—	—	—	—
【14】 28	留萌線 (沼田変電所～留萌 変電所)	66	2	19	1,483	1.048	322	①②③計	—	—	—	—
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	0.1	1	0.185	128
								⑤_WF	19	1,482	1.081	322
								⑥	—	—	—	—
【15】 2	釧路線 (宇円別変電所～他 社分岐)	66	2	21	142	0.120	15	①②③計	21	142	0.335	15
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	—	—	—	—
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【15】 7	星が浦線 (宇円別変電所～星 が浦変電所)	66	2	26	7,648	2.228	1,728	①②③計	26	7,648	2.473	1728
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	—	—	—	—
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【15】 15	庶路線 (宇円別変電所～釧 白支線1号線分岐)	66	1	12	2,785	2.810	424	①②③計	—	—	—	—
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	12	2,785	5.716	424
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【15】 16	十勝2号線 (宇円別変電所～釧 白支線2号線分岐)	66	1	10	2,014	1.741	318	①②③計	—	—	—	—
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	10	2,014	3.480	318
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【15】 17	釧白支線 (釧白支線1・2号線 分岐～他社分岐)	66	2	9	348	0.350	95	①②③計	—	—	—	—
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	9	348	0.709	95
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【15】 19	釧白支線 (他社分岐～釧白変 電所)	66	2	10	424	0.365	100	①②③計	—	—	—	—
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	10	424	0.727	100
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【17】 5	根室1号線 (厚床変電所～他社 分岐)	66	1	5	42	0.051	24	①②③計	—	—	—	—
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	5	41	0.093	24
								⑤_WF	0.01	0.1	0.026	24
								⑥	—	—	—	—
【17】 28	磯分内線 (他社分岐～磯分内 変電所)	66	1	3	174	0.421	152	①②③計	—	—	—	—
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	3	174	1.615	152
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—

送電線 No.※2	送電線名	電圧 (kV)	回線数	最大混雑 (MW)	混雑電力量 (MWh)	混雑率 (%)	混雑時間 (時間)	電源種別 ※1	最大出力制御 (MW)	出力制御量 (MWh)	出力制御率 (%)	出力制御時間 (時間)
【18】 2	芽室線 (北芽室変電所～芽 室変電所分岐)	66	2	3	24	0.007	13	①②③計	3	24	0.041	13
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	—	—	—	—
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【18】 6	芽室線 (他社分岐～川西変 電所)	66	2	43	214	0.071	19	①②③計	43	214	0.366	19
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	—	—	—	—
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【18】 12	中札内線 (川西変電所～中札 内変電所)	66	2	7	147	0.082	52	①②③計	—	—	—	—
								④	3	107	0.447	52
								⑤_PV	4	41	0.204	25
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【18】 44	十勝1・2号線 (木野変電所～札内 支線分岐)	66	2	5	35	0.019	23	①②③計	3	9	0.133	5
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	5	26	0.128	19
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【18】 68	岩松線 (西音更変電所～清 水開閉器柱)	66	2	13	2,005	0.963	379	①②③計	—	—	—	—
								④	1	138	2.695	247
								⑤_PV	12	1,866	9.816	364
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【18】 75	岩松線 (清水開閉器柱～鹿 追開閉器柱)	66	2	3	161	0.085	129	①②③計	—	—	—	—
								④	1	13	0.258	33
								⑤_PV	3	147	1.121	119
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【18】 78	岩松線 (鹿追開閉器柱～新 岩松変電所)	66	2	8	500	0.239	137	①②③計	—	—	—	—
								④	1	77	1.476	137
								⑤_PV	8	423	3.569	120
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【19】 2	長和線 (西伊達変電所～他 社分岐)	66	2	6	1,628	0.783	417	①②③計	1	5	0.373	10
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	5	1,619	1.358	416
								⑤_WF	0.02	4	0.311	416
								⑥	—	—	—	—
【19】 4	長和線 (他社分岐～伊達変 電所)	66	2	36	3,805	1.855	332	①②③計	1	14	1.012	28
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	36	3,781	3.073	331
								⑤_WF	0.1	10	0.793	331
								⑥	—	—	—	—
【19】 6	有珠線 (伊達変電所～萩原 変電所)	66	2	11	681	0.618	160	①②③計	—	—	—	—
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	11	680	0.694	160
								⑤_WF	0.005	0.2	0.131	160
								⑥	—	—	—	—
【20】 11	本輪西線 (室蘭変電所～本輪 西変電所)	66	2	8	15	0.004	8	①②③計	8	15	0.041	8
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	—	—	—	—
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【21】 31	白老線 (苫小牧変電所～錦 岡地中支線分岐)	66	2	19	115	0.046	16	①②③計	19	115	0.170	16
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	—	—	—	—
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【21】 34	白老線 (錦岡地中支線分岐 ～白老支線分岐)	66	2	9	15	0.007	2	①②③計	9	15	0.026	2
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	—	—	—	—
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【22】 81	早来線 (南早来変電所～他 社分岐)	66	2	34	2,868	0.786	185	①②③計	—	—	—	—
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	34	2,868	2.521	185
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【22】 86	富川線 (早来変電所～厚真 変電所)	66	1	9	3,780	2.528	770	①②③計	1	42	3.004	83
								④	0.1	77	8.747	768
								⑤_PV	9	3,660	7.227	764
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—

送電線 No.※2	送電線名	電圧 (kV)	回線数	最大混雑 (MW)	混雑電力量 (MWh)	混雑率 (%)	混雑時間 (時間)	電源種別 ※1	最大出力制御 (MW)	出力制御量 (MWh)	出力制御率 (%)	出力制御時間 (時間)
【22】 88	富川線 (厚真変電所～他社 分岐)	66	1	14	4,689	3.565	604	①②③計	1	30	2.137	56
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	14	4,659	9.463	603
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【22】 90	富川線 (他社分岐～他社分 岐)	66	1	11	879	0.747	202	①②③計	1	10	0.684	21
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	11	870	1.737	198
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【22】 103	岩知志線 (早来変電所～穂別 変電所)	66	1	7	215	0.111	65	①②③計	—	—	—	—
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	7	215	0.332	65
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【22】 111	岩知志線 (振内支線分岐～岩 知志変電所)	66	1	5	377	0.242	176	①②③計	—	—	—	—
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	5	377	3.091	176
								⑤_WF	—	—	—	—
								⑥	—	—	—	—
【24】 70	八雲1号線 (北七飯変電所～森 変電所)	66	1	6	307	0.174	137	①②③計	1	7	0.477	15
								④	0.4	4	0.109	12
								⑤_PV	3	135	0.254	131
								⑤_WF	3	161	0.083	131
								⑥	—	—	—	—
【24】 71	八雲1号線 (森変電所～森1号 支線分岐)	66	1	29	3,417	1.818	385	①②③計	2	43	3.050	89
								④	0.4	146	4.069	367
								⑤_PV	9	836	1.972	314
								⑤_WF	22	2,391	1.215	366
								⑥	—	—	—	—
【24】 72	八雲1号線 (森1号支線分岐～ 落部変電所)	66	1	2	22	0.019	22	①②③計	1	1	0.070	2
								④	0.4	1	0.033	6
								⑤_PV	1	11	0.025	17
								⑤_WF	1	9	0.010	17
								⑥	—	—	—	—
【24】 74	八雲1号線 (落部変電所～八雲 変電所)	66	1	10	80	0.069	17	①②③計	1	1	0.070	2
								④	0.4	7	0.183	17
								⑤_PV	5	36	0.095	16
								⑤_WF	5	36	0.040	16
								⑥	—	—	—	—
【24】 77	八雲2号線 (北七飯変電所～森 2号支線分岐)	66	1	22	1,245	0.774	150	①②③計	1	9	0.627	17
								④	0.4	53	1.484	132
								⑤_PV	15	854	1.052	143
								⑤_WF	6	329	0.363	143
								⑥	—	—	—	—
【24】 78	八雲2号線 (桜野支線分岐～八 雲変電所)	66	1	12	96	0.082	17	①②③計	1	1	0.070	2
								④	0.4	7	0.194	17
								⑤_PV	6	47	0.110	17
								⑤_WF	5	42	0.046	17
								⑥	—	—	—	—
【24】 103	江差線 (厚沢部変電所分岐 ～他社分岐)	66	2	15	385	0.213	102	①②③計	—	—	—	—
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	0.2	2	0.066	49
								⑤_WF	15	384	0.312	102
								⑥	—	—	—	—
【24】 125	福島線 (上磯変電所～木古 内支線分岐)	66	2	34	9,735	2.570	1,010	①②③計	—	—	—	—
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	4	346	3.074	606
								⑤_WF	32	9,389	4.293	1010
								⑥	—	—	—	—
【24】 128	福島線 (福島変電所分岐～ 松前支線分岐)	66	2	5	30	0.010	14	①②③計	—	—	—	—
								④	—	—	—	—
								⑤_PV	0.04	0.1	0.001	5
								⑤_WF	5	30	0.026	14
								⑥	—	—	—	—


2030年度において系統混雑が見通される送変電設備のマッピング

【北海道エリア 187kV以上系統】

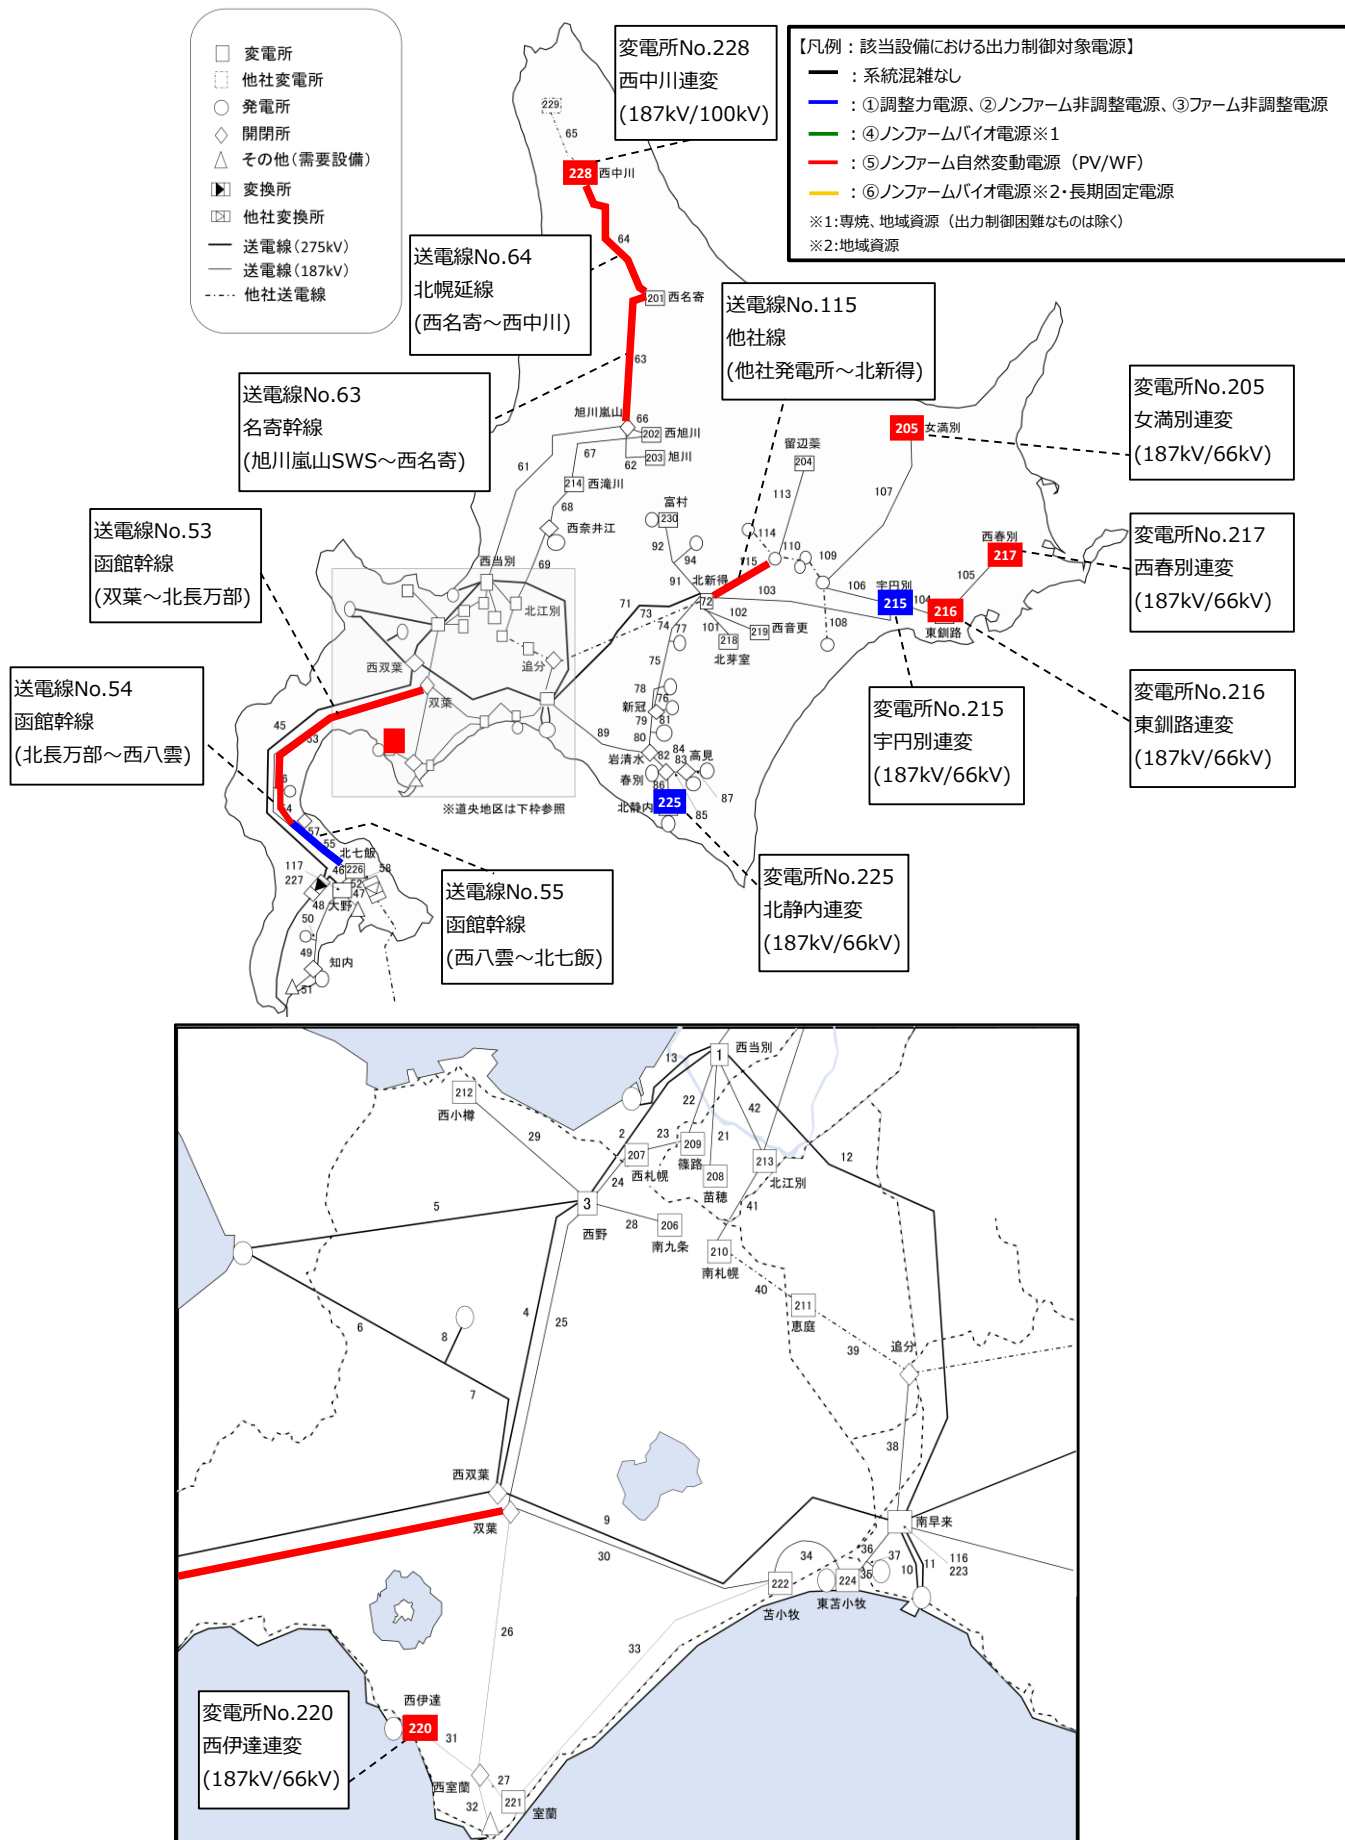


2030年度において系統混雑が見通される送変電設備のマッピング

【北海道エリア 110kV以下系統（01 西中川・西名寄系統）】

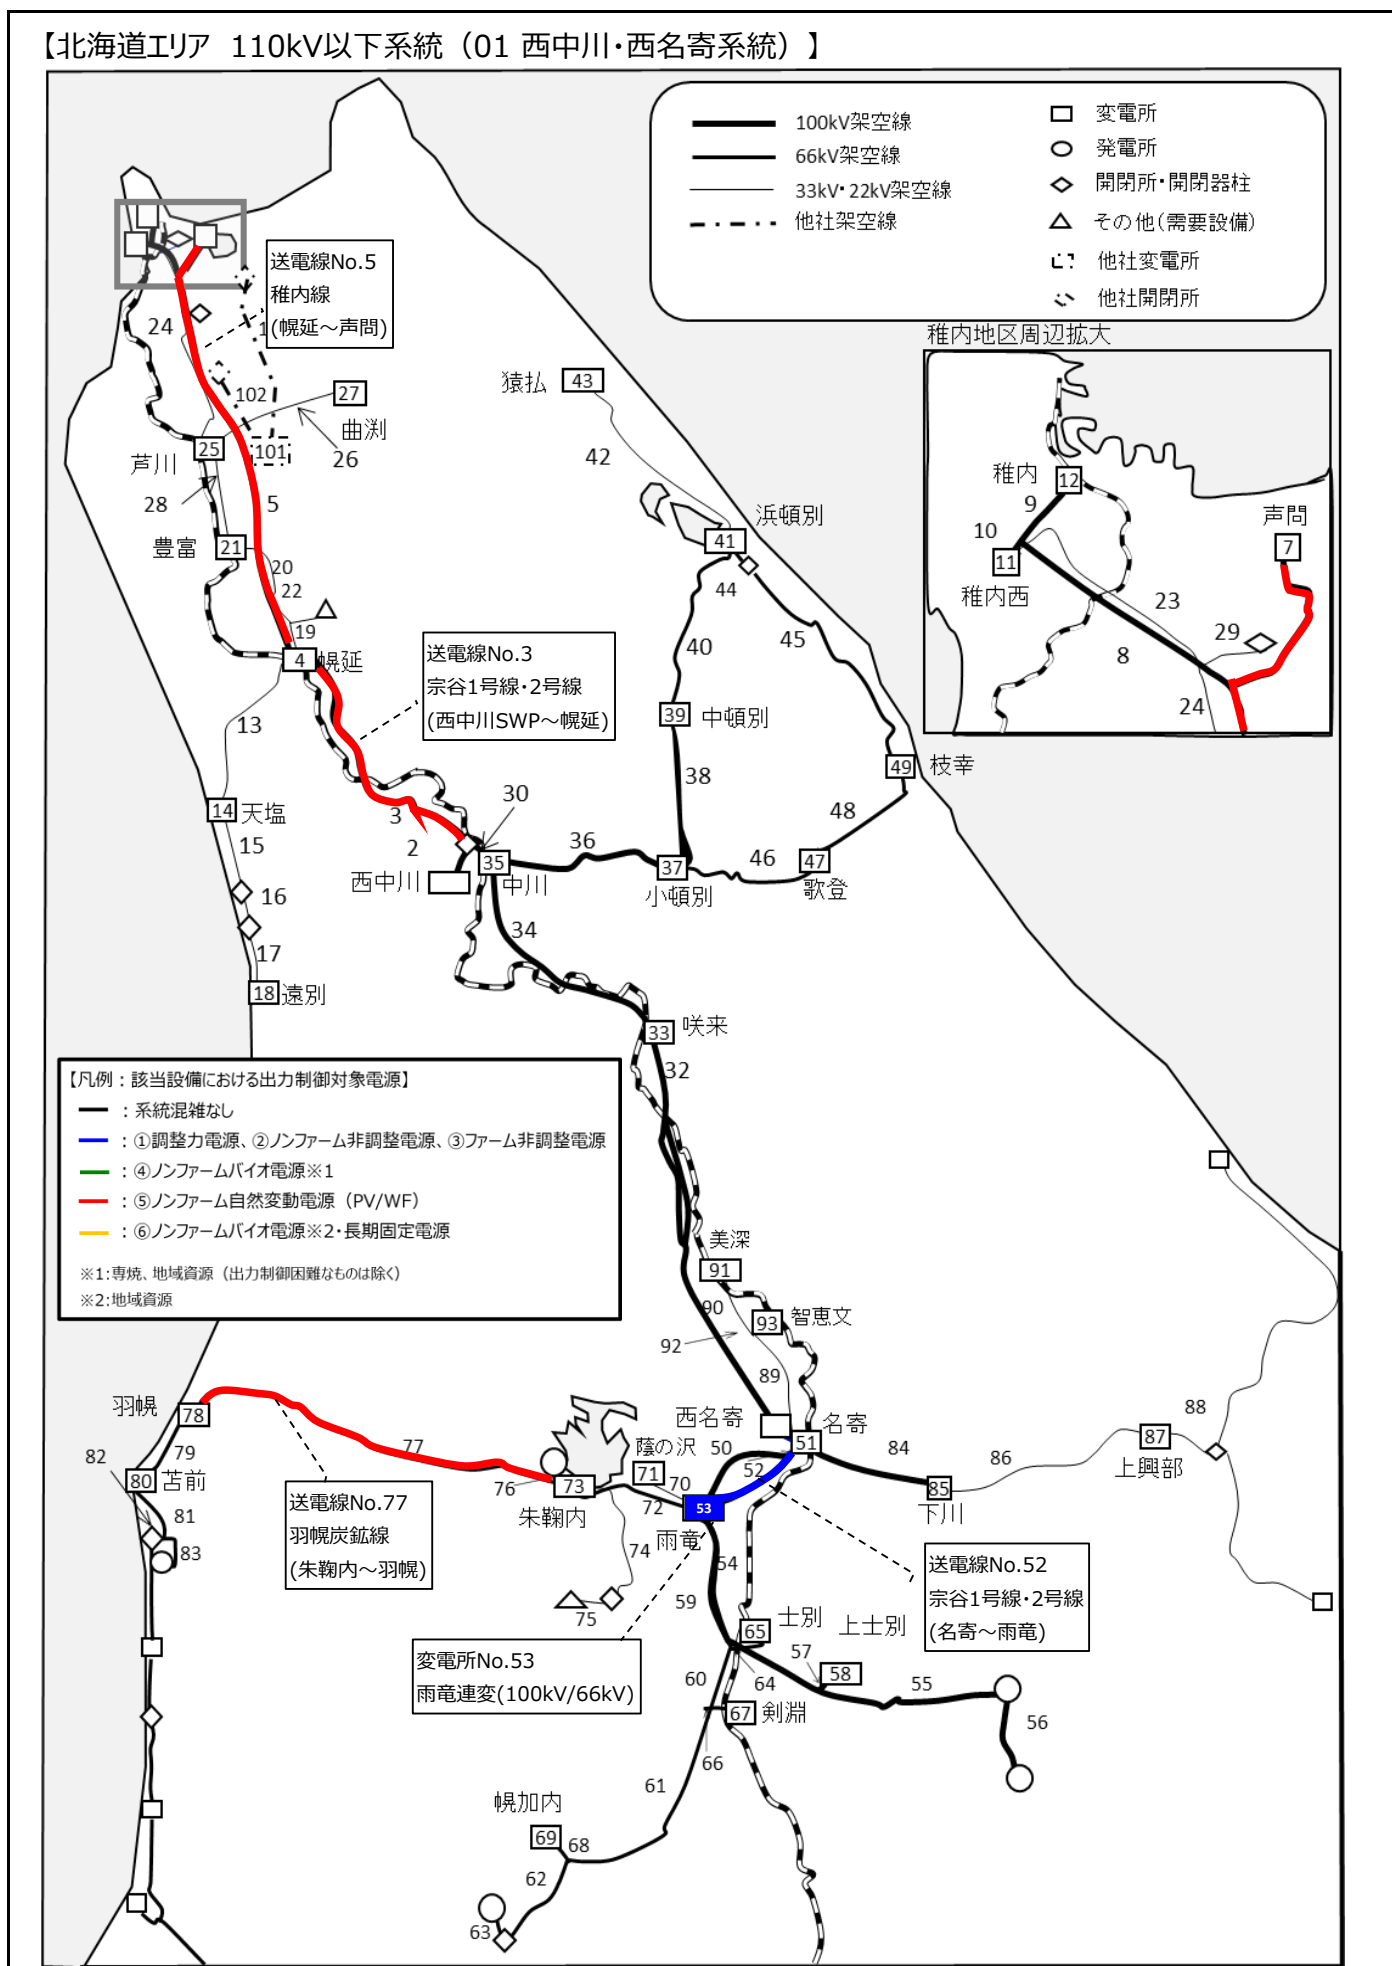


2030年度において系統混雑が見通される送変電設備のマッピング

【北海道エリア 110kV以下系統 (04 留辺蘂系統)】

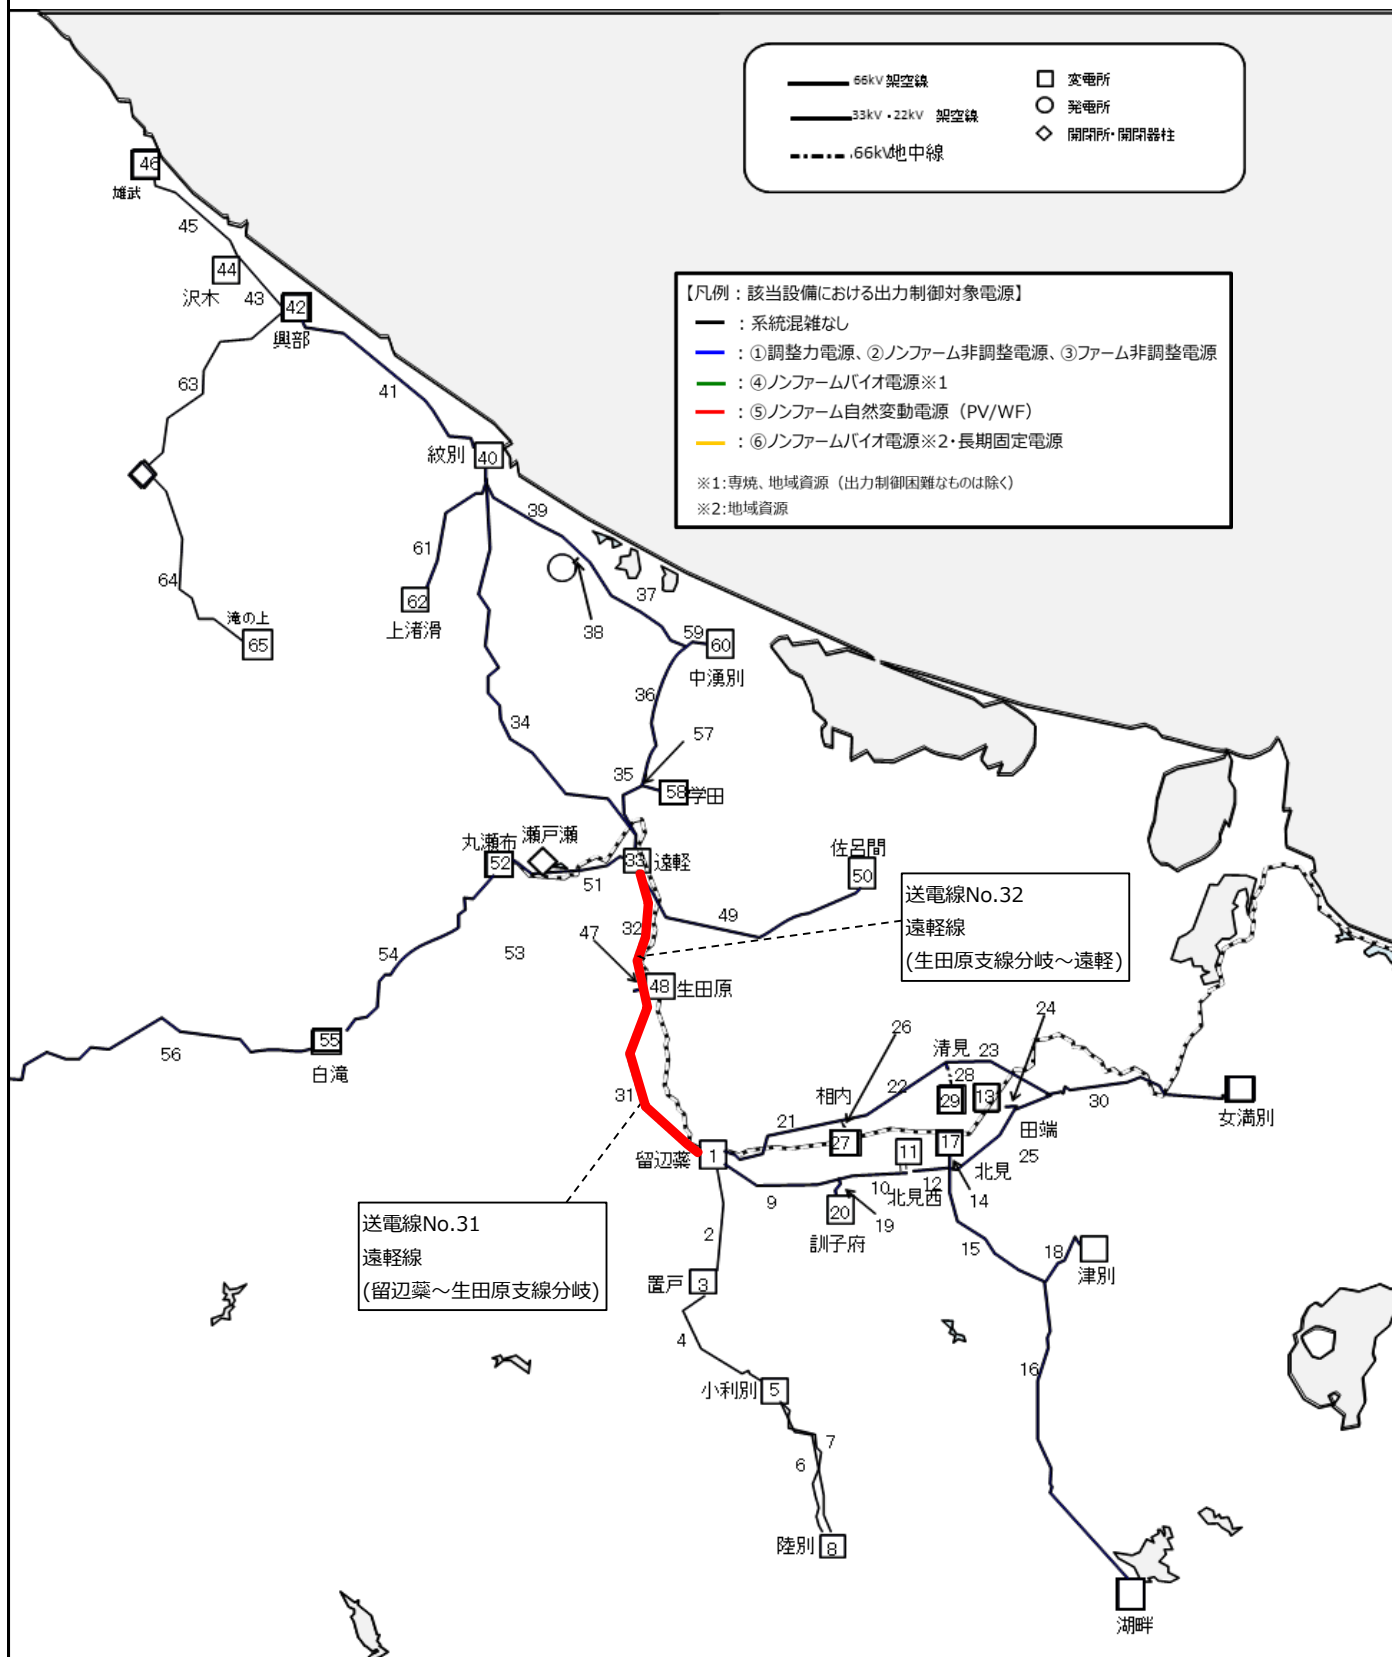


2030年度において系統混雑が見通される送変電設備のマッピング

【北海道エリア 110kV以下系統（05 女満別系統）】

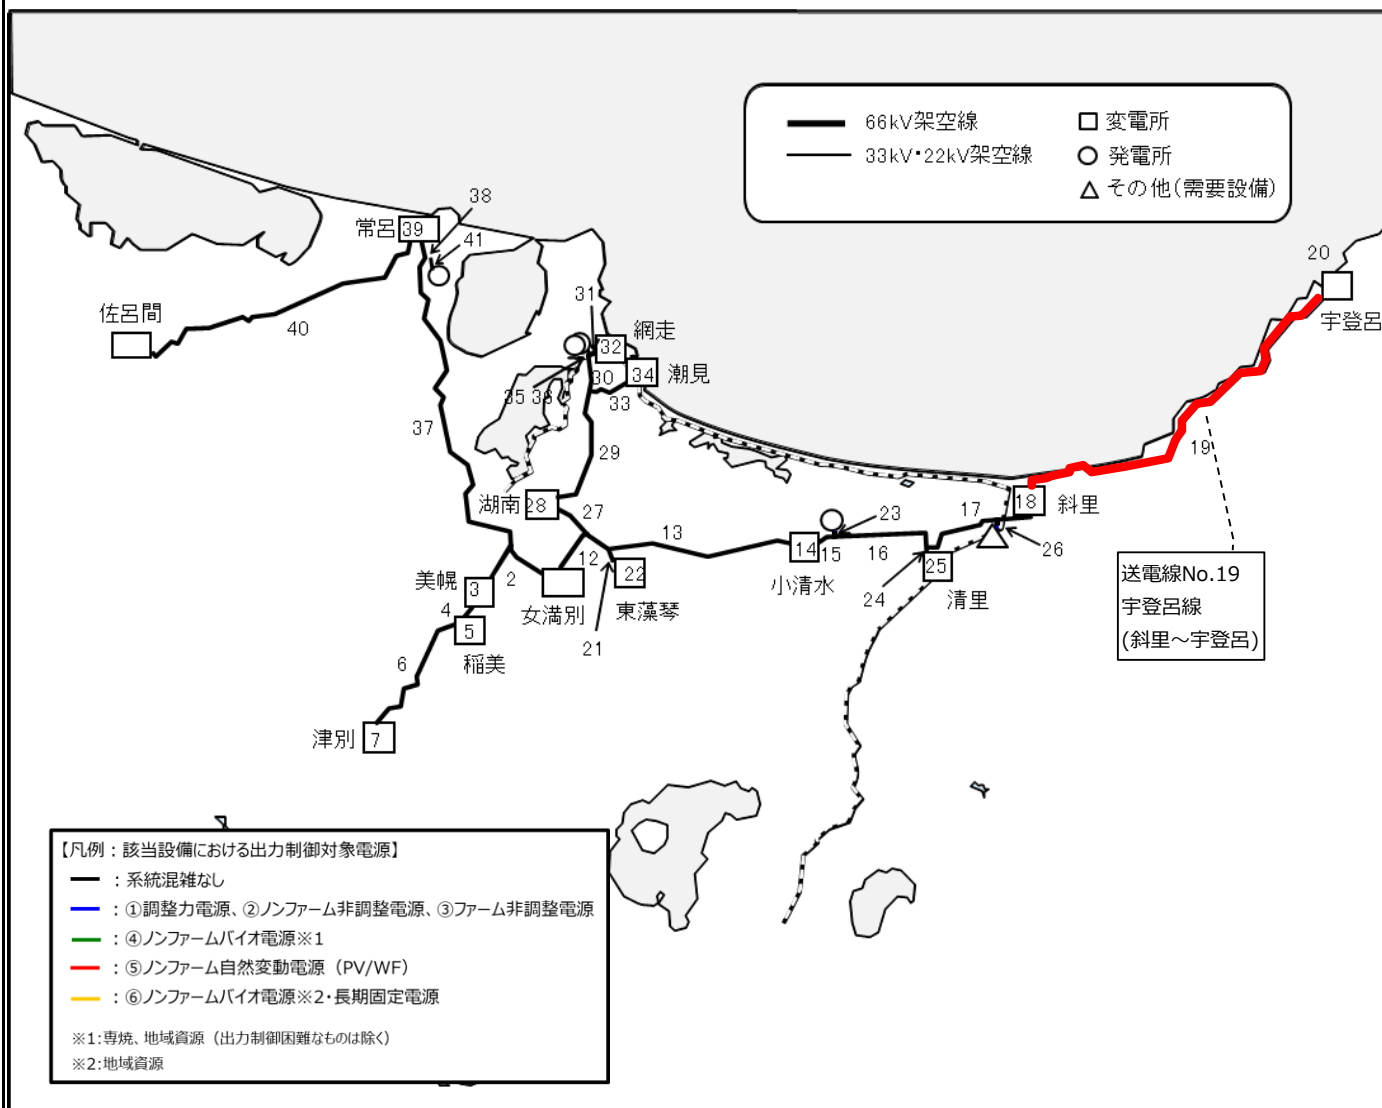


2030年度において系統混雑が見通される送変電設備のマッピング

【北海道エリア 110kV以下系統（07 西札幌系統）】

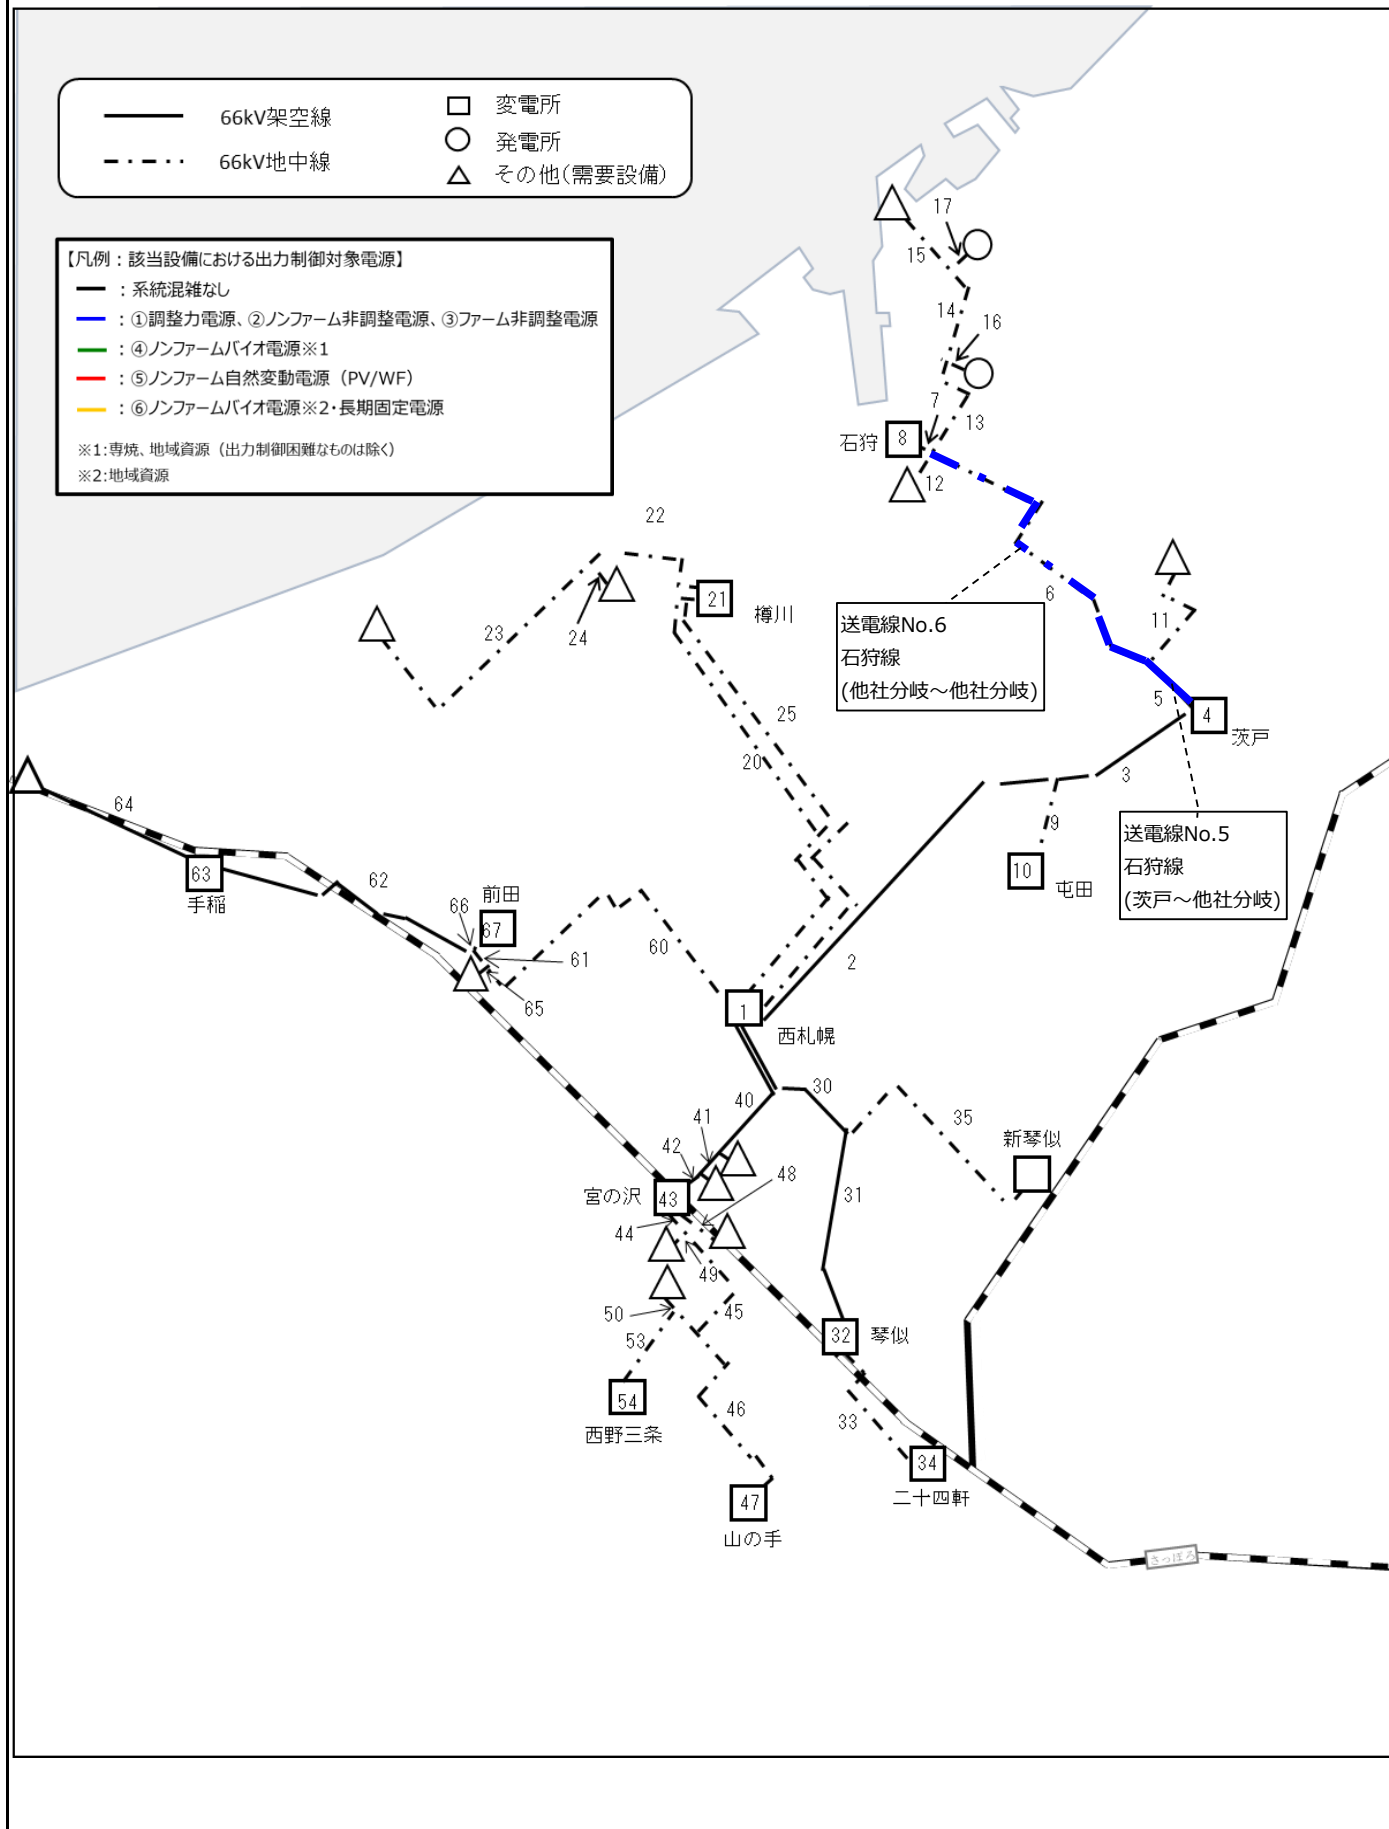

2030年度において系統混雑が見通される送変電設備のマッピング

【北海道エリア 110kV以下系統（10 南札幌系統）】

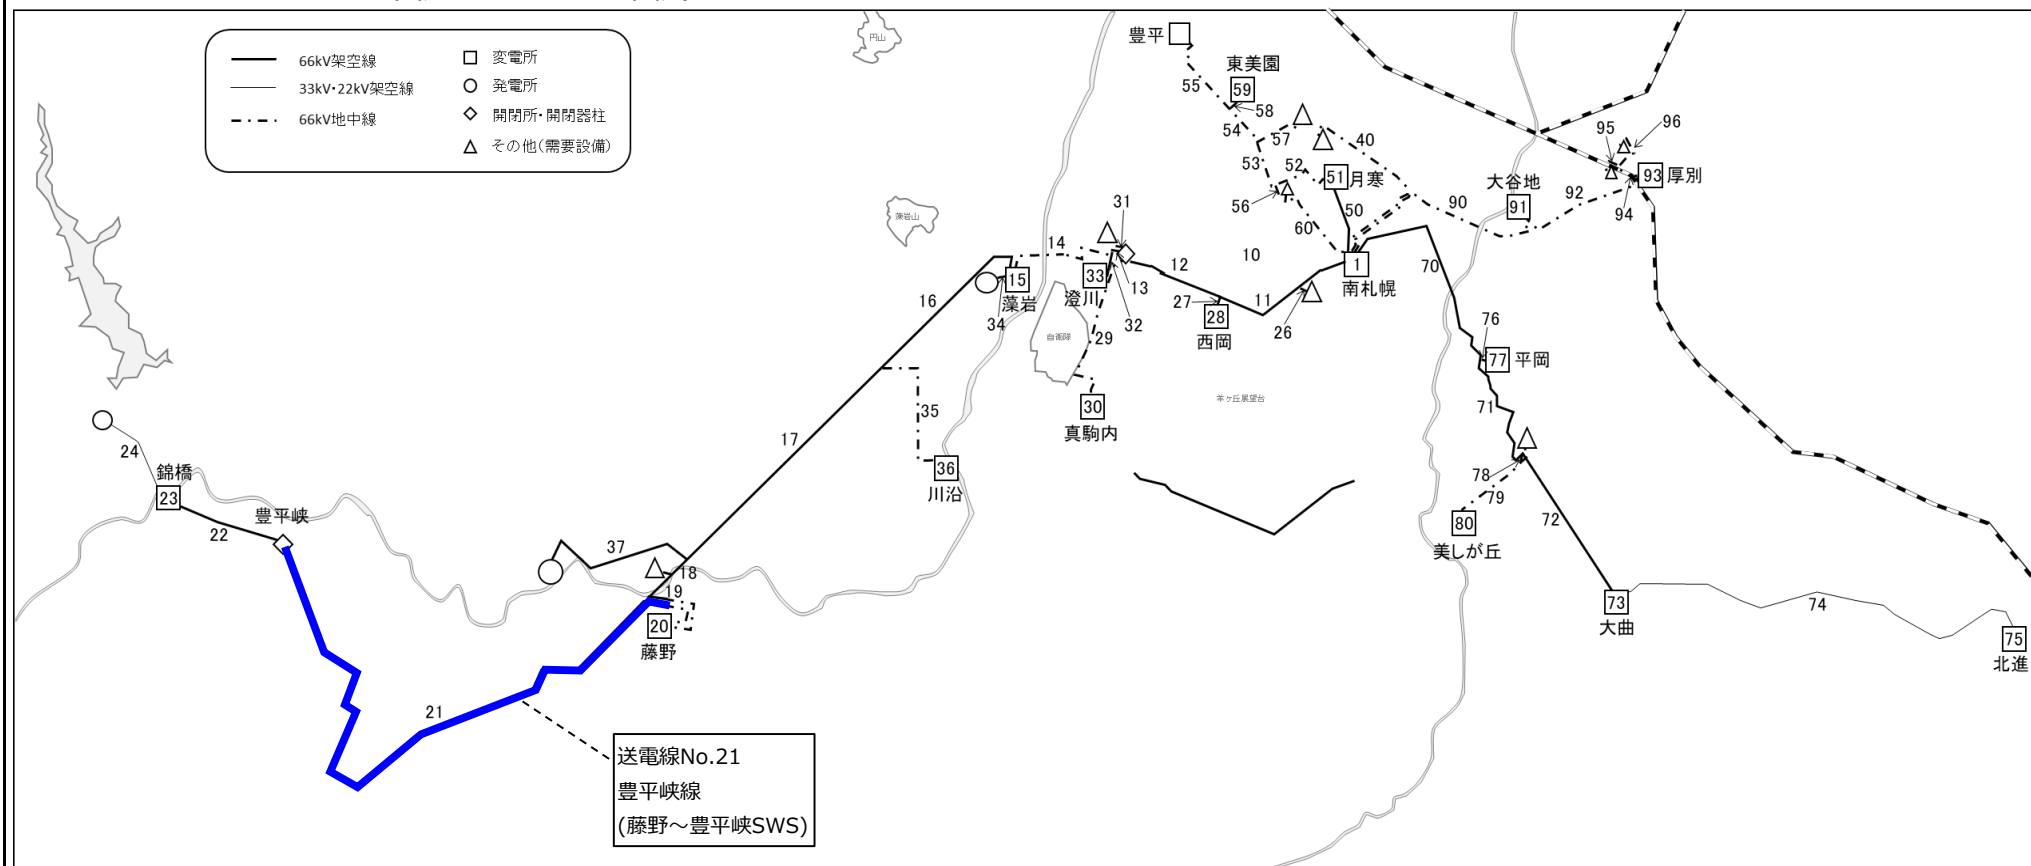

【凡例：該当設備における出力制御対象電源】


- : 系統混雑なし
- : ①調整力電源、②ノンファーム非調整電源、③ファーム非調整電源
- : ④ノンファームバイオ電源※1
- : ⑤ノンファーム自然変動電源 (PV/WF)
- : ⑥ノンファームバイオ電源※2・長期固定電源

※1:専焼、地域資源 (出力制御困難なものは除く)

※2:地域資源


2030年度において系統混雑が見通される送変電設備のマッピング

【北海道エリア 110kV以下系統（13 北江別系統）】

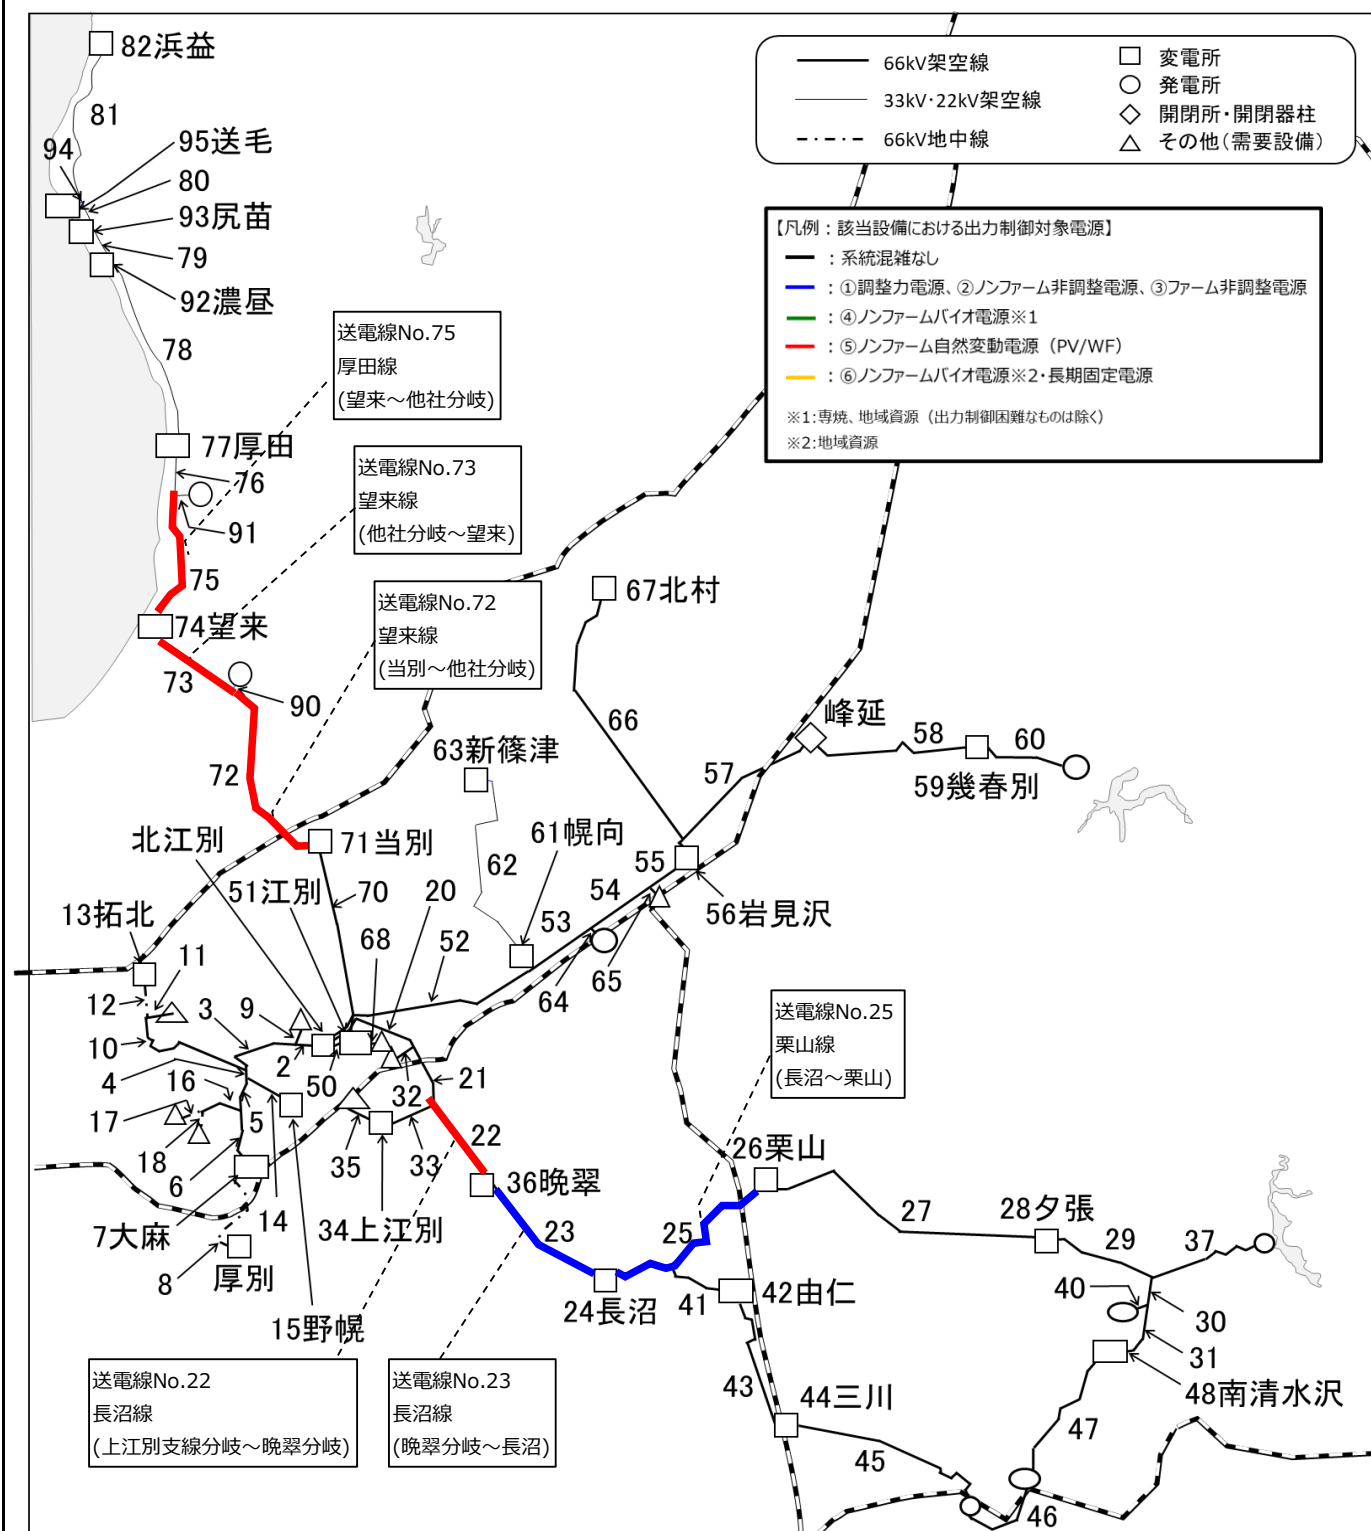

2030年度において系統混雑が見通される送変電設備のマッピング

【北海道エリア 110kV以下系統（14 西滝川系統）】

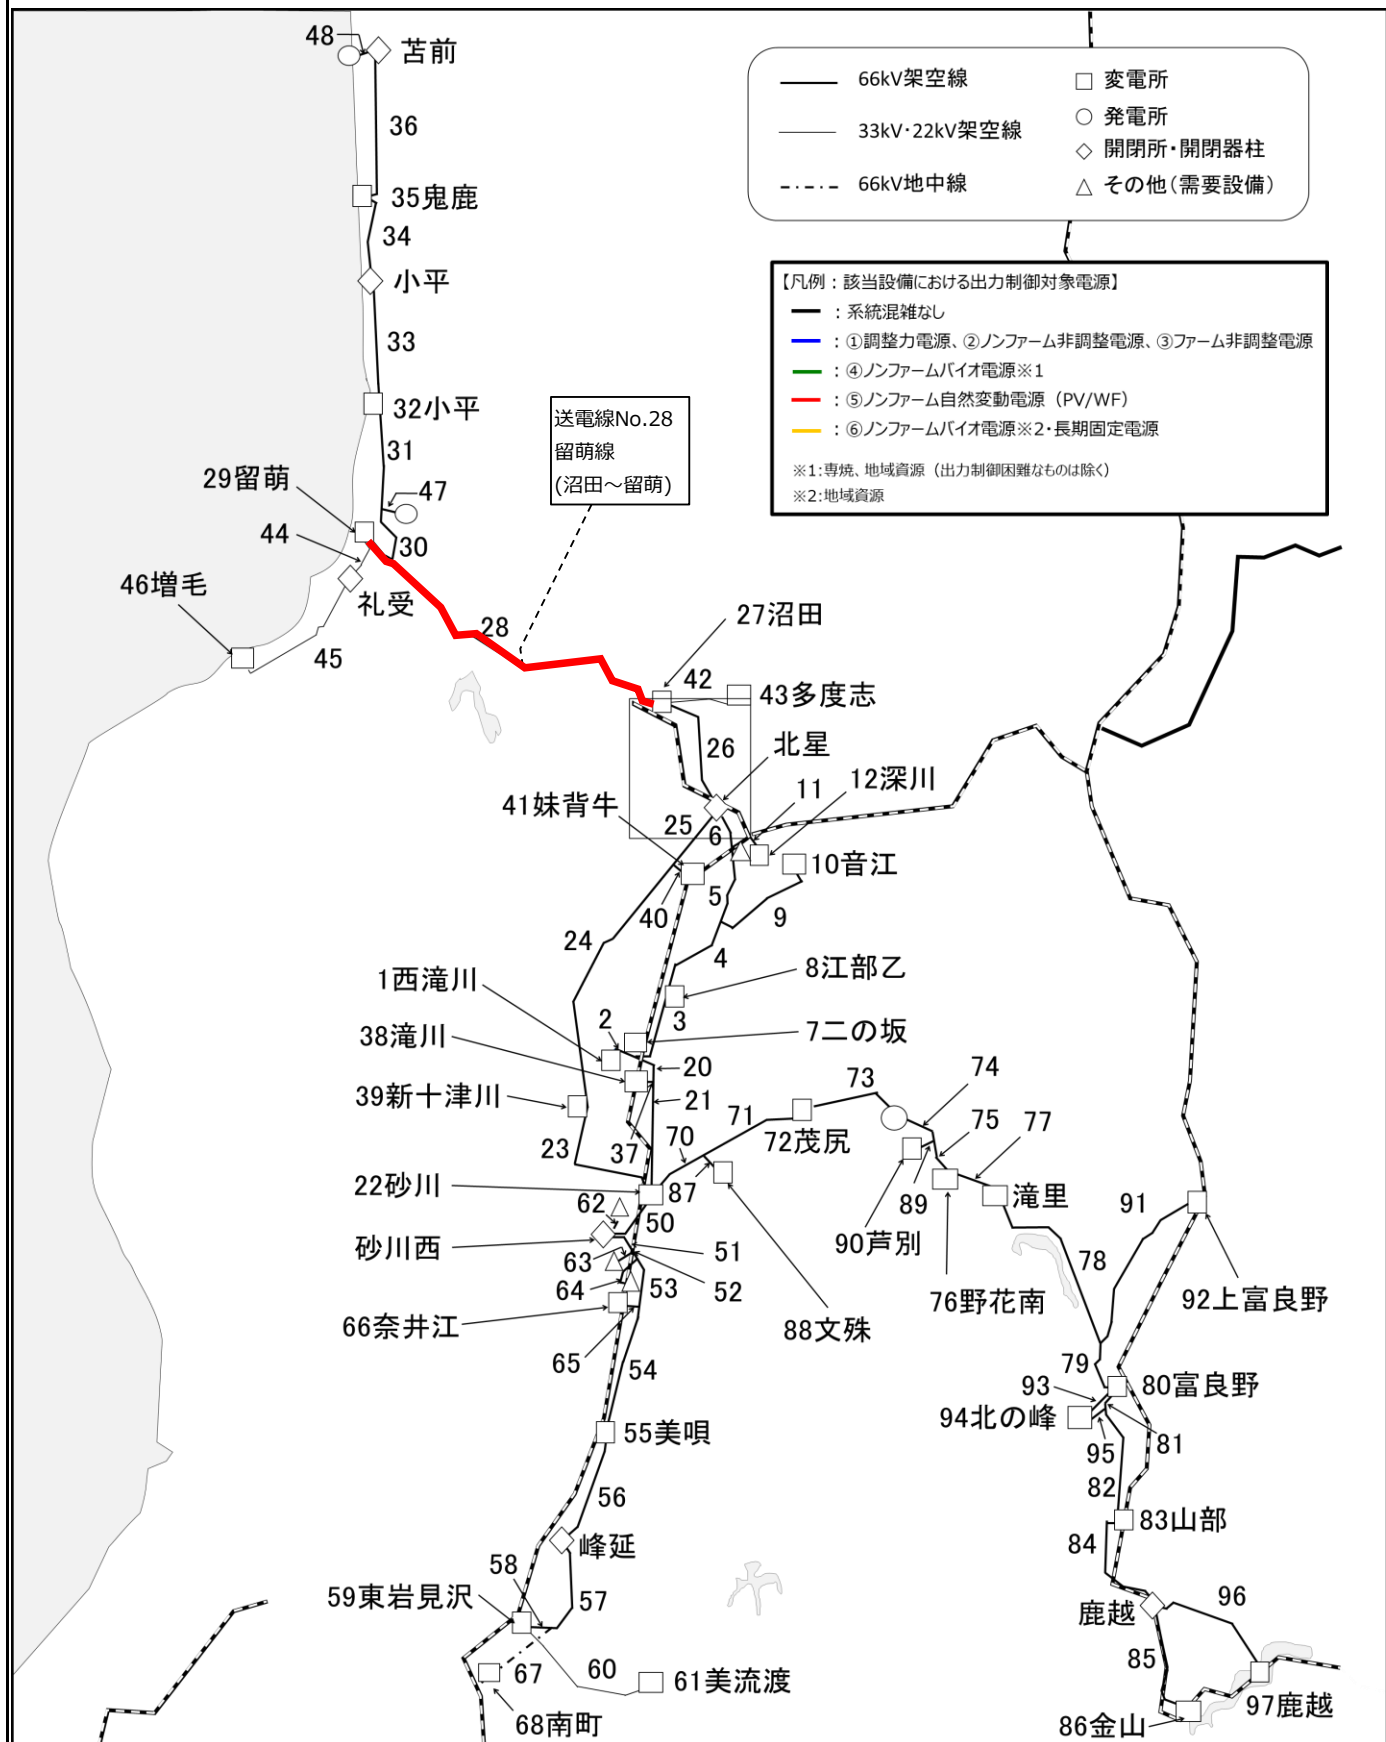

2030年度において系統混雑が見通される送変電設備のマッピング

【北海道エリア 110kV以下系統（15 宇円別系統）】

【凡例：該当設備における出力制御対象電源】

- : 系統混雑なし
- : ①調整力電源、②ノンファーム非調整電源、③ファーム非調整電源
- : ④ノンファームバイオ電源※1
- : ⑤ノンファーム自然変動電源（PV/WF）
- : ⑥ノンファームバイオ電源※2・長期固定電源

※1:専焼、地域資源（出力制御困難なものは除く）

※2:地域資源


— 66kV架空線

□ 変電所

- - - 66kV地中線


○ 発電所

◇ 開閉所・開閉器柱

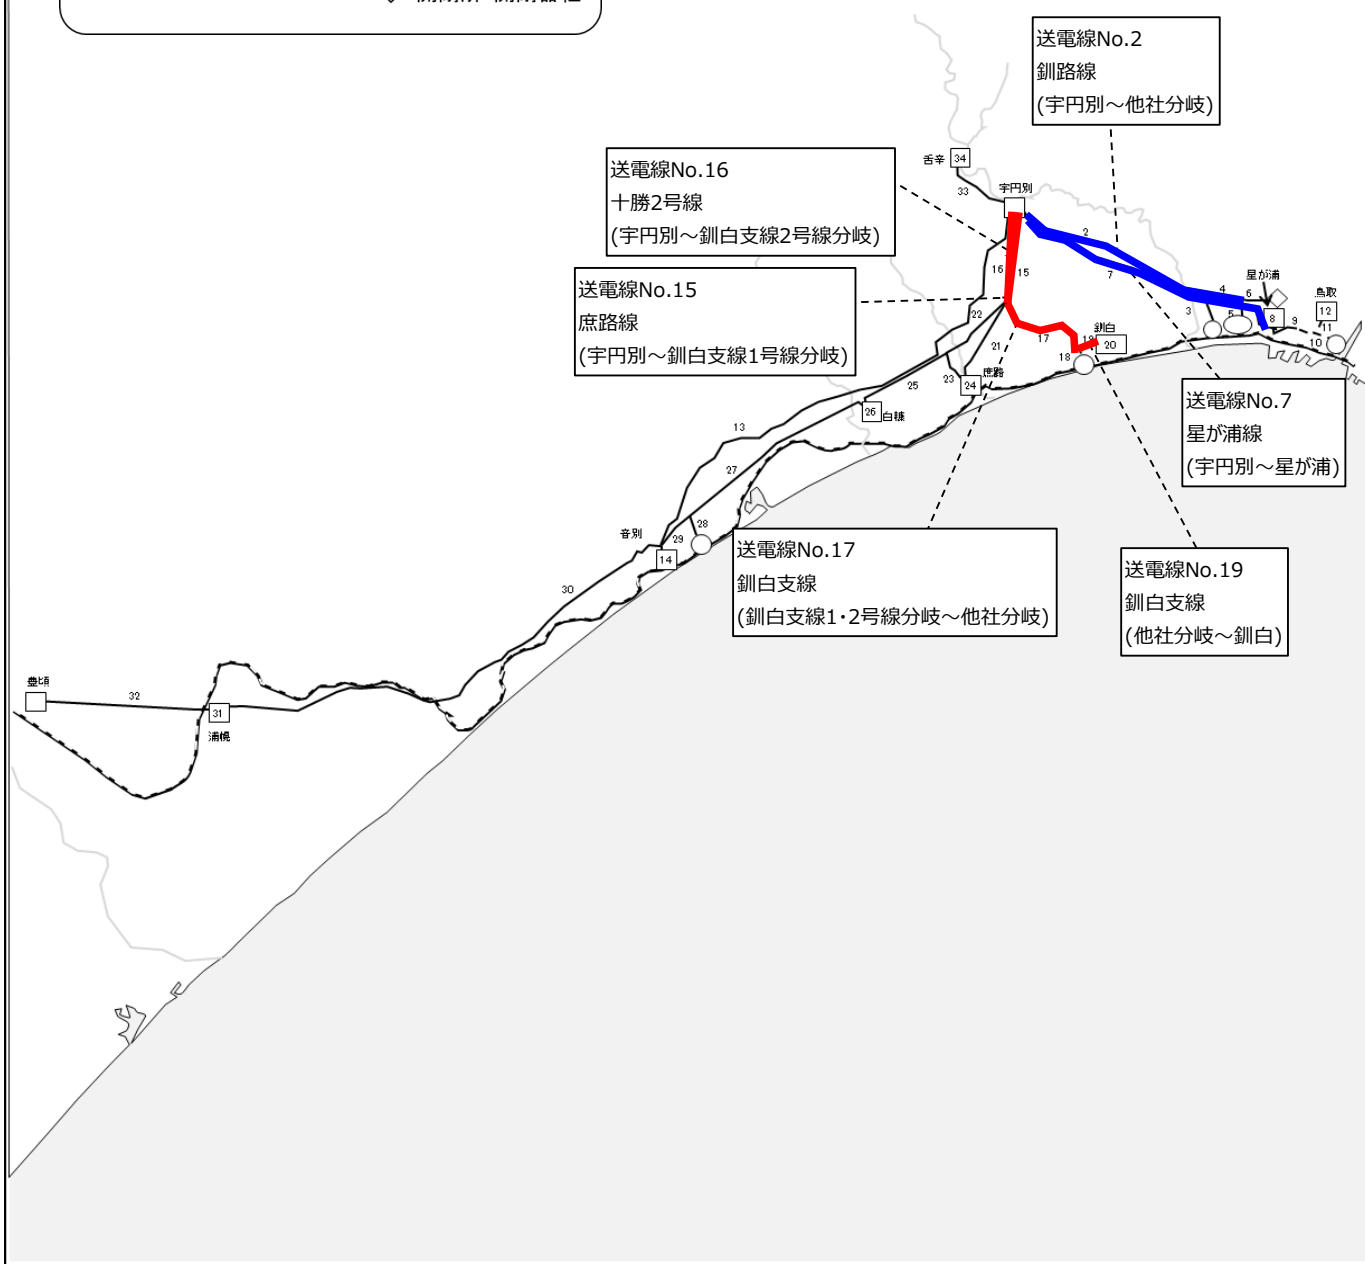


2030年度において系統混雑が見通される送変電設備のマッピング

【北海道エリア 110kV以下系統（17 西春別系統）】

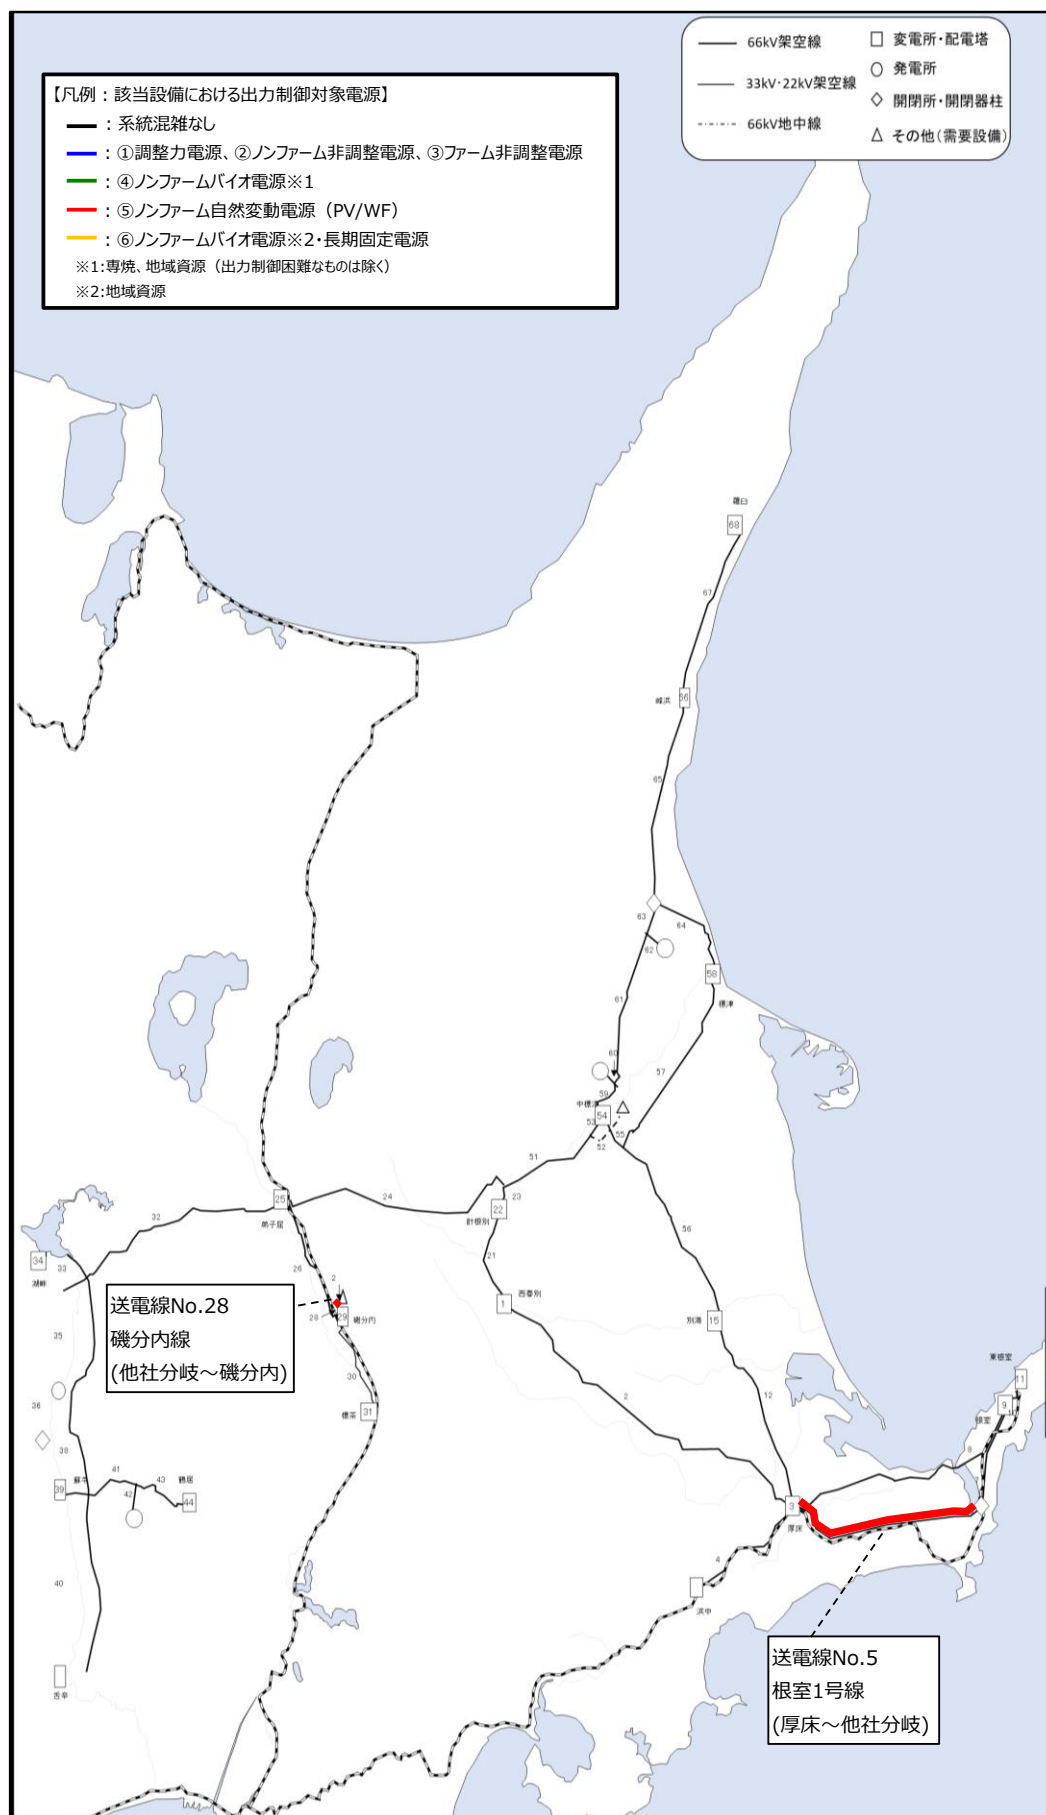


2030年度において系統混雑が見通される送変電設備のマッピング

【北海道エリア 110kV以下系統（18 北芽室・西音更系統）】

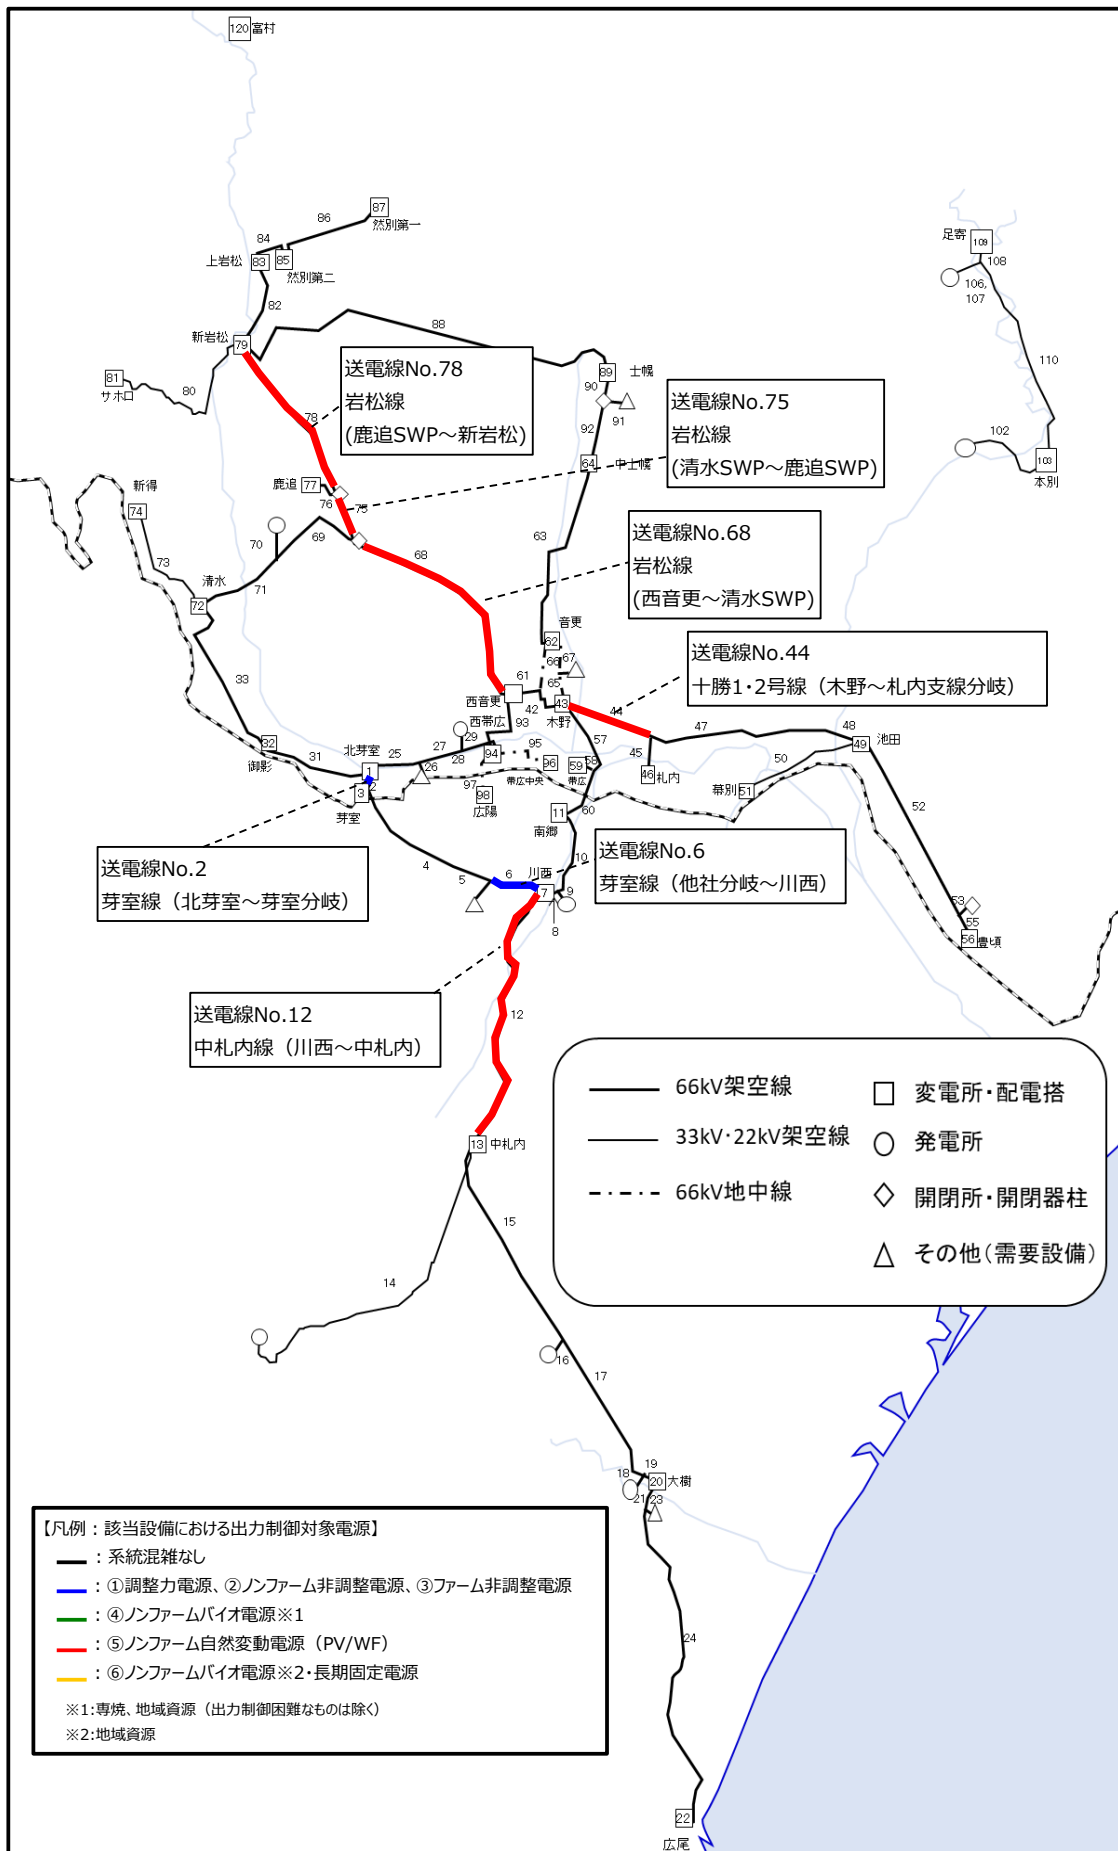

2030年度において系統混雑が見通される送変電設備のマッピング

【北海道エリア 110kV以下系統（19 西伊達系統）】

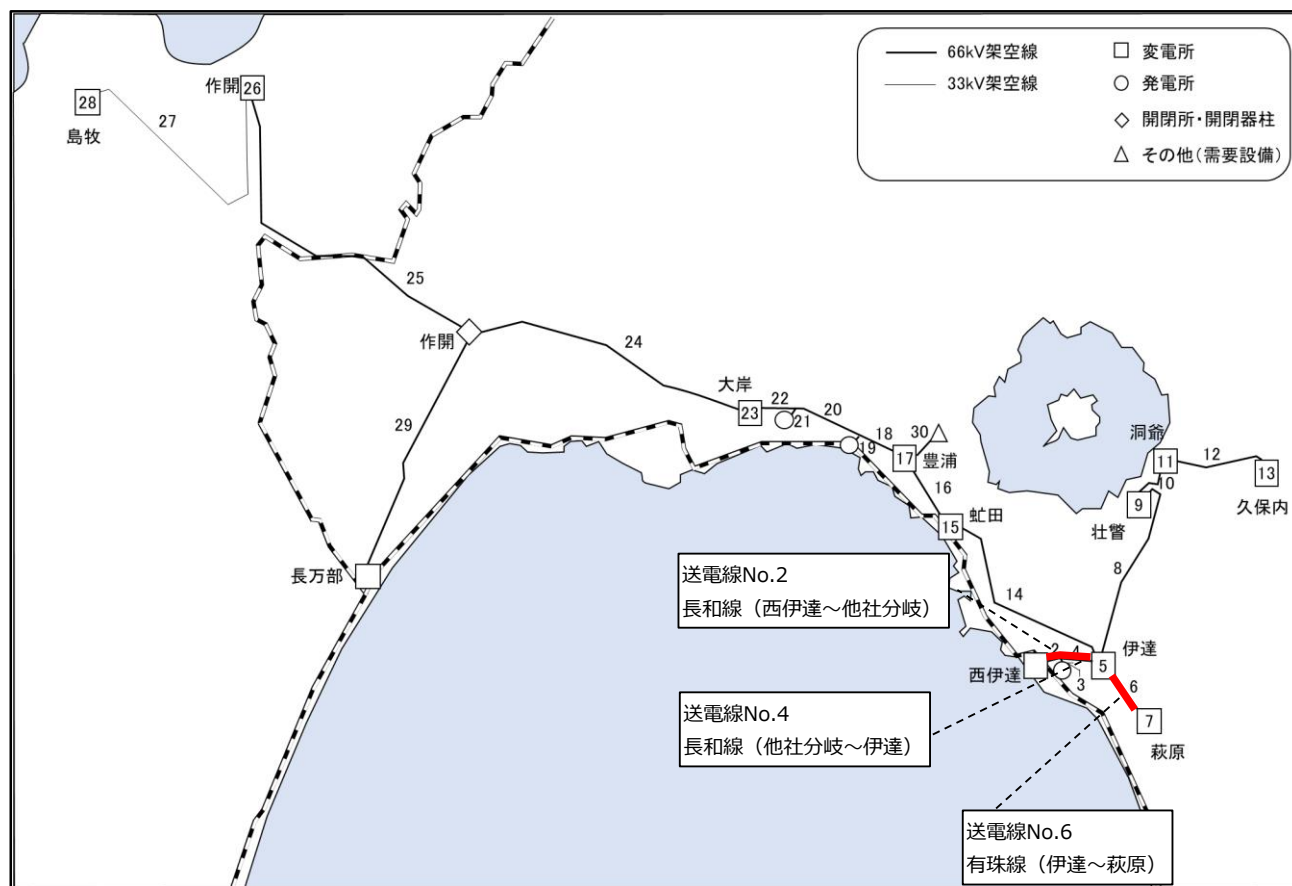

【凡例：該当設備における出力制御対象電源】

- : 系統混雑なし
- : ①調整力電源、②ノンファーム非調整電源、③ファーム非調整電源
- : ④ノンファームバイオ電源※1
- : ⑤ノンファーム自然変動電源（PV/WF）
- : ⑥ノンファームバイオ電源※2・長期固定電源

※1:専焼、地域資源（出力制御困難なものは除く）

※2:地域資源

2030年度において系統混雑が見通される送変電設備のマッピング

【北海道エリア 110kV以下系統（20 室蘭系統）】



【凡例：該当設備における出力制御対象電源】


- : 系統混雑なし
- : ①調整力電源、②ノンファーム非調整電源、③ファーム非調整電源
- : ④ノンファームバイオ電源※1
- : ⑤ノンファーム自然変動電源（PV/WF）
- : ⑥ノンファームバイオ電源※2・長期固定電源

※1:専焼、地域資源（出力制御困難なものは除く）

※2:地域資源

2030年度において系統混雑が見通される送変電設備のマッピング

【北海道エリア 110kV以下系統（21 苫小牧系統）】

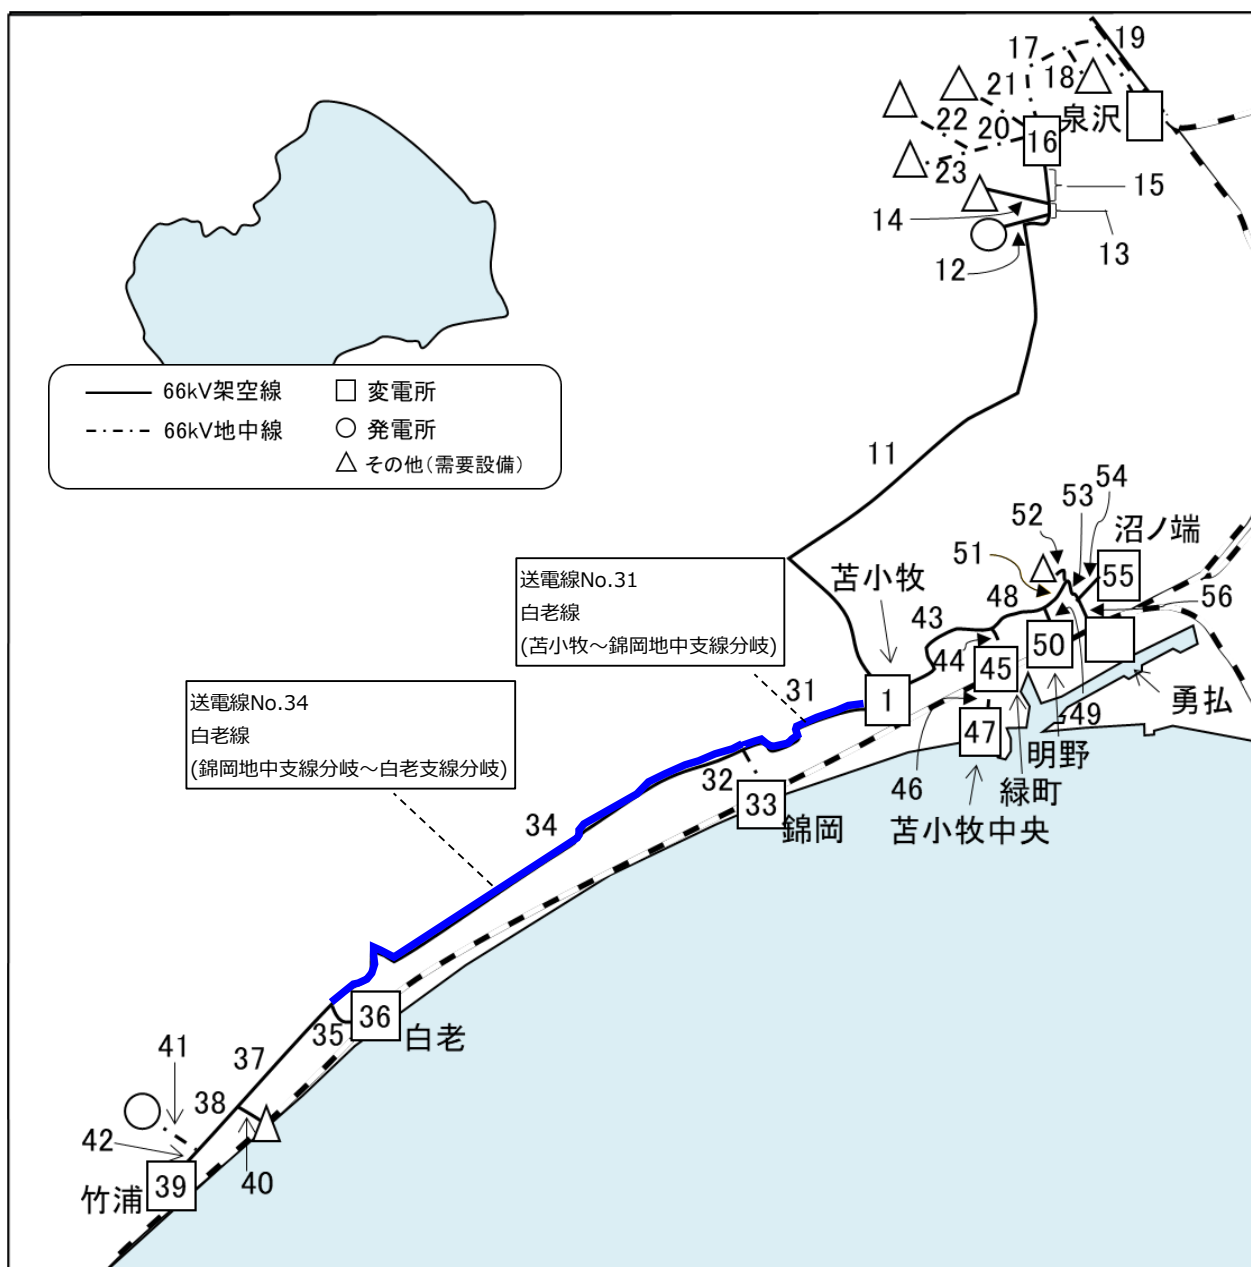

【凡例：該当設備における出力制御対象電源】



- ：系統混雑なし
- ：①調整力電源、②ノンファーム非調整電源、③ファーム非調整電源
- ：④ノンファームバイオ電源※1
- ：⑤ノンファーム自然変動電源（PV/WF）
- ：⑥ノンファームバイオ電源※2・長期固定電源

※1:専焼、地域資源（出力制御困難なものは除く）

※2:地域資源

2030年度において系統混雑が見通される送変電設備のマッピング

【北海道エリア 110kV以下系統（22 南早来・東苫小牧系統）】

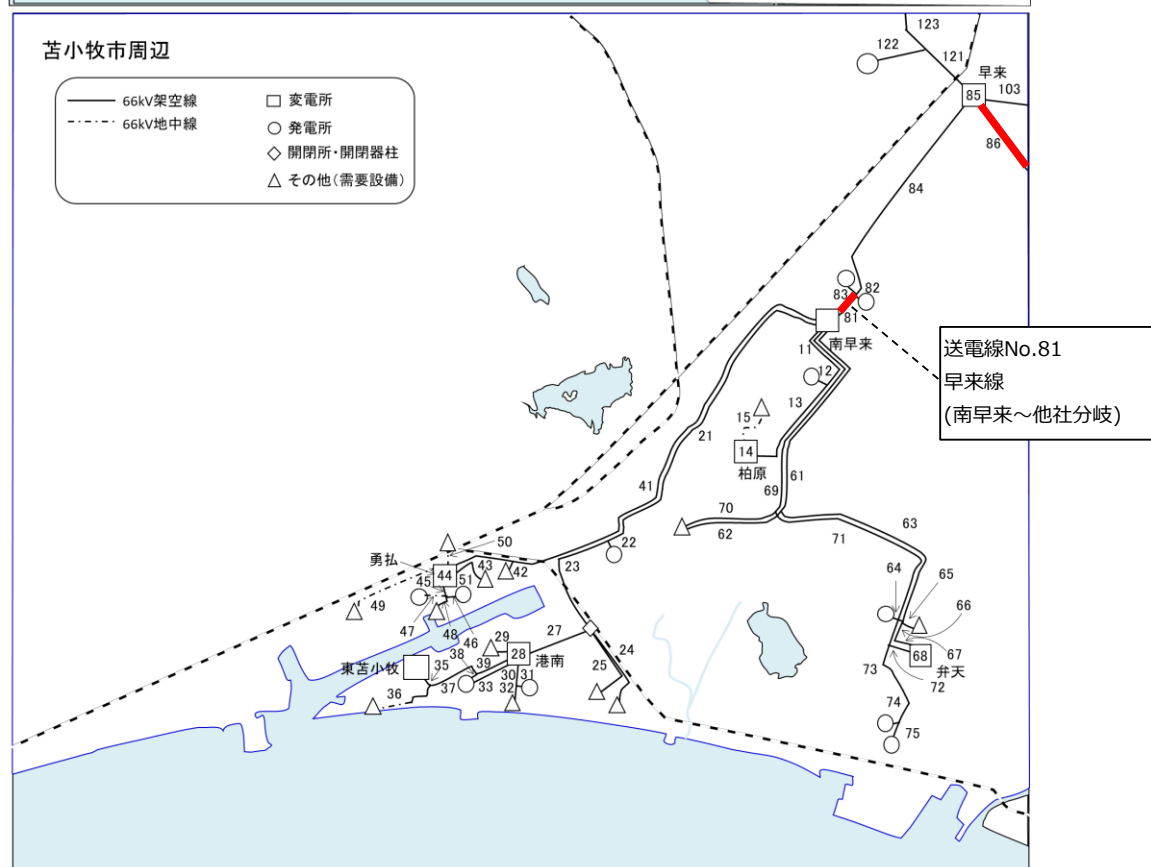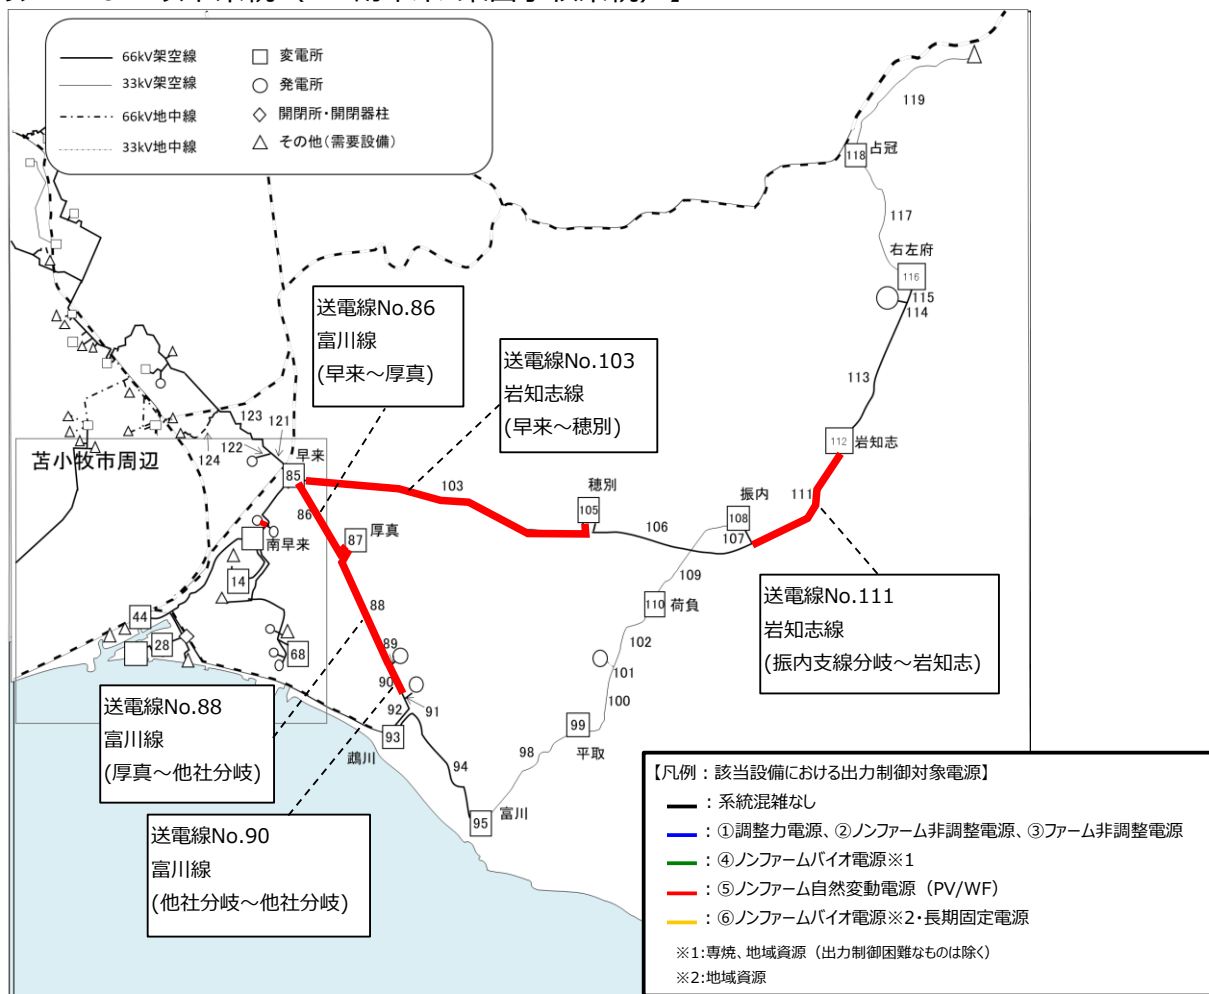

2030年度において系統混雑が見通される送変電設備のマッピング

【北海道エリア 110kV以下系統（24 北七飯・大野系統）】

