

出力制御機能付 PCS の仕様確認依頼書 【記入例】

北海道電力ネットワーク株式会社 御中

遠隔出力制御に関する出力制御機能付 PCS の仕様について、以下のとおり提出いたしますので確認をお願いいたします。

【留意事項】読み間違い防止等の観点から、「本確認書」はホームページからダウンロードし、データ入力したものを印刷のうえ、ご提出ください。

住 所 ○○○○○○○○○○

会 社 名 株式会社○○

代表 出力制御が必要になった場合に、当社ホームページの制御内容（予定）を掲載したことをお知らせする連絡先になります。ご希望される場合は記入ください。なお、連絡は前日の 17 時頃にメールにて行います。

事業認定取得済みの場合は認定 ID を記載してください。
(未取得の場合は記載不要です)

記

(1) 発電事業者名 (認定 ID)	○○○ (○○○○・・・・)			
(2) 発電場所	○○市○○町○丁目○ー○			
(3) ルール毎の契約受電電力	(対象外)	旧ルール	指定ルール	計
	0kW	500kW	300kW	800kW
(4) 出力制御方法 (どちらかに○をしてください)	更新スケジュール (インターネット回線有) 原則、こちらを選択		固定スケジュール (インターネット回線有)	
<ご希望の方のみ> (5) 出力制御時の 連絡先メールアドレス*	メールアドレス①	saiene@hokuden. co. jp		
	メールアドレス②	shuturyoku@ezweb. ne. jp		
(6) 本件に関する 連絡先	住所 〒○○○-○○○○ ○○○○○○○	力率等による出力制限を行う場合は制限後の容量を記載してください。		
	氏名 ○○ ○			
		FAX	○○○-○○○-○○○○○	
		e-mail	○○○@○○○	

※ ドメイン指定受信等を行なっている場合は「smail2.hepco.co.jp」を受信可能にしてください。

本件に関する担当者さまの連絡先を記載してください。

各 PCS 系列への詳細は、様式 PCS2 に記載

以 上

※本様式にて取得した個人情報は、再エネ発電設備の出力制御に係る指示等の連絡のために使用し、当該目的以外には利用しません。

PCS 系列単位の諸元一覧【記入例】

メーカー・型式を記入ください。

PCS 系列 ※1	適用ルール ※2	契約受電電力 [kW]	パ 祿容量 [kW]	PCS 定格容量 [kW]	発電所 ID 必要数 (出力制御ユニット数)	出力制御機能付 PCS メーカー名・型式			備 考
						装置	メーカー名	型式	
1	旧	500	600	500	—	PCS	—	—	
						出力制御ユニット	—	—	
2	指定	100	120	110	3	PCS	●●	◆◆	
						出力制御ユニット	■ ■	○○	
3	指定	50	70	60	1	PCS	●●	◆◆	PCS に出力制御ユニットの機能が具備されている場合（一体型）の記入例
						出力制御ユニット	—	—	
4~6	指定	100	120	110	3	PCS	●●	◆◆	
						出力制御ユニット	■ ■	○○	
7~9	指定	50	70	60	1	PCS	●●	◆◆	
						出力制御ユニット	■ ■	○○	
						PCS			
						出力制御ユニット			
						PCS			同じ PCS 系列が複数ある場合で、1 台の出力制御ユニットで対応する場合の記入例。
						出力制御ユニット			
力率等による出力制限を行う場合は制限後の容量となる。									
PCS の定格容量を記入（力率等による出力制御後の容量ではないことに留意）。									

※1 PCS 系列に記載する契約受電電力・パ 祿容量・PCS 定格容量は、1 系列単位の容量を記入して下さい。

※2 出力制御の適用ルール（旧・指定ルールのいずれか）を記入して下さい。

(記入例1) 「指定ルール」 のみの場合

指定ルール 4 系列 (100kW×4) で出力制御ユニットを PCS ごとに設置

PCS 系列単位の諸元一覧【記入例】

PCS 系列毎に記入


(内容が同一の場合は、記入例のように纏めた記載も可)

青字箇所は発電設備のご購入先等へご確認のうえ、ご記入ください

PCS 系列 ※1	適用ルール ※2	契約受電電力 [kW]	パ ー ン ー ン 容 量 [kW]	PCS 定格容量 [kW]	発電所 ID 必要数 (出力制御ユニット数)	出力制御機能付 PCS メーカー名・型式			備 考
						装置	メーカー名	型式	
1	指定	100	120	110	4	PCS	● ●	▲ ▲	
						出力制御ユニット	■ ■	◆ ◆	
2~4	指定	100	100	110		PCS	● ●	▲ ▲	
						出力制御ユニット	■ ■	◆ ◆	

同じ PCS 系列が複数ある場合の記入例。契約受電電力、パネル・PCS 容量は一系列分の値を記入

(参考) イメージ図

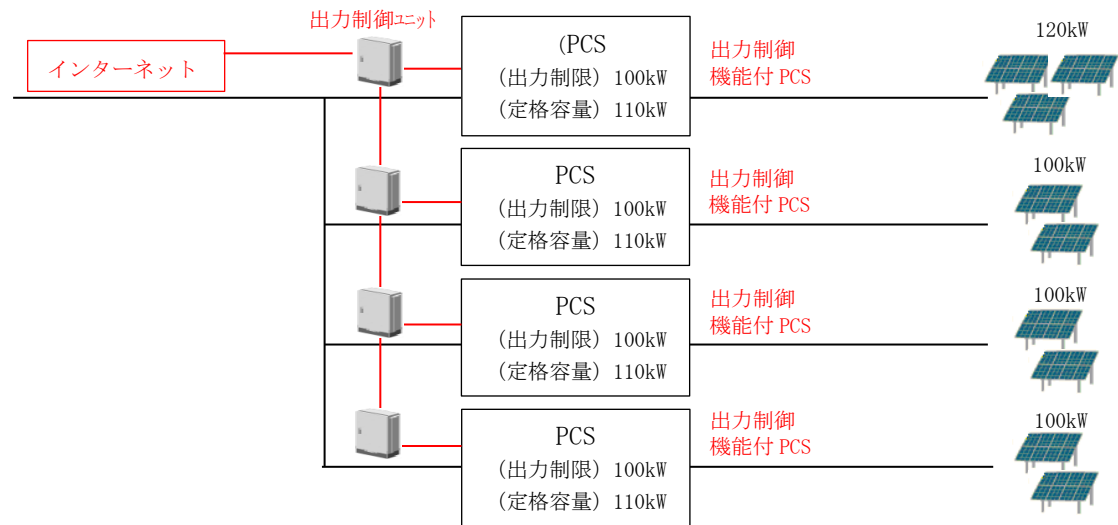

(記入例2) 「指定ルール」 のみの場合

指定ルール 4 系列 (100kW×4) で出力制御ユニットを一括で設置

PCS 系列単位の諸元一覧【記入例】

PCS 系列毎に記入
(内容が同一の場合は、記入例のように纏めた記載も可)

青字箇所は発電設備のご購入先等へご確認のうえ、ご記入ください

PCS 系列 ※1	適用 ルール ※2	契約受電 電力 [kW]	パ ー ル容量 [kW]	PCS 定格容量 [kW]	発電所 ID 必要数 (出力制御 ユニット数)	出力制御機能付 PCS メーカー名・型式			備 考
						装置	メーカー名	型式	
1~4	指定	100	100	110	1	PCS	● ●	▲ ▲	
						出力制御ユニット	■ ■	◆ ◆	

同じ PCS 系列が複数ある場合の記入例。契約受電電力、パネル・PCS 容量は一系列分の値を記入

(参考) イメージ図

